

Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P- EN 353-2

Instructions d'emploi et d'entretien	Français	FR
Operating and maintenance instructions	English	GB
Gebrauchs - und Wartungsanleitung	Deutsch	DE
Instructies voor gebruik en onderhoud	Nederlands	NL
Manual de empleo y de mantenimiento	Español	ES
Istruzioni per l'uso e la manutenzione	Italiano	IT
Instruções de uso e de manutenção	Português	PT
Οδηγίες χρήσης και συντήρησης	Ελληνικά	GR
Vedlikeholds- og bruksanvisning	Norsk	NO
Instruktionsbok för användning och underhåll	Svenska	SE
Käyttö- ja huoltokäsikirja	Suomi	FI
Brugs- og vedligeholdelsesvejledning	Dansk	DK
Instrukcja obsługi i konserwacji	Polski	PL
Инструкции по использованию и техническому обслуживанию	Русский	RU

Antichute mobile sur support d'assurance flexible

Κινητό αισιοδομητικό προστατευτικό μέσο

Fall arrester including a flexible anchor line

Mobil fallstopp på fleksibel sikringstau

Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung

Rörlig fallbroms på flexibel säkerhetslin

Meelopende valbeveiliger op flexibele ankerlijn

Joustavalla varmuuspitimellä varustettu liikuva putoamisenestolaite

Sistema anticaídas móvil en línea de anclaje flexible


Bevægeligt styrtsikert apparat på fleksibel sikringsanordning









Anticaduta mobile su supporto di ancoraggio flessibile

Ruchome urządzenie zabezpieczające przed upadkiem z wykorzystaniem elastycznej linii bezpieczeństwa

Anti-queda móvil em suporte de ancoragem flexível

Подвижное снаряжение на гибком страховочном тросе для защиты от падения

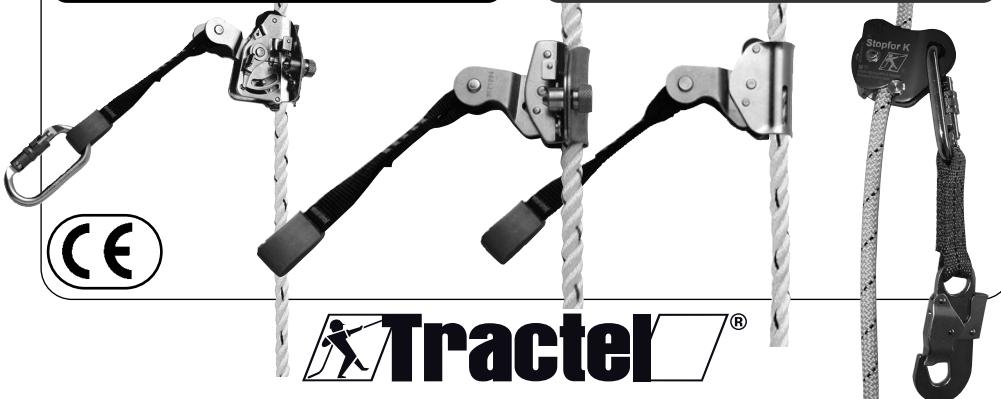


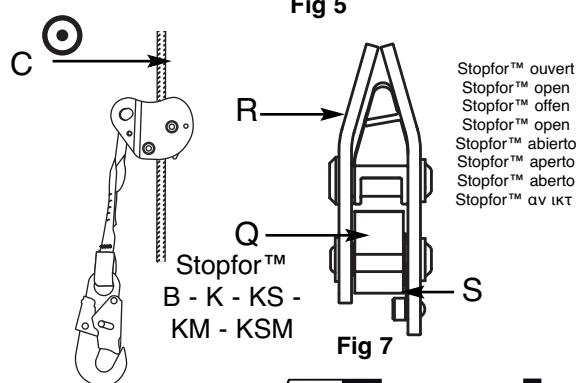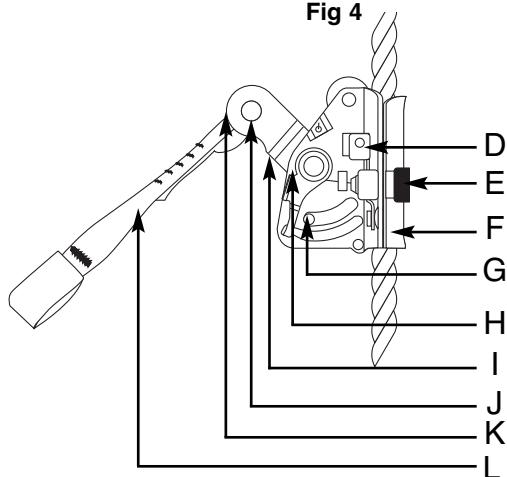

Stopfor™ ouvert
Stopfor™ open
Stopfor™ offen
Stopfor™ open
Stopfor™ abierto
Stopfor™ aperto
Stopfor™ abierto
Stopfor™ av åkt

Stopfor™ åpen
Öppen Stopfor™
Stopfor™ avoinna
Aben Stopfor™
Stopfor™ otwarty
Stopfor™ в открытом
положении

Fig 6



Consignes prioritaires

1. Avant d'utiliser le Stopfor™, il est indispensable, pour la sécurité et l'efficacité de son emploi, de prendre connaissance de la présente notice, d'en comprendre intégralement le contenu, et de se conformer strictement à ses prescriptions.
2. La présente notice doit être conservée en bon état, jusqu'à la mise hors service de l'appareil, et être tenue à disposition de tout opérateur. Des exemplaires supplémentaires peuvent être fournis sur demande.
3. Les indications gravées sur l'appareil (voir chapitre "marquage") doivent rester parfaitement lisibles. Au cas où ces indications sont effacées, l'appareil doit être retiré définitivement de l'utilisation.
4. Le Stopfor™ est un composant de système de sécurité d'arrêt des chutes, qui doit être employé exclusivement en association avec d'autres composants compatibles entre eux et avec le Stopfor™, et conformes à la réglementation de sécurité et aux normes applicables, notamment à la norme EN 363.
5. Le Stopfor™ ne peut être utilisé que par une seule personne formée et compétente ou sous la surveillance d'une telle personne. L'objet de cette formation doit comprendre la procédure à suivre en cas de chute de l'utilisateur, ainsi qu'une démonstration de mise en place et d'utilisation du Stopfor™ sur un système complet en situation d'utilisation, et dans des conditions de sécurité.
6. Il est indispensable de respecter les consignes d'association des équipements formant le système de protection, conformément à la présente notice et aux instructions livrées avec les autres équipements associés.
7. Spécialement, chaque Stopfor™ doit être monté exclusivement sur un support d'assurance flexible dont les spécifications sont strictement identiques à celles du support d'assurance Tractel® vendue pour le modèle correspondant de Stopfor™.
- Le non respect de cette exigence peut mettre en danger la vie de l'utilisateur. Il appartient à l'utilisateur ou à son employeur de repérer les supports d'assurance de son stock afin d'éviter toute erreur à ce sujet.
8. Tractel® impose l'utilisation du support d'assurance Tractel® et décline toute responsabilité pour l'emploi d'un Stopfor™ avec un support d'assurance autre que d'origine Tractel® et du modèle indiqué pour le modèle correspondant de Stopfor™. De même, Tractel® ne peut garantir un système d'arrêt de chutes que dans la mesure où il est composé exclusivement de composants commercialisés, entretenus, assemblés et mis en place conformément aux règles de sécurité et aux normes applicables.
9. Tractel® décline toute responsabilité pour le fonctionnement d'un Stopfor™ ayant été démonté hors de son contrôle, spécialement en cas de remplacement de pièces d'origine par des pièces d'une autre provenance.
10. Toute modification ou adjonction à l'équipement ne peut se faire sans l'accord préalable écrit de Tractel®. Utiliser exclusivement un support d'assurance marqué EN 353-2.
11. Avant l'utilisation du Stopfor™, l'utilisateur, ou l'autorité responsable de sa sécurité, devra avoir vérifié la solidité de l'amarrage du support d'assurance en conformité à la réglementation et aux normes en vigueur.
12. Ne jamais utiliser un Stopfor™ ou un support d'assurance qui n'est pas en bon état apparent. Avant chaque utilisation, l'utilisateur doit faire à la main un essai de fonctionnement du Stopfor™ sur son support d'assurance (voir chapitre "Examens avant utilisation"). Tout Stopfor™ détérioré doit être renvoyé à Tractel® ou à son distributeur pour réparation sauf décision d'élimination. Tout support d'assurance présentant des signes d'usure ou de détérioration doit être éliminé.
13. Les Stopfor™ de modèle S, A, AP, M ne doivent être utilisés que sur un support d'assurance suspendu verticalement ou faisant avec la verticale un angle maximum de 30°.
14. Les Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM doivent être utiliser sur un support d'assurance vertical ou faisant avec la verticale un angle maximum de 30°. Ils peuvent être utilisés en position horizontale pour travailler en terrasse avec un angle maximum de 20° par rapport à l'arête de la toiture terrasse (voir figure 4, page 2).
15. Tout Stopfor™ ayant arrêté une chute ou dont la sécurité est mise en doute doit être impérativement renvoyé à Tractel® ou à son réparateur agréé pour contrôle. L'appareil ne pourra être réutilisé sans accord écrit de Tractel® ou de son réparateur agréé. Le support d'assurance ayant reçu l'action du Stopfor™ lors d'une chute d'utilisateur doit être retiré d'utilisation.
16. Toute réparation doit être effectuée conformément aux modes opératoires de Tractel®.
17. Ne jamais utiliser le Stopfor™ et les composants qui lui sont associés dans le système de sécurité pour un usage autre que celui auquel ils sont destinés et dans des conditions autres que celles prévues dans la présente notice. Spécialement, ne jamais utiliser le Stopfor™ pour y suspendre l'opérateur en d'autre occasion qu'une chute ni pour une opération de récupération en sauvetage.
18. Il est indispensable de retourner le Stopfor™ à Tractel® ou à l'un de ses réparateurs agréés, ou personne compétente, pour révision au moins une fois par période de douze mois. Cet examen devra porter sur le fonctionnement de l'appareil mais aussi sur la lisibilité du marquage. La sécurité de l'utilisateur est liée au maintien de l'efficacité et à la résistance de l'équipement.
19. Important : si vous devez confier le matériel à un personnel salarié ou assimilé, conformez-vous à la réglementation du travail applicable.
20. Il est recommandé d'attribuer personnellement le Stopfor™ à chaque utilisateur, notamment s'il s'agit de personnel salarié.
21. Tout Stopfor™, ou support d'assurance, retiré définitivement d'utilisation doit être détruit ou mis définitivement hors d'accès, pour éviter qu'il soit utilisé par malfaisant.
22. Il est essentiel pour la sécurité que le dispositif ou le point d'ancrage soit toujours positionné correctement et que le travail soit effectué de manière à réduire au minimum le risque de chutes et la hauteur de la chute.
23. Il est primordial pour la sécurité de vérifier l'espace requis sous l'utilisateur sur le lieu de travail avant chaque utilisation, de manière qu'en cas de chute il n'y ait pas d'obstacle sur la trajectoire de la chute ni collision avec le sol.
24. Ne jamais utiliser le Stopfor™ si l'un de ses éléments est endommagé ou s'il risque de détériorer la fonction de sécurité de l'appareil. Lors de la mise en place, il ne doit pas y avoir de dégradation des fonctions de sécurité.
25. L'utilisateur doit être en pleine forme physique et psychologique lors de l'utilisation de l'équipement. En cas de doute, consulter un médecin. Le Stopfor™ ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes.
26. L'équipement ne doit pas être utilisé au delà de ses limites, ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu (voir chapitre "conditions d'utilisation").
27. Si le Stopfor™ est revendu hors du premier pays de destination, il est essentiel pour la sécurité de l'opérateur que le revendeur fournit le mode d'emploi, les instructions pour l'entretien, pour les examens périodiques ainsi que les instructions relatives aux réparations, rédigées dans la langue du pays d'utilisation du produit.
28. Avant l'utilisation du Stopfor™, l'utilisateur, ou l'autorité responsable de sa sécurité, devra avoir vérifié la solidité de l'amarrage du support d'assurance en conformité à la réglementation et aux normes en vigueur.

29. Tout Stopfor™ n'ayant pas été contrôlé au cours des 12 derniers mois ne doit pas être utilisé, il doit être contrôlé par un technicien habilité et compétent qui autorisera par écrit son utilisation ou sa consignation pour en prévenir toute utilisation. S'il a arrêté une chute, il faut le consigner pour en prévenir toute utilisation ou le détruire.

APPLICATIONS SPÉCIALES

Pour toute application spéciale, n'hésitez pas à vous adresser à Tractel®.

Fonction et description

Le Stopfor™ est un dispositif mécanique auto-serrant d'arrêt de chute, constituant, avec le support d'assurance flexible sur laquelle il coulisse, un sous-ensemble de système de protection contre les chutes. A chaque modèle de Stopfor™ est affecté un modèle spécifique de support d'assurance spécialement étudié pour ce modèle de Stopfor™.

Chaque modèle de Stopfor™ a subi un examen CE de type par un organisme notifié, en association avec le support d'assurance approprié.

DANGER

L'utilisation d'un Stopfor™ sur un support d'assurance non adapté à ce modèle conformément à la présente notice comporte un danger de non fonctionnement de l'appareil, et donc de chute pouvant mettre en péril la vie de l'utilisateur.

- Le Stopfor™ S se déplace le long d'un support d'assurance toronné, il accompagne l'utilisateur sans exiger d'intervention manuelle pendant son évolution vers le haut ou vers le bas et se bloque automatiquement sur la corde lorsqu'une chute se produit.
- Le Stopfor™ M est un Stopfor™ S équipé d'un ressort renforcé qui garantit le blocage permanent du Stopfor™ sur la corde. Elle oblige l'utilisateur à déplacer le Stopfor™ manuellement lors de la descente.
- Le Stopfor™ P est identique au Stopfor™ S mais est dépendant du support d'assurance.
- Le Stopfor™ A fonctionne de la même manière que le Stopfor™ S, mais il possède un dispositif de sécurité supplémentaire appelé "dispositif anti-panique". Celui-ci arrête une chute même si l'utilisateur maintient le levier de commande ouvert avec sa main.
- Le Stopfor™ K se déplace le long d'un support d'assurance en drisse, il a la même fonction que le Stopfor™ A. Il est installé sur la drisse et n'utilise pas le même principe de blocage.
- Le Stopfor™ KS est un Stopfor™ K équipé d'un système anti-retournement.
- Le Stopfor™ KM est un Stopfor™ K équipé d'un ressort renforcé qui garantit le blocage permanent du Stopfor™ sur la drisse. Elle oblige l'utilisateur à déplacer le Stopfor™ manuellement lors de la descente.
- Le Stopfor™ KSM est un Stopfor™ K équipé d'un système anti-retournement et d'un ressort renforcé.
- Le Stopfor™ B se déplace le long d'un support d'assurance en cordage toronné, il a la même fonction que le Stopfor™ K.
- Le Stopfor™ BS est un Stopfor™ B équipé d'un système anti-retournement.
- Le Stopfor™ BM est un Stopfor™ B équipé d'un ressort renforcé qui garantit le blocage permanent du Stopfor™ sur la drisse. Elle oblige l'utilisateur à déplacer le Stopfor™ manuellement lors de la descente.
- Le Stopfor™ BSM est un Stopfor™ B équipé d'un système anti-retournement et d'un ressort renforcé.

- Le Stopfor™ AP est une variante du Stopfor™ A auquel on a ajouté une fonction de blocage manuel. Cette fonction permet à l'utilisateur de bloquer son Stopfor™ sur la corde.

Le système de protection contre les chutes est constitué de composants décrits ci-dessous.

1. Le point d'ancre fixe (A, page 2)

2. Le support d'assurance (C, page 2)

Le Stopfor™ ne peut être utilisé qu'avec des supports d'assurance exclusivement certifiés par Tractel® S.A.S.

- Stopfor™ A, S , M, AP et P
Le support d'assurance est une corde toronnée de 14 mm de diamètre en polyamide. Elle est livrée en longueur multiple de 10 m.

- Stopfor™ K, KS, KM, KSM
Le support d'assurance est une drisse statique Tractel, en polyamide dont le diamètre est de 11 mm ou 12.5 mm.

- Stopfor™ B, BS, BM, BSM
Le support d'assurance est une corde toronnée de diamètre 12 ou 14 mm en polyamide.

Pour tous les supports d'assurance (corde ou drisse), une boucle est réalisée à une extrémité, pour fixer la corde au point d'ancre. De l'autre côté une extrémité manufaturée empêche le dégagement involontaire du Stopfor™ du support d'assurance. La résistance à la rupture du support d'assurance est supérieure à 22 kN.

Le support d'assurance doit être utilisé exclusivement comme ligne de sécurité dans les travaux en hauteur pour permettre un accès en sécurité au lieu de travail.

3. Le Stopfor™

- Le Stopfor™ S (Fig. 6, page 2)

La mâchoire (I) est solidaire du levier de commande (K) et de la chape (J) à laquelle est attaché l'utilisateur par l'intermédiaire d'une longe. Le Stopfor™ S se déplace automatiquement le long du support d'assurance, une légère tension, équivalente au poids de l'appareil, est transmise à l'utilisateur via la longe et permet l'ouverture de la mâchoire et le déplacement du Stopfor™ S.

Le boîtier, muni d'une charnière, est ouvrant pour permettre la mise en place du support d'assurance dans le Stopfor™ S. La fermeture du boîtier s'effectue grâce à un bouton moleté (E) et une pièce filetée côté volet mobile, qui se visse dans un écrou serré sur le boîtier. Deux actions simultanées sont nécessaires pour ouvrir le boîtier, appuyer sur le verrou (D) et dévisser le bouton moleté (E). Le support d'assurance étant en place verticalement (angle autorisé maximum de 30° avec la verticale), amarré à son extrémité supérieure, et pendant naturellement avant mise en place du Stopfor™ S, le détrompeur (N) du Stopfor™ S n'autorise la fermeture de l'appareil sur le support d'assurance ainsi disposée que si l'appareil est présenté de façon que la flèche gravée sur le boîtier soit tournée vers le haut.

Le galet (M) guide le support d'assurance dans l'appareil.

En cas de chute de l'utilisateur, le levier bascule de 45° sous l'action de la force appliquée par la longe et la mâchoire vient bloquer la corde contre le volet mobile (F).

- Le Stopfor™ M (Fig. 6, page 2)

Le Stopfor™ M est identique aux spécifications du Stopfor™ S. Il est équipé d'un ressort renforcé qui garantit le blocage permanent du Stopfor™ sur la corde. Elle oblige l'utilisateur à déplacer le Stopfor™ manuellement lors de la descente. Pour le confort d'utilisation, le bras de levier Stopfor™ est équipé d'une poignée de préhension en plastique.

- Le Stopfor™ A (Fig. 6, page 2)

Le Stopfor™ A possède deux systèmes de déclenchement indépendants qui permettent d'engager la mâchoire sur le support d'assurance, puis d'arrêter en souplesse la chute.

Le premier système est équivalent à celui du Stopfor™ S, l'utilisateur pendant sa chute fait basculer le levier de commande. Le second système est "anti-panique", si le levier est maintenu ouvert par inadvertance au moment de la chute, le galet détecte l'augmentation de vitesse et entraîne la mâchoire dans le sens de la fermeture.

• Le Stopfor™ AP avec bloqueur (Fig. 6, page 2)

En appuyant simultanément vers le haut et vers la droite sur le levier (H), celui-ci vient en appui sur le doigt (G). Ce dernier maintient la mâchoire serrée contre le support d'assurance, empêchant ainsi tout déplacement de l'appareil sur le support d'assurance. Une action volontaire de l'utilisateur permet de libérer le bloqueur.

• Le Stopfor™ K, KS, KM, KSM (Fig. 7, page 2) / Stopfor™ B, BS, BM, BSM (Fig. 6, page 2)

Le Stopfor™ K, KS / Stopfor™ B, BS se déplace librement le long du support d'assurance. Lorsqu'une chute se produit, l'appareil bascule, ce qui vient mettre en contact le support d'assurance avec la partie haute de la came. La came tourne à l'intérieur de l'appareil et vient pincer le support d'assurance.

Les Stopfor™ KM, KSM, BS, BSM se déplacent manuellement le long du support d'assurance. Lorsqu'une chute se produit, l'appareil bascule, ce qui vient mettre en contact le support d'assurance avec la partie haute de la came. La came tourne à l'intérieur de l'appareil et vient pincer le support d'assurance.

Le système est constitué de deux flasques articulés autour de l'axe de la came (Fig. 8, page 2, Q). L'appareil s'ouvre en faisant pivoter le flasque mobile (R). Le ressort de la came (Fig. 8, page 2, S) permet de maintenir la came en pression sur le support d'assurance. Quand le support d'assurance est en place et que le connecteur verrouille les deux flasques, il n'est plus possible d'ouvrir l'appareil ; le support d'assurance est alors prisonnier de l'appareil.

Les Stopfor™ KS, BS, KSM, BSM sont équipés d'un système anti-retournement (Fig. 8, page 2, T) qui garantit le sens de fonctionnement du Stopfor™ sur le support d'assurance. Si le Stopfor™ est présenté à l'envers face au support d'assurance vertical, le système anti-retournement vient bloquer la mâchoire (Fig. 8, page 2, Q). Cette opération interdit la mise en place du Stopfor™ sur son support d'assurance.

Les Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM sont équipés d'un ressort renforcé qui bloque en permanence le Stopfor™ sur le support d'assurance. Cette fonction est généralement utilisée pour les interventions sur les surfaces pentues. Elle oblige l'utilisateur à déplacer le Stopfor™ manuellement lors de la descente. Pour un meilleur confort à la montée, il faut lever le support d'assurance en le lâtant ou en positionnant une masse de 1 kg maxi en partie basse.

4. La longe (Fig. 5, page 2, L)

Plusieurs types de longe sont disponibles :

- Stopfor™ A : longe de longueur 0.3 m ou 0.6 m.
- Stopfor™ S/M : longe de longueur 0.3 m, 0.6 m ou 0.9 m.
- Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM : longe de longueur 0.3 m. Longes amovibles codes 42222 ou 42232.
- Stopfor™ AP : longe de longueur 0.3 m ou 0.6 m
- Stopfor™ P : 0.3 m.

5. Les connecteurs (Fig. 6, page 2, B)

Les connecteurs livrés avec la longe présentent une résistance à la rupture supérieure à 22 kN.

Installation

1. Ancre à la structure (Fig. 6, page 2, A)

Le support d'assurance est fixé au point d'ancrage par une boucle (Fig. 6, page 2, C) et un connecteur (Fig. 6, page 2, B). Le point d'ancrage doit présenter une résistance minimale de 10kN.

N.B. : le point d'ancrage peut être une sangle et résistante de 10kN.

ATTENTION

le point d'ancrage doit toujours être situé au-dessus de l'opérateur.
stopfor™ S, A, AP, P, M

2. Configurations de montage

Les Stopfor™ de modèle K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P ne doivent être montés que sur un support d'assurance suspendu verticalement ou ne faisant pas la verticale qu'un angle maximum de 30°. Pratiquement, l'utilisateur respectera cette condition en ne s'écartant pas de la verticale du point de suspension d'une longueur supérieure à la moitié de la hauteur du point de suspension au niveau du plan de son déplacement.

- L'utilisateur grimpe dans le plan vertical (0° +/- 30° par rapport à la verticale) sur une structure métallique par exemple. Le support d'assurance est placé devant lui, il est relié au Stopfor™ par une longe de 0.3 m 0.6 m ou 0.9 m, selon le Stopfor™ utilisé (Fig. B, page 82). Pour cette configuration utiliser le Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.
- Le support d'assurance est placé dans le dos ou face à l'utilisateur, il est relié au Stopfor™ par une longe de 0.3 m 0.6 m ou 0.9 m (selon le Stopfor™ utilisé. Fig. C, D et G, page 82). Utiliser le Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.
- L'utilisateur monte à l'échelle, le support d'assurance est placé derrière lui ou face à lui, il est relié au Stopfor™ par une longe de 0.3 m 0.6 m ou 0.9 m selon le Stopfor™ utilisé. (Fig. D et G, page 82). Utiliser le Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.
- L'utilisateur travaille en toiture terrasse, son support d'assurance est positionné à l'horizontale, il peut connecter son Stopfor™ sur le harnais derrière lui ou face à lui avec une longe de 0.30 m. Pour ce cas de figure, utiliser un Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM (Fig. F, page 82).
- L'utilisateur travaille en toiture pentue, son support d'assurance est positionné à la verticale avec un angle inférieur à 30°. Il peut connecter son Stopfor™ sur le harnais derrière lui ou face à lui avec une longe de 0.30 m. Pour ce cas de figure, utiliser M, KM, KSM, BM, BSM (Fig. F, page 82) avec une longe de 0.30 m ou 0.60 m ou 0.90 m. Utiliser Stopfor™ M (Fig. G, page 82).

3. Configurations de montage avec Stopfor™ AP

- Le support d'assurance est vertical (0° à 30° par rapport à la verticale). Une fois le frein de parking actionné, l'utilisateur peut travailler en suspension, il est retenu par le Stopfor™ qui assure en même temps son rôle d'antichute (Fig. E et G, page 82).

ATTENTION

Le support d'assurance ne doit pas faire un mou entre le point d'ancrage et le Stopfor™.

Il faut s'assurer que sa longueur est suffisante.

4. Tirant d'air (Fig. A, page 82)

ATTENTION :

Avant chaque utilisation il est impératif de vérifier que le tirant d'air (L) sous l'appareil est supérieur à la somme de deux fois la longueur de la longe utilisée (L1), plus un mètre pour le freinage (L2), plus un mètre de sécurité (L3), plus l'allongement élastique du cordage utilisé (L4).

5. Environnement d'exploitation

- les conditions rencontrées sur un chantier à l'air libre,
- une gamme de températures comprise entre -40°C et +60°C,
- les conditions en ambiance marine,
- pour les travaux où l'on projette un produit (peinture, sablage...) il faut protéger l'appareil contre l'introduction du produit à l'intérieur du Stopfor™.

FR

FR

6. Opérations de secours

Les opérations de secours à prévoir, pour le cas d'une chute contrôlée par le Stopfor™, devront avoir fait l'objet d'une étude avant chaque utilisation programmée afin de définir les moyens humains et en matériel à mettre en œuvre pour porter secours à la personne accidentée dans un délai inférieur à 15 minutes. Au-delà de ce délai, la personne est en danger de mort.

Examen avant utilisation

Vérifier :

- Pas de déformation du boîtier ou des flasques.
- Vérification visuelle de l'état du support d'assurance et de la longe.
- Vérifier l'efficacité de blocage du Stopfor™, monté sur son support d'assurance, par une traction énergique sur l'appareil dans le sens opposé à celui de la flèche figurant sur son boîtier.
- Faites pivoter le levier vers le haut et vérifier le desserrage de la mâchoire et le déplacement du Stopfor™ sur le support d'assurance.
- Vérifier les conditions d'installation du système (voir chap. "Installation").
- Vérifier que le Stopfor™ est correctement orienté sur le support d'assurance.
- Vérifier l'état des composants associés harnais et connecteurs.

Conditions d'utilisation

L'utilisateur connecte le Stopfor™ à son harnais par l'intermédiaire de la longe (L).

Il installe le Stopfor™ sur le support d'assurance (C).

Ensuite, le procédé à suivre est le suivant :

Pour le Stopfor™ A, S, AP, M

- Ouvrir l'appareil en appuyant sur le verrou de la main gauche et en dévissant le bouton moleté de la main droite.
- Le Stopfor™ doit être orienté sur le support d'assurance de telle façon que la flèche soit orientée vers le haut, appareil verrouillé. Si la flèche est orientée vers le bas, le détrompeur empêche la fermeture de l'appareil.
- Placer le support d'assurance dans le carter ; fermer et revisser le bouton moleté à fond.

En cas de chute, le Stopfor™ arrête automatiquement la chute.

Pour le Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM

- Ouvrir l'appareil en faisant tourner le flasque mobile.
 - Faire basculer la came à l'aide du doigt pour dégager le passage du support d'assurance.
 - Introduire le support d'assurance entre l'axe de pincement et la came.
 - Refermer le flasque mobile jusqu'en butée de l'axe de pincement.
 - Introduire le connecteur M10 dans les trous des deux flasques fixes et mobiles, ce qui permet le verrouillage de l'appareil.
 - Le Stopfor™ doit être orienté sur le support d'assurance de telle façon que la flèche soit orientée vers le haut, appareil verrouillé.
- En cas de chute, le Stopfor™ arrête automatiquement la chute.

Transport et stockage

Le Stopfor™ ainsi que la longe et le support d'assurance doivent être stockés dans un endroit à l'abri de l'humidité et conservé à une température comprise entre -40°C et +60°C.

Pendant le transport et le stockage, protéger l'équipement contre tout risque d'agression (bord tranchant, source de chaleur directe, produits chimiques, UV, ...).

Entretien et réparation

Un entretien régulier sera effectué par l'utilisateur. En plus des examens décrits au chapitre "Examen avant utilisation", l'entretien suivant sera effectué :

- Si le support d'assurance est sale, il faut le laver à l'eau claire et froide avec éventuellement une lessive pour textiles délicats. Utiliser une brosse synthétique.
- Si en cours d'utilisation ou au lavage, le support d'assurance a été mouillé, il faut le laisser sécher naturellement à l'ombre et à l'écart de toute source de chaleur.
- Avant chaque utilisation, inspecter le support d'assurance visuellement sur toute sa longueur.
- Des dommages graves non visibles peuvent affecter la résistance du support d'assurance. Tractel® recommande donc de ne pas permettre l'utilisation du support d'assurance hors du contrôle d'une personne responsable de l'équipement.
- Les acides, les huiles et l'essence, mis en contact avec le support d'assurance, affectent sa résistance. Les fibres polyamides du support d'assurance sont alors attaquées par ces produits. Les dégradations des fibres qui s'en suivent ne sont pas toujours visibles à l'œil nu.
- Eviter l'exposition inutile du support d'assurance au soleil, stocker le à l'ombre et à l'abri de l'humidité.
- Eviter tout frottement du support d'assurance avec des arêtes vives ou des surfaces abrasives.
- Stocker le support d'assurance dans un sac pour sa protection et son transport. Tractel® propose un sac adapté pour les travaux en hauteur.
- Aucun entretien spécifique du Stopfor™ n'est requis. Un nettoyage à l'eau savonneuse est cependant conseillé.
- L'entretien annuel et les réparations sont effectués par Tractel® ou par un réparateur agréé.

Contre-indications d'emploi

Il est interdit :

- d'utiliser le Stopfor™ hors du cadre d'un système d'arrêt des chutes,
- d'utiliser le Stopfor™ comme moyen de suspension de l'utilisateur ou de toute autre charge,
- de relier plusieurs personnes au même Stopfor™,
- de placer plusieurs Stopfor™ sur le même support d'assurance,
- d'utiliser le Stopfor™ A, AP, S, M, P sur un support d'assurance dont l'angle avec la verticale est supérieur à 30°,
- d'utiliser le Stopfor™ K, KS, KM, KSM / B, BS, BM, BSM en position horizontale avec un angle supérieur de 20° par rapport à l'arête de la toiture terrasse. (voir Fig. 4, page 2)
- de retourner sens dessus-dessous la partie du support d'assurance sur laquelle on engage le Stopfor™,
- d'utiliser un appareil ayant arrêté une chute, sans que cet appareil ait été vérifié et essayé après chute par le fabricant ou un réparateur agréé par le fabricant,
- d'utiliser d'autres supports d'assurance, longes et composants que ceux compatibles avec chaque modèle de Stopfor™ suivant les indications de la présente notice,
- d'utiliser le support d'assurance pour un autre usage que celui du modèle prévu de Stopfor™, y compris avec un autre modèle d'appareil antichute,
- d'utiliser une longe d'une longueur supérieure à 0.3 m pour le Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM et P.
- À 0.6 m pour le Stopfor™ A et AP et supérieure à 0.9 m pour le Stopfor™ S et M,
- d'utiliser un support d'assurance ou une longe présentant des défauts, des nœuds ou des signes visibles de déterioration,
- d'utiliser un appareil pendant une période supérieure à douze mois sans avoir procédé à sa vérification par le fabricant ou un réparateur agréé par le fabricant.

Equipements associés

Le Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P est un composant d'un système de sécurité antichute à disposition verticale devant être conforme à la norme EN 363, et devant comprendre, de haut en bas :

- 1) un dispositif d'ancre conforme à la norme EN 795,
- 2) un premier connecteur conforme à la norme EN 362,
- 3) une corde d'assurance (support d'assurance flexible) conforme à la norme EN 353-2,
- 4) le Stopfor™, antichute mobile à blocage automatique conforme à la norme EN 353-2,
- 5) un deuxième connecteur conforme à la norme EN 362,
- 6) un harnais d'antichute conforme à la norme EN 361 (point d'amarrage sternal ou dorsal).

Toute autre association est interdite.

ATTENTION

Un harnais antichute EN 361 est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt des chutes. Il est préférable d'utiliser le point d'amarrage sternal du harnais.

Conformément aux prescriptions européennes, chacun des composants associés numérotés ci-dessus 1) à 6), commercialisés par Tractel®, a reçu un marquage CE, à l'issue d'un examen CE de type, et fait l'objet d'un suivi de contrôle de fabrication.

Conformité de l'équipement

La société Tractel® S.A.S. RN 19-Saint Hilaire sous Romilly-F-10102 Romilly-sur-Seine France déclare, par la présente, que les équipements de sécurité décrits dans cette notice,

- sont conformes aux dispositions de la Directive Européenne 89/686/CEE de décembre 1989,
- sont identiques aux E.P.I. ayant fait l'objet des attestations d'exams de type délivrées par l'APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - France, identifié par le numéro 0082, et testés selon la norme EN 353-2,
- sont soumis à la procédure visée par l'Art. 11B de la Directive 89/686/CEE, sous le contrôle de l'organisme notifié : l'APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - France, identifié par le numéro 0082.

Toute entreprise confiant un équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur, à un personnel salarié ou assimilé doit appliquer la réglementation du travail.

Dans l'Union Européenne, ces appareils doivent faire l'objet d'une vérification périodique, en conformité avec la directive 89/656/CEE du 30/11/89 (au moins annuellement par Tractel® S.A.S ou par un réparateur agréé Tractel® S.A.S.).

La vérification annuelle permet la prorogation d'un an du délai de péremption sans excéder 10 ans.

Marquage

Le marquage de chaque produit indique :

- a : la marque commerciale : Tractel®,
- b : la désignation du produit : ex : Stopfor™ S,
- c : la norme de référence : numéro et année de la norme (voir tableau p. 83). Si l'année de la EN 353-2 n'est pas indiquée sur l'appareil, il s'agit de la EN 353-2 (1993),
- d : la référence du produit code : Group code,
- e : le marquage "CE" indique que l'équipement répond aux exigences de la Directive EPI 89/686/CEE. "0082" indique le numéro de l'organisme notifié article 11,
- f : la date de fabrication,

g : le numéro de série,

h : un pictogramme indiquant qu'il faut lire la notice avant l'utilisation,

i : une flèche indiquant le sens de l'utilisation.

k : l'emplacement du support d'assurance,



Vérification du tirant d'air avant chaque utilisation.

m : le type de support d'assurance à utiliser exclusivement,



: drisse



: corde toronnée

n : le diamètre du support d'assurance à utiliser.

Examen périodique

Lorsqu'un Stopfor™ n'est pas en bon état apparent ou s'il a arrêté une chute, il doit être vérifié par TRACTEL® SAS ou par un technicien habilité et compétent, en respectant scrupuleusement les instructions du dossier de vérification des EPI Tractel®.

Le fichier de vérification des EPI Tractel® est disponible gratuitement sur le site internet Tractel® www.tractel.com.

Une révision annuelle est nécessaire, mais en fonction de la fréquence d'utilisation, des conditions environnementales, de la sévérité de l'utilisation et de la réglementation de l'entreprise ou du pays d'utilisation, les vérifications périodiques peuvent être plus fréquentes.

Les examens périodiques doivent être effectués par une personne habilité et compétente et dans le respect des modes opératoires d'examen du fabricant retracster dans le fichier "instructions de vérification des EPI Tractel®".

Vérifier la lisibilité du marquage sur le produit lors de l'examen périodique.

La remise en service doit être signifiée par écrit, elle est de la responsabilité du technicien habilité et compétent qui a effectué le contrôle.

La remise en service du produit doit être enregistrée sur la feuille de contrôle qui se trouve au milieu de la présente notice. Cette feuille de contrôle doit être conservée pendant toute la durée de vie du produit, jusqu'à sa réforme.

Durée de vie

Les EPI textiles Tractel® comme les harnais, longes, cordes et absorbents, les EPI mécaniques Tractel® comme les antichutes Stopcable™ et Stopfor™ et les antichutes à rappel automatique Blocfor™, et les lignes de vie Tractel® sont utilisables sous réserve qu'à compter de leur date de fabrication ils fassent l'objet :

- d'une utilisation normale dans le respect des préconisations d'utilisation de la présente notice,
- d'une inspection périodique qui doit être réalisée au minimum 1 fois par an par une personne compétente, A l'issue de cette inspection, l'EPI doit être déclaré par écrit apte à sa remise en service,
- du strict respect des conditions de stockage et de transport mentionnées dans la présente notice.

Warning

- GB
1. Before using the Stopfor™, to ensure that it is operated safely and efficiently, it is essential that users read this manual, understand its contents in full, and comply absolutely with its instructions.
 2. This manual must be kept in good condition, until the device is taken out of service, and must be made available to all operators. Additional copies can be supplied on request.
 3. The information marked on the device (see "Marking" section) must remain totally legible. If this information is erased, the device must be permanently removed from use.
 4. The Stopfor™ is a fall arrest safety system component, which must only be used in combination with other components that are compatible with one another and with the Stopfor™, and which comply with the applicable safety regulations and standards, in particular standard EN 363.
 5. The Stopfor™ can only be used by one single trained and competent person, or under the supervision of such person. The principle of any such training must include the procedure to adopt in the event of a fall by the user. It should also include a demonstration as to how to set up and operate the Stopfor™ on a full system, taking example of an actual operating situation and using the appropriate safety measures.
 6. It is essential to follow the instructions for attaching equipment together to form the protection system, as detailed in this manual and in the instructions supplied with the other equipment attached to it.
 7. In particular, each Stopfor™ should be exclusively assembled on a flexible anchor line, the specifications of which must be strictly identical to those of the Tractel® anchor line, commercialised for the Stopfor™'s corresponding model. The non-compliance of this requirement can put the user's life at grave risk. It is thus the responsibility of the user, or of his employer, to take stock of the available anchor lines to prevent any mistake in this regard.
 8. Tractel® imposes the use of a Tractel® anchor line and declines full responsibility for using a Stopfor™ with any anchor line other than that of Tractel® origin and of the model indicated for the Stopfor™'s corresponding model. Furthermore, Tractel® can only guarantee a fall-prevention system, if it is exclusively comprised of components commercialised, serviced, assembled and set up, in accordance with the applicable safety measures and standards.
 9. Tractel® accepts no responsibility for the operation of a Stopfor™ which has been dismantled other than under its control, in particular in the event of the replacement of original parts with parts from another source.
 10. Any modification or addition to the equipment can be done only upon prior written approval from Tractel®. Must only be used with a belay support marked EN 353-2.
 11. Prior to using the Stopfor™, the user, or the authority in charge of his safety, shall have verified the solidity of the anchor line's fastenings, in accordance with the rules and standards in force.
 12. Never use a Stopfor™ or an anchor line that is not in apparent good order. Prior to each use, the user should manually test the functioning of the Stopfor™ on its anchor line (see "Tests prior to use" chapter). Any damaged Stopfor™ must be returned to Tractel® or to its distributor for repair, unless there is a decision to eliminate. Likewise, any anchor line showing signs of wear or damage must be eliminated.
 13. All S, A, AP, M Stopfor™ models must only be used on a vertically suspended anchor line, or where the maximum angle with the vertical is 30°.
 14. The Stopfor™ K, KS, KSM, B, BS, BM, BSM must be used on a vertical belay support, or on a support forming a maximum angle of 30° with respect to the vertical.
 - The Stopfors can be used in the horizontal position for work on a roof deck with a maximum angle of 20° with respect to the hip of the roof deck (see figure 4, page 2).
 15. Any stopfor™ having prevented a fall, or the security of which is questioned, must be returned to Tractel® or to its authorised repair company for verification. Any such device can only be re-used upon written agreement from either Tractel® or its authorised repair company. Moreover, the anchor line in use when the Stopfor™ became activated to prevent the user's fall must be withdrawn from any further use.
 16. Any repairs must be carried out in accordance with the Tractel® operating procedures.
 17. Never use the Stopfor™, and the components used with it in the safety system, for any purpose other than that for which they are intended, and under conditions other than those described in this manual. In particular, never use the Stopfor™ for suspending the operator other than in the event of a fall, and never use it for a rescue operation.
 18. It is important to return the Stopfor™ to Tractel®, or to one of its authorised repair companies or competent persons, for servicing at least once every twelve months. Such servicing should not only cover the functioning of the device, but should also concern the legibility of markings. It is to be reminded that safety of the user is linked to the maintaining of the equipment's efficiency and resistance.
 19. Important: If you are responsible for assigning the equipment to an employee or similar person, ensure that you comply with the applicable health and safety at work regulations.
 20. It is recommended that the Stopfor™ is personally allocated to each user, especially if this is an employee.
 21. Any Stopfor™ or anchor rope that has been removed permanently from use must be destroyed or made permanently unavailable, to avoid it being used by mistake.
 22. For security reasons, it is important to ensure that the device or the anchoring point is always positioned correctly, and that the work is carried out with the aim of reducing, as far as possible, any risk of fall and the height of the fall.
 23. For security reasons, it is essential to verify, prior to each use, the space required beneath the operator at the workplace to avoid the presence of any object in the zone of a possible fall and to avoid any collision with the ground.
 24. Never use the Stopfor™ if any one of its elements is damaged or if it risks deteriorating the safety function of the device. When setting up, it is essential to ensure that no deterioration of the safety functions occurs.
 25. The user should be fit and healthy, both physically and mentally, when using the equipment. Should there be any doubt, it is advisable to consult a doctor. The Stopfor™ must not be used by pregnant women.
 26. The equipment should not be used above its limits, or in any other situation than the one intended (see "Conditions of use" chapter).
 27. Should the Stopfor™ be sold to another country than its original destination, it is essential, for the security of the operator, that the supplier provides all instructions (i.e. general manual, maintenance and repair, periodical inspections) in the language of the country of use.
 28. Prior to using the Stopfor™, it is essential that the user, or the authority in charge of his/her safety, shall have verified that the solidity of the anchor line fastenings is in conformity with the rules and standards in force.
 29. All Stopfor™ that has not been inspected during the last 12 months must not be used, it must be inspected by an authorised and competent technician who will authorise its use in writing, or condemn it to avoid any further use. If they have arrested a fall, they should be either condemned or destroyed to prevent any further use.

SPECIAL APPLICATIONS

For any special application, please contact Tractel®.

Function and description

The Stopfor™ is a fall-prevention self-tightening mechanical device, which comprises, with the flexible anchor line on which it slides, a sub-unit of the fall-protection system. For each Stopfor™ model exists a particular type of anchor line, specially designed for that Stopfor™ model.

Each Stopfor™ model, in association with the relevant anchor line, has undergone an EC-type examination carried out by a notified body.

DANGER

Using a Stopfor™ on a non-adapted anchor line for that model, as provided for in this instruction manual, could prevent the device from functioning, thus putting the user's life at grave risk when not preventing a fall.

- The Stopfor™ S travels along a stranded anchor line, by accompanying the user without necessitating any manual involvement during its journey up or down, and automatically blocks on the rope in the event of a fall.
- The Stopfor™ M is a Stopfor™ S equipped with a reinforced spring ensuring permanent locking of the Stopfor™ on the rope. With the device locked on the rope, the user is required to manually move the Stopfor™ when descending.
- The Stopfor™ P is identical to the Stopfor™ S, but is dependent upon the anchor line.
- The Stopfor™ A works in the same manner as the Stopfor™ S, but has an additional safety device, the "anti-panic device". Such device stops a fall, even if the user fails to let go of the control lever.
- The Stopfor™ K moves along the length of a guy rope type belay support and ensures the same function as the Stopfor™ A. It is installed on the halyard and does not use the same blocking principle.
- The Stopfor™ KS is a Stopfor™ K equipped with an anti-turnover system.
- The Stopfor™ KM is a Stopfor™ K equipped with a reinforced spring ensuring permanent locking of Stopfor™ on the rope. With the Stopfor™ locked in this way, the user is required to manually move the Stopfor™ when descending.
- The Stopfor™ KSM is a Stopfor™ K equipped with an anti-turnover system and a reinforced spring.
- The Stopfor™ B moves along a twisted strand belay rope and ensures the same function as the Stopfor™ K.
- The Stopfor™ BS is a Stopfor™ B equipped with an anti-turnover system.
- The Stopfor™ BM is a Stopfor™ B equipped with a reinforced spring ensuring permanent locking of the Stopfor™ on the rope. With the Stopfor™ locked in this way, the user is required to manually move the Stopfor™ when descending.
- The Stopfor™ BSM is a Stopfor™ B equipped with an anti-turnover system and a reinforced spring.
- The Stopfor™ AP is a variant of the Stopfor™ A to which a manual blocking function has been added. Such function enables the user to block his Stopfor™ on the rope.

The fall protection system consists of the components described below.

1. Fixed anchorage point (A, page 2)

2. The anchor line (C, page 2)

The Stopfor™ can only be used with anchor lines certified exclusively by Tractel S.A.S.

- Stopfor™ A, S, M, AM, AP and P

The anchor line is a stranded polyamide 14 mm diameter rope. It is supplied in multiples of 10 m in length.

- Stopfor™ K, KS, KM, KSM

The anchor line is a static polyamide halyard Tractel, the diameter is 11 mm or 12.5 mm.

- Stopfor™ B, BS, BM, BSM

The anchor line is a 12 or 14 mm diameter stranded polyamide rope.

Each anchor line (either rope or halyard) is equipped with a buckle at one end to fix the rope to the anchoring point. At the other end, a machined tip prevents the Stopfor™ from being accidentally released from the anchor line.

The anchor line's breaking resistance is above 22 kN.

The anchor line should be exclusively used as a safety line when working at heights to enable access to the work place in full security.

3. The Stopfor™

- Stopfor™ S (Fig. 6, page 2)

By way of a lanyard, the user is attached to the jaw (I), the control lever (K) and the clevis mounting (J), all interdependent. The Stopfor™ S moves automatically along the anchor line. Due to a slight tension (equivalent to the device's weight), transmitted to the user via the lanyard, the jaw is opened and the Stopfor™ S can move along.

The casing is equipped with hinges to enable opening for installing the anchor line inside the Stopfor™ S. The casing is closed by screwing a knurled knob (E) and a threaded spare part found on the side of the removable flap into a crimped nut on the casing. Two simultaneous actions are necessary to open the casing: pushing the bolt (D) to unlock and unscrewing the knurled knob (E). The anchor line now vertically positioned (30° maximum authorised angle with the vertical), fastened at its upper limit and hanging naturally prior to the Stopfor™ S set-up, the guide pin (N) of the Stopfor™ S only authorises closure of the device on the positioned anchor line if the device is presented with the arrow engraved on the casing pointing upwards. The roller (M) guides the anchor line into the device.

Should the user fall, the lever will swing over by 45° due to the force applied by the lanyard, and the rope will be blocked against the removable flap (F) by the jaw.

- The Stopfor™ M (Fig. 6, page 2).

The Stopfor™ M is identical to the specification for the Stopfor™ S; it is equipped with a reinforced spring ensuring permanent locking of the Stopfor™ on the rope. With the device locked on the rope, the user is required to manually move the Stopfor™ when descending. For user comfort, the Stopfor™ lever arm is equipped with a plastic grip handle.

- The Stopfor™ A (Fig. 6, page 2).

The Stopfor™ A has two independent release systems which enable the jaw to engage on the anchor line and then to gently stop the fall. The first system is equivalent to that of the Stopfor™ S, with the user making the control lever swing over during his/her fall. The second system is equipped with an "anti-panic" device, whereby the roller detects any increase in speed caused by the lever being held inadvertently open during a fall and then drives the jaw towards the closed position.

- The Stopfor™ AP equipped with a blocking device (Fig. 6, page 2).

Pressing the lever (H) simultaneously upwards and to the right enables it to come up flush with the release lever (G). Such lever holds the jaw tight against the anchor line, thus preventing any

GB

movement of the device on the anchor line. The release lever can be deliberately unblocked by the user.

- The Stopfor™ K, KS, KM, KSM (Fig. 7, page 2) / Stopfor™ B, BS, BM, BSM (Fig. 6, page 2)

The Stopfor™ K, KS / Stopfor™ B, BS move freely along the anchor line. In the event of a fall, the device swings over, thereby bringing the anchor line into contact with the shaft's upper part. The shaft revolves inside the device and then grips the anchor line.

The Stopfors™ KM, KSM BM and BSM move manually along the belay support. When a fall occurs, the device pivots to bring the belay support into contact with the upper part of the cam. The cam turns inside the device and grabs the belay support.

The system is comprised of two flanges articulated around the camshaft (Fig. 8, page 2, Q). The device is opened by pivoting the mobile flange (Fig. 8, page 2, R). The pressure of the shaft is maintained on the anchor line by the shaft's spring (Fig. 8, page 2, S). As soon as the anchor line is in position and the connector has locked the two flanges, it is no longer possible to open the device; the anchor line is thus imprisoned inside.

The Stopfors™ KS, BS, KSM, BSM are equipped with an anti-turnover system (Fig. 8, page 2, T) ensuring the Stopfor™ a correct operating direction on the belay support. If the Stopfor™ is presented upside down with respect to the vertical belay support, the anti-turnover system blocks the jaw (Fig. 8, page 2, Q). This prevents installation of the Stopfor™ on its belay support.

The Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM are equipped with a reinforced spring which permanently locks the Stopfor™ on the belay support. This function is generally used for interventions on slanted surfaces. With the device locked on the rope, the user is required to manually move the Stopfor™ when descending. For enhanced comfort when moving upward, the belay support should be ballasted by applying a coil or by placing a weight of 1 kg max. at the lower part.

4. The lanyard (Fig. 5, page 2, L)

Several types of lanyard are available:

- Stopfor™ A: 0.3 m or 0.6 m length lanyard
- Stopfor™ S/M: 0.3 m 0.6 m or 0.9 m length lanyard.
- Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM: 0.3 m lanyard. Removable lanyards, codes 42222 or 42232
- Stopfor™ AP: 0.3 m or 0.6 m length lanyard
- Stopfor™ P: 0.3 m.

5. The connectors (Fig. 6, page 2, B)

The breaking strength of the connectors supplied with the lanyard is greater than 22 kN.

Installation

1. Anchorage to the structure (Fig. 6, page 2, A)

The anchor line is fixed to the anchoring point with a buckle and a connector. The anchoring point must be able to resist a minimum of 10 kN.

NB : The anchorage point may be strap, strength 10 kN.

WARNING

The anchoring point must always be situated above the operator.

Stopfor™ S, A, AP, P, M

2. Configurations of assembly

The K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P Stopfor™ models should only be assembled on a vertically suspended anchor line or where the maximum angle with the vertical is only 30°. In actual practice, the user shall respect this condition by not moving away from the suspension point's vertical by a distance greater than half the height from the suspension point to the level of his plane of movement.

• For example, the user climbs up vertically (0° +/- 30° in relation to the vertical) onto a metal structure. When the anchor line is positioned in front of him, the user is linked to the Stopfor™ by a 0.3 m, 0.6 m or 0.9 m lanyard, depending on the type of Stopfor™ used (Fig. B, page 82). For this configuration, use K, KS, B, BS, S, A, AP, P Stopfor™ models.

• When the anchor line is positioned behind or facing the user, he is linked to the Stopfor™ by a 0.3 m, 0.6 m or 0.9 m lanyard (depending on the type of Stopfor™ used. Fig. C, D and G, page 82). The K, KS, B, BS, S, A, AP, P Stopfor™ models are to be used.

• When the user climbs up a ladder, the anchor line is placed behind or facing him and he is linked to the Stopfor™ by a 0.3 m, 0.6 m or 0.9 m lanyard (depending on the type of Stopfor™ used. Fig. D and G, page 82). The K, KS, B, BS, S, A, AP, P Stopfor™ models are to be used.

• The user works on a roof deck, his belay support is positioned horizontally; he can connect his Stopfor to the harness behind him or facing him with a 0.30 m lanyard. For this case, use a Stopfor™ K, KS KM, KSM, B, BS, BM, BSM (Fig. F, page 82).

• The user works on a slanted roof; his belay support is positioned vertically with an angle less than 30°; he can connect his Stopfor to the harness behind him or facing him with a 0.30 m lanyard. For this case, use a Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM, M (Fig. F, page 82). With a 0.30 m, 0.60 m or 0.90 m lanyard, use Stopfor™ M (Fig. G, page 82).

3. Configurations of assembly with the AP Stopfor™

• The anchor line is vertical (0° to 30° in relation to the vertical). Once the parking brake has been activated, the user can work suspended. The Stopfor™ retains the user and ensures its role as fall arrester (Fig. E et G, page 82).

WARNING

No slack must be made on the anchor line between the anchoring point and the Stopfor™.

It is thus essential to ensure that it is of sufficient length.

4. Clearance (Fig. A, page 82)

CAUTION:

Before each use, you must check that the clearance under the device (L) is equal to at least twice the length of the lanyard used (L1), plus one metre for braking (L2), plus one metre for safety (L3), plus the elastic elongation (L4) of the rope used.

5. Operating environment

- Conditions found on open air sites
- Temperatures ranging between -40°C and +60°C [-40°F and +140°F]
- Marine environment conditions
- For any work involving product-ejection (painting, sandblasting, etc.), it is essential to protect the device against any such product penetrating inside the Stopfor™.

6. Rescue operations

A study must be carried out before use in order to define the emergency operations to be implemented and the human resources and equipment required for rescuing an injured person within 15 minutes in the event of a fall controlled by the Stopfor™. Any period longer than this will endanger the life of the person.

Inspection before use

To be verified:

- that neither the casing nor the flanges are deformed;
- the visual state of the anchor line and the lanyard;
- the blocking efficiency of the Stopfor™ fitted onto the anchor line: tug sharply on the device in the opposite direction to that indicated by the arrow on the casing;

- the loosening of the jaw and the movement of the Stopfor™ on the anchor line by pivoting the lever upwards;
- the system's installation conditions (see "Installation" chapter);
- the correct orientation of the Stopfor™ on the anchor line;
- the state of the harness and connectors' associated components.

Conditions of use

The user links up the Stopfor™ to his harness by way of the lanyard (L).

He then installs the Stopfor™ on the anchor line (C).

After which, the following procedure must be adopted:
(for the A, S, AP, M Stopfor™)

- open the device by pressing on the bolt to unlock with the left hand and by unscrewing the knurled knob with the right hand;
- the Stopfor™ must be positioned on the anchor line so that the arrow is pointing upwards and the device locked. Should the arrow be pointing down, the guide pin will prevent the device from closing;
- insert the anchor line into the casing, then close and screw the knurled knob tightly.

The Stopfor™ will automatically stop a fall in such an event.

For the K, KS, KM, KSM Stopfor™ / B, BS, BM, BSM Stopfor™

- open the device by turning the mobile flange;
- tilt the shaft by using the pin to free the anchor line's passage;
- insert the anchor line between the clamping axis and the shaft;
- close the mobile flange up to the clamping axis buffer;
- insert the M10 connector into the holes of BOTH the fixed and mobile flanges to lock the device;
- the Stopfor™ must be positioned on the anchor line so that the arrow is pointing upwards and the device locked.

The Stopfor™ will automatically stop a fall in such an event.

Transport and storage

Stopfor™ as well as the lanyard and safety anchor must be stored in a dry place at a temperature between -40°C and +60°C.

During transport and storage, protect the equipment against all possible damage (cutting edges, direct heat sources, chemical products, U.V. etc.).

Maintenance and repair

Regular maintenance must be carried out by the user. Besides the verifications specified in the "Inspections before use" chapter, the following maintenance should be carried out:

- Should the anchor line become dirty, it must be washed in clean cold water using a synthetic-fibre brush and, if necessary, a washing product for delicate fabrics.
- When the anchor line becomes wet during use or washing, it must be left to dry naturally in the shade and away from any source of heat.
- Prior to every use, visually inspect the anchor line along its entire length.
- Serious non visible damage can affect the resistance of the anchor line. Tractel® recommends, therefore, not to allow use of the anchor line unless under the control of a person responsible for the equipment.
- All acids, oils and petrol coming into contact with the anchor line shall affect its resistance. Such products are liable to "attack" the polyamide fibres of the anchor line, and any subsequent damage to the fibres may not always be visible with the naked eye.
- The anchor line should not be exposed unnecessarily to the sun, and should be stored in the shade away from damp.

- Any friction of the anchor line with sharp edges or rough surfaces is to be avoided.
- The anchor line should be kept in a sack for its protection and during transport. Tractel® can supply a sack adapted for work at heights.
- No particular maintenance of the Stopfor™ is required. Cleaning with soapy water is, however, recommended.
- Annual servicing and repairs are carried out by Tractel®, or by an authorised repair company.

Warnings against hazardous operations

It is forbidden:

- to use the Stopfor™ out of a fall arrest system context;
- to use the Stopfor™ to suspend the user or any other load;
- to link up several persons to the same Stopfor™;
- to place several Stopfor™ on the same anchor line;
- to use the A, AP, S, M Stopfor™ on an anchor line where the angle with the vertical is more than 30°;
- to use the Stopfor™ K, KS, KM, KSM / B, BS, BM, BSM in a horizontal position having an angle greater than 20° with respect to the hip of the roof deck (see Fig. 6 and 7, page 2),
- to turn the part of the anchor line on which the Stopfor™ is engaged upside down;
- to use a device that has stopped a fall, without having had such device checked and tried after fall by the manufacturer or a repair company authorised by him;
- to use anchor lines, lanyards and components other than those compatible with each Stopfor™ model, in accordance with that indicated in this instructions manual;
- to use the anchor line for any other use than that of the appropriate Stopfor™ model, including with another type of anti-fall device;
- to use a lanyard, which is longer than 0.3 m for the Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM and P, 0.6 m for the Stopfor™ A and AP, and 0.9 m for the Stopfor™ S and M;
- to use an anchor line or a lanyard showing defects, knots or visible signs of damage;
- to use a device for more than twelve months without having had it checked by the manufacturer or a repair company authorised by him.

Permissible attachments

The K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P Stopfor™ is a component of a vertical fall arrest safety system which should conform to the EN 363 standard and should include, from top to bottom:

- 1) an anchoring device conforming to the EN 795 standard;
- 2) a first connector conforming to the EN 362 standard;
- 3) an anchor rope (flexible anchor line) conforming to the EN 353-2 standard;
- 4) the Stopfor™, guided-type fall arrester with an automatic blocking system, conforming to the EN 353-2 standard;
- 5) a second connector conforming to the EN 362 standard;
- 6) a fall arrest harness satisfying the requirements of standard EN 361 (chest or back tie-up point).

All other associations are forbidden.

WARNING

An EN 361 fall arrester harness is the only body-gripping device authorised for use in a fall prevention system. It is advisable to use the front fastening of the harness.

In accordance with European specifications, each of the components attached together, numbered from 1) to 6) above, marketed by Tractel®, has received CE marking, as a result of an EC type-examination, and has been subject to production quality control.

Conformity of the equipment

Tractel® S.A.S. RN 19-Saint Hilaire sous Romilly-F- 10102 Romilly-sur-Seine France hereby declares that the safety equipment described in this manual

- complies with the requirements of European Directive 89/686/EEC of December 1989
- is identical to the PPE which was the subject of typeexamination certificates issued by l'APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - France, identified by the number 0082, and tested in accordance with the EN 353-2 standard;
- is subject to the procedure provided for in Art. 11B of the 89/686/EEC Directive, under the control of a notified body : l'APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - France, identified by the number 0082.

Any company assigning personal fall protection equipment to an employee or similar person must apply the health and safety at work regulations.

Within the European Union, these devices must be checked periodically in accordance with the 89/656/EEC Directive dated 30/11/89 (i.e. at least once a year, by Tractel® S.A.S or by a Tractel® S.A.S. authorised repair company).

The annual inspection will enable the expiry date to be extended by one year, up to a maximum of 10 years.

Marking

The marking on each product indicates:

- a: the trade mark: Tractel®;
- b: the designation of the product: e.g. Stopfor™ S;
- c: the referenced standard: number and year of the norm (see table p. 83). If the year for EN 353-2 is not indicated on the device, it concerns EN 353-2 (1993);
- d: the reference of the product code: Group code
- e: the "EC" marking designates that the equipment complies with the requirements of the 89/686/EEC PPE Directive. "0082" indicates the number of the notified body under Article 11;
- f: the date of manufacture;
- g: the serial number;
- h: a pictogram indicating that it is necessary to read the instruction manual before use;
- i: an arrow indicating the position for use;
- k: the location of the anchor line;



Always check clearance before use;

m: the type of anchor line to be exclusively used:



: halyard;



: strand rope;

n: diameter of belay support to be used.

Periodic inspections

When a Stopfor™ is obviously not in good condition or has arrested a fall, it must be inspected by Tractel® S.A.S or by an authorised and competent technician in accordance with the instructions contained in the Tractel® PPE inspection file.

The Tractel® PPE inspection file is available free from the Tractel® website "www.tractel.com".

Yearly servicing is necessary; however, depending on frequency and severity of use, environmental conditions and the regulations of the company or the country where used, periodic inspections may be more frequent.

Periodic inspections should be carried out by an authorised and competent technician, in compliance with the manufacturer's instructions transcribed in the Tractel® "PPE inspection instructions" file.

Confirm legibility of the marking on the product during the periodic inspection.

A return to service must be made in writing, under the responsibility of the authorised and competent technician who carried out the inspection.

Return to service of the product must be recorded on the inspection record which can be found in the centre of this manual. This inspection record should be retained throughout the product's life cycle, up until it is recycled.

Life cycle

Tractel® PPE textiles such as harnesses, lanyards, ropes and shock absorbers, Tractel® mechanical PPE equipment as Stopcable™ and Stopfor™ fall arresters, Blocfor™ self retracting fall arresters, and Tractel® lifelines can be used without restrictions from their manufacturing date providing that:

- A normal use is made in accordance with the instructions manual,
- A periodic inspection should be carried out at least once a year by a competent person, who will, after inspection, authorise in writing that the PPE is fit to be returned to service,
- Instructions manual procedures for storage and transport are strictly met.

Wichtige Betriebsvorschriften

1. Vor der Benutzung des Stopfor™ müssen Sie zur Gewährleistung der Betriebssicherheit und einer optimalen Effizienz unbedingt die vorliegende Anleitung zur Kenntnis nehmen, deren Inhalt vollständig verstehten und die darin enthaltenen Vorschriften genau einhalten.
2. Die vorliegende Anleitung muss bis zur Außerbetriebnahme des Geräts in einwandfreiem Zustand gehalten und allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden. Auf Anfrage sind zusätzliche Exemplare erhältlich.
3. Die auf dem Gerät eingravierten Angaben (siehe Kapitel „Kennzeichnung“) müssen problemlos lesbar bleiben. Falls diese Angaben ausgelöscht sind, muss das Gerät dauerhaft außer Betrieb genommen werden.
4. Der Stopfor™ ist Bestandteil eines Auffangsystems und darf ausschließlich in Verbindung mit anderen untereinander und mit dem Stopfor™ kompatiblen Elementen benutzt werden, die die geltenden Sicherheitsbestimmungen und Normen und insbesondere die Norm EN 363 erfüllen.
5. Der Stopfor™ darf nur von einer einzigen Person benutzt werden, die geschult und sachkundig ist oder unter der Überwachung solcher Personen steht. Gegenstand dieser Schulung muss unter anderem die Rettungsoperation sein, die beim Absturz des Benutzers durchgeführt werden muss, sowie die Inbetriebnahme und der Einsatz des Stopfor™ an einem vollständigen System unter Einsatzbedingungen und Sicherheitsbedingungen.
6. Es ist unerlässlich, die Vorschriften für die Verbindung der Ausrüstungen, aus denen das Auffangsystem besteht, gemäß der vorliegenden Anleitung und den Anleitungen der mitverwendeten Produkte einzuhalten.
7. Insbesondere darf jeder Stopfor™ ausschließlich auf einer beweglichen Führung angebracht werden, deren Spezifikationen absolut identisch mit jenen der Tractel®-Führung sind, die für das entsprechende Stopfor™-Modell vorgesehen ist. Die Missachtung dieser Forderung kann das Leben des Benutzers in Gefahr bringen. Es obliegt dem Benutzer oder seinem Arbeitgeber, die Führungen in seinem Lager zu markieren, um jede Verwechslung auszuschließen.
8. Die Greifzug GmbH lehnt jede Haftung für die Benutzung eines Stopfor™ mit einer anderen als der für das jeweilige Modell vorgeschriebenen Original-Tractel®-Führung ab. Die Funktionsfähigkeit des Auffangsystems kann nur dann garantiert werden, wenn es ausschließlich aus Elementen besteht, die gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften und Normen vertrieben, gewartet, zusammengebaut, angebracht und benutzt werden.
9. Die Greifzug GmbH lehnt jede Haftung für die Benutzung eines Stopfor™ ab, der außerhalb ihrer Kontrolle demonstriert wurde, insbesondere beim Ersatz von Originalteilen durch Teile anderer Herkunft.
10. Jede Änderung oder Ergänzung der Ausrüstung kann nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Greifzug GmbH erfolgen. Ausschließlich eine Führung mit der Kennzeichnung EN 353-2 benutzen.
11. Vor der Benutzung des Stopfor™ hat der Benutzer oder die für seine Sicherheit verantwortliche Stelle die ausreichende Tragfähigkeit des Anschlagpunkts für die Führung in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Normen zu prüfen.
12. Niemals einen Stopfor™ oder eine Führung verwenden, die sichtbar nicht in einwandfreiem Zustand sind. Vor jedem Einsatz muss der Benutzer von Hand eine Funktionsprüfung des Stopfor™ auf seiner Führung durchführen (siehe Kapitel „Prüfung vor der Benutzung“). Jeder beschädigte Stopfor™ muss zur Reparatur an die Greifzug Hebezeugbau GmbH oder Ihren Händler zurückgeschickt werden, außer im Fall der Ausmusterung. Jede Führung, die Spuren von Verschleiß oder Beschädigung aufweist, muss ausgemustert werden.
13. Die Stopfor™ Modelle S, A, AP, M dürfen nur an einer Führung benutzt werden, die vertikal oder in einem Winkel von maximal 30° gegenüber der Vertikalen aufgehängt ist.
14. Die Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM müssen an einer Führung benutzt werden, die vertikal oder in einem Winkel von maximal 30° gegenüber der Vertikalen aufgehängt ist. Sie können in der Horizontalen für Arbeiten auf einem Flachdach in einem Winkel von maximal 20° gegenüber der Kante des Flachdachs benutzt werden. (siehe Abbildung 4, Seite 2).
15. Jeder stopfor™, der einen Absturz aufgefangen hat bzw. dessen Sicherheit in Zweifel steht, muss unbedingt zur Prüfung an die Greifzug Hebezeugbau GmbH oder einen zugelassenen Reparateur geschickt werden. Das Gerät darf ohne schriftliche Genehmigung der Greifzug Hebezeugbau GmbH oder des zugelassenen Reparateurs nicht wieder benutzt werden. Die Führung, an der der stopfor™ beim Auffangen des Absturzes des Benutzers befestigt war, muss ausgemustert werden.
16. Alle Reparaturen müssen gemäß den Arbeitsverfahren von Tractel® durchgeführt werden.
17. Den Stopfor™ und die im Auffangsystem damit verbundenen Elemente niemals zu anderen Zwecken als jenen, für die sie vorgesehen sind, und unter anderen als den in dieser Anleitung vorgesehenen Bedingungen benutzen. Den Stopfor™ insbesondere niemals zur Aufhängung des Bedieners unter anderen Umständen als bei einem Absturz oder für eine Bergung im Rahmen von Rettungsmaßnahmen benutzen.
18. Der Stopfor™ muss unbedingt mindestens alle zwölf Monate zur Überprüfung an die Greifzug Hebezeugbau GmbH, einen zugelassenen Reparateur oder eine sachkundige Person geschickt werden. Die Prüfung muss die Funktionsfähigkeit des Geräts und die Lesbarkeit der Kennzeichnung umfassen. Die Sicherheit des Benutzers hängt von der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und Tragfähigkeit der Ausrüstung ab.
19. Wichtig: Wenn Sie diese Ausrüstung einer angestellten oder gleichgestellten Person anvertrauen müssen, müssen Sie die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen einhalten.
20. Der Stopfor™ sollte jedem Benutzer persönlich zugewiesen werden, insbesondere wenn es sich um angestellte Personen handelt.
21. Jeder Stopfor™ bzw. jedes Führungsseil, der bzw. das endgültig ausgemustert wird, muss vernichtet oder dauerhaft unzugänglich gemacht werden, um eine versehentliche Benutzung auszuschließen.
22. Aus Sicherheitsgründen muss die Vorrichtung bzw. der Anschlagpunkt immer richtig platziert und die Arbeit so durchgeführt werden, dass die Absturzgefahr und die Absturzhöhe auf ein Minimum reduziert werden.
23. Es ist für die Sicherheit von entscheidender Bedeutung, vor jeder Benutzung den Freiraum zur Aufprallfläche unter dem Arbeitsplatz des Benutzers zu prüfen, so dass er beim Absturz weder auf Hindernisse stoßen noch auf den Boden prallen kann.
24. Niemals den Stopfor™ benutzen, wenn eines seiner Elemente beschädigt ist oder die Sicherheitsfunktion des Geräts beeinträchtigen könnte. Bei der Anbringung dürfen die Sicherheitsfunktionen nicht beeinträchtigt werden.
25. Der Benutzer muss beim Betrieb der Ausrüstung in ausgezeichnetener körperlicher und psychischer Verfassung sein. Im Zweifelsfall einen Arzt konsultieren. Der Stopfor™ darf nicht von schwangeren Frauen benutzt werden.
26. Die Ausrüstung darf niemals über ihre Grenzen hinaus oder in Situationen benutzt werden, für die sie nicht vorgesehen ist (siehe Kapitel „Benutzungsbedingungen“).
27. Wenn der Stopfor™ in ein anderssprachiges Land weiterverkauft wird, muss der Händler zur Gewährleistung der Benutzersicherheit unbedingt die Gebrauchsanleitung und die Anleitungen für Wartung, regelmäßige Prüfungen und Reparatur in der Landessprache des Einsatzortes mitliefern.

DE

28. Vor der Benutzung des Stopfor™ hat der Benutzer oder die für seine Sicherheit verantwortliche Stelle die ausreichende Tragfähigkeit des Anschlagpunkts für die Führung in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Normen zu prüfen.

29. Niemals einen Stopfor™ verwenden, dessen letzte Überprüfung länger als 12 Monate zurückliegt. Er muss von einem zugelassenen Fachtechniker geprüft werden, der die Benutzung oder Außerbetriebnahme, um jede Benutzung auszuschließen, schriftlich genehmigt. Wenn er einen Absturz aufgefangen hat, muss er außer Betrieb genommen werden, um jede Benutzung auszuschließen, oder vernichtet werden.

SPECIAL TOEPASSINGEN

Für alle Sonderanwendungen wenden Sie sich bitte an die Greifzug Hebezeugbau GmbH.

Funktion und Beschreibung

Der Stopfor™ ist eine selbstdrehende mechanische Auffangvorrichtung, die gemeinsam mit der beweglichen Führung, auf der sie läuft, eine Baugruppe eines Auffangsystems zur Absturzsicherung bildet. Jedem Stopfor™-Modell ist ein spezifisches Führungs-Modell zugewiesen, das speziell für dieses Stopfor™-Modell entwickelt wurde.

Jedes Stopfor™-Modell wurde in Verbindung mit der geeigneten Führung einer EG-Baumusterprüfung durch eine zugelassene Prüfstelle unterzogen.

GEFAHR

Die Benutzung eines Stopfor™ auf einer Führung, die nicht gemäß der vorliegenden Anleitung für dieses Modell geeignet ist, kann zu einem Funktionsversagen des Geräts und damit zu einem Absturz führen, der das Leben des Benutzers in Gefahr bringen kann.

- Der Stopfor™ S läuft auf einer Führung aus geflochtenem Seil, er begleitet den Benutzer, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich wäre, bei seiner Bewegung nach oben oder unten und blockiert bei einem Absturz automatisch auf dem Seil.
- Der Stopfor™ M ist ein Stopfor™ S, ausgestattet mit einer verstärkten Feder, die die ständige Blockierung des Stopfor™ auf dem Seil gewährleistet. Aufgrund der Blockierung des Geräts muss der Benutzer den Stopfor™ beim Absteigen von Hand mitführen.
- Der Stopfor™ P ist identisch mit dem Stopfor™ S, kann jedoch nicht von der Führung abgenommen werden.
- Der Stopfor™ A funktioniert auf dieselbe Weise, wie der Stopfor™ S, aber er besitzt zusätzlich eine „Antipanikvorrichtung“ genannte Sicherheitsvorrichtung. Diese fängt den Absturz auch dann auf, wenn der Benutzer den Klemmbackenhebel mit der Hand offen hält.
- Der Stopfor™ K läuft auf einer Führung aus Kernmantelseil, er hat dieselbe Funktion wie der Stopfor™ A. Er ist auf einem Kernmantelseil installiert und benutzt nicht dasselbe Blockprinzip.
- Der Stopfor™ KS ist ein Stopfor™ K, ausgestattet mit einer Umkehrsicherung.
- Der Stopfor™ KM ist ein Stopfor™ K, ausgestattet mit einer verstärkten Feder, die die ständige Blockierung des Stopfor™ auf dem Kernmantelseil gewährleistet. Aufgrund der Blockierung des Geräts muss der Benutzer den Stopfor™ beim Absteigen von Hand mitführen.
- Der Stopfor™ KSM ist ein Stopfor™ K, ausgestattet mit einer Umkehrsicherung und einer verstärkten Feder.
- Der Stopfor™ B läuft auf einer Führung aus geflochtenem Seil, er hat dieselbe Funktion wie der Stopfor™ K.
- Der Stopfor™ BS ist ein Stopfor™ B, ausgestattet mit einer Umkehrsicherung.

• Der Stopfor™ BM ist ein Stopfor™ B, ausgestattet mit einer verstärkten Feder, die die ständige Blockierung des Stopfor™ auf dem Seil gewährleistet. Aufgrund der Blockierung des Geräts muss der Benutzer den Stopfor™ beim Absteigen von Hand mitführen.

• Der Stopfor™ BSM ist ein Stopfor™ B, ausgestattet mit einer Umkehrsicherung und einer verstärkten Feder.

• Der Stopfor™ AP ist eine Variante des Stopfor™ A, dem eine manuelle Feststellfunktion hinzugefügt wurde. Diese Funktion gestattet dem Benutzer das Feststellen des Stopfor™ auf dem Führungsseil.

Das Auffangsystem zur Absturzsicherung besteht aus den nachfolgend beschriebenen Elementen.

1. Der feste Anschlagpunkt (A. Seite 2)

2. Die Führung (C. Seite 2)

Der Stopfor™ darf ausschließlich mit von der Greifzug Hebezeugbau GmbH zertifizierten Führungen benutzt werden.

- Der Stopfor™ A, S, M, AP und P

Die Führung ist ein geflochtenes Polyamidseil mit einem Durchmesser von 14 mm. Sie ist in einer Länge, die einem Vielfachen von 10 m entspricht, erhältlich.

- Der Stopfor™ K, KS, KM, KSM

Die Führung ist ein statisches Kernmantelseil aus Polyamid mit einem Durchmesser von 11 mm bis 12.5 mm.

- Stopfor™ B, BS, BM, BSM

Die Führung ist ein geflochtenes Polyamidseil mit einem Durchmesser von 12 mm oder 14 mm.

Bei allen Führungen (geflochtenes Seil oder Kernmantelseil) befindet sich am oberen Ende eine Seilschlaufe zur Befestigung des Führungsseils am Anschlagpunkt. Am unteren Ende verhindert eine Endssicherung das ungewollte Auslaufen des Stopfor™ von der Führung.

Die Bruchkraft der Führung liegt bei über 22 kN.

Die Führung darf ausschließlich als Sicherungsseil bei Arbeiten in der Höhe verwendet werden, um einen sicheren Zugang zum Arbeitsplatz zu erlauben.

3. Der Stopfor™

- Der Stopfor™ S (Abb. 6, Seite 2)

Die Klemmblocke (I) ist fest mit dem Klemmbackenhebel (K) und dem Gabelstück (J) verbunden, an dem der Benutzer mit Hilfe eines Verbindungsmittels angeschlagen wird. Der Stopfor™ S läuft automatisch auf der Führung. Eine leichte Spannung, die dem Gewicht des Geräts entspricht, wird über das Verbindungsmittel an den Benutzer übertragen und gestattet das Öffnen der Klemmblocke und die Bewegung des Stopfor™ S.

Das mit einem Scharnier ausgestattete Gehäuse lässt sich öffnen und erlaubt das Aufsetzen des Stopfor™ S auf die Führung. Das Schließen des Gehäuses erfolgt mittels einer Rändelschraube (E) und eines Gewindes auf der Seite der beweglichen Klappe. Die Rändelschraube wird in eine Nietmutter auf dem Gehäuse eingeschraubt. Zwei gleichzeitige Aktionen sind zum Öffnen des Gehäuses notwendig: Drücken des Riegels (D) und Losschrauben der Rändelschraube (E). Die Führung ist vertikal angebracht (maximale Abweichung von der Vertikalen 30°), an ihrem oberen Ende angeschlagen und hängt vor dem Aufsetzen des Stopfor™ S auf natürliche Weise herab (Seite 2). Eine Sicherheitsnocke (N) am Stopfor™ S erlaubt das Schließen des Geräts auf der Führung nur dann, wenn das Gerät so aufgesetzt wird, dass der auf dem Gehäuse gravierte Pfeil nach oben (in Richtung Anschlagpunkt) gerichtet ist. Die Rolle (M) führt die Führung im Gerät.

Beim Absturz des Benutzers kippt der Klemmbackenhebel unter der Wirkung der durch das Verbindungsmittel ausgeübten Kraft um 45°, und die Klemmblocke blockiert das Seil gegen die bewegliche Klappe (F).

- Der Stopfor™ M (Abb. 6, Seite 2)

Der Stopfor™ M ist identisch mit dem Stopfor™ S, jedoch mit einer verstärkten Feder ausgestattet, die die ständige Blockierung des Stopfor™ auf dem Seil gewährleistet. Aufgrund der Blockierung des Geräts muss der Benutzer den Stopfor™ beim Absteigen von Hand mitführen. Für einen größeren Bedienkomfort ist der Hebelarm des Stopfor™ mit einem Kunststoffgriff ausgestattet.

- Der Stopfor™ A (Abb. 6, Seite 2)

Der Stopfor™ A besitzt zwei unabhängige Auslösesysteme, die das Blockieren der Klemmbacke auf der Führung und anschließend das gedämpfte Auflangen des Absturzes erlauben. Das erste System entspricht jenem des Stopfor™ S, der Benutzer kippt während des Absturzes den Klemmbackenhebel um. Das zweite System ist eine „Antipanikvorrichtung“. Wird der Hebel im Absturzfall versehentlich offen gehalten, stellt die Rolle die Geschwindigkeitserhöhung fest und blockiert die Klemmbacke.

- Der Stopfor™ AP mit Feststellvorrichtung (Abb. 6 Seite 2)

Wird der Hebel (H) gleichzeitig nach oben und nach rechts gedrückt, kommt er mit dem Bolzen (G) in Kontakt. Der Bolzen blockiert die Klemmbacke und vermeidet dadurch jede Bewegung des Geräts auf der Führung. Eine absichtliche Betätigung des Benutzers erlaubt die Freigabe der Feststellvorrichtung.

- Der Stopfor™ K, KS, KM, KSM (Abb. 7, Seite 2) / Stopfor™ B, BS, BM, BSM (Abb. 6, Seite 2)

Der Stopfor™ K, KS / Stopfor™ B, BS läuft ungehindert auf der Führung. Bei einem Absturz kippt das Gerät und bringt die Führung mit dem oberen Teil des Nockens in Kontakt. Der Nocken dreht sich ins Innere des Geräts und klemmt die Führung. Die Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM werden manuell entlang der Führung bewegt. Bei einem Absturz kippt das Gerät und bringt die Führung mit dem oberen Teil des Nockens in Kontakt. Der Nocken dreht sich ins Innere des Geräts und klemmt die Führung. Das System besteht aus zwei auf der Nockenachse (Abb. 8, Seite 2, Q) beweglich angebrachten Seitenplatten. Das Gerät lässt sich durch Drehen der beweglichen Seitenplatten (Abb. 8, Seite 2, R) öffnen. Die Feder des Nockens (Abb. 8, Seite 2, S) sorgt dafür, dass der Nocken auf die Führung gedrückt wird. Wenn die Führung eingelegt ist und das Verbindungselement die zwei Seitenplatten verriegelt, kann das Gerät nicht mehr geöffnet werden und die Führung ist sicher mit dem Gerät verbunden.

Der Stopfor™ KS, BS, KSM, BSM ist mit einer Umkehrsicherung ausgestattet (Abb. 8, Seite 2, T), die die Funktionsrichtung des Stopfor™ auf der Führung gewährleistet. Wenn der Stopfor™ falsch herum an der vertikalen Führung angebracht wird, blockiert die Umkehrsicherung die Klemmbacke (Abb. 8, Seite 2, Q). Dadurch wird die Anbringung des Stopfor™ an der Führung verhindert.

Der Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM ist mit einer verstärkten Feder ausgestattet, die den Stopfor™ ständig auf der Führung blockiert. Diese Funktion wird im Allgemeinen für Arbeiten auf Schrägdächern usw. verwendet. Aufgrund der Blockierung des Geräts muss der Benutzer den Stopfor™ beim Absteigen von Hand mitführen. Für einen größeren Komfort beim Aufstieg muss die Führung beschwert werden, indem sie aufgeschossen oder ein Gewicht von maximal 1 kg am unteren Ende befestigt wird.

4. Das Verbindungsmittel (L)

Unterschiedliche Verbindungsmittel sind erhältlich:

- Stopfor™ A: 0.3 m oder 0.6 m langes Verbindungsmittel.
- Stopfor™ S/M: 0.3 m, 0.6 m oder 0.9 m langes Verbindungsmittel.
- Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM: 0.3 m langes Verbindungsmittel. Abnehmbare Verbindungsmittel Art.-Nr. 42222 oder 42232.
- Stopfor™ AP: 0.3 m oder 0.6 m langes Verbindungsmittel.
- Stopfor™ P: 0.3 m.

5. Die Verbindungselemente (Karabinerhaken) (B)

Die mit dem Verbindungsmittel gelieferten Karabinerhaken haben eine Bruchkraft von über 22 kN.

Anschlagen

1. Anschlagen an der Struktur (Abb. 8, Seite 2, A)

Die Führung wird am Anschlagpunkt durch eine Schlaufe und ein Verbindungselement befestigt. Der Anschlagpunkt muss eine minimale Tragfähigkeit von 10 kN aufweisen.

Anm.: Der Anschlagpunkt kann ein langes Gurtband mit einer Tragfähigkeit von 10 kN sein.

ACHTUNG

Der Anschlagpunkt muss sich immer über dem Benutzer befinden.
Stopfor™ S, A, AP, P, M

2. Installationsbedingungen

Die Stopfor™-Modelle K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P dürfen nur an einer Führung benutzt werden, die vertical oder in einem Winkel von maximal 30° gegenüber der Vertikalen aufgehängt ist. In der Praxis erfüllt der Benutzer diese Bedingung, wenn er sich nicht weiter von der Vertikalen unter dem Anschlagpunkt entfernt, als dies der halben Höhe zwischen Anschlagpunkt und seiner Bewegungsebene entspricht.

• Der Benutzer steigt vertical nach oben (0° +/- 30° gegenüber der Vertikalen), zum Beispiel auf einer Metallstruktur. Die Führung befindet sich vor ihm, er ist mit dem Stopfor™ durch ein 0.3 m, 0.6 m oder 0.9 m langes Verbindungsmittel verbunden (je nach benutztem Stopfor™, Abb. B, Seite 82). Für diese Arbeitssituation sollte der Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P benutzt werden.

• Die Führung befindet sich im Rücken des Benutzers bzw. vor ihm, er ist mit dem Stopfor™ durch ein 0.3 m, 0.6 m oder 0.9 m langes Verbindungsmittel verbunden (je nach benutztem Stopfor™, Abb. C, D und G, Seite 82). Den Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP benutzen.

• Der Benutzer steigt eine Leiter herauf, die Führung befindet sich hinter bzw. vor ihm, er ist mit dem Stopfor™ durch ein 0.3 m, 0.6 m oder 0.9 m langes Verbindungsmittel verbunden (je nach benutztem Stopfor™, Abb. D und G, Seite 82). Den Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP benutzen.

• Der Benutzer arbeitet auf einem Flachdach, die Führung ist horizontal angebracht, er kann den Stopfor™ mit einem 0.30 m langen Verbindungsmittel hinter oder vor sich am Auffanggurt befestigen. In diesem Fall den Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM benutzen (Abb. F, Seite 82).

• Der Benutzer arbeitet auf einem Schrägdach, die Führung ist in einem Winkel von maximal 30° gegenüber der Vertikalen angebracht. Er kann den Stopfor™ mit einem 0.30 m langen Verbindungsmittel hinter oder vor sich am Auffanggurt befestigen, in diesem Fall den Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM, M benutzen (Abb. F, Seite 82). Er kann ihn mit einem 0.30 m oder 0.60 m oder 0.90 m langen Verbindungsmittel befestigen, den Stopfor™ M benutzen (Abb. G, Seite 82).

3. Installationsbedingungen mit Stopfor™ AP

• Die Führung hängt vertical (0° bis 30° gegenüber der Vertikalen). Nach Betätigung der Feststellvorrichtung kann der Benutzer hängend arbeiten. Er wird vom Stopfor™ gehalten, der gleichzeitig als Auffangsystem fungiert (Abb. E und G, Seite 82).

DE

ACHTUNG

Die Führung darf zwischen dem Anschlagpunkt und dem Stopfor™ nicht schlaff durchhängen.
Es muss sichergestellt werden, dass die Führungslänge ausreicht.

4. Freiraum zur Aufprallfläche (Abb. A, Seite 82)

ACHTUNG:

Vor jeder Benutzung muss unbedingt geprüft werden, dass der Freiraum zur Aufprallfläche (L) unter dem Gerät größer als die Summe der doppelten Länge des Verbindungsmitels (L1) plus 1 Meter für die Bremsung (L2) plus 1 Meter Sicherheitsreserve (L3) plus der elastischen Dehnung des verwendeten Seils (L4) ist.

5. Betriebsumgebung

- Bedingungen auf einer Baustelle im Freien.
- Temperaturbereich zwischen -40 °C und +60 °C.
- Maritime Umgebungsbedingungen.
- Bei Arbeiten, bei denen ein Produkt versprüht wird (Lackieren, Sandstrahlen, usw.), muss das Gerät gegen das Eindringen des Produkts ins Innere des Stopfor™ geschützt werden.

6. Rettungsaktionen

Vor der Inbetriebnahme muss eine Studie durchgeführt werden, die die Rettungsaktionen bei einem vom Stopfor™ aufgefangenen Absturz sowie die erforderlichen menschlichen und materiellen Mittel festlegt, um den Verunglückten innerhalb von 15 Minuten zu retten. Über diesen Zeitraum hinaus besteht für das Opfer Lebensgefahr.

Prüfung vor der Benutzung

Prüfen:

- Keine Verformung des Gehäuses oder der Seitenplatten.
- Sichtprüfung des Zustands von Führung und Verbindungsmitel.
- Prüfen der Bremswirkung des auf der Führung angebrachten Stopfor™ durch kräftiges Ziehen am Gerät in der dem Pfeil auf dem Gehäuse entgegengesetzten Richtung.
- Den Hebel nach oben kippen, die freie Beweglichkeit der Klemmbacke und die Bewegung des Stopfor™ auf der Führung prüfen.
- Die Installationsbedingungen des Systems prüfen (siehe Kapitel „Anschlagen“).
- Sicherstellen, dass der Stopfor™ in richtiger Orientierung auf der Führung befestigt ist.
- Den Zustand der mitverwendeten Ausrüstung (Auffanggurt und Verbindungselemente) prüfen.

Benutzungsbedingungen

Der Benutzer verbindet den Stopfor™ mit seinem Auffanggurt mit Hilfe des Verbindungsmitels (L).

Er installiert den Stopfor™ auf der Führung (C).

Dazu wie folgt vorgehen:

Beim Stopfor™ A, S, AP, M

- Den Stopfor™ öffnen: mit der linken Hand den Riegel niederdrücken und festhalten, dann mit der rechten Hand die Rändelschraube herausdrehen und das Gerät aufklappen.
- Den Stopfor™ so auf die Führung aufsetzen, dass der Positionierungspfeil nach oben (in Richtung Anschlagpunkt der Führung) zeigt. Zeigt der Pfeil nach unten, verhindert die Sicherheitsnocke das Schließen des Geräts.

- Das Gehäuse zuklappen und die Rändelschraube vollständig festziehen.

Im Absturzfall fängt der Stopfor™ den Benutzer automatisch auf.

Beim Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM

- Das Gerät durch Drehen der beweglichen Seitenplatte öffnen.
- Den Nocken mit dem Finger umklappen, um Platz für die Führung zu machen.
- Die Führung zwischen der Klemmachse und dem Nocken einlegen.
- Die bewegliche Seitenplatte bis zum Anschlag auf der Klemmachse schließen.
- Den Karabinerhaken M10 in den Löchern der BEIDEN Seitenplatten (feste und bewegliche Platte) anbringen, wodurch das Gerät verriegelt wird.
- Den Stopfor™ so auf die Führung aufsetzen, dass der Positionierungspfeil nach oben (in Richtung Anschlagpunkt der Führung) zeigt.

Im Absturzfall fängt der Stopfor™ den Benutzer automatisch auf.

Transport und Lagerung

Der Stopfor™ sowie das Verbindungsmitel und die Führung müssen an einem vor Feuchtigkeit geschützten Ort bei einer Temperatur zwischen -40°C und +60°C gelagert werden.

Die Ausrüstung bei Transport und Lagerung vor allen Aggressionsgefahren schützen (scharfe Kanten, direkte Wärmequellen, Chemikalien, UV-Strahlen, usw.).

Wartung und Reparatur

Der Benutzer muss eine regelmäßige Wartung durchführen. Über die in Kapitel „Prüfung vor Benutzung“ beschriebenen Prüfungen hinaus muss folgende Wartung durchgeführt werden:

- Wenn die Führung schmutzig ist, muss sie mit klarem, kaltem Wasser gewaschen werden, dem gegebenenfalls Feinwaschmittel hinzuzufügen ist. Eine Kunststofffürste benutzen.
- Wenn die Führung beim Einsatz oder bei der Reinigung feucht geworden ist, muss sie im Schatten und fern von Wärmequellen auf natürliche Weise getrocknet werden.
- Vor jedem Einsatz eine Sichtprüfung der Führung auf ihrer gesamten Länge durchführen (z.B. Ausfaserungen, Einschnitte, Risse, Verschmelzungen, Verbrennungen).
- Schwere unsichtbare Schäden können die Tragfähigkeit der Führung beeinträchtigen. Tractel® empfiehlt daher, die Benutzung der Führung außerhalb der Kontrolle einer für die Ausrüstung verantwortlichen Person zu verbieten.
- Säuren, Öle und Benzin beeinträchtigen bei Kontakt mit der Führung deren Tragfähigkeit. Die Polyamidfasern der Führung werden durch diese Produkte angegriffen. Die dadurch entstehenden Beschädigungen der Fasern sind nicht immer mit bloßem Auge sichtbar.
- Die Führung nicht unnötig der Sonne aussetzen, im Schatten und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Die Reibung der Führung auf scharfen Kanten oder scheuernden Flächen vermeiden.
- Die Führung zum Schutz und für den Transport in einem Behältnis (z.B. Rucksack) aufbewahren. Die Greifzug Hebezeugbau GmbH bietet Transportbehältnisse für Arbeiten in der Höhe an.
- Der Stopfor™ erfordert keine besondere Wartung. Allerdings empfiehlt sich eine Reinigung mit Seifenwasser.
- Die jährliche Überprüfung wird von der Greifzug Hebezeugbau GmbH oder einem zugelassenen Sachkundigen durchgeführt.

Anwendungsverbote

Folgendes ist verboten:

- Benutzung des Stopfor™ außerhalb eines Auffangsystems,
- Benutzung des Stopfor™ zum Anschlagen einer Last,
- Anschlagen mehrerer Personen an demselben Stopfor™,
- Anbringen mehrerer Stopfor™ auf derselben Führung,
- Benutzung des Stopfor™ A, AP, S, M auf einer Führung, die mehr als 30° von der Vertikalen abweicht,
- Benutzung des Stopfor™ K, KS, KM, KSM / B, BS, BM, BSM in der Horizontalen in einem Winkel von mehr als 20° gegenüber der Kante des Flachdachs. (siehe Abb. 6 und 7, Seite 2),
- Umdrehen (Auf-den-Kopf-Stellen) desjenigen Teils der Führung, an dem der Stopfor™ befestigt ist,
- Benutzung eines Geräts, das einen Absturz aufgefangen hat, ohne dass das Gerät nach dem Absturz vom Hersteller oder einem Sachkundigen geprüft und getestet wurde,
- Benutzung anderer Führungen, Verbindungsmittel und Bauteile als denjenigen, die gemäß der vorliegenden Anleitung mit dem jeweiligen Stopfor™-Modell kompatibel sind,
- Benutzung der Führung zu einem anderen Zweck als dem der Führung des entsprechenden Stopfor™-Modells, oder Benutzung mit einem anderen Auffanggerät-Modell,
- Benutzung eines Verbindungsmittels einer Länge über 0.3 m für den Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM und P, über 0.6 m für den Stopfor™ A und AP und über 0.9 m für den Stopfor™ S und M,
- Benutzung einer Führung oder eines Verbindungsmittels, die bzw. das Fehler, Knoten oder sichtbare Spuren von Beschädigung aufweist,
- Benutzung eines Geräts während eines Zeitraums von mehr als zwölf Monaten, ohne dass das Gerät vom Hersteller oder einem Sachkundigen geprüft wurde.

Zugehörige Ausrüstungen

Der Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P ist Bestandteil eines Auffangsystems mit vertikaler Ausrichtung, das die Norm EN 363 erfüllt und von oben nach unten aus folgenden Elementen zusammengestellt werden muss:

- 1) ein Anschlagpunkt nach EN 795,
- 2) ein erstes Verbindungselement nach EN 362,
- 3) ein Führungsseil (bewegliche Führung) nach EN 353-2,
- 4) der Stopfor™, mitlaufendes Auffanggerät mit automatischer Blockierung nach EN 353-2,
- 5) ein zweites Verbindungselement nach EN 362,
- 6) ein Auffanggurt nach EN 361 (Auffangöse im Brust- oder Rückenbereich).

Alle sonstigen Zusammenstellungen sind verboten.

ACHTUNG

Ein Auffanggurt nach EN 361 ist das einzige Sicherheitsgeschirr, das mit einem Auffangsystem verbunden werden darf. Vorzugsweise sollte die Auffangöse im Brustbereich des Auffanggurts verwendet werden.

In Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften haben alle oben aufgeführten und miteinander verbundenen Elemente mit den Nummern 1) bis 6), die von Tractel® vertrieben werden, nach einer EG-Baumusterprüfung die CE-Kennzeichnung erhalten und unterliegen einem Qualitätssicherungsverfahren.

Konformität der Ausrüstung

Die Firma Tractel SAS RN 19-Saint Hilaire sous Romilly-F-10102 Romilly-sur-Seine France erklärt hiermit, dass die in dieser Anleitung beschriebene Schutzausrüstung:

- den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 89/686/EWG vom Dezember 1989 entspricht,
- mit den PSA identisch ist, die die EG-Baumusterbescheinigungen von APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - France mit der Kennnummer 0082 erhalten haben und gemäß der Norm EN 353-2 geprüft wurden,
- gemäß dem von Artikel 11B der Richtlinie 89/686/EWG vorgeschriebenen Verfahren der Kontrolle einer gemeldeten Stelle unterliegt: APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - France, Kennnummer 0082.

Jedes Unternehmen, das eine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz einer angestellten oder gleichgestellten Person anvertraut, muss die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen einhalten.

In der Europäischen Union müssen diese Geräte in Übereinstimmung mit der Richtlinie 89/656/EWG vom 30.11.89 einer regelmäßigen Prüfung unterzogen werden (mindestens einmal jährlich durch die Greifzug Hebezeugbau GmbH oder einen Sachkundigen).

Die jährliche Prüfung verlängert die Gebrauchszeit eines Stopfor™ um jeweils ein Jahr bis zu maximal 10 Jahren.

Produktkennzeichnung

Die Kennzeichnung jedes Produkts enthält folgende Angaben:

- a: die Handelsmarke: Tractel®,
- b: die Produktbezeichnung: Bsp.: Stopfor™ S,
- c: die Bezugsnorm: Nummer und Jahr der Norm: (siehe Tabelle Seite 83). Wenn das Jahr der Norm EN 353-2 nicht auf dem Gerät angegeben ist, handelt es sich um EN 353-2 (1993),
- d: die Produktreferenz: Gruppen-Code,
- e: Die „CE“-Kennzeichnung besagt, dass die Ausrüstung den Anforderungen der PSA-Richtlinie 89/686/EWG entspricht. „0082“ ist die Nummer der nach Artikel 11 gemeldeten Stelle,
- f: das Herstellungsdatum,
- g: die Seriennummer,
- h: ein Piktogramm, das anzeigt, dass vor der Benutzung die Anleitung gelesen werden muss,
- i: einen Pfeil, der die Benutzungsrichtung anzeigt,
- k: die Einbaustelle der Führung,



Prüfung des Freiraums zur Aufprallfläche vor jeder Benutzung,

m: der ausschließlich zu verwendende Führungstyp,



: Kermantelseil,



: geflochtenes Seil,

n: den Durchmesser der zu benutzenden Führung.

Regelmäßige Prüfung

Wenn ein Stopfor™ sichtbar nicht in einwandfreiem Zustand ist oder einen Absturz aufgefangen hat, muss er von Tractel® SAS oder einem zugelassenen Fachtechniker unter genauer Einhaltung der Anweisungen der PSA-Prüfungsanleitung von Tractel® geprüft werden.

Die Datei mit der PSA-Prüfungsanleitung von Tractel® ist kostenlos auf der Website von Tractel®, „www.tractel.com“ verfügbar.

Eine jährliche Überprüfung ist erforderlich, aber je nach Benutzungshäufigkeit, Umweltbedingungen, Benutzungsintensität und Vorschriften des Unternehmens oder Einsatzlandes können die regelmäßigen Prüfungen häufiger notwendig sein.

Die regelmäßigen Prüfungen müssen von einer befugten und sachkundigen Person gemäß den Prüfverfahren des Herstellers durchgeführt werden, die sich in der Datei „PSA-Prüfungsanleitung von Tractel®“ finden.

Bei der regelmäßigen Prüfung die Lesbarkeit der Kennzeichnung auf dem Produkt prüfen.

Die Wiederinbetriebnahme muss schriftlich mitgeteilt werden und erfolgt unter der Verantwortung des befugten Fachtechnikers, der die Prüfung durchgeführt hat.

Die Wiederinbetriebnahme des Produkts muss auf der Kontrollkarte in der Mitte dieser Anleitung festgehalten werden.

Diese Kontrollkarte muss während der gesamten Lebensdauer des Produkts bis zu seiner Außerbetriebnahme aufbewahrt werden.

Lebensdauer

Die textilen PSA von Tractel® wie Auffangurte, Verbindungsmittel, Seile und Falldämpfer, die mechanischen PSA von Tractel® wie Stopcable™-Steigschutzeinrichtungen und Stopfor™-Auffanggeräte und die automatischen Blocfor™-Höhen-sicherungsgeräte und die Laufsicherungen von Tractel® dürfen nur benutzt werden, wenn ab dem Herstellungsdatum Folgendes gewährleistet wird:

- normale Benutzung unter Einhaltung der Benutzungsvorschriften dieser Anleitung,
- regelmäßige Prüfung wenigstens 1 Mal jährlich durch eine sachkundige Person, die nach der Prüfung die Wiederinbetriebnahme der PSA schriftlich genehmigen muss,
- strenge Einhaltung der in dieser Anleitung aufgeführten Lager- und Transportbedingungen.

Belangrijke eigenschappen

1. Het is uitermate belangrijk voor de veiligheid en de doeltreffendheid van gebruik kennis te nemen van deze handleiding, de inhoud ervan volledig te begrijpen en zich te houden aan de erin beschreven voorschriften voordat men de Stopfor™ gebruikt.
2. Deze handleiding moet in goede staat worden bewaard totdat het toestel uit dienst wordt genomen en ter beschikking van elke gebruiker worden gesteld. Bijkomende exemplaren kunnen op aanvraag worden verkregen.
3. De opschriften die op het toestel zijn gegraveerd (zie hoofdstuk "markering") moeten perfect leesbaar blijven. Als deze opschriften niet meer leesbaar zijn, moet het toestel definitief uit dienst worden genomen.
4. De Stopfor™ is een onderdeel van een veiligheidssysteem tegen hoogtevalen en mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met andere onderdelen die onderling en met de Stopfor™ compatibel zijn, en conform de veiligheidsreglementering en de van toepassing zijnde normen, met name de norm EN 363.
5. De Stopfor™ mag slechts door één enkele opgeleide en bevoegde persoon worden gebruikt, of onder toezicht van een persoon met deze kwaliteiten. De opleiding moet de te volgen procedure in geval van een val van een gebruiker inhouden en een demonstratie van de opstelling en het gebruik van de Stopfor™ op een volledig systeem in gebruikssituatie en volgens de te respecteren veiligheidsvoorschriften.
6. Het is noodzakelijk de voorschriften voor het koppelen van andere uitrusting die onderdeel uitmaken van het systeem te respecteren, conform deze handleiding en de instructies geleverd samen met de andere samenstellende onderdelen.
7. In het bijzonder, elke Stopfor™ dient uitsluitend op een flexibele ankerlijn te worden gemonteerd waarvan de eigenschappen volledig identiek zijn met deze van Tractel®, verkocht voor het overeenkomstig Stopfor™ model.
- Het niet respecteren van deze eis kan het leven van de gebruiker in gevaar brengen. Het is de plicht van de gebruiker of van zijn werkgever de ankerlijnen in zijn bezit te markeren om zodoende alle fouten met betrekking hierop te vermijden.
8. Tractel® legt het gebruik van de Tractel® ankerlijn op en wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik van een Stopfor™ met een andere ankerlijn dan deze van Tractel® en van het aangewezen model voor het overeenkomstig Stopfor™ model. Tractel® kan daarenboven alleen een valbeveiligingssysteem garanderen als het exclusief is samengesteld uit gecommercialiseerde, onderhouden en opgestelde onderdelen conform de van toepassing zijnde veiligheidsregels en normen.
9. Tractel® wijst alle verantwoordelijkheid af voor de werking van een Stopfor™ die werd gedemonstreerd zonder haar controle, in het bijzonder in geval van vervanging van oorspronkelijke onderdelen door onderdelen van andere herkomst.
10. Elke wijziging of toevoeging aan de uitrusting is uitsluitend mogelijk met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Tractel®.
11. Vóór elk gebruik van de Stopfor™ dient de gebruiker of de verantwoordelijke overheid de stevigheid van de vastlegging van de ankerlijn te controleren, conform de van kracht zijnde reglementeringen en normen. Gebruik uitsluitend een veiligheidssupport gemerkt met EN 353-2.
12. Gebruik nooit een Stopfor™ of een ankerlijn die schijnbaar niet in goede staat verkeert. Vóór elk gebruik dient de gebruiker handmatig een bedrijfstest van de Stopfor™ op de ankerlijn uit te voeren (zie hoofdstuk "Onderzoek vóór gebruik"). Elke beschadigde Stopfor™ moet naar Tractel® of de erkende verdeler voor herstelling worden teruggestuurd, behalve als de eliminatie ervan nodig is. Elke ankerlijn met tekens van slijtage of beschadigingen dient verwijderd te worden.
13. De Stopfor™ van het model S, A, AP, M mogen alleen op een verticaal opgehangen ankerlijn of met de verticale een hoek van maximum 30° worden gebruikt.
14. De Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BSM moeten gebruikt worden op een verticale veiligheidssupport of een hoek makende met de verticale lijn van maximum 30°. Ze kunnen in horizontale positie gebruikt worden om terrasgewijs te werken met een hoek van maximaal 20° in verhouding tot de kant van het terrasdak. (zie figuur 4, bladzijde 2).
15. Elke stopfor™ die een val heeft tegengehouden of waarvan de veiligheid betwijfelt moet verplicht naar Tractel® of naar de erkende reparateur voor controle worden teruggestuurd. Het toestel mag niet opnieuw gebruikt worden zonder het schriftelijk akkoord van Tractel® of van de erkende reparateur. De ankerlijn die het effect van de stopfor™ ondergaan heeft tijdens de val van een gebruiker moet uit dienst genomen worden.
16. Elke herstelling moet uitgevoerd worden volgens de werkwijze van Tractel®.
17. Gebruik de Stopfor™ en de onderdelen die ermee gecombineerd zijn in het veiligheidssysteem nooit voor een ander doeleinde dan waarvoor ze bestemd zijn, en onder andere omstandigheden dan de in deze handleiding beschreven omstandigheden. In het bijzonder, gebruik de Stopfor™ nooit om er een operator aan op te hangen in andere omstandigheden dan een val, noch voor een reddingsoperatie.
18. Het is noodzakelijk de Stopfor™ minstens één maal over een periode van twaalf maanden naar Tractel® of naar één van zijn erkende verdelers of bevoegde personen voor controle terug te sturen. Deze controle moet betrekking hebben op de werking van het toestel en de leesbaarheid van de markering. De veiligheid van de gebruiker is afhankelijk van de doeltreffendheid en de weerstand van de uitrusting.
19. Belangrijk: Als u het materiaal aan een werknemer of gelijkwaardig geacht persoon dient toe te vertrouwen, moet u de van toepassing zijnde arbeidsreglementering respecteren.
20. Wij raden aan de Stopfor™ aan elke gebruiker persoonlijk toe te kennen, in het bijzonder als het werknemend personeel betreft.
21. Elke Stopfor™ of ankerlijn, definitief uit dienst genomen, moet vernietigd worden of definitief buiten bereik worden geplaatst om te vermijden dat dit toestel bij vergissing wordt gebruikt.
22. Het is van essentieel belang voor de veiligheid dat de uitrusting of het verankerpunt altijd correct geplaatst is en dat het werk uitgevoerd wordt zodat het risico op vallen en de valhoogte tot een minimum beperkt worden.
23. Het is fundamenteel voor de veiligheid de ruimte onder de gebruiker op de werkplaats voor elk gebruik te controleren zodat, in geval van een val, er geen obstakels aanwezig zijn op het traject en dat er geen aanraking met de grond mogelijk is.
24. Gebruik nooit een Stopfor™ als één van de samenstellende elementen beschadigd is of als er een risico bestaat op een verslechtering van de veiligheidsfuncties van het toestel. Bij het plaatsen van het toestel mogen de veiligheidsfuncties van het toestel niet aangetast zijn.
25. De gebruiker moet tijdens het gebruik van de uitrusting in goede fysieke en psychologische staat verkeren. Raadpleeg bij twijfels een arts. De Stopfor™ mag niet door zwangere vrouwen gebruikt worden.

NL

- NL
- 26. De uitrusting mag niet buiten haar grenzen gebruikt worden of in andere situaties dan waarvoor het bestemd is (zie hoofdstuk "Gebruiksvoorraarden").
 - 27. Als de Stopfor™ verkocht wordt in een ander land dan het oorspronkelijk land, dan moet de verkoper voor de veiligheid van de gebruiker de gebruiksaanwijzing, de instructies voor het onderhoud en de periodieke controles en de instructies voor herstellingen bijleveren, opgesteld in de taal van het land van gebruik van het product.
 - 28. Vóór elk gebruik van de Stopfor™, moet de gebruiker of de verantwoordelijke van de veiligheid de stevigheid van de vastzetting van de ankerlijn controleren, conform de van kracht zijnde reglementeringen en normen.
 - 29. Iedere Stopfor™ die de afgelopen 12 maanden niet gebruikt is, mag niet gebruikt worden. Het dient gecontroleerd te worden door een vakkundige en opgeleide technicus die schriftelijk toestemming zal geven om de Stopfor te gebruiken of de instructie zal geven om ieder gebruik ervan te stoppen. Wanneer het een val heeft vermeden, dient deze in bewaring te worden genomen om gebruik ervan te vermijden of dient vernietigd te worden.

SPECIALE TOEPASSINGEN

Voor speciale toepassingen, aarzel niet contact op te nemen met Tractel®.

Functie en beschrijving

De Stopfor™ (zonder nader te bepalen, S of A) is een mechanische zelfklemmende uitrusting bij hoogtevalen en vormt, samen met de meeopende ankerlijn waarop hij glijdt, een subgeheel van het veiligheidssysteem tegen hoogtevalen. Bij elk Stopfor™ model hoort een specifiek ankerlijn model, speciaal bestudeerd voor dat Stopfor™ model.

Elk Stopfor™ model heeft een typisch EG-onderzoek ondergaan door een erkend organisme in combinatie met de aangepaste ankerlijn.

GEVAAR

Het gebruik van een Stopfor™ op een niet aan dat model aangepaste ankerlijn, conform deze handleiding, houdt een gevaar in voor de werking van het toestel en kan bijgevolg een val veroorzaken en het leven van de gebruiker in gevaar brengen.

- De Stopfor™ S verplaats zich langs een gestrelengde ankerlijn, hij begeleidt de gebruiker en vergt geen handmatige ingreep tijdens opwaartse of neerwaartse bewegingen en blokkeert automatisch als een val zich voordoet.
- De Stopfor™ M is een Stopfor™ uitgerust met een versterkte veer die de permanente blokkering van de Stopfor™ op de koord garandeert. Deze verplicht de gebruiker ertoe de Stopfor™ handmatig te verplaatsen tijdens de daling.
- De Stopfor™ P is identiek aan de Stopfor™ S maar is afhankelijk van de ankerlijn.
- De Stopfor™ A werkt op dezelfde wijze als de Stopfor™ S, maar hij beschikt over een bijkomend veiligheidssysteem dat "anti-paniek systeem" wordt genoemd. Dit systeem stopt een val zelfs als de gebruiker de bedieningshendel met zijn hand open houdt.
- De Stopfor™ K verplaats zich langs een veiligheids-s support met streg, hij bezit dezelfde functie als de Stopfor™ A. Hij is geïnstalleerd op de val en heeft niet hetzelfde blokkeerprincipe.
- De Stopfor™ KS is een Stopfor™ K uitgerust met een antikeringsysteem.

- De Stopfor™ KM is een Stopfor™ uitgerust met een versterkte veer die de permanente blokkering van de Stopfor™ op de streg garandeert. Deze blokkering van het toestel verplicht de gebruiker ertoe de Stopfor™ handmatig te verplaatsen tijdens de daling.

- De Stopfor™ KSM is een Stopfor™ K uitgerust met een antikeringsysteem en een versterkte veer.

- De Stopfor™ B verplaats zich langs een veiligheids-s support strengkabel, hij heeft dezelfde functie als de Stopfor™ K.

- De Stopfor™ BS is een Stopfor™ B uitgerust met een antikeringsysteem.

- De Stopfor™ BM is een Stopfor™ uitgerust met een versterkte veer die de permanente blokkering van de Stopfor™ op de streg garandeert. Deze blokkering van het toestel verplicht de gebruiker ertoe de Stopfor™ handmatig te verplaatsen tijdens de daling.

- De Stopfor™ BSM is een Stopfor™ B uitgerust met een antikeringsysteem en een versterkte veer.

- De Stopfor™ AP is een variant van de Stopfor™ A waaraan men een handmatige blokkeerfunctie heeft toegevoegd. Dankzij deze functie kan de gebruiker zijn Stopfor™ op de ankerlijn blokkeren. Het beveiligingssysteem tegen hoogtevalen is samengesteld uit de onderstaand beschreven elementen.

1. Het vast verankerpoint (*A. bladzijde 2*)

2. De ankerlijn (*C. bladzijde 2*)

De Stopfor™ kan uitsluitend gebruikt worden op ankerlijnen, gecertificeerd door Tractel® S.A.S.

- Stopfor™ A, S, M, AM, AP en P

De polyamide ankerlijn is een gestrelengde koord, met een diameter van 14 mm, is geleverd in multipele lengte van 10 m.

- Stopfor™ K, KS, KM, KSM

De ankerlijn is een statisch hijstouw uit polyamide waarvan de diameter tussen 11 mm en 12,5 mm bedraagt.

- Stopfor™ B, BS, BM, BSM

De veiligheids-s support is een gestrelengde koord met een diameter van 12 of 14 mm uit polyamide.

Voor alle ankerlijnen (koord of hijstouw) maakt men een lus aan één uiteinde om de ankerlijn op het verankerpoint te bevestigen. Aan het andere uiteinde verhindert een afgewerkte uiteinde het onvrijwillig loskomen van de Stopfor™ op de ankerlijn.

De breekweerstand van de ankerlijn bedraagt meer dan 22 kN.

De ankerlijn moet uitsluitend worden gebruikt als veiligheidslijn bij hoogtewerken om een veilige toegang tot de werkplaats te waarborgen.

3. De Stopfor™

- De Stopfor™ S (Fig. 6, bladzijde 2)

De klembek (J) is aaneengesloten met de bedieningshendel (I) en de borgbeugel (K) waar de gebruiker aan bevestigd is via een lijn. De Stopfor™ S verplaats zich automatisch langs de ankerlijn, een kleine spanning, equivalent met het gewicht van het toestel wordt via de lijn op de gebruiker overgebracht en maakt de opening van de klembek en de verplaatsing van de Stopfor™ S mogelijk .

De behuizing, uitgerust met een scharnier, kan geopend worden om het plaatsen van de ankerlijn in de Stopfor™ S mogelijk te maken. De sluiting van de behuizing gebeurt door een gekartelde knop (E) en een Schroefdraad aan de kant van het mobiel luik dat zich in een moer Schroef die op de behuizing gefesteld is. Twee gelijktijdige handelingen zijn nodig om de behuizing te openen, druk op het slot (D) en schroef de gekartelde knop (E) los. De ankerlijn is verticaal geplaatst (maximaal toegestane hoek 30° en opzijste van het verticaal vlak), vastgemaakt aan het bovenste

uiteinde, en op natuurlijke wijze hangend vóór het opstellen van de Stopfor™ S, (bladzijde 2), het polariserend slot (L) van de Stopfor™ S laat de sluiting van het toestel op de ankerlijn, op deze manier geïnstalleerd, alleen toe als het toestel zodanig gepresenteert dat de pijl, graveerd in de behuizing, naar boven is gericht. De rol (M) begeleidt de ankerlijn in het toestel. Bij een val van de gebruiker, kantelt de hendel met 45° onder de invloed van de kracht, toegepast door de lijn, en de klembek blokkeert de ankerlijn tegen het mobiel luik (F).

- De Stopfor™ M (Fig. 6, bladzijde 2)

De Stopfor™ M is identiek met de specificaties van de Stopfor™ S; hij is uitgerust met een versterkte veer die de permanente blokkering van de Stopfor™ op de koord garandeert. Deze verplicht de gebruiker ertoe de Stopfor™ handmatig te verplaatsen tijdens de daling. Voor meer gebruiksgemak is de hefboomarm van de Stopfor™ uitgerust met een plastic hifshanvt.

- De Stopfor™ A (Fig. 6, bladzijde 2)

De Stopfor™ A is uitgerust met twee onafhankelijke inschakelsystemen waardoor de klembek op de ankerlijn gebracht kan worden en vervolgens met alle voorzichtigheid de val te stoppen. Het eerste systeem is vergelijkbaar met het systeem van de Stopfor™ S, de gebruiker doet de bedieningshendel tijdens zijn val kantelen. Het tweede systeem is een "anti-paniek systeem", als de hendel tijdens de val onvrijwillig in open positie gehouden wordt dan detecteert de rol de verhoging van de snelheid en plaatst de klembek in de richting van de sluiting.

- De Stopfor™ AP met stopper (Fig. 6, bladzijde 2)

Door gelijktijdig op de hendel (H) naar boven en naar rechts te drukken, brengt u deze tegen de stift (G). Deze stift houdt de klembek tegen de ankerlijn aangedrukt waardoor de verplaatsing van het toestel op de lijn onmogelijk wordt. Een vrijwillige actie van de gebruiker verlost de stopper.

- De Stopfor™ K, KS, KM, KSM (Fig. 7, bladzijde 2) / Stopfor™ B, BS, BM, BSM (Fig. 7, bladzijde 2)

De Stopfor™ K, KS / Stopfor™ B, BS verplaatst zich vrij langs de ankerlijn. Als een val zich voordoet, kantelt het toestel, hetgeen de ankerlijn in contact brengt met het bovenste gedeelte van de nok. De nok kantelt naar de binnenkant van het toestel en knijpt de ankerlijn.

De Stopfor™ KM, KSM / Stopfor™ BM, BSM verplaatst zich handmatig langs de veiligheidssupport. Bij een val zich kantelt het toestel waardoor het de veiligheidssupport in contact brengt met het bovenste gedeelte van de nok. De nok draait naar de binnenkant van het toestel en grijpt zich vast op de veiligheidssupport.

Het systeem bestaat uit twee zijstukken, garticuleerd rond de as van de nok (Q, Fig. 6, bladzijde 2). Het toestel gaat open door het mobiel zijstuk (R, Fig. 6, bladzijde 2) te doen draaien. De veer van de nok (S, Fig. 6, bladzijde 2) houdt de nok onder druk op de ankerlijn. Als de ankerlijn geplaatst is en de connector de twee zijstukken vergrendeld, is het niet langer mogelijk het toestel te openen. De ankerlijn is op dat moment in het toestel gevangen.

De Stopfor™ KS, BS, KSM, BSM is uitgerust met een antikeringsysteem (T, Fig. 8, bladzijde 2) die de bedrijfsrichting van de Stopfor™ op de veiligheidssupport garandeert. Als de Stopfor™ zich omgekeerd ten opzichte van de verticale veiligheidssupport bevindt, dan blokkeert het anti-keringsysteem de kaak (Q, Fig. 8, bladzijde 2). Deze handeling verbiedt het plaatsen van de Stopfor™ op zijn veiligheidssupport.

De Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM is uitgerust met een versterkte veer die permanent de Stopfor™ op de veiligheidssupport blokkeert. Deze functie wordt in het algemeen gebruikt voor ingrepen op zeer hellende oppervlakken. Deze verplicht de gebruiker ertoe de Stopfor™ handmatig te verplaatsen tijdens de daling. Voor een beter comfort tijdens het stijgen, moet men de veiligheidssupport ballasten of een massa van max 1 kg plaatsen op het lage gedeelte.

4. De lijn (L)

Meerdere soorten lijnen zijn beschikbaar:

- Stopfor™ A lengte van de lijn 0.3 m of 0.6 m.
- Stopfor™ SM: lengte van de lijn 0.3 m of 0.6 m of 0.9 m.
- Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM: riem met een lengte van 0.3 m. Verwijderbare riemen codes 42222 of 42232.
- Stopfor™ AP: lengte van de lijn 0.3 m of 0.6 m.
- Stopfor™ P: 0.3 m.

5. De connectors (B)

De bij de lijn bijgeleverde connectors hebben een breekweerstand van meer dan 22 kN.

Installatie

1. Verankerung aan de structuur (Fig. 6, bladzijde 2, A)

De ankerlijn is bevestigd aan een verankerpunkt door een lus en een connector. Het verankerpunkt moet een minimale weerstand van 10 kN hebben.

N.B.: het verankerpunkt kan een riem van zijn met een weerstand van 10 kN.

OPGELET

Het verankerpunkt moet zich altijd bevinden boven de operator.

Stopfor™ S, A, AP, P, M

2. Configuraciones voor montage

De Stopfor™ modellen K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P mogen alleen op een verticaal hangende ankerlijn of met een maximale hoek van 30° ten opzichte van het verticaal vlak worden gemonteerd. Praktisch gezien, respecteert de gebruiker deze voorwaarde door zich niet te verwijderen van het verticaal vlak van het ophangpunt met een lengte van meer dan de helft van de hoogte van het ophangpunt ten opzichte van het vlak van zijn verplaatsing.

- De gebruiker klimt verticaal (0° +/- 30° ten opzichte van het verticaal vlak), bijvoorbeeld op een metalen structuur. De ankerlijn bevindt zich voor hem, hij is met de Stopfor™ verbonden via een lijn van 0.3 m (Fig. B, bladzijde 82). Gebruik voor deze configuratie de Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.
- De ankerlijn bevindt achter of tegenover de gebruiker, hij is met de Stopfor™ verbonden via een lijn van 0.3 m, 0.6 m of 0.9 m naargelang de gebruikte Stopfor™ (Fig. C, D, G, bladzijde 82). Gebruik de Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.
- De gebruiker klimt een ladder op, de ankerlijn bevindt zich achter hem of tegenover hem, hij is met de Stopfor™ verbonden via een lijn van 0.3 m 0.6 m of 0.9 m (naargelang de gebruikte Stopfor™, Fig. D en G, bladzijde 82). Gebruik de Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.
- de gebruiker werkt op een terrasdak, zijn veiligheidssupport is horizontaal geplaatst, hij kan zijn Stopfor aansluiten op het harnas achter hem of voor hem met een leiriem van 0.30 m. Gebruik in dit geval de Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM (Fig. F, bladzijde 82).
- de gebruiker werkt op een hellend dak, zijn veiligheidssupport is verticaal geplaatst met een hoek van minder dan 30°, hij kan zijn Stopfor aansluiten op het harnas achter hem of voor hem met een leiriem van 0.30 m, gebruikt voor dit geval de Stopfor™ M, KM, KSM, BM, BSM (Fig. F, bladzijde 82). Met een leiriem van 0.30 m of van 0.60 m of van 0.90 m, gebruik de Stopfor™ M (Fig. G, bladzijde 82).

NL

3. Configuraties voor montage met Stopfor™ AP

• De ankerlijn is verticaal (0° tot 30° in het verhouding tot het verticaal vlak) opgesteld. Eenmaal de rem geblokkeerd, kan de gebruiker hangend werken, hij wordt vastgehouden door de Stopfor™ die tegelijk de rol van valbeveiliging waarborgt (Fig. E en G, bladzijde 82).

OPGELET

De ankerlijn mag geen spelng vertonen tussen het verankerpunkt en de Stopfor™. Men moet ervoor zorgen dat de lengte van de ankerlijn voldoende is.

4.Vrije valhoogte (Fig. A, bladzijde 82)

ATTENTIE:

Voor ieder gebruik is het verplicht te controleren of de doorrhoopte (L) onder het apparaat hoger is dan de som van twee maal de lengte van de gebruikte leiriem (L1), plus één meter voor het remmen (L2), plus één veiligheidsmeter (L3), plus de elastische uitrekking van het gebruikte touwwerk.

5. Gebruiksomgeving

- de gebruikelijke omstandigheden op een werf in open lucht,
- een temperatuurbereik begrepen tussen -40°C en +60°C,
- de omstandigheden in zeemilie,
- bij werken waarbij men producten projecteert (verf, zandstralen...) dient het toestel tegen de introductie van het product in de Stopfor™ te worden beschermd.

6. Reddingsoperaties

De reddingsoperaties die voorzien moeten worden in geval van een door de Stopfor™ gecontroleerde val, moeten voorafgaand onderwerp hebben uitgemaakt van een geprogrammeerde studie om de menselijke middelen en de materialen te bepalen die gebruikt moeten worden om een slachtoffer binnen een termijn van minder dan 15 minuten te redden. Als deze termijn verstrekken is, verkeert deze persoon in levensgevaar.

Onderzoek vóór gebruik

Controleer:

- of de behuizing of de zijstukken geen beschadiging vertoont;
- visueel de staat van de ankerlijn en van de lijn;
- de doeltreffendheid van de blokering van de Stopfor™, gemonteerd op de ankerlijn, door een krachtige ruk aan het toestel in de tegenovergestelde richting dan deze aangeduid door de pijl die zich op de behuizing bevindt;
- doe de hendel naar boven draaien en controleer het loskomen van de klembek en de verplaatsing van de Stopfor™ op de ankerlijn;
- de installatieomstandigheden van het systeem (zie hoofdstuk "installatie");
- of de Stopfor™ correct op de ankerlijn is georiënteerd;
- de staat van de samenstellende onderdelen, harnas en connectors.

Gebruiksvoorraarden

De gebruiker verbindt de Stopfor™ op zijn harnas via de lijn (L). Hij installeert de Stopfor™ op de ankerlijn (C).

De hierna te volgen procedure is onderstaand beschreven:

Voor de Stopfor™ A, S, AP, M

- Open het toestel door met de linkerhand op het slot te drukken en draai de gekartelde knop met de rechterhand los;
- De Stopfor™ moet op de ankerlijn gemonteerd zijn zodanig dat de pijl naar boven is gericht, toestel vergrendeld. Als de pijl naar beneden is gericht, verhindert het polariserend slot de sluiting van het toestel;

- Plaats de ankerlijn in de carter; sluit en draai de gekartelde knop krachtig vast.

In geval van een val Stop de Stopfor™ automatisch de val.

Voor de Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS BM, BSM

- Open het toestel door het mobiel zijstuk te doen draaien.
- Kantel de nok aan de hand van de stift om de doorgang van de ankerlijn te bevrijden.
- Plaats de ankerlijn tussen de afknijping en de nok.
- Sluit het mobiel zijstuk tot aan de aanslag van de afknijping.
- Plaats de connector M10 in de gaten van de TWEE vaste en mobiele zijstukken hetgeen de vergrendeling van het toestel mogelijk maakt.
- De Stopfor™ moet op de ankerlijn georiënteerd zijn met de pijl naar boven gericht, het toestel vergrendeld.

Bij een val, stopt de Stopfor™ automatisch de val.

Transport en opslag

De Stopfor™ alsook de leiriem en de ankerlijn moeten uit de buurt van vocht en op een temperatuur tussen -40°C en +60°C opgeslagen worden.

Tijdens het transport en de opslag beschermt u de installatie aanvallen van buitenaf (scherpe randen, directe warmtebron, chemische producten, Uv-straling,...).

Onderhoud en herstel

Een regelmatig onderhoud dient door de gebruiker te worden uitgevoerd. Naast de in hoofdstuk "Onderzoek voor gebruik" beschreven controles, dient het volgend onderhoud te worden uitgevoerd:

- Als de ankerlijn vuil is, moet het met helder en koud water worden gewassen, eventueel met een wasmiddel voor delicate was; gebruik hierbij een synthetische borstel.
- Als de ankerlijn tijdens het gebruik of tijdens een wasbeurt nat geworden is, moet men het natuurlijkerwijs laten drogen in de schaduw en beschermd tegen alle warmtebronnen;
- Inspecteer vóór elk gebruik visueel de ankerlijn over de volledige lengte;
- Ernstige, niet zichtbare schade kan de weerstand van de ankerlijn aanstoten. Tractel® beveelt dus aan het gebruik van de ankerlijn niet toe te staan zonder voorafgaande controle van de verantwoordelike van de uitrusting;
- Zuren, olien en brandstof die in contact komen met de ankerlijn tasten de weerstand ervan aan. De polyamide vezels van de ankerlijn worden op dat moment door deze producten beschadigd. De beschadiging van de vezels die hieruit voortvloeit, is dus niet altijd zichtbaar met het blote oog;
- Vermijd onnodige blootstelling van de ankerlijn aan de zon, bewaar op een schaduwrijke plaats en bescherm tegen vocht;
- Vermijd wrijvingen van de ankerlijn tegen scherpe kanten of schurende oppervlakken.
- Bewaar de ankerlijn in een zak voor de bescherming en het transport ervan. Tractel® kan een aangepaste tas voor hoogtewerken verschaffen;
- De Stopfor™ vereist geen enkel bijzonder onderhoud. Een reiniging met zeepwater is echter aanbevolen.
- Het jaarlijks onderhoud en de herstellingen worden door Tractel® of door een erkend reparateur uitgevoerd.

Contra-indicaties bij gebruik

Het is verboden:

- de Stopfor™ te gebruiken voor andere doeleinden dan het stoppen van hoogtevallen,
- de Stopfor™ te gebruiken als ophangmiddel van de gebruiker of van een andere last,

- meerdere personen aan dezelfde Stopfor™ op te hangen,
- meerdere Stopfor™ systemen op dezelfde ankerlijn op te hangen,
- de Stopfor™ A, AP, S, M, te gebruiken op een ankerlijn waarvan de hoek met het verticaal vlak groter is dan 30°.
- De Stopfor™ K, KS, KM, KSM / B, BS, BM, BSM gebruiken in horizontale positie met een hoek van maximaal 20° in verhouding tot de kant van het terrasdak (zie Fig. 6 en 7, bladzijde 2),
- het gedeelte van de ankerlijn waarmee men de Stopfor™ plaatst in alle richtingen te draaien,
- een toestel te gebruiken dat een val heeft tegengehouden, zonder dat dit toestel na de val door de fabrikant of door een door de fabrikant erkend reparateur werd gecontroleerd en getest,
- andere ankerlijnen, lijnen en samenstellende onderdelen te gebruiken dan deze die compatibel zijn met elk Stopfor™ model volgens de aanwijzingen van deze handleiding,
- de ankerlijn te gebruiken voor andere doeleinden dan als valbeveiliger van het overeenstemmend Stopfor™ model, inclusief met een ander model valbeveiligingstoestel,
- een lijn te gebruiken die langer is dan 0.3 m voor de Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM en P, langer dan 0.6 m voor de Stopfor™ A en AP, en langer dan 0.9 m voor de Stopfor™ S en M,
- een ankerlijn of een lijn te gebruiken die defecten, knopen of zichtbare tekenen van beschadigingen vertoont,
- een toestel te gebruiken gedurende een langere periode dan twaalf maanden zonder dat dit toestel door de fabrikant of door een door de fabrikant erkend reparateur werd gecontroleerd.

Gekoppelde uitrustingen

De Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P is een onderdeel van een valbeveiligingssysteem in verticale positie en moet conform de norm EN 363 zijn en moet de volgende elementen bevatten (van boven naar beneden):

- 1) een verankeririchting conform de norm EN 795,
- 2) een eerste connector conform de norm EN 362,
- 3) een ankerlijn (meelopende valbeveiliger) conform de norm EN 353-2,
- 4) de Stopfor™, meelopende valbeveiliger met automatische blokkering conform de norm EN 353-2,
- 5) een tweede connector conform de norm EN 362,
- 6) een valbeveiling conform de norm EN 361 (bevestigingspunt op borst of rug).

Alle andere combinaties zijn verboden.

OPGELET

Een valbescherming EN361 is de enige uitrusting voor de beveiling van het lichaam die gebruikt kan worden in een valbeveilingssysteem. Het is verkeersleijk het borstbevestigingspunt van het harness te gebruiken.

Conform de Europese voorschriften hebben alle gecombineerde samenstellende onderdelen, onderstaand genummerd van 1) tot 6) en door Tractel® gecommercialiseerd, een typische EG-markering gekregen na typisch EG-onderzoek en maken onderwerp uit van een gecontroleerde follow-up van de fabricatie.

Conformiteit van de uitrusting

Bij deze verklaart de firma Tractel® S.A.S. RN 19 – Saint Hilaire sous Romilly – F-10102 Romilly-sur-Seine, Frankrijk dat de in deze handleiding beschreven uitrusting :

• Conform de voorschriften van de Europese Richtlijn 89/686/CEE van december 1989 zijn,

• zijn identiek aan de E.P.I. die testcertificaten hebben verkregen die afgegeven zijn door APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - Frankrijk, geïdentificeerd met nummer 0082, en getest volgens de norm EN 353-2,

• worden onderworpen aan de procedure die voorzien is in Art. 11B van de Richtlijn 89/686/CEE, onder toezicht van de aangemelde instantie: APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - Frankrijk, geïdentificeerd met nummer 0082.

Elk bedrijf dat een persoonlijk beschermingsmiddel tegen hoogtevallen aan werkend personeel of gelijkwaardig geachte medewerkers toevertrouwt, dient de arbeidsreglementering toe te passen. Binnen de Europese Gemeenschap moeten deze toestellen onderwerp uitmaken van een periodieke controle, conform de richtlijn 89/656/EEG van 30/11/89 (minstens jaarlijks door Tractel® S.A.S. of door een door Tractel® S.A.S. erkend reparateur).

De jaarlijkse controle kan de vervaldatum met één jaar verlengen zonder echter 10 jaar te overschrijden.

Markering

De markering van elk product duidt aan:

- a: de commerciële merknaam: Tractel®,
- b: de beschrijving van het product: bv.: Stopfor™ S,
- c: de referentienorm: nummer en jaar van de norm (zie tabel blz. 82). Als het jaar van de EN 353-2 niet op het toestel aangegeven staat, gaat het om de norm EN 353-2 (1993).
- d: de referentie van de productcode: groepcode, de markering "EG" duidt erop dat het product voldoet aan de eisen van de Richtlijn PB 89/686/EEG. "0082" duidt op het nummer van het genoemde organisme artikel 11.
- f: de datum van fabricatie,
- g: het serienummer
- h: een pictogram dat aangeeft dat de handleiding gelezen moet worden voor elk gebruik,
- i: een pijl die de gebruikrichting aangeeft,
- k: de plaatsing van de ankerlijn,

 Controle van de doorrijhoogte voor ieder gebruik.
m: het type van de exclusief te gebruiken ankerlijn,



: kernmantel touw



: gestrengelde koord

- n: de diameter van de te gebruiken veiligheidssupport.

Periodieke controle

Wanneer een Stopfor™ zich niet in een goede staat bevindt of wanneer het een val heeft opgevangen, moet deze gecontroleerd worden door Tractel® SAS of door een technicus die hiervoor bevoegd en gerechtigd is, waarbij zeer zorgvuldig de instructies uit het controledossier van de EPI Tractel® in acht moeten worden genomen.

Het controlebestand van de EPI Tractel® is gratis beschikbaar op de website van Tractel®: www.tractel.com.

Het is noodzakelijk ieder jaar een revisie te maken, maar naar gelang de gebruiksfrequentie, de milieumondigheden, de intensiteit van het gebruik en de reglementering van het bedrijf of van het land van gebruik, kan het zijn dat de periodieke controles vaker uitgevoerd moeten worden.

NL

De periodieke controles moeten uitgevoerd worden door een bevoegd en gerechtigd persoon met in achtneming van de controle-instructies van de fabrikant die opnieuw overgeschreven staan in het bestand "controle-instructies van de EPI Tractel®".

Controleer de leesbaarheid van de markering op het product tijdens de periodieke controle.

De inbedrijfstelling moet schriftelijk kenbaar worden gemaakt, en valt onder de verantwoordelijkheid van de technicus die bevoegd en gerechtigd is om de controle uit te voeren.

De inbedrijfstelling van het product moet geregistreerd worden op het controleblad in het midden van deze handleiding.

Dit controleblad moet tijdens de gehele levensduur van het product bewaard worden, tot aan zijn hervorming.

Levensduur

NL

De EPI textiel van Tractel® zoals het harnas, de leiriemen, koorden en schokdempers, de mechanische EPI van Tractel® zoals de antivalbescherming Stopcable™ en Stopfor™ en de valbeveiligers met automatische lijspanner zoals de Blocfor™, en de levenslijnen Tractel® kunnen onder voorbehoud worden gebruikt vanaf de productiedatum waaraan zij onderworpen zijn:

- bij normaal gebruik met in acht neming van de gebruiksinstructies uit deze handleiding,
- een periodieke controle die tenminste 1 maal per jaar moet worden uitgevoerd door een competente persoon, die schriftelijk dient te verklaren dat aan het einde van deze inspectie de EPI opnieuw gebruikt mag worden,
- strenge naleving van de opslag- en transportvooraarden die in deze handleiding staan beschreven.

Consignas prioritarias

ES

1. Antes de utilizar el Stopfor™, es indispensable, para la seguridad y eficacia de su utilización, leer el presente manual, comprender completamente su contenido y cumplir estrictamente con sus instrucciones.
2. El presente manual debe conservarse en buen estado hasta la puesta fuera de servicio del aparato, y mantenerse a disposición de cualquier operario. Se puede suministrar ejemplares suplementarios bajo pedido.
3. Los datos grabados en el aparato (ver el capítulo "marcado") deben permanecer perfectamente legibles. En caso de que se borren estas indicaciones, el aparato debe ser retirado de la utilización definitivamente.
4. El Stopfor™ es un componente de un sistema anticaídas de seguridad que debe emplearse exclusivamente junto con otros componentes compatibles entre sí y con el Stopfor™, y que cumplan con la reglamentación de seguridad y las normas aplicables, en particular la norma EN 363.
5. El Stopfor™ sólo puede ser utilizado por una persona formada y competente o bajo la vigilancia de dicha persona. El objeto de esta formación debe comprender el procedimiento a seguir en caso de caída del usuario, así como una demostración de colocación y de utilización del Stopfor™ en un sistema completo en situación de utilización, y en condiciones de seguridad.
6. Es indispensable respetar las consignas de asociación de los equipos que forman el sistema de protección, de acuerdo con el presente manual y las instrucciones entregadas con los otros equipos asociados.
7. En particular, cada Stopfor™ debe ser montado exclusivamente en un soporte de anclaje flexible cuyas características sean estrictamente idénticas a las del soporte de anclaje Tractel® vendida para el modelo correspondiente de Stopfor™. El incumplimiento de esta exigencia puede poner en peligro la vida del usuario. Corresponde al usuario o a su responsable identificar los soportes de anclaje de su stock para evitar cualquier error al respecto.
8. Tractel® exige la utilización del soporte de anclaje Tractel® y rehusa toda responsabilidad por el empleo de un Stopfor™ con cualquier otro soporte de anclaje que no sea de origen Tractel® y del modelo indicado para el modelo correspondiente de Stopfor™. Así mismo, Tractel® sólo puede garantizar un sistema anticaídas en la medida de que esté compuesto exclusivamente de componentes comercializados, mantenidos, montados y colocados de acuerdo con las reglas de seguridad y las normas aplicables.
9. Tractel® rehusa toda responsabilidad por el funcionamiento de un Stopfor™ que haya sido desmontado fuera de su control, especialmente en caso de reemplazo de piezas originales por piezas de otro origen.
10. Cualquier modificación o adición al equipo no se puede realizar sin el acuerdo escrito de Tractel®. Utilizar únicamente un soporte de seguridad con la marca EN 353-2.
11. Antes de la utilización del Stopfor™, el usuario o la autoridad responsable de su seguridad deberá haber verificado la solidez del amarre del soporte de anclaje de conformidad con la reglamentación y las normas en vigor.
12. Nunca utilizar un Stopfor™ o un soporte de anclaje que no esté en buen estado aparente. Antes de cada utilización, el usuario debe realizar manualmente una prueba de funcionamiento del Stopfor™ en su soporte de anclaje (ver el capítulo "Examen antes de la utilización"). Todo Stopfor™ deteriorado debe ser devuelto a Tractel® o a su distribuidor para su reparación, salvo decisión de eliminación. Todo soporte de anclaje que presente señales de desgaste o deterioro debe ser eliminado.
13. Los Stopfor™ modelos S, A, AP, M sólo deben ser utilizados en un soporte de anclaje suspendido verticalmente o que forme con la vertical un ángulo máximo de 30°.
14. Los Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM y BSM deben ser utilizados en un soporte de anclaje vertical o que forme con la vertical un ángulo máximo de 30°. Pueden ser utilizados en posición horizontal para trabajar en una azotea con un ángulo máximo de 20° con respecto al caballete de la azotea (ver la figura 4, página 2).
15. Todo Stopfor™ que haya detenido una caída o de cuya seguridad se duda debe ser devuelto obligatoriamente a Tractel® o a su taller de reparación autorizado para su control. El aparato no podrá ser reutilizado sin el acuerdo escrito de Tractel® o de su reparador autorizado. El soporte de anclaje que haya recibido la acción del Stopfor™ durante una caída del usuario debe ser retirado de la utilización.
16. Cualquier reparación se debe efectuar conforme a los modos operatorios de Tractel®.
17. Nunca utilizar el Stopfor™ y sus componentes asociados en el sistema de seguridad para una utilización que no sea aquella para las cuales están destinados, y en condiciones que no sean aquellas previstas en el presente manual. Sobre todo, nunca utilizar el Stopfor™ para suspender de éste al operario en una ocasión que no sea una caída ni tampoco para una operación de recuperación de salvamento.
18. Es indispensable enviar el Stopfor™ a Tractel® o a uno de sus talleres de reparación autorizados o a una persona competente para su revisión por lo menos una vez cada doce meses. Este examen deberá referirse al funcionamiento del aparato, pero también a la legibilidad de la marcación. La seguridad del usuario está vinculada al mantenimiento de la eficacia y a la resistencia del equipo.
19. Importante: Si debe confiar este material a una persona asalariada o similar, asegúrese de que cumple con la normativa de salud y higiene en el trabajo aplicable.
20. Se recomienda atribuir personalmente el Stopfor™ a cada usuario, especialmente si se trata de personal asalariado.
21. Todo Stopfor™ o soporte de anclaje retirado definitivamente de la utilización debe ser destruido o hacerlo inaccesible para evitar que sea utilizado por equivocación.
22. Para la seguridad es esencial que el dispositivo o el punto de anclaje siempre se posicione correctamente y que el trabajo sea efectuado de tal manera que se reduzca al mínimo el riesgo de caídas y la altura de la caída.
23. Para la seguridad es primordial verificar el espacio requerido bajo el usuario en el lugar de trabajo antes de cada utilización, de tal manera que en caso de caída no haya obstáculos en la trayectoria de la caída ni colisión con el suelo.
24. Nunca utilizar el Stopfor™ si uno de sus elementos está dañado o si corre el riesgo de deteriorar la función de seguridad del aparato. Durante la colocación, no debe haber degradación de las funciones de seguridad.
25. El usuario debe estar en buenas condiciones físicas y psicológicas durante la utilización del equipo. En caso de dudas, consultar con un médico. El Stopfor™ no debe ser utilizado por mujeres embarazadas.
26. El equipo no se debe utilizar más allá de sus límites, o en cualquier otra situación diferente a aquella para la que se ha previsto (ver capítulo « condiciones de utilización »).
27. Si el Stopfor™ se revende fuera del primer país de destino, es esencial para la seguridad del operador que el revendedor proporcione el modo de empleo, las instrucciones para el mantenimiento, para los exámenes periódicos así como las instrucciones relativas a las reparaciones, redactados en el idioma del país de utilización del producto.

28. Antes de la utilización del Stopfor™, el usuario, o la autoridad responsable de su seguridad, deberá haber verificado la solidez del amarre del soporte de anclaje en conformidad con la reglamentación y con las normas en vigor.
29. Todo Stopfor™ que no haya sido controlado durante los últimos 12 meses no debe ser utilizado; debe ser controlado por un técnico autorizado y competente, el cual autorizará por escrito su utilización o su bloqueo para prevenir toda utilización del mismo. Si ha detenido una caída, hay que bloquearlo para prevenir toda utilización del mismo o destruirlo.

APLICACIONES ESPECIALES

Para cualquier aplicación especial, no dude en dirigirse a Tractel®.

Función y descripción

El Stopfor™ es un dispositivo anticaídas mecánico de apriete automático, que constituye, con el soporte de anclaje flexible en el cual se desliza, un subconjunto del sistema de protección anticaídas. A cada modelo de Stopfor™ se le asigna un modelo específico de soporte de anclaje estudiado especialmente para este modelo de Stopfor™.

Cada modelo de Stopfor™ ha sido sometido a un examen CE de tipo por un organismo notificado, en asociación con la soporte de anclaje apropiado.

PELIGRO

La utilización de un Stopfor™ en un soporte de anclaje no adaptado a este modelo conforme al presente manual implica un peligro de no funcionamiento del aparato, y por lo tanto de caída que puede poner en peligro la vida del usuario.

- El Stopfor™ S se desplaza a lo largo de un soporte de anclaje trenzado y acompaña al usuario sin requerir la intervención manual durante su desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Se bloquea automáticamente en la cuerda cuando se produce una caída.
- El Stopfor™ M es un Stopfor™ S equipado con un muelle reforzado que garantiza el bloqueo permanente del Stopfor™ en la cuerda. Este bloqueo del aparato en la cuerda obliga al usuario a desplazar el Stopfor™ manualmente durante la bajada.
- El Stopfor™ P es idéntico al Stopfor™ S pero es dependiente del soporte de anclaje.
- El Stopfor™ A funciona de la misma manera que el Stopfor™ S, pero cuenta con un dispositivo de seguridad adicional llamado "dispositivo antípánico". Éste detiene una caída, incluso si el usuario mantiene la palanca de mando abierta con su mano.
- El Stopfor™ K se desplaza a lo largo de un soporte de anclaje de driza, y tiene la misma función que el Stopfor™ A. Está instalado sobre driza y no utiliza el mismo principio de bloqueo.
- El Stopfor™ KS es un Stopfor™ K equipado con un sistema anti-inversión.
- El Stopfor™ KM es un Stopfor™ K equipado con un muelle reforzado que garantiza el bloqueo permanente del Stopfor™ en la driza. Este bloqueo del aparato obliga al usuario a desplazar el Stopfor™ manualmente durante la bajada.
- El Stopfor™ KSM es un Stopfor™ K equipado con un sistema anti-inversión y un muelle reforzado.
- El Stopfor™ B se desplaza a lo largo de un soporte de anclaje de eslina trenzada, y tiene la misma función que el Stopfor™ K.
- El Stopfor™ BS es un Stopfor™ B equipado con un sistema anti-inversión.
- El Stopfor™ BM es un Stopfor™ B equipado con un muelle reforzado que garantiza el bloqueo permanente del Stopfor™ en la driza. Este bloqueo del aparato obliga al usuario a desplazar el Stopfor™ manualmente durante la bajada.

• El Stopfor™ BSM es un Stopfor™ B equipado con un sistema anti-inversión y un muelle reforzado.

• El Stopfor™ AP es una variación del Stopfor™ A al cual se ha añadido una función de bloqueo manual. Esta función permite al usuario bloquear su Stopfor™ en la cuerda.

El sistema de protección anticaídas consta de los componentes descritos a continuación.

1. El punto de anclaje fijo (A. página 2)

2. El soporte de anclaje (C. página 2)

El Stopfor™ sólo se puede utilizar con soportes de anclaje exclusivamente certificados por Tractel® S.A.S. Stopfor™ A, S, M, AP y P.

El soporte de anclaje es una cuerda trenzada de un diámetro de 14 mm, de poliamida. Se suministra en longitudes que son múltiplos de 10 m.

Stopfor™ K, KS, KM, KSM, KSM

El soporte de anclaje es una driza estática Tractel, de poliamida, cuyo diámetro está 11 mm y 12.5 mm.

Stopfor™ B, BS, BM, BSM

El soporte de anclaje es una cuerda trenzada de diámetro 12 ó 14 mm de poliamida.

Para todos los soportes de anclaje (cuerda o driza), se realiza un bucle en un extremo para fijar la cuerda al punto de anclaje. En el otro lado, un extremo manufacturado impide la liberación involuntaria del Stopfor™ del soporte de anclaje.

La resistencia a la rotura del soporte de anclaje es superior a 22 kN.

El soporte de anclaje debe ser utilizado exclusivamente como línea de seguridad en los trabajos en altura para permitir un acceso seguro al lugar de trabajo.

3. El Stopfor™

- El Stopfor™ S (Fig. 6, página 2)

La mordaza (I) está fijada a la palanca de mando (K) y a la horquilla (J), a la cual está sujetó el usuario por medio de una eslinga. El Stopfor™ S se desplaza automáticamente a lo largo del soporte de anclaje; una ligera tensión, equivalente al peso del aparato, se transmite al usuario a través de la eslinga y permite la apertura de la mordaza y el desplazamiento del Stopfor™ S.

La carcasa, provista de una bisagra, es articulada para permitir la colocación del soporte de anclaje en el Stopfor™ S. El cierre de la carcasa se realiza mediante un botón estriado (E) y una pieza rosada del lado de la placa móvil, que se atornilla en una tuerca remachada en la carcasa. Se requieren dos acciones simultáneas para abrir la carcasa: presionar el cerrojo (D) y desenroscar el botón estriado (E). Con el soporte de anclaje colocado verticalmente (ángulo autorizado máximo de 30° con respecto a la vertical), amarrado en su extremo superior, y colgando de manera natural antes de la colocación del Stopfor™ S. El dispositivo anti-error (N) del Stopfor™ S sólo autoriza el cierre del aparato en el soporte de anclaje dispuesto de esta manera si el aparato está presentado de tal manera que la flecha grabada en la caja está orientada hacia arriba. El rodillo (M) guía el soporte de anclaje en el aparato.

En caso de caída del usuario, la palanca bascula 45° bajo la acción de la fuerza aplicada por la eslinga y la mordaza bloquea la cuerda contra la placa móvil (F).

- El Stopfor™ M (Fig. 6, página 2)

El Stopfor™ M es idéntico a la especificación del Stopfor™ S y está equipado con un muelle reforzado que garantiza el bloqueo permanente del Stopfor™ en la cuerda. Este bloqueo del aparato en la cuerda obliga al usuario a desplazar el Stopfor™ manualmente durante la bajada. Por comodidad de utilización, el brazo de palanca Stopfor™ está equipado con un asa de plástico.

- El Stopfor™ A (Fig. 6, página 2)

El Stopfor™ A posee dos sistemas de activación independientes que permiten enganchar la mordaza en el soporte de anclaje y

luego parar suavemente la caída. El primer sistema es equivalente al del Stopfor™ S, en el cual el usuario, durante su caída, hace bascular la palanca de mando. El segundo sistema es "antipánico": si la palanca se mantiene abierta por inadvertencia en el momento de la caída, el rodillo detecta el aumento de velocidad y arrastra la mordaza en el sentido del cierre.

- El Stopfor™ AP con sistema de bloqueo (Fig. 6, página 2) Al presionar la palanca (H) simultáneamente hacia arriba y hacia la derecha, ésta se apoya en el dedo (G). Este último mantiene la mordaza apretada contra el soporte de anclaje, impidiendo de esta manera todo desplazamiento del aparato sobre el soporte de anclaje. Una acción voluntaria del usuario permite liberar el bloqueador.

- El Stopfor™ K, KS, KM, KSM (Fig. 7, página 2) / Stopfor™ B, BS, BM, BSM (Fig. 6, página 2)

El Stopfor™ K, KS / Stopfor™ B, BS se desplaza libremente a lo largo del soporte de anclaje. Cuando se produce una caída, el aparato bascula, lo que pone en contacto el soporte de anclaje con la parte alta de la leva. La leva gira en el interior del aparato y selliza el soporte de anclaje.

Los Stopfor™ KM, KSM / Stopfor™ BM, BSM se desplazan manualmente a lo largo del soporte de anclaje. Cuando se produce una caída, el aparato bascula, lo que pone en contacto el soporte de anclaje con la parte alta de la leva. La leva gira en el interior del aparato y aprieta el soporte de anclaje.

El sistema consta de dos bridas articuladas alrededor del eje de la leva (Q, Fig. 6, página 2). El aparato se abre girando la brida móvil (Fig. 8 página 2, R). El resorte de la leva (S, Fig. 6, página 2) permite mantener la leva en presión en el soporte de anclaje. Cuando el soporte de anclaje está en su sitio y el conector bloquea las dos bridas, ya no se puede abrir el aparato; el soporte de anclaje queda entonces prisionero del aparato.

El Stopfor™ KS, BS, KSM, BSM está equipado con un sistema anti-inversión (T, fig. 8, página 2) que garantiza el sentido de funcionamiento del Stopfor™ en el soporte de anclaje. Si el Stopfor™ es presentado al revés frente al soporte de anclaje vertical, el sistema anti-inversión bloquea la mordaza (Q, fig. 8, página 2). Esta operación impide la colocación del Stopfor™ en su soporte de anclaje.

El Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM está equipado con un muelle reforzado que bloquea permanentemente el Stopfor™ en el soporte de anclaje. Esta función es generalmente utilizada para las intervenciones en superficies inclinadas. Este bloqueo del aparato en la cuerda obliga al usuario a desplazar el Stopfor™ manualmente durante la bajada. Para una mayor comodidad en la subida, hay que lastrar el soporte de anclaje adujándolo o colocando una masa de 1 kg máximo en la parte baja.

4. La eslinga (L)

Existen varios tipos de eslinga:

- Stopfor™ A: eslinga de 0.3 m o 0.6 m de longitud.
- Stopfor™ S/M: eslinga de 0.3 m, 0.6 m o 0.9 m de longitud.
- Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM: Eslinga de 0.3 m de longitud. Eslingas amovibles de códigos 42222 o 42232.
- Stopfor™ AP: eslinga de 0.3 m o 0.6 m de longitud.
- Stopfor™ P: eslinga de 0.3 m de longitud.

5. Los conectores (B)

Los conectores entregados con la eslinga poseen una resistencia a la rotura superior a 22 kN.

Instalación

1. Anclaje a la estructura (Fig. 6, página 2, A)

La cuerda de anclaje está fijada en el punto de anclaje mediante una lazada o un conector. El punto de anclaje debe tener una resistencia mínima de 10 kN.

N.B.: el punto de anclaje puede ser una eslinga y con una resistencia de 10 kN.

ATENCIÓN

El punto de anclaje siempre debe estar situado encima del operador.

2. Configuraciones de montaje

Los Stopfor™ modelo K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P sólo deben ser montados en un soporte de anclaje suspendido verticalmente o que forme con la vertical un ángulo máximo de 30°. En la práctica, el usuario respetará esta condición no alejándose de la vertical desde el punto de suspensión una longitud superior a la mitad de la altura del punto de suspensión a nivel del plano de desplazamiento.

- El usuario trepa por el plano vertical (0° +/- 30° con respecto a la vertical) por una estructura metálica, por ejemplo. El soporte de anclaje está colocado delante de él, y él está conectado al Stopfor™ por una eslinga de 0.3 m, 0.6 m o 0.9 m, según el Stopfor™ utilizado (Fig. B, página 82). Para esta configuración, utilizar el Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.
- El soporte de anclaje está colocado en la espalda o frente al usuario, y él está conectado al Stopfor™ mediante una eslinga de 0.3 m, 0.6 m o 0.9 m según el Stopfor™ utilizado (Fig. C, D, G, página 82). Utilizar el Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.
- El usuario sube por una escalera, el soporte de anclaje está colocado detrás de él o frente a él, y él está conectado al Stopfor™ mediante una eslinga de 0.3 m, 0.6 m o 0.9 m según el Stopfor™ utilizado (Fig. D y G, página 82). Utilizar el Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.
- El usuario trabaja en azotea, su soporte de anclaje está en posición horizontal, entonces puede conectar su Stopfor™ en el arnés detrás de él o frente a él con una correa de 0.30 m. Para este caso, utilizar un Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM (Fig. F, página 82).
- el usuario trabaja sobre un techo inclinado, su soporte de anclaje está colocado verticalmente con un ángulo inferior a 30°, entonces puede conectar su Stopfor™ en el arnés detrás de él o frente a él con una correa de 0.30 m. Para este caso, utilizar el Stopfor™ K, KM, KSM, BM, BSM (Fig. F, página 82). Con una correa de 0.30 m o 0.60 m o 0.90 m, utilizar el Stopfor™ M (Fig. G, página 82).

3. Configuraciones de montaje con Stopfor™ AP

- El soporte de anclaje es vertical (0° a 30° con respecto a la vertical). Una vez que se ha accionado el freno de parking, el usuario puede trabajar en suspensión, ya que es retenido por el Stopfor™, que realiza al mismo tiempo su función de anticaidas (Fig. E y G, página 82).

ATENCIÓN

El soporte de anclaje no debe estar flojo entre el punto de anclaje y el Stopfor™.

Hay que cerciorarse de que su longitud sea la suficiente.

4. Altura libre (Fig. A, página 82)

ATENCIÓN:

Antes de cada utilización es imperativo verificar que la altura libre (L) debajo del aparato es superior a la suma de dos veces la longitud de la correa utilizada (L1), más un metro para el frenado (L2), más un metro de seguridad (L3), más el alargamiento elástico de la cuerda utilizada (L4).

5. Entorno de utilización

- las condiciones propias de una obra al aire libre,
- una gama de temperaturas comprendidas entre -40°C y +60°C,
- las condiciones en ambiente marino,
- para los trabajos en los que se proyecta un producto (pintura, enarenado, etc.), hay que proteger el aparato contra la introducción del producto dentro del Stopfor™.

ES

6. Operaciones de socorro

Las operaciones de socorro que hay que prever para el caso de una caída controlada por el Stopfor™ deberán haber sido objeto de un estudio programado para definir los medios humanos y materiales que hay que emplear para socorrer a la persona accidentada en un tiempo inferior a 15 minutos. Más allá de este tiempo, la persona está en peligro de muerte.

Examen antes de la utilización

Verificar:

- Que no hay deformación de la carcasa o de las bridas,
- Verificación visual del estado del soporte de anclaje y de la eslinga,
- Verificar la eficacia de bloqueo del Stopfor™, montado en su soporte de anclaje, mediante una tracción energética en el aparato en el sentido opuesto al de la flecha que figura en su caja,
- Hacer girar la palanca hacia arriba y verificar el aflojamiento de la mordaza y el desplazamiento del Stopfor™ sobre el soporte de anclaje,
- Verificar las condiciones de instalación del sistema (ver capítulo "Instalación"),
- Verificar que el Stopfor™ está orientado correctamente en el soporte de anclaje,
- Verificar el estado de los componentes asociados (arnés y conectores).

Condiciones de utilización

El usuario conecta el Stopfor™ en su arnés mediante la eslinga (L).

Instala el Stopfor™ en el soporte de anclaje (C).

A continuación, el procedimiento a seguir es el siguiente:

Para el Stopfor™ A, S, AP, M

- Abrir el aparato presionando el cerrojo con la mano izquierda y desenroscando el botón estriado con la mano derecha;
- El Stopfor™ debe estar orientado en el soporte de anclaje de tal manera que la flecha esté orientada hacia arriba, con el aparato bloqueado. Si la flecha está orientada hacia abajo, el dispositivo anti-error impide el cierre del aparato,
- Colocar el soporte de anclaje en la carcasa; cerrar y volver a enroscar el tornillo estriado a fondo.

En caso de caída, el Stopfor™ detiene automáticamente la caída.

Para el Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM

- Abrir el aparato girando la brida móvil
- Bascular la leva con la ayuda del dedo para liberar el paso del soporte de anclaje.
- Introducir el soporte de anclaje entre el eje de pellizco y la leva.
- Volver a cerrar la brida móvil hasta el tope del eje de pellizco.
- Introducir el conector M10 en los agujeros de las DOS bridas fijas y móviles, lo que permite el bloqueo del aparato.
- El Stopfor™ se debe orientar sobre el soporte de anclaje de tal manera que la flecha esté orientada hacia arriba, con el aparato bloqueado.

En caso de caída, el Stopfor™ detiene automáticamente la caída.

Transporte y almacenamiento

El Stopfor™ así como la correa y el soporte de aseguramiento deben ser almacenados en un lugar protegido de la humedad y conservado a una temperatura comprendida entre -40°C y +60°C.

Durante el transporte y el almacenamiento, proteger el equipo contra todo riesgo de agresión (borde cortante, fuente de calor directa, productos químicos, radiación UV, etc.).

Mantenimiento y reparación

El usuario deberá realizar un mantenimiento periódico. Además de los exámenes descritos en el capítulo "Examen antes de la utilización", se realizará el siguiente mantenimiento:

- Si el soporte de anclaje está sucio, hay que lavarlo con agua limpia y fría y, llegado el caso, con un detergente para tejidos delicados. Utilizar un cepillo sintético.
- Si durante la utilización o el lavado el soporte de anclaje se ha mojado, hay que dejarlo secar naturalmente a la sombra y lejos de toda fuente de calor.
- Antes de cada utilización, verificar el soporte de anclaje visualmente a lo largo de toda su longitud.
- Daños graves no visibles pueden afectar la resistencia del soporte de anclaje. Por lo tanto, Tractel® recomienda no permitir la utilización del soporte de anclaje fuera del control de una persona responsable del equipo.
- Los ácidos, aceites y la gasolina, al entrar en contacto con el soporte de anclaje, afectan su resistencia. Las fibras de poliamida del soporte de anclaje son entonces atacadas por estos productos. El deterioro resultante de las fibras no siempre es visible a simple vista.
- Evitar la exposición innecesaria del soporte de anclaje al sol y guardarla a la sombra y protegido de la humedad.
- Evitar cualquier frotamiento del soporte de anclaje con aristas vivas o superficies abrasivas.
- Almacenar el soporte de anclaje en una bolsa para su protección y transporte. Tractel® propone una bolsa adecuada para los trabajos en altura.
- No es necesario ningún mantenimiento específico del Stopfor™. Sin embargo, se recomienda realizar una limpieza con agua jabonosa.
- El mantenimiento anual y las reparaciones son realizadas por Tractel® o por un técnico de reparación autorizado.

Contraindicaciones de empleo

Está prohibido:

- utilizar el Stopfor™ fuera del marco de un sistema anticaídas,
- utilizar el Stopfor™ como medio de suspensión del usuario o de cualquier otra carga,
- conectar varias personas al mismo Stopfor™,
- colocar varios Stopfor™ en el mismo soporte de anclaje,
- utilizar el Stopfor™ A, AP, S, M en un soporte de anclaje cuyo ángulo con la vertical sea superior a 30°,
- utilizar el Stopfor™ K, KS, KM, KSM / B, BS, BM, BSM en posición horizontal con un ángulo superior a 20° con respecto al caballete de la azotea (ver la fig 6/7, página 2).
- voltear al revés la parte del soporte de anclaje en la cual se engancha el Stopfor™,
- utilizar un aparato que haya detenido una caída sin que este aparato haya sido verificado y probado después de la caída por el fabricante o un técnico de reparación autorizado por el fabricante,
- utilizar otros soportes de anclaje, eslingas y componentes que no sean aquéllos compatibles con cada modelo de Stopfor™ según las indicaciones del presente manual,
- utilizar el soporte de anclaje para cualquier otro uso que no sea el del modelo previsto de Stopfor™, incluso con otro modelo de equipo anticaídas,
- utilizar una eslinga de una longitud superior a 0.3 mm para el Stopfor™ K, KS, KM, KSM B, BS, BM BSM y P a 0.6 m para el Stopfor™ A y superior a 0.9 m para el Stopfor™ S y M,

- utilizar un soporte de anclaje o una eslinga que tenga defectos, nudos o señales visibles de deterioro,
- utilizar un aparato durante un período superior a doce meses sin haber procedido a su verificación por el fabricante o un técnico de reparación autorizado por el fabricante.

Equipos asociados

El Stopfor™ K, KS, KM, KSM B, BS, BM BSM, S, A, AP, M, P es un componente de un sistema de seguridad anticaídas de disposición vertical que debe cumplir con la norma EN 363 y que debe incluir, de arriba a abajo:

- 1) un dispositivo de anclaje conforme a la norma EN 795,
- 2) un primer conector conforme a la norma EN 362,
- 3) una cuerda de anclaje (línea de anclaje flexible) conforme a la norma EN 353-2,
- 4) el Stopfor™, dispositivo anticaídas móvil de bloqueo automático conforme a la norma EN 353-2,
- 5) un segundo conector conforme a la norma EN 362,
- 6) un arnés anticaídas conforme con la norma EN 361 (punto de amarre toral o dorsal).

Cualquier otra asociación está prohibida.

ATENCIÓN

Un arnés anticaídas EN361 es el único dispositivo de presión del cuerpo que se permite utilizar en un sistema de parada de caídas. Es preferible utilizar el punto de amarre toral del arnés.

Conforme a las prescripciones europeas, cada uno de los componentes asociados enumerados anteriormente de 1) a 6), comercializados por Tractel®, ha recibido un marcado CE al final de un examen CE de tipo, y ha sido objeto de un seguimiento de control de fabricación.

Conformidad del equipo

La sociedad Tractel® S.A.S. RN 19-Saint Hilaire sous Romilly-F-10102 Romilly-sur-Seine Francia declara, por la presente, que el equipo de seguridad descrito en este manual,

- es conforme a las disposiciones de la Directiva Europea 89/686/CEE de diciembre de 1989,
- son idénticos a los E.P.I. que fueron objeto de las certificaciones de exámenes de tipo expedidas por la APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - France, identificado por el número 0082, y probados según la norma EN 353-2,
- están sujetos al procedimiento contemplado por el Art. 11B de la Directiva 89/686/CEE, bajo el control del organismo notificado: la APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - France, identificado por el número 0082.

Toda empresa que confie un equipo de protección individual anticaídas de altura a personal asalariado o asimilado debe aplicar la normativa de salud e higiene en el trabajo.

En la Unión Europea, estos aparatos deben ser objeto de una verificación periódica, de conformidad con la directiva 89/656/CEE del 30/11/89 (por lo menos anualmente por Tractel® S.A. o por un técnico de reparación autorizado por Tractel® S.A.).

La verificación anual permite una prórroga de un año del plazo de caducidad, sin exceder 10 años.

Marcaje

El marcado de cada producto indica:

- a: la marca comercial: Tractel®,
- b: la designación del producto: ex: Stopfor™ S,
- c: la norma de referencia: número y año de la norma (ver cuadro p. 83). Si el año de la EN 353-2 no se indica en el aparato, se trata de la EN 353-2 (1993),

- d: la referencia del product code: Group code,
- e: la marcación "CE" indica que el equipo responde a las exigencias de la Directiva EPI 89/686/CEE. "0082" indica el número del organismo notificado artículo 11,
- f: la fecha de fabricación,
- g: el número de serie,
- h: un pictograma que indica que hay que leer el manual antes de la utilización,
- i: una flecha que indica el sentido de utilización,
- k: el emplazamiento del soporte de anclaje,



Verificación de la altura libre antes de cada utilización,
m: el tipo de soporte de anclaje por utilizar exclusivamente,



: driza,



: cuerda trenzada,

n: el diámetro del soporte de seguridad a utilizar.

ES

Examen periódico

Cuando un Stopfor™ no está en buen estado aparente o si ha detenido una caída, debe ser verificado por Tractel® SAS o por un técnico autorizado y competente, respetando escrupulosamente las instrucciones del dossier de verificación de los EPI Tractel®.

El archivo de verificación de los EPI Tractel® está disponible gratuitamente en el sitio Internet Tractel® "www.tractel.com".

Es necesaria una revisión anual, pero, en función de la frecuencia de utilización, las condiciones ambientales, la severidad de la utilización y la reglamentación de la empresa o del país de utilización, las verificaciones periódicas pueden ser más frecuentes.

Los exámenes periódicos deben ser realizados por una persona autorizada y competente y respetando los modos operativos de examen del fabricante transcritos en el archivo "instrucciones de verificación de los EPI Tractel®".

Verificar la legibilidad del marcado en el producto durante el examen periódico.

La nueva puesta en servicio debe ser notificada por escrito y es responsabilidad del técnico autorizado y competente que efectuó el control.

La nueva puesta en servicio del producto debe ser registrada en la hoja de control que se encuentra en medio del presente manual.

Esta hoja de control de ser conservada durante toda la vida del producto, hasta su puesta fuera de servicio.

Vida útil

Los EPI textiles Tractel® como los arneses, correas, cuerdas y absorbentes, los EPI mecánicos Tractel® como los sistemas anticaídas Stopcable™ y Stopfor™, los sistemas anticaídas de retorno automático Blocfor™ y las líneas de vida Tractel® pueden ser utilizados siempre y cuando a partir de su fecha de fabricación sean objeto de:

- una utilización normal respetando las preconizaciones de utilización del presente manual.
- una inspección periódica, que debe ser realizada como mínimo 1 vez al año por una persona competente, que debe declarar por escrito al final de esta inspección la aptitud del EPI para volver a ser puesto en servicio.
- el respeto estricto de las condiciones de almacenamiento y de transporte mencionadas en el presente manual.

Prescrizioni prioritarie

1. Prima di utilizzare Stopfor™ è indispensabile, per la sicurezza e l'efficacia del suo impiego, leggere attentamente il presente manuale, comprenderne integralmente il contenuto ed attenersi scrupolosamente alle sue prescrizioni.
2. Il presente manuale deve essere conservato in buono stato, finché l'apparecchio è in uso, e deve essere tenuto a disposizione di ogni operatore. Copie supplementari possono essere fornite su richiesta.
3. Le indicazioni incise sull'apparecchio (vedi capitolo "marcatura") devono rimanere perfettamente leggibili. Nel caso in cui queste indicazioni si siano cancellate, l'apparecchio dovrà essere definitivamente ritirato dall'uso.
4. Stopfor™ è un componente di un sistema di sicurezza d'arresto di caduta, che deve essere utilizzato esclusivamente in associazione con altri dispositivi compatibili tra di loro e con Stopfor™, in conformità alle normative vigenti in tema di sicurezza, in particolar modo alla normativa EN 363.
5. Prima di utilizzare Stopfor™, è indispensabile aver ricevuto un'apposita formazione ed un addestramento, comprendente una dimostrazione di posizionamento e di utilizzo dello Stopfor™ su un sistema completo in fase di utilizzo e in condizioni di sicurezza. Questa formazione deve includere anche la procedura da seguire in caso di caduta dell'operatore.
6. E' indispensabile rispettare le istruzioni di associazione dei dispositivi che compongono il sistema di protezione, attenendosi a quanto previsto dal presente manuale ed alle istruzioni fornite con gli altri dispositivi associati.
7. In modo particolare, ogni Stopfor™ deve essere montato esclusivamente su un supporto (corda o fune) di trattenuta flessibile le cui caratteristiche siano assolutamente identiche a quelle del supporto di trattenuta Tractel® venduto per il modello Stopfor™ corrispondente.
Il mancato rispetto di questa prescrizione può mettere in pericolo la vita dell'utilizzatore. E' compito dell'utilizzatore o del suo datore di lavoro prendere il supporto di trattenuta dal proprio magazzino, al fine da evitare ogni possibile errore.
8. Tractel® stabilisce l'utilizzo del supporto di trattenuta Tractel® e declina ogni responsabilità per l'impiego di Stopfor™ con un supporto di trattenuta diverso da quello originale Tractel® e dal modello previsto per il corrispondente modello di Stopfor™. Tractel® inoltre non può garantire un sistema di arresto caduta se lo stesso non è composto esclusivamente da componenti commercializzati, verificati, assemblati e posizionati in conformità alle norme di sicurezza previste dalla legislazione in vigore.
9. Tractel® declina ogni responsabilità per il funzionamento di uno Stopfor™ che sia stato smontato al di fuori del suo controllo, in modo particolare in caso di sostituzione di pezzi di origine con pezzi di provenienza diversa.
10. Non è possibile effettuare modifiche o aggiunte al dispositivo senza un preliminare accordo scritto di Tractel®. Utilizzare esclusivamente un supporto di ancoraggio contrassegnato EN 353-2.
11. Prima dell'utilizzo di Stopfor™, l'utilizzatore, o l'autorità responsabile della sua sicurezza, dovrà aver verificato la solidità dell'aggancio del supporto di trattenuta in conformità alle norme di sicurezza previste dalla legislazione in vigore.
12. Non utilizzare mai uno Stopfor™ o un supporto di trattenuta che non siano in apparente buono stato. Prima di ogni utilizzo, l'operatore dovrà fare manualmente una prova di funzionamento di Stopfor™ sul suo supporto di trattenuta (vedi capitolo "Verifica prima dell'utilizzo"). Qualunque Stopfor™ che presenta segni di deterioramento dovrà essere inviato a Tractel® o al suo distributore per la riparazione, salvo deciderne l'eliminazione. Qualunque supporto di trattenuta che presenta segni di usura o di deterioramento dovrà essere eliminato.
13. Gli Stopfor™ modello S, A, AP, M devono essere utilizzati esclusivamente su un supporto di trattenuta sospeso verticalmente o con un angolo massimo di 30° rispetto alla linea verticale.
14. Gli Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM devono essere utilizzati su supporto di ancoraggio verticale o con un angolo massimo di 30° rispetto alla verticale. Possono essere utilizzati in posizione orizzontale per lavorare su terrazzi con un angolo massimo di 20° rispetto allo spigolo del tetto a terrazza (vedi figura 4, pagina 2).
15. Qualunque Stopfor™ che abbia arrestato una caduta o di cui si dubiti della sicurezza dovrà essere tassativamente inviato a Tractel® o ad un'officina autorizzata per un controllo. L'apparecchio non potrà essere riutilizzato senza l'accordo scritto di Tractel® o della sua officina autorizzata. Il supporto di trattenuta che abbia subito l'azione di Stopfor™ per arrestare la caduta di un operatore, dovrà essere ritirato dall'uso.
16. Qualsiasi riparazione dovrà essere effettuata in conformità alle modalità operative di Tractel®.
17. Non utilizzare mai Stopfor™, e i componenti ad esso associati nel sistema di sicurezza, per un uso diverso da quello a cui sono destinati, e in condizioni diverse da quelle previste dal presente manuale. In modo particolare, non utilizzare mai Stopfor™ né per sostituire l'operatore (se non in caso di caduta), né per un'operazione di recupero durante un salvataggio.
18. E' indispensabile ritornare Stopfor™ a Tractel®, o a personale competente, per la sua revisione almeno una volta all'anno. Questo controllo dovrà riguardare il funzionamento dell'apparecchio, nonché la leggibilità della marcatura. La sicurezza dell'utilizzatore dipende dal mantenimento dell'efficienza e dalla resistenza del dispositivo.
19. Importante: se si deve affidare questo materiale a personale dipendente o assimilato, è necessario attenersi alla normativa sul lavoro in vigore 17. Si raccomanda di attribuire personalmente Stopfor™ a ciascun utilizzatore, in modo particolare se si tratta di personale dipendente.
20. Si raccomanda di attribuire personalmente Stopfor™ a ciascun utilizzatore, in modo particolare se si tratta di personale dipendente.
21. Ogni Stopfor™, o supporto di trattenuta, ritirato definitivamente dall'uso, dovrà essere distrutto o messo definitivamente fuori accesso, per evitare che possa essere inavvertitamente utilizzato.
22. Ai fini della sicurezza è essenziale che il dispositivo o il punto di ancoraggio siano sempre correttamente posizionati e che il lavoro sia effettuato in modo da ridurre al minimo sia il rischio di caduta che l'altezza della stessa.
23. Per la sicurezza è indispensabile verificare lo spazio richiesto al di sotto dell'utilizzatore sul luogo di lavoro, prima di ogni utilizzo, in modo che in caso di caduta non vi siano ostacoli sulla traiettoria della stessa, né collisione col suolo.
24. Non utilizzare mai Stopfor™ se uno dei suoi elementi è danneggiato o se rischia di non garantire la funzione di sicurezza dell'apparecchio. Al momento dell'installazione non deve esistere un deterioramento delle funzioni di sicurezza.
25. L'utilizzatore deve essere in piena forma fisica e psicologica durante l'utilizzo del dispositivo. In caso di dubbi consultare un medico. Stopfor™ non deve essere utilizzato da donne in stato di gravidanza.
26. Il dispositivo non deve essere utilizzato oltre i suoi limiti, o in situazioni diverse da quelle per cui è previsto (vedi capitolo "condizioni di utilizzo").
27. Se Stopfor™ è rivenduto fuori dal primo paese di destinazione, per la sicurezza dell'operatore è indispensabile che il rivenditore fornisca le modalità d'impiego, le istruzioni per la manutenzione e per i controlli periodici, nonché le istruzioni relative alle riparazioni, redatte nella lingua del paese di utilizzo del prodotto.

28. Prima dell'utilizzo di Stopfor™, l'utilizzatore, o l'autorità responsabile della sua sicurezza, dovrà aver verificato la solidità dell'aggancio del supporto di trattenuta in conformità alla normativa in vigore.
29. Qualsiasi Stopfor™ che non sia stato controllato nel corso degli ultimi 12 mesi non deve essere utilizzato, esso deve essere controllato da un tecnico abilitato e competente che ne autorizzerà per iscritto l'utilizzo o la sua restituzione per prevenire qualsiasi utilizzo. Se ha arrestato una caduta, occorre metterlo da parte per evitarne l'utilizzo oppure distruggerlo.

APPLICAZIONI SPECIALI

Per qualunque applicazione speciale è necessario rivolgersi alla Tractel®.

Funzione e descrizione

Stopfor™ è un dispositivo meccanico auto-serrante di arresto di caduta, che costituisce, insieme al supporto di trattenuta flessibile sul quale scorre, un sotto-assieme di un sistema di protezione contro le cadute. Ad ogni modello Stopfor™ corrisponde uno specifico modello di supporto di trattenuta appositamente studiato per lo stesso.

Ogni modello Stopfor™, associato all'idoneo supporto di trattenuta, è stato sottoposto ad una verifica secondo norma CE da parte di un organismo riconosciuto.

PERICOLO

L'utilizzo di uno Stopfor™ su un supporto di trattenuta non idoneo per quel modello, secondo quanto previsto dal presente manuale, potrebbe causare rischio di non funzionamento dell'apparecchio, e quindi di caduta, che potrebbe mettere in pericolo la vita dell'operatore.

- Stopfor™ S si sposta lungo un supporto di trattenuta a trefoli, ed accompagna l'utilizzatore durante i suoi spostamenti verso l'alto o verso il basso, senza necessità di intervento manuale, bloccandosi automaticamente sulla fune se si verifica una caduta.
- Lo Stopfor™ M è uno Stopfor™ S con molla rinforzata che garantisce il bloccaggio permanente dello Stopfor™ sulla fune. Necessita che l'utilizzatore sposti manualmente lo Stopfor™ durante la discesa.
- Stopfor™ P è identico a Stopfor™ S, ma è connesso al proprio supporto di trattenuta.
- Stopfor™ A funziona nello stesso modo di Stopfor™ S, ma possiede un dispositivo di sicurezza supplementare chiamato "dispositivo anti-panico", che è in grado di arrestare una caduta anche se l'utilizzatore tiene aperta con la mano la leva di comando.
- Lo Stopfor™ K si sposta lungo un supporto di ancoraggio in drizza, ha le stesse funzioni dello Stopfor™ A. È installato su fune semistatica e non utilizza lo stesso principio di bloccaggio.
- Lo Stopfor™ KS è uno Stopfor™ K munito di un sistema di antinversione.
- Lo Stopfor™ KM è uno Stopfor™ K con molla rinforzata che garantisce il bloccaggio permanente dello Stopfor™ sulla drizza. Tale bloccaggio dell'apparecchio sulla fune necessita che l'utilizzatore sposti manualmente lo Stopfor™ durante la discesa.
- Lo Stopfor™ KSM è uno Stopfor™ K con sistema di antinversione e molla rinforzata.
- Lo Stopfor™ B si sposta lungo un supporto di ancoraggio in corda a trefoli, ha la stessa funzione che lo Stopfor™ K.
- Lo Stopfor™ BS è uno Stopfor™ B con sistema di antinversione.
- Lo Stopfor™ BM è uno Stopfor™ B con molla rinforzata che garantisce il bloccaggio permanente dello Stopfor™ sulla

drizza. Tale bloccaggio dell'apparecchio sulla fune necessita che l'utilizzatore sposti manualmente lo Stopfor™ durante la discesa.

- Lo Stopfor™ BSM è uno Stopfor™ B con sistema di antinversione e molla rinforzata.
- Stopfor™ AP è una variante di Stopfor™ A al quale è stata aggiunta una funzione di bloccaggio manuale. Questa funzione permette all'utilizzatore di bloccare il proprio Stopfor™ sulla fune. Il sistema di protezione contro le cadute è costituito dai componenti descritti qui di seguito.

1. Il punto di ancoraggio fisso (A. pag. 2)

2. Il supporto di trattenuta (C. pag. 2)

Stopfor™ può essere utilizzato esclusivamente con supporti di trattenuta omologati da Tractel®.

Stopfor™ A, S, M, AP i P

Il supporto di trattenuta è una corda a trefoli di 14 mm di diametro, in poliammide. Viene fornita in lunghezze multiple di 10 m.

Stopfor™ K, KS, KM, KSM

Il supporto di trattenuta è una fune semistatica, in poliammide, il cui diametro è compreso tra 11 mm e 12,5 mm.

Stopfor™ B, BS, BM, BSM

Il supporto di trattenuta è una corda a trefoli in poliammide diametro 12 à 14 mm.

Per tutti i supporti di trattenuta (fune o corda), ad una delle estremità si trova un anello, per fissare la fune al punto di ancoraggio. Dall'altro lato un terminale d'arresto impedisce lo sfilamento involontario di Stopfor™ dal supporto di trattenuta.

La resistenza del supporto di trattenuta alla rottura è superiore a 22 KN.

Il supporto di trattenuta deve essere utilizzato esclusivamente come linea di sicurezza per i lavori in altezza, per garantire l'accesso alla posizione di lavoro in completa sicurezza.

3. Stopfor™

- Stopfor™ S (Fig. 6, pag. 2)

La ganascia (I) è fissata alla leva di comando (K) e al perno (J) a cui è connesso l'utilizzatore per mezzo di un cordoncino. Stopfor™ S si sposta automaticamente lungo il supporto di trattenuta, una leggera tensione, equivalente al peso dell'apparecchio, viene trasmessa all'utilizzatore attraverso il cordoncino e permette l'apertura della ganascia e lo spostamento di Stopfor™ S.

Il carter, munito di una cerniera, è apribile per permettere il posizionamento del supporto di trattenuta in Stopfor™ S. La chiusura del carter si effettua per mezzo di un pomello zigrinato (E) e di una parte filettata dal lato dell'aletta mobile, che si avvitta su un dado fisso sul carter. Sono necessarie due azioni simultanee per aprire il carter: premere sul chiaivello (D) e ruotare il pomello zigrinato (E). Il supporto di trattenuta si trova in posizione verticale (angolo autorizzato massimo di 30° rispetto alla verticale), agganciato all'estremità superiore, e penzolante naturalmente prima del montaggio di Stopfor™ S. Il dispositivo di antinversione (N) di Stopfor™ S permette la chiusura dell'apparecchio sul supporto di trattenuta così posizionato, soltanto se l'apparecchio è fissato in modo che la freccia incisa sul carter sia rivolta verso l'alto. Il rullo (M) guida il supporto di trattenuta nell'apparecchio.

In caso di caduta dell'utilizzatore, la leva si ribalta di 45° sotto l'azione della forza applicata dal cordoncino e la ganascia fa sì che la fune si blocca contro l'aletta mobile (F).

- Stopfor™ M (Fig. 6, pagina 2)

Lo Stopfor™ M è identico alle specifiche dello Stopfor™ S, è equipaggiato di una molla rinforzata che garantisce il bloccaggio dello Stopfor™ sulla fune. Necessita che l'utilizzatore sposti manualmente lo Stopfor™ durante la discesa. Per un utilizzo confortevole, la leva Stopfor™ è munita di un'impugnatura di plastica.

IT

• Stopfor™ A (Fig. 6, pagina 2)

Lo Stopfor™ A possiede due sistemi di disinnesco indipendenti, che permettono di inserire la ganascia sul supporto di trattenuta, poi di arrestare dolcemente la caduta. Il primo sistema è equivalente a quello di Stopfor™ S, l'utilizzatore durante la caduta fa ribaltare la leva di comando. Il secondo sistema è "anti-panico", se al momento della caduta la leva si trova inavvertitamente aperta, il rullo rileva l'aumento di velocità e spinge la ganascia nella direzione di chiusura.

• Stopfor™ AP con dispositivo di bloccaggio (Fig. 6, pagina 2)

Premendo contemporaneamente verso l'alto e verso destra la leva (H), questa viene in appoggio sul perno (G). Quest'ultimo mantiene la ganascia chiusa contro supporto di trattenuta, impedendo così ogni spostamento dell'apparecchio sul supporto di trattenuta. Il dispositivo di bloccaggio può essere liberato dall'utilizzatore azionando la leva in senso inverso.

• Stopfor™ K, KS, KM, KSM (Fig. 7, pagina 2) / Stopfor™ B, BS, BM, BSM (Fig. 6, pagina 2)

Lo Stopfor™ K, KS / Stopfor™ B, BS si sposta liberamente lungo il supporto di trattenuta. Quando si verifica una caduta, l'apparecchio si ribalta, mettendo in contatto il supporto di trattenuta con la parte alta della camma. La camma ruota all'interno dell'apparecchio e va a serrare il supporto di trattenuta.

Gli Stopfor™ KM, KSM BM, BSM si spostano manualmente lungo il supporto di ancoraggio. Quando avviene una caduta, l'apparecchio si ribalta, la parte superiore della camma viene a contatto del supporto di ancoraggio. La camma gira all'interno dell'apparecchio e viene strozzare il supporto di ancoraggio.

Il sistema è costituito da due flange articolate attorno all'asse della camma (Fig. 6, pagina 2, Q). L'apparecchio si apre facendo ruotare la flangia mobile (Fig. 6, pagina 2, R). La molla della camma (Fig. 6, pagina 2, S) consente di mantenere la camma in pressione sul supporto di trattenuta. Quando il supporto di trattenuta è posizionato ed il connettore blocca le due flange, non è più possibile aprire l'apparecchio; il supporto di trattenuta è quindi imprigionato nell'apparecchio.

Gli Stopfor™ KS, BS, KSM, BSM possiedono un sistema antinversione (T, Fig. 8, pagina 2) che garantisce il senso di funzionamento dello Stopfor™ sul supporto di ancoraggio. Se lo Stopfor™ è presentato al contrario rispetto al supporto di ancoraggio verticale, il sistema antinversione viene bloccare la ganascia (Q, Fig. 8, pagina 2). Questa operazione impedisce l'installazione dello Stopfor™ sul suo supporto di ancoraggio.

Gli Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM sono muniti di una molla rinforzata che blocca lo Stopfor™ sul supporto di ancoraggio in modo permanente. Questa funzione è generalmente utilizzata per gli interventi su superfici in pendenza. Necessita che l'operatore sposti lo Stopfor™ manualmente durante la discesa. Per una salita più confortevole, zavorrare il supporto di ancoraggio arrotolandolo o posizionando un peso da 1 kg massimo in parte bassa.

4. Il cordino (L)

Sono disponibili più tipi di cordino:

- Stopfor™ A: cordino di lunghezza 0.3 m, o 0.6 m.
- Stopfor™ S/M: cordino di lunghezza 0.3 m, 0.6 m o 0.9 m.
- Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM: cordino di lunghezza 0.3 m. Cordini amovibili codice 42222 o 42232.
- Stopfor™ AP: cordino di lunghezza 0.3 m o 0.6 m.
- Stopfor™ P: 0.3 m.

5. I connettori (B)

I connettori forniti con il cordino presentano una resistenza alla rottura superiore a 22 kN.

Installazione

1. Ancoraggio alla struttura (Fig. 6, pagina 2, A)

Il supporto di trattenuta è fissato al punto di ancoraggio tramite un moschettone ed un connettore. Il punto di ancoraggio deve presentare una resistenza minima di 10kN.

N.B.: il punto di ancoraggio può essere una cinghia e con una resistenza di 10kN.

ATTENZIONE

Il punto di ancoraggio deve sempre essere situato al di sopra dell'operatore.
Stopfor™ S, A, AP, P, M

2. Configurazioni di montaggio

Stopfor™ modello K, KS, KM, KSM, B, BS, BSM, S, A, AP, M, P deve essere utilizzato esclusivamente su un supporto di trattenuta sospeso verticalmente o con un angolo massimo di 30° rispetto alla linea verticale. In pratica lo spostamento dell'utilizzatore rispetto alla verticale del punto di sospensione non dovrà superare la metà dell'altezza tra il punto di sospensione e il livello del piano dove si muove.

• L'utilizzatore si arrampica in verticale (0° +/- 30° in rapporto alla verticale) per esempio su una struttura metallica. Il supporto di trattenuta è posizionato di fronte a lui, ed egli è collegato a Stopfor™ per mezzo di un cordino di 0.3 m, 0.6 o 0.9 m, secondo il tipo di Stopfor™ utilizzato (Fig. B, pagina 82). Per questa configurazione utilizzare Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

• Il supporto di trattenuta è posizionato sulla schiena o davanti all'utilizzatore, egli è collegato a Stopfor™ per mezzo di un cordino di 0.3 m 0.6 m o 0.9 m (secondo il tipo di Stopfor™ impiegato (Fig. C, D e G, pagina 82)). Utilizzare Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

• L'utilizzatore si arrampica su di una scala, il supporto di trattenuta è posizionato dietro di lui, egli è collegato a Stopfor™ per mezzo di un cordino di 0.3 m 0.6 m o 0.9 m (secondo il tipo di Stopfor™ impiegato. Fig. D e G, pagina 82). Utilizzare Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

• L'utilizzatore lavora su un tetto a terrazza, il suo supporto di ancoraggio è posizionato all'orizzontale, lo Stopfor™ può essere collegato alla sua bardatura dietro lui o davanti lui con un cordino da 0.30 m. In questo caso, utilizzare un Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BSM (Fig. F, pagina 82).

• L'utilizzatore lavora su un tetto in pendenza, il suo supporto di ancoraggio è posizionato alla verticale con un angolo inferiore 30°, lo Stopfor™ può essere collegato alla sua bardatura dietro lui o davanti lui con un cordino da 0.30 m. In questo caso, utilizzare un Stopfor™ M, KM, KSM, B, BS, BSM (Fig. F, pagina 82). Con un cordino da 0.30 m o un cordino da 0.60 m o un cordino da 0.90 m, utilizzare lo Stopfor™ M (Fig. G, pagina 82).

3. Configurazioni di montaggio con Stopfor™ AP

• Il supporto di trattenuta è verticale (da 0° a 30° in rapporto alla verticale). Dopo aver azionato il freno di parcheggio, l'utilizzatore può lavorare in sospensione, essendo trattenuto da Stopfor™ che svolge nello stesso tempo la funzione di anticaduta (Fig. E e G, pagina 82).

ATTENZIONE

Il supporto di trattenuta non deve essere allentato tra il punto di ancoraggio e Stopfor™. Occorre accertarsi che la sua lunghezza sia sufficiente.

4. Altezza libera (Fig. A, pag. 82)

ATTENZIONE:

Prima di ogni utilizzo occorre tassativamente verificare che il tirante d'aria (L) sotto l'apparecchio sia superiore alla somma di due volte la lunghezza del cordino utilizzato (L1), più un metro per la frenatura (L2), più un metro di sicurezza (L3),

più l'allungamento elastico della corda utilizzata (L4).

5. Ambiente di utilizzo

- le condizioni riscontrate in un cantiere all'aperto,
- una gamma di temperatura compresa tra -40°C e +60°C,
- le condizioni di un ambiente marino,
- per i lavori dove vengono usati prodotti spray (verniciatura, sabbiatura ...) occorre proteggere l'apparecchio contro l'introduzione di prodotti all'interno di Stopfor™.

6. Operazioni soccorso

Dovrà essere effettuato uno studio preventivo per stabilire le operazioni di soccorso da effettuarsi in caso di una caduta controllata da Stopfor™, prevedendo i mezzi umani e di materiale necessari per portare soccorso alla persona infortunata in meno di 15 minuti. Un periodo di tempo più lungo può mettere a repentaglio la vita della persona.

Verifica prima dell'utilizzo

Controllare :

- Che non ci siano deformazioni del carter o delle flange.
- Verifica visiva dello stato del supporto di trattenuta e del cordino.
- Verificare l'efficacia del bloccaggio di Stopfor™, montato sul suo supporto di trattenuta, per mezzo di una energica trazione sull'apparecchio nel senso opposto a quello della freccia che compare sul carter.
- Fare ruotare la leva verso l'alto e verificare l'allentamento della ganascia e lo spostamento di Stopfor™ sul supporto di trattenuta.
- Verificare le condizioni d'installazione del sistema (vedi capitolo "installazione").
- Verificare che Stopfor™ sia correttamente orientato sul supporto di trattenuta.
- Verificare il buono stato dei dispositivi associati, imbracature e connettori.

Condizioni di utilizzo

L'utilizzatore collega Stopfor™ alla sua imbracatura per mezzo del cordino (L).

Installa Stopfor™ supporto di trattenuta (C).

Successivamente la procedura da seguire è la seguente :

Per Stopfor™ A, S, AP, M

- Aprire l'apparecchio premendo sul chiavistello con la mano sinistra e ruotando il pomello zigrinato con la mano destra;
- Stopfor™ deve essere posizionato sul supporto di trattenuta in modo che la freccia sia orientata verso l'alto, con l'apparecchio bloccato. Se la freccia è orientata verso il basso, il dispositivo antinversione impedisce la chiusura dell'apparecchio;
- Inserire il supporto di trattenuta nel carter; chiudere e riavvitare a fondo il pomello zigrinato.

In caso di caduta, la stessa verrà automaticamente arrestata da Stopfor™.

Per Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM

- Aprire l'apparecchio facendo ruotare la flangia mobile
- Far ribaltare la camma aiutandosi con il dito per liberare il passaggio del supporto di trattenuta.
- Introdurre il supporto di trattenuta tra l'asse di serraggio e la camma.
- Richiudere il connettore M 10 nei fori delle DUE flange fisse e mobili, per permettere il bloccaggio dell'apparecchio.
- Stopfor™ deve essere posizionato sul supporto di trattenuta in modo che la freccia sia orientata verso l'alto, con l'apparecchio bloccato.

In caso di caduta, la stessa verrà automaticamente arrestata da

Stopfor™.

Trasporto e stoccaggio

Le Stopfor™, nonché il cordino e il supporto di trattenuta devono essere stoccati in un luogo al riparo dall'umidità e conservati a una temperatura compresa tra -40°C e +60°C.

Durante il trasporto e lo stoccaggio, proteggere il dispositivo contro i rischi di aggressione (bordi taglienti, fonti di calore diretto, prodotti chimici, UV, ...).

Manutenzione e riparazione

L'utilizzatore dovrà effettuare una manutenzione regolare. Oltre ai controlli descritti al capitolo 3, "Verifica prima dell'utilizzo" dovrà essere effettuata la seguente manutenzione:

- Se il supporto di trattenuta è sporco, occorre lavarlo con acqua pulita e fredda con l'aggiunta eventualmente di un detergente per tessuti delicati ; utilizzare una spazzola sintetica;
- Se durante l'utilizzo, o dopo il lavaggio, supporto di trattenuta è rimasto bagnato, bisogna farlo asciugare naturalmente all'ombra, lontano da qualunque fonte di calore;
- Prima di ogni utilizzo ispezionare il supporto di trattenuta visivamente su tutta la sua lunghezza;
- Danni gravi non visibili potrebbero compromettere la resistenza del supporto di trattenuta. Tractel® raccomanda di non permettere l'utilizzo del supporto di trattenuta se non sotto il controllo di una persona responsabile del dispositivo;
- Gli acidi, gli oli e la benzina, che vengono in contatto con il supporto di trattenuta, ne compromettono la resistenza, in quanto le fibre in poliammide del supporto di trattenuta vengono attaccate da questi prodotti. I danni che le fibre subiscono non sempre sono visibili ad occhio nudo;
- Evitare l'esposizione inutile del supporto di trattenuta al sole, stoccarlo all'ombra e al riparo dall'umidità;
- Evitare sfregamenti del supporto di trattenuta contro spigoli vivi o superfici abrasive;
- Stoccare il supporto di trattenuta in un sacchetto di protezione e per il trasporto. Tractel® propone una borsa adatta per i lavori in cantiere.
- Stopfor™ non richiede nessuna manutenzione specifica. Si consiglia tuttavia un lavaggio con acqua insaponata.
- La revisione annuale deve essere effettuata da Tractel® o da personale competente.

Controindicazioni d'impiego

E' vietato:

- utilizzare Stopfor™ fuori dal contesto del sistema di arresto cadute.
- utilizzare Stopfor™ come mezzo di sospensione dell'utilizzatore o di qualunque altro carico,
- collegare più persone allo stesso Stopfor™ ,
- posizionare più Stopfor™ sullo stesso supporto di trattenuta,
- utilizzare Stopfor™ A, AP, S, M su un supporto di trattenuta il cui angolo con la verticale sia superiore a 30°,
- utilizzare gli Stopfor™ K, KS, KM, KSM / B, BS, BM, BSM in posizione orizzontale con un angolo superiore a 20° rispetto allo spigolo del tetto a terrazza. (vedi Fig. 6 e 7, pagina 2).
- invertire il senso della parte di supporto di trattenuta sulla quale si inserisce Stopfor™,
- utilizzare un apparecchio che abbia arrestato una caduta, senza che lo stesso sia stato controllato e testato dopo una caduta dal costruttore o da un riparatore autorizzato dal costruttore,
- utilizzare supporti di trattenuta, cordini e componenti diversi da quelli compatibili con ciascun modello di Stopfor™ secondo le indicazioni del presente manuale,
- utilizzare il supporto di trattenuta per un uso diverso da quello

IT

del modello previsto di Stopfor™, o con un altro modello di dispositivo anticaduta,

- utilizzare un cordino di lunghezza superiore a 0.3 m per Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BSM e P, a 0.6 m per Stopfor™ A e AP e superiore a 0.9 m per Stopfor™ S e M,
- utilizzare un supporto di trattenuta o un cordino che presentino difetti, nodi o segni visibili di deterioramento,
- utilizzare un apparecchio per un periodo superiore a dodici mesi senza che sia stata effettuata la revisione da parte del costruttore.

Dispositivi associati

Lo Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BSM, S, A, AP, M, P è un componente di un sistema verticale di sicurezza anticaduta che deve essere conforme alla normativa EN 363, e che comprende, dall'alto verso il basso:

- 1) un dispositivo di ancoraggio conforme alla normativa EN 795,
- 2) un primo connettore conforme alla normativa EN 362,
- 3) una corda (supporto di ancoraggio flessibile) conforme alla normativa EN 353-2,
- 4) lo Stopfor™, anticaduta mobile a bloccaggio automatico conforme alla normativa EN 353-2,
- 5) un secondo connettore conforme alla normativa EN 362,
- 6) un'imbracatura anticaduta conforme alla norma EN 361 (punto di ormeggio sternale o dorsale).

E' vietata qualsiasi altra associazione.

ATTENZIONE

Un'imbracatura anticaduta EN 361 è l'unico dispositivo di presa del corpo che sia consentito utilizzare in un sistema di arresto di cadute. È preferibile utilizzare il punto di ormeggio sternale dell'imbracatura.

In conformità alle normative europee, ciascuno dei componenti associati numerati qui di seguito da 1) a 6), commercializzati dalla Tractel®, ha ricevuto una marcatura CE, a seguito di una verifica secondo norma CE, ed è oggetto di controllo di qualità di produzione.

Conformità del dispositivo

La società Tractel® S.A.S, RN 19-Saint Hilaire sous Romilly-F-10102 Romilly-sur-Seine Francia, dichiara, con la presente, che il dispositivo di sicurezza descritto in questo manuale,

- è conforme alle disposizioni della Direttiva Europea 89/686/CEE del dicembre 1989,
- sono identici ai D.P.I. oggetto delle attestazioni di controllo del tipo rilasciato dall'APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - France, identificato dal numero 0082, e testati secondo la norma EN 353-2,
- sono sottoposti alla procedura prevista dall'Art. 11B della Direttiva 89/686/CEE, sotto il controllo dell'organismo notificato: l'APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - France, identificato dal numero 0082.

Qualunque azienda che affidi un dispositivo di protezione individuale contro le cadute da altezze a personale dipendente o assimilato, dovrà attenersi alla normativa sul lavoro vigente.

Nell'Unione Europea questi apparecchi devono essere oggetto di verifica periodica, in conformità alla direttiva 89/656/CEE del 30/11/89 (almeno una volta all'anno da parte di Tractel® S.A.S.).

La verifica annuale permette di prorogare di un anno il termine di scadenza, senza superare i 10 anni.

Marcatura

La marcatura di ogni prodotto indica :

- a: il marchio commerciale: Tractel®,
- b: la denominazione del prodotto: es: Stopfor™ S,
- c: la norma di riferimento: numero e anno della norma (vedi tabella pag. 83). Se l'anno della EN 353-2 non è indicato sull'apparecchio, si tratta della EN 353-2 (1993),
- d: il riferimento del codice prodotto: Gruppo codice,
- e: la marcatura "CE" indica che il dispositivo risponde alle prescrizioni della Direttiva EPI 89/686/CEE "0082" indica il numero dell'organismo riconosciuto articolo 11,
- g: il numero di serie,
- k: il posizionamento del supporto di trattenuta,

 Verifica del tirante d'aria prima di ogni utilizzo,

m: il tipo di supporto di trattenuta da utilizzare esclusivamente,



: fune semistatica,



: corda a trefoli,

n: diametro del supporto di ancoraggio da utilizzare.

Verifica periodica

Quando uno Stopfor™ non è in buono stato apparente o se ha arrestato una caduta, deve essere verificato da Tractel® SAS o da un tecnico abilitato e competente, rispettando scrupolosamente le istruzioni del dossier di verifica dei DPI Tractel®.

Il file di verifica dei DPI Tractel® è disponibile gratuitamente sul sito internet Tractel® www.tractel.com.

Una revisione annuale è necessaria, ma in funzione della frequenza di utilizzo, delle condizioni ambientali e della regolamentazione dell'azienda o del paese di utilizzo, le verifiche periodiche possono essere più frequenti.

Le verifiche periodiche devono essere effettuate da personale abilitato e competente e nel rispetto delle modalità operative di verifica del costruttore ritrascritte nel file "Istruzioni di verifica dei DPI Tractel®".

Verificare la leggibilità della marcatura sul prodotto durante la verifica periodica.

La rimessa in esercizio deve essere autorizzata per iscritto, sotto la responsabilità del tecnico abilitato e competente che ha effettuato la verifica.

La rimessa in esercizio del prodotto deve essere registrata sul foglio di controllo che si trova nel presente manuale.

Questo foglio di controllo deve essere conservato per tutta la durata di vita del prodotto fino al suo smaltimento.

Durata di vita

I DPI tessili Tractel® come le imbracature, i cordini, le funi e i dissipatori, i DPI meccanici Tractel® come gli anticaduta Stopcable™ e Stopfor™ e gli anticaduta a richiamo automatico Blocfor™, e le linee di vita Tractel® sono utilizzabili, a condizione che a partire dalla loro data di fabbricazione essi siano oggetto:

- di un utilizzo normale nel rispetto delle prescrizioni di utilizzo del presente manuale,
- di un'ispezione periodica che deve essere effettuata almeno 1 volta all'anno da una persona competente, che deve dichiarare per iscritto che dopo questa ispezione il DPI è idoneo alla rimessa in servizio,
- della stretto rispetto delle condizioni di stoccaggio e di trasporto menzionate nel presente manuale.

Instruções Prioritárias

1. Antes de utilizar o Stopfor™, é indispensável, para a segurança e a eficácia do uso, ler este manual, compreender totalmente o conteúdo e conformar-se estritamente com as recomendações.
2. Este manual deve ser conservado em bom estado, até ao fim de vida do aparelho, e mantido ao dispor de todos os operadores. Podemos fornecer exemplares suplementares a pedido.
3. As indicações gravadas no aparelho (ver capítulo "Marcação") devem permanecer perfeitamente legíveis. Se essas indicações ficarem apagadas, o aparelho deve ser retirado definitivamente do uso.
4. O Stopfor™ é um componente de sistema de segurança de paragem das quedas, que deve ser utilizado exclusivamente em associação com outros componentes compatíveis entre eles e com o Stopfor™, e em conformidade com a regulamentação de segurança e as normas aplicáveis, designadamente a norma EN 363.
5. O Stopfor™ só pode ser utilizado por uma pessoa formada e competente ou sob a vigilância de uma tal pessoa. O objecto dessa formação deve incluir o procedimento a seguir no caso de queda do utilizador, assim como uma demonstração de instalação e de utilização do Stopfor™ num sistema completo em situação de utilização, e em condições de segurança.
6. É indispensável cumprir as recomendações de associação dos equipamentos que formam o sistema de protecção, como indicado neste manual e nas instruções fornecidas com os outros equipamentos associados.
7. Em particular, cada Stopfor™ deve ser montado exclusivamente num suporte de ancoragem flexível cujas especificações são estritamente idênticas às do suporte de ancoragem Tractel® vendido para o modelo correspondente de Stopfor™.
O não cumprimento desta exigência pode pôr em risco a vida do utilizador. Compete ao utilizador ou ao seu empregador identificar os suportes de ancoragem do seu stock de modo a evitar qualquer erro.
8. A Tractel® impõe a utilização do suporte de ancoragem Tractel® e declina qualquer responsabilidade pelo uso de um Stopfor™ com um suporte de ancoragem que não seja de origem Tractel® e do modelo indicado para o modelo correspondente de Stopfor™. De igual modo, a Tractel® só pode garantir um sistema de paragem de quedas na medida em que o mesmo é constituído exclusivamente por componentes comercializados, mantidos, montados e instalados em conformidade com as regras de segurança e com as normas aplicáveis.
9. A Tractel® declina qualquer responsabilidade pelo funcionamento de um Stopfor™ que tenha sido desmontado sem o seu controlo, em particular no caso de substituição de peças originais por peças de outra origem.
10. Qualquer modificação ou acréscimo ao equipamento só pode ser feita depois do acordo prévio escrito da Tractel®. Utilizar exclusivamente um suporte de segurança marcado EN 353-2.
11. Antes da utilização do Stopfor™, o utilizador, ou a autoridade responsável pela segurança, deverá ter verificado a solidez da amarração do suporte de ancoragem nos termos da regulamentação e das normas em vigor.
12. Nunca utilizar um Stopfor™ ou um suporte de ancoragem que não esteja em bom estado aparente. Antes de cada utilização, o utilizador deve fazer à mão um ensaio de funcionamento do Stopfor™ no seu suporte de ancoragem (ver capítulo "Exame antes da utilização"). Qualquer Stopfor™ deteriorado deve ser enviado à Tractel® ou ao distribuidor para reparação, salvo decisão de o descartar. Qualquer suporte de ancoragem que apresentar sinais de desgaste ou deterioração deve ser eliminado.
13. Os Stopfor™ de modelos S, A, AP, M só devem ser utilizados num suporte de ancoragem suspenso verticalmente ou que faça com a vertical um ângulo máximo de 30°.
14. Os Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM devem ser utilizados num suporte de ancoragem vertical ou fazendo um ângulo máximo de 30° com a vertical. Podem ser utilizados em posição horizontal para trabalhar em terraço com um ângulo máximo 20° em relação à aresta da cobertura terraço (ver figura 4, página 2).
15. Qualquer Stopfor™ que parou uma queda ou cuja segurança seja duvidosa deve ser enviado impreterativamente para controlo à Tractel® ou ao reparador autorizado. O aparelho não poderá ser reutilizado sem o acordo escrito da Tractel® ou do seu reparador autorizado. O suporte de ancoragem que suportou a ação do Stopfor™ durante uma queda do utilizador deve ser retirado do uso.
16. Qualquer reparação deve ser efectuada em conformidade com os modos operatórios da Tractel®.
17. Nunca utilizar o Stopfor™, e os componentes com ele associados no sistema de segurança, para um uso diferente do que para o qual se destinam, e em condições diferentes das previstas neste manual. Designadamente, nunca utilizar o Stopfor™ para suspender o operador em outra ocasião além de uma queda nem para uma operação de recuperação em salvamento.
18. É indispensável enviar o Stopfor™ à Tractel® ou a um dos reparadores autorizados, ou pessoa competente, para revisão, pelo menos uma vez por período de doze meses. Este exame deve incidir sobre o funcionamento do aparelho mas igualmente sobre a legibilidade da marcação. A segurança do utilizador está relacionada com a conservação da eficácia e com a resistência do equipamento.
19. Importante: Se este equipamento deve ser confiado a pessoal assalariado ou assemelhado, deverá ser cumprida a regulamentação do trabalho aplicável.
20. É aconselhável atribuir pessoalmente o Stopfor™ a cada utilizador, designadamente quando se trata de pessoal assalariado.
21. Qualquer Stopfor™, ou suporte de ancoragem, retirado definitivamente do uso deve ser destruído ou colocado definitivamente fora de acesso, para evitar que seja utilizado por descuido.
22. Para a segurança, é indispensável que o dispositivo ou o ponto de ancoragem esteja posicionado sempre correctamente e que o trabalho seja efectuado de modo a reduzir ao mínimo o risco de quedas e a altura de queda.
23. Para a segurança, é primordial verificar o espaço exigido abaixo do utilizador no local de trabalho antes de cada utilização, de modo que no caso de queda não haja obstáculo na trajectória da queda nem colisão com o chão.
24. Nunca utilizar o Stopfor™ se um dos elementos estiver danificado ou puder deteriorar a função de segurança do aparelho. Durante a instalação, não deve haver nenhuma degradação das funções de segurança.
25. O utilizador deve estar em plena forma física e psicológica durante a utilização do equipamento. No caso de dúvida, consultar um médico. O Stopfor™ não deve ser utilizado por grávidas.
26. O equipamento não deve ser utilizado além dos seus limites, ou em qualquer outra situação diferente da prevista (ver capítulo "Condições de utilização").
27. Se o Stopfor™ for revendido fora do primeiro país de destino, é essencial para a segurança do operador que o vendedor forneça o manual de utilização, as instruções para a manutenção, para os exames periódicos assim como as instruções referentes às reparações, redigidas no idioma do país de utilização do produto.
28. Antes da utilização do Stopfor™, o utilizador, ou a autoridade responsável pela segurança, deverá ter verificado a solidez da amarração do suporte de ancoragem em conformidade com a regulamentação e as normas em vigor.

PT

29. Não utilizar um Stopfor™ que não tenha sido controlado durante os 12 últimos meses, este deve ser controlado por um técnico habilitado e competente que autorizará por escrito a sua utilização ou a sua eliminação para evitar qualquer utilização. Se tiver parado uma queda, deve ser afastado para evitar qualquer utilização ou destruído.

APLICAÇÕES ESPECIAIS

Para qualquer aplicação especial, não hesitar em se dirigir à TRACTEL®.

Função e descrição

O Stopfor™ é um dispositivo mecânico de auto-aperto para paragem de queda, que constitui com o suporte de ancoragem flexível no qual desliza, um subconjunto do sistema de protecção contra as quedas. A cada modelo de Stopfor™ está atribuído um modelo específico de suporte de ancoragem especialmente concebido para esse modelo de Stopfor™.

Cada modelo de Stopfor™ foi submetido a um exame CE de tipo por um organismo credenciado, em associação com o suporte de ancoragem apropriado.

PERIGO

A utilização de um Stopfor™ num suporte de ancoragem não adaptado a esse modelo de acordo com o presente manual comporta um risco de não funcionamento do aparelho, e portanto de queda que poderá pôr em perigo a vida do utilizador.

• O Stopfor™ S desloca-se ao longo de um suporte de ancoragem entrancado, acompanha o utilizador sem requerer nenhuma intervenção manual durante a evolução para cima ou para baixo e bloqueia-se automaticamente na corda quando se produz uma queda.

• O Stopfor™ M é um Stopfor™ S equipado com uma mola reforçada que garante o bloqueio permanente do Stopfor™ na corda. Este bloqueio do aparelho obriga o utilizador a deslocar o Stopfor™ manualmente durante a descida.

• O Stopfor™ P é idêntico ao Stopfor™ S mas é dependente do suporte de ancoragem.

• O Stopfor™ A funciona do mesmo modo que o Stopfor™ S, mas possui um dispositivo de segurança suplementar chamado "dispositivo anti-pânico". Este dispositivo pára uma queda mesmo se o utilizador mantiver a alavanca de comando aberta com a mão.

• O Stopfor™ K desloca-se ao longo de um suporte de ancoragem em drisse, e tem a mesma função que o Stopfor™ A. Está instalado na drisse e não utiliza o mesmo princípio de bloqueio.

• O Stopfor™ KS é um Stopfor™ K equipado com um sistema anti-inversão.

• O Stopfor™ KM é um Stopfor™ K equipado com uma mola reforçada que garante o bloqueio permanente do Stopfor™ na drisse. Este bloqueio do aparelho obriga o utilizador a deslocar o Stopfor™ manualmente durante a descida.

• O Stopfor™ KSM é um Stopfor™ K equipado com um sistema anti-inversão e uma mola reforçada.

• O Stopfor™ B desloca-se ao longo de um suporte de ancoragem em corda entrancada, e tem a mesma função que o Stopfor™ K.

• O Stopfor™ BS é um Stopfor™ B equipado com um sistema anti-inversão.

• O Stopfor™ BM é um Stopfor™ B equipado com uma mola reforçada que garante o bloqueio permanente do Stopfor™ na drisse. Este bloqueio do aparelho obriga o utilizador a deslocar o Stopfor™ manualmente durante a descida.

• O Stopfor™ BSM é um Stopfor™ B equipado com um sistema

anti-inversão e uma mola reforçada.

• O Stopfor™ AP é uma variante do Stopfor™ A ao qual se acrescentou uma função de bloqueio manual. Esta função permite que o utilizador bloqueie o Stopfor™ na corda. O sistema de protecção contra as quedas é constituído por componentes descritos a seguir.

1. O ponto de ancoragem fixo (A. página 2)

2. O suporte de ancoragem (C. página 2)

O Stopfor™ só pode ser utilizado com suportes de ancoragem certificados exclusivamente pela Tractel® S.A.S.

• Stopfor™ A, S, M, AP e P

O suporte de ancoragem é uma corda entrancada de 14 mm de diâmetro em poliamida. É fornecida em comprimento múltiplo de 10 m.

• Stopfor™ K, KS, KM, KSM

O suporte de ancoragem é uma drisse estática Tractel, em poliamida cujo diâmetro se encontra entre 11 mm e 12.5 mm.

• Stopfor™ B, BS, BM, BSM

O suporte de ancoragem é uma corda entrancada de diâmetro 12 ou 14 mm em poliamida.

Para todos os suportes de ancoragem (corda ou drisse), encontra-se um laço numa extremidade, para fixar a corda no ponto de ancoragem. Do outro lado, uma extremidade manufacturada impede a saída por descuido do Stopfor™ do suporte de ancoragem.

A resistência do suporte de ancoragem à rotura é superior a 22 kN.

O suporte de ancoragem deve ser utilizado exclusivamente como linha de segurança nos trabalhos em altura para permitir um acesso seguro ao local de trabalho.

3. O Stopfor™

• Stopfor™ S (Fig. 6, página 2)

A maxila (J) é sólida da alavanca de comando (I) e da forquilha (K) à qual o utilizador está fixado por intermédio de uma linga. O Stopfor™ S desloca-se automaticamente ao longo do suporte de ancoragem, uma leveira tensão, equivalente ao peso do aparelho, é transmitida ao utilizador via a linga e permite a abertura da maxila e o deslocamento do Stopfor™ S. A caixa, provida de uma dobradiça, abre-se para permitir a instalação do suporte de ancoragem no Stopfor™ S. O fecho da caixa efectua-se por meio de um botão estriado (E) e uma peça rosada do lado da placa móvel, que se enrosca numa porca cravada na caixa. São necessárias duas acções simultâneas para abrir a caixa, carregar no trinco (D) e desenroscar o botão estriado (E). Estando o suporte de ancoragem verticalmente no sítio, (ângulo máximo de 30° autorizado com a vertical), amarrado na extremidade superior, e pendurado naturalmente antes de instalar o Stopfor™ S, (página 2), o posicionador (N) do Stopfor™ S só permite fechar o aparelho no suporte de ancoragem assim preparado se o aparelho for apresentado de modo que a seta gravada na caixa fique voltada para cima. O rolete (M) guia o suporte de ancoragem no aparelho.

No caso de queda do utilizador, a alavanca roda de 45° sob a ação da força aplicada pela linga e a maxila bloqueia a corda contra a placa móvel (F).

• Stopfor™ M (Fig. 6, página 2)

O Stopfor™ M é idêntico à especificação do Stopfor™ S. Está equipado com uma mola reforçada que garante o bloqueio permanente do Stopfor™ na corda. Este bloqueio do aparelho obriga o utilizador a deslocar o Stopfor™ manualmente durante a descida. Para o conforto de utilização, o braço de alavanca Stopfor™ está equipado com um punho de preensão em plástico.

• Stopfor™ A (Fig. 6, página 2)

O Stopfor™ A possui dois sistemas de disparo independentes que permitem encaixar a maxila no suporte de ancoragem, e em seguida para suavemente a queda. O primeiro sistema é equivalente ao do Stopfor™ S, o utilizador durante a queda faz inclinar a alavanca de comando. O segundo sistema é "anti-

pânico", se no momento da queda a alavanca for mantida aberta por inadvertência, o rolete detecta o aumento de velocidade e arrasta a maxila no sentido do fecho.

- Stopfor™ AP com bloqueador (Fig. 6, página 2)

Carregando simultaneamente para cima e para a direita na alavanca (H), esta vai ficar apoiada no dedo (G). Este último mantém a maxila apertada contra o suporte de ancoragem, impedindo então qualquer deslocamento do aparelho no suporte de ancoragem. Uma acção voluntária do utilizador permite libertar o bloqueador.

- Stopfor™ K, KS, KM, KSM (Fig. 7, página 2) / Stopfor™ B, BS, BM, BSM (Fig. 6, página 2)

O Stopfor™ K, KS / Stopfor™ B, BS desloca-se livremente ao longo do suporte de ancoragem. Quando ocorre uma queda, o aparelho inclina-se, o que coloca em contacto o suporte de ancoragem com a parte alta da came. A came roda no interior do aparelho e vai apertar o suporte de ancoragem.

Os Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM deslocam-se manualmente ao longo do suporte de ancoragem. Quando acontece uma queda, o aparelho inverte-se, o que põe em contacto o suporte de ancoragem com a parte alta da came. A came gira no interior do aparelho e vem apertar o suporte de ancoragem.

O sistema é constituído por duas placas articuladas em torno do eixo da came (Fig. 8, página 2, Q). O aparelho abre-se fazendo inclinar a placa móvel (Fig. 8, página 2, R). A mola da came (Fig. 8, página 2, S) permite manter a came em pressão no suporte de ancoragem. Quando o suporte de ancoragem está no sítio e o conector trava as duas placas, não é mais possível abrir o aparelho; o suporte de ancoragem fica então prisioneiro do aparelho.

O Stopfor™ KS, BS, KSM, BSM é equipado com um sistema anti-inversão (Fig. 8, página 2, T) que garante o sentido de funcionamento do Stopfor™ no suporte de ancoragem. Se o Stopfor™ for apresentado invertido diante do suporte de ancoragem vertical, o sistema anti-inversão vai bloquear a maxila (Fig. 8, página 2, Q). Esta operação impede a colocação do Stopfor™ no suporte de ancoragem.

O Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM é equipado com uma mola reforçada que bloqueia em permanência o Stopfor™ no suporte de ancoragem. Esta função é utilizada geralmente para as intervenções nas superfícies em declive. Este bloqueio do aparelho obriga o utilizador a deslocar o Stopfor™ manualmente durante a descida. Para melhor conforto na subida, é necessário aplicar um lastro no suporte de ancoragem, tornando-o arqueado ou colocando um peso máximo de 1 kg na parte baixa.

4. A linga (L)

Estão disponíveis vários tipos de linga:

- Stopfor™ A: linga de comprimento 0.3 m ou 0.6 m.
- Stopfor™ S/M: linga de comprimento 0.3 m, 0.6 m ou 0.9 m.
- Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM: linga de comprimento 0.3 m. Lingas amovíveis códigos 42222 ou 42232.
- Stopfor™ AP: linga de comprimento 0.3 m ou 0.6 m.
- Stopfor™ P: 0.3 m.

5. Os conectores (B)

Os conectores fornecidos com a corda de amarração apresentam uma resistência à rotura superior a 22 kN.

Instalação

1. Ancoragem à estrutura (Fig. 6, página 2, A)

O suporte de ancoragem está fixado ao ponto de ancoragem por um laço e um conector. O ponto de ancoragem deve apresentar uma resistência mínima de 10 kN.

N.B.: o ponto de ancoragem pode ser uma correia e resistente de 10 kN.

ATENÇÃO

O ponto de ancoragem deve situar-se sempre acima do operador.

Stopfor™ S, A, AP, P, M

2. Configurações de montagem

Os Stopfor™ de modelo K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P devem ser montados apenas num suporte de ancoragem suspenso verticalmente ou fazendo um ângulo máximo de 30° com a vertical. Praticamente, o utilizador respeitará esta condição não se afastando da vertical do ponto de suspensão de uma distância superior a metade da altura do ponto de suspensão ao nível do plano do seu deslocamento.

- O utilizador sobe no plano vertical (0° +/- 30° em relação à vertical) numa estrutura metálica por exemplo. O suporte de ancoragem está colocado diante dele, ele está ligado ao Stopfor™ por uma linga de 0.3 m, 0.6 m ou 0.9 m conforme o Stopfor™ utilizado (Fig. B, página 82). Para esta configuração, utilizar o Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

• O suporte de ancoragem está colocado nas costas ou diante do utilizador, ele está ligado ao Stopfor™ por uma linga de 0.3 m, 0.6 m ou 0.9 m (conforme o Stopfor™ utilizado (Fig. C, D e G, página 82)). Utilizar o Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

• O utilizador sobe pela escada, o suporte de ancoragem está colocado atrás dele ou diante dele, ele está ligado ao Stopfor™ por uma linga de 0.3 m, 0.6 m ou 0.9 m (conforme o Stopfor™ Fig. D e G, página 82). Utilizar o Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

• O utilizador trabalha em cobertura terraço, o seu suporte de ancoragem está posicionado na horizontal. Ele pode conectar o seu Stopfor™ no arnês atrás ou diante dele com uma linga de 0.30 m. Para este caso específico, utilizar um Stopfor™ K, KS, KM, KSM B, BS, BM, BSM (Fig. F, página 82).

• O utilizador trabalha em cobertura em declive, o seu suporte de ancoragem está posicionado na vertical com um ângulo inferior a 30°. Ele pode conectar o seu Stopfor™ no arnês atrás ou diante com uma linga de 0.30 m. Para este caso específico, utilizar o Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM, M (Fig. F, página 82). Com uma linga de 0.30 m ou 0.60 m ou 0.90 m, utilizar Stopfor™ M (Fig. G, página 82).

3. Configurações de montagem com Stopfor™ AP

- O suporte de ancoragem está vertical (0° a 30° em relação à vertical). Depois de accionar o travão de estacionamento, o utilizador pode trabalhar em suspensão, ele fica retido pelo Stopfor™ que assegura ao mesmo tempo a sua função de antepeda (Fig. E e G, página 82).

ATENÇÃO

O suporte de ancoragem não deve estar frrouxo entre o ponto de ancoragem e o Stopfor™.

É necessário confirmar que o seu comprimento é suficiente.

4. Altura livre (Fig. A, página 82)

ATENÇÃO:

Antes de cada utilização é imperativo verificar se o espaço livre (L) sob o aparelho é superior à soma de duas vezes o comprimento da corda utilizada (L1), mais um metro para a travagem (L2), mais um metro de segurança (L3), mais o alongamento elástico da corda utilizada (L4).

5. Ambiente operacional

- Condições encontradas num estaleiro ao ar livre.
- Gama de temperatura entre -40°C e +60°C.
- Condições em ambiente marinho.
- Para trabalhos com projecção de produto (tinta, areia ...) é necessário proteger o aparelho contra a entrada do produto no Stopfor™.

6. Operações de salvamento

As operações de salvamento a prever, para o caso de uma queda controlada pelo Stopfor™, devem ser objecto de um estudo programado, para definir os meios humanos e materiais a aplicar para prestar assistência à pessoa acidentada dentro de um prazo inferior a 15 minutos. Além deste prazo, a pessoa fica em perigo de morte.

Exame antes da utilização

Verificar:

- Se não há deformação da caixa ou das placas.
- Verificar visualmente o estado do suporte de ancoragem e da linga.
- Verificar a eficácia do bloqueio do Stopfor™, montado no suporte de ancoragem, por meio de uma tração energética no aparelho no sentido oposto ao da seta que se encontra na caixa.
- Inclinar a alavanca para cima e verificar o desaperto da maxila e o deslocamento do Stopfor™ no suporte de ancoragem.
- Verificar as condições de instalação do sistema (ver capítulo "Instalação").
- Verificar se o Stopfor™ está orientado correctamente no suporte de ancoragem.
- Verificar o estado dos componentes associados - arnês e conectores.

Condições de utilização

O utilizador conecta o Stopfor™ ao arnês por intermédio da linga (m).

Instala o Stopfor™ no suporte de ancoragem (c).

Em seguida, aplicar o processo seguinte:

Para o Stopfor™ A, S, AP, M

- Abrir o aparelho carregando no trinco com a mão esquerda e desapertando o botão estriado com a mão direita.
- O Stopfor™ deve ser colocado no suporte de ancoragem de modo que a seta fique orientada para cima, com o aparelho bloqueado. Se a seta estiver orientada para baixo, o posicionador impede o fecho do aparelho.
- Colocar o suporte de ancoragem na caixa do aparelho; fechar e apertar o botão estriado a fundo.

No caso de queda, o Stopfor™ pára automaticamente a queda.

Para o Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM

- Abrir o aparelho fazendo rodar a placa móvel.
- Inclinar a carne com o dedo para libertar a passagem do suporte de ancoragem.
- Introduzir o suporte de ancoragem entre o eixo de aperto e a carne.
- Fechar a placa móvel até encosto no eixo de aperto.
- Introduzir o conector M10 nos furos das DUAS placas fixas e móveis, o que permite o travamento do aparelho.
- O Stopfor™ deve ficar orientado no suporte de ancoragem de tal modo que a seta fique orientada para cima, com o aparelho travado.

No caso de queda, o Stopfor™ pára automaticamente a queda.

Transporte e armazenagem

O Stopfor™ assim como a corda e o suporte de segurança devem ser armazenados num lugar abrigado da humidade e conservados a uma temperatura compreendida entre -40°C e +60°C.

Durante o transporte e a armazenagem, proteger o equipamento contra qualquer risco de agressão (bordos cortantes, fonte de calor direta, produtos químicos, UV, ...).

Manutenção e reparação

O utilizador efectuará uma manutenção regular. Além dos exames descritos no capítulo "Exame antes da utilização", será efectuada a manutenção seguinte:

- Se o suporte de ancoragem estiver sujo, deve ser lavado com água limpa e fria, eventualmente com um detergente para têxteis delicados; utilizar uma escova sintética.
- Durante a utilização ou a limpeza, se o suporte de ancoragem ficou molhado, deve secar naturalmente à sombra e afastado de qualquer fonte de calor.
- Ante de cada utilização, controlar o suporte de ancoragem visualmente em todo o comprimento.
- Certos danos graves não visíveis podem afectar a resistência do suporte de ancoragem. Tractel® recomenda que não se permita a utilização do suporte de ancoragem sem o controlo de uma pessoa responsável do equipamento.
- Os ácidos, os óleos e a gasolina em contacto com o suporte de ancoragem afectam a resistência. As fibras poliamidas do suporte de ancoragem são atacadas por estes produtos. As consequentes degradações das fibras nem sempre são visíveis a olho nu.
- Evitar a exposição desnecessária do suporte de ancoragem ao sol, armazenar à sombra e protegido da humidade.
- Evitar qualquer atrito do suporte de ancoragem com arestas vivas ou superfícies abrasivas.
- Arrumar o suporte de ancoragem num saco para a protecção e o transporte. Tractel® propõe um saco adaptado para os trabalhos em altura.
- Não é exigida nenhuma manutenção particular para o Stopfor™. É contudo aconselhável uma lavagem com água e sabão.
- A manutenção anual e as reparações são efectuadas pela Tractel® ou por um reparador autorizado.

Contra indicações de uso

É proibido:

- Utilizar o Stopfor™ fora do âmbito de um sistema de paragem das quedas.
- Utilizar o Stopfor™ como meio de suspensão do utilizador ou de qualquer outra carga.
- Ligar várias pessoas ao mesmo Stopfor™.
- Colocar vários Stopfor™ no mesmo suporte de ancoragem.
- Utilizar o Stopfor™ A, AP, S, M num suporte de ancoragem cujo ângulo com a vertical é superior a 30°.
- Utilizar o Stopfor™ K-KS-KM-KSM / B-BS-BM-BSM em posição horizontal para trabalhar em terraço com um ângulo superior a 20° em relação à aresta da cobertura terraço. (ver Fig. 6 e 7, página 2),
- Voltar ao contrário a parte do suporte de ancoragem em que o Stopfor™ está armado.
- Utilizar um aparelho que parou uma queda, sem esse aparelho ter sido verificado e testado depois da queda pelo fabricante ou um reparador autorizado pelo fabricante.
- Utilizar outros suportes de ancoragem, lingsas e componentes além dos compatíveis com cada modelo de Stopfor™ conforme as indicações deste manual.
- Utilizar o suporte de ancoragem para outro uso além do modelo previsto de Stopfor™, incluindo com outro modelo de aparelho anti-queda.
- Utilizar uma linga de comprimento superior a 0.3 m para o Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM e P, a 0.6 m para o Stopfor™ A e AP e superior a 0.9 m para o Stopfor™ S e M.
- Utilizar um suporte de ancoragem ou uma linga que apresente defeitos, nós ou sinais visíveis de deterioração.

- Utilizar um aparelho durante um período superior a doze meses sem efectuar a verificação pelo fabricante ou um reparador autorizado pelo fabricante.

Equipamentos associados

O Stopfor™ K, KS, KM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P é um componente de um sistema de segurança anti-queda de utilização vertical que deve obedecer à norma EN 363, e deve incluir, de cima para baixo:

- 1) Um dispositivo de ancoragem em conformidade com a norma EN 795.
- 2) Um primeiro conector em conformidade com a norma EN 362.
- 3) Uma corda de ancoragem (suporte de ancoragem flexível) em conformidade com a norma EN 353-2.
- 4) O Stopfor™, anti-queda móvel com bloqueio automático em conformidade com a norma EN 353-2.
- 5) Um segundo conector em conformidade com a norma EN 362.
- 6) Um arnês de anti-queda conforme à norma EN 361 (ponto de amarração torácica ou dorsal).

Qualquer outra associação é proibida.

ATENÇÃO

Um arnês anti-queda EN361 é o único dispositivo de preensão do corpo que é permitido utilizar num sistema de paragem das quedas. É preferível utilizar o ponto de amarração torácica do arnês.

Nos termos das prescrições europeias, cada um dos componentes associados numerados a seguir 1) a 6), comercializados pela Tractel®, recebeu a marcação CE, após um exame CE de tipo, e foi objecto de um acompanhamento de controlo de fabrico.

Conformidade do equipamento

A sociedade Tractel® S.A.S. RN 19-Saint Hilaire sous Romilly - F-10102 Romilly-sur-Seine França declara, pelos presentes, que o equipamento de segurança descrito neste manual,

- obedece às disposições da Directiva Europeia 89/686/CEE de Dezembro 1989,
- são idênticos aos E.P.I. que foram objeto dos atestados de exames de tipo emitidas pela APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille – França, identificada pelo número 0082, e testados segundo a norma EN 353-2,
- foram submetidos ao procedimento visado pelo Art. 11B da Directiva 89/686/CEE, sob o controlo do organismo notificado: a APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - França, identificada pelo número 0082.

Qualquer empresa que confia um equipamento de protecção individual contra as quedas de altura a pessoal assalariado ou equivalente deve aplicar a regulamentação do trabalho.

Na União Europeia, estes aparelhos devem ser objecto de uma verificação periódica, nos termos da directiva 89/656/CEE de 30/11/89 (pelo menos anualmente pela Tractel® S.A.S ou por um reparador autorizado Tractel® S.A.S.).

A verificação anual permite prorrogar de um ano o prazo de validade sem exceder 10 anos.

Marcação

A marcação de cada produto indica:

- a marca comercial: Tractel®,
- a designação do produto: ex: Stopfor™ S,
- a norma de referência: número e ano da norma (ver quadro p. 83). Se o ano da EN 353-2 não está indicado no aparelho, trata-se da EN 353-2 (1993),
- a referência do produto código: Group code,

e: a marcação "CE" indica que o equipamento obedece aos requisitos da Directiva EPI 89/686/CEE. "0082" indica o número do organismo certificado artigo 11,

- f: a data de fabrico,
- g: o número de série,
- h: um pictograma indicando que é necessário ler o manual antes da utilização,
- i: uma seta indicando o sentido da utilização,
- k: a localização do suporte de ancoragem,



Verificação do espaço livre de queda antes de cada utilização,

m: o tipo de suporte de ancoragem a utilizar exclusivamente,



: drisse



: corda entrancada

n: diâmetro do suporte de segurança a utilizar.

Exame periódico

Quando um Stopfor™ não estiver em bom estado aparente ou se tiver parado uma queda, deve ser verificado pela Tractel® SAS ou por um técnico habilitado e competente, respeitando escrupulosamente as instruções do dossier de verificação dos EPI Tractel®.

O ficheiro de verificação dos EPI Tractel® está disponível gratuitamente no site internet Tractel® "www.tractel.com".

Uma revisão anual é necessária, mas em função da frequência de utilização, das condições ambientais, da severidade da utilização e da regulamentação da empresa ou do país de utilização, as verificações periódicas podem ser mais frequentes. Os exames periódicos devem ser efetuados por uma pessoa habilitada e competente, respeitando os modos operatórios de exame do fabricante que se encontram no ficheiro "Instruções de verificação dos EPI Tractel®".

Verificar a legibilidade da marcação no produto aquando do exame periódico.

A recolocação em serviço deve ser autorizada por escrito, e é da responsabilidade do técnico habilitado e competente que efetuou o controlo.

A recolocação em serviço do produto deve ser registada na folha de controlo que se encontra no meio do presente manual.

Esta folha de controlo deve ser conservada durante toda a duração de vida do produto, até a sua eliminação.

Duração de vida

Os EPI têxteis Tractel® como arnês, lingas, cordas e absorsores, os EPI mecânicos Tractel® como antiquedas Stopable™ e Stopfor™ e os antiquedas de bloqueio automático Blocfor™ e as linhas de vida Tractel® são utilizáveis sob a reserva de que a partir da sua data de fabrico tenham sido objeto:

- de uma utilização normal no respeito das preconizações de utilização do presente manual,
- de uma inspecção periódica que deve ser realizada no mínimo 1 vez por ano por uma pessoa competente que deve declarar por escrito, no fim desta inspecção, a aptidão do EPI a ser recolocado em serviço,
- do estrito respeito das condições de armazenagem e de transporte mencionadas no presente manual.

PT

Πρωταρχικές Συστάσεις

1. Πριν χρησιμοποιήσετε το StopforTM, είναι απαραίτητο, για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της χρήσης του, να λάβετε γνώση του παρόντος εγχειριδίου, να κατανοήσετε πολλώρα το περιεχόμενό του και να τηρήσετε αυστηρά τα οδηγίες του.

2. Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, μέχρι την απόρριψη της συσκευής και να παραμένει στη διάθεση κάθε κειμενίτη. Επιπλέον αντίτυπα μπορούν να διατεθούν κατόπιν αιτήσεως.

3. Οι ενδείξεις που είναι χαραγμένες επάνω στη συσκευή (βλέπε κεφαλίου «σήμανση») πρέπει να παραμένουν απόλυτα ειανάγνωστα. Σε περίπτωση που οιθήσουν οι ενδείξεις αυτές, πρέπει να διακοπεί οριστικά η χρήση της συσκευής.

4. Το StopforTM είναι στοιχείο ενός συστήματος προστασίας από πτώσεις, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία συμβατά μεταξύ τους και με το StopforTM, και σύμφωνα προς τον κανονισμό ασφαλείας και τα εφαρμόδια πρότυπα, κυρίως το πρότυπο EN 363.

5. Το StopforTM μπορεί να χρησιμοποιείται από ένα και μόνο άτομο το οποίο θα είναι επικαιδιευμένο και ειδικευμένο ή κάτω από την άμεση επίδρεψη ενός τέτοιου ατόμου. Το αντικείμενο της επικαιδιεύσης αυτής πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη διαδικασία η οποία πρέπει να εφαρμοστεί σε περίπτωση πτώσης του χρήστη, καθώς και μια επίδειξη της εγκατάστασης και της χρήσης του StopforTM επάνω σε ένα πλήρες σύστημα έτοιμο για χρήση και υπό ασφαλείς συνθήκες.

6. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις οδηγίες σχετικά με το συνδυασμό των στοιχείων που αποτελούν το σύστημα προστασίας, σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο και τις οδηγίες που παραδίδονται με τον υπόλοιπο σχετικό εξπλοιόμων.

7. Συγκεκριμένα, κάθε StopforTM πρέπει να συναρμολογείται αποκλειστικά επάνω σε εύκαμπτο στήριγμα πρόσθεση του οποίου ο προδιαγραφές είναι απόλυτα ίδιες με κεινές του στριγάματος ασφάλισης Tractel[®] το οποίο πωλείται για το συγκεκριμένο μοντέλο StopforTM.

Η μη τήρηση της απαίτησης αυτής μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του χρήστη. Ο χρήστης ή ο εργοδότης του πρέπει να σημαδέψουν τα στήριγματα ασφάλισης του αποθέματος τους ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε σφάλμα ως προς αυτό.

8. Η Tractel[®] επιβάλλει τη χρήση στηριγμάτων ασφάλισης Tractel[®] και αποποιείται οποιοδήποτε ευθύνη σε περίπτωση χρήσης ενός StopforTM με στήριγμα ασφάλισης άλλης προέλευσης από την Tractel[®] και άλλου μοντέλου από αυτό που ενδείκνυται για το αντίστοιχο μοντέλο StopforTM. Επίσης, η Tractel[®] δεν μπορεί να εγγυθεί κάπιο σύστημα ανακοπής πτώσεων παρά μόνον από αποτελείται αποκλειστικά από στοιχείο που διατίθενται στο εμπόριο, συντηρούνται, συναρμολογούνται και τοποθετούνται σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τα εφαρμόδια πρότυπα.

9. Η Tractel[®] αποποιείται οποιοδήποτε ευθύνη για τη λειτουργία κάπιου του StopforTM το οποίο θα έχει αποσυναρμολογηθεί εκτός του ελέγχου της, ειδικά σε περίπτωση αντικατάστασης των γνήσιων εξαρτημάτων με ανταλλακτικά άλλης προέλευσης.

10. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία τροποποίηση ή πρόσθεση στον εξοπλισμό χωρίς προηγούμενη γραπτή έκριση της Tractel[®]. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ένα σύστημα πρόσθεσης με σήμανση EN 353-2.

11. Πριν τη χρήση του StopforTM, ο χρήστης, ή η αρμόδια για την ασφάλεια του αρχή, πρέπει να έχουν ελέγχει την αντοχή της πρόσθεσης του σκοινιού ασφάλισης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα.

12. Από οποιαδήποτε χρήση, ο χρήστης πρέπει να κάνει χειροκίνητα μια δοκιμή λειτουργίας του StopforTM επάνω στο στήριγμα πρόσθεσής του (βλέπε κεφάλιο «Έλεγχος πριν από τη χρήση»). Οποιοδήποτε φθαρμένο StopforTM πρέπει να επιστρέφει στην Tractel[®] ή το διανομέα της για επισκευή εκτός αν αποφασιστεί η απόρριψή του. Οποιοδήποτε στήριγμα ασφάλισης παρουσιάζει σημάδια φθοράς ή αλοιώσεων πρέπει να απορρίφεται.

13. Τα StopforTM μοντέλο S, A, AP, M δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται παρά μόνο σε στήριγμα ασφάλισης αναρτημένο κάθετα ή που σχηματίζει με την κάθετο μια μέγιστη γωνία 30°.

14. Τα StopforTM K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM πρέπει να ρηγούνται σε κάθετ στήριγμα η αρδεστής ή είναι έγιστη γωνία 30° σε έσον σε την κάθετ. Μπ ο ύν να ρηγούνται πιθ ύν σε ρι ηνθέση για εργασίες σε τάρπτες σε έγιστη γωνία 20° σε σέστη ε τ ν κ φά της στέγης-ταρπάσας (λέπε σε έδι 4 σελίδα).

15. Οποιοδήποτε StopforTM έχει αποτρέψει πτώση ή του οποίου η ασφάλεια αμφισβήτηται, πρέπει οπωδήποτε να επιστρέψει στην Tractel[®] ή στον εξουσιοδοτημένο επικευαστή της για έλεγχο. Η συσκευή δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί χωρίς γραπτή έκριση της Tractel[®] ή τον εξουσιοδοτημένον επικευαστή. Ενα στήριγμα ασφάλισης το οποίο έχει υποστεί τη λειτουργία του StopforTM κατά τη διάρκεια μιας πτώσης πρέπει να πάψει να χρησιμοποιείται.

16. Οποιοδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας της Tractel[®].

17. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το StopforTM και τον εξοπλισμό που συνδυάζεται με αυτό σε σύστημα ασφαλείας, για άλλη χρήση από αυτήν για την οποία προορίζονται και υπό άλλες συνθήκες από αυτές που προβλέπονται στις παρούσες οδηγίες. Ιδιώς, μη χρησιμοποιείτε ποτέ το StopforTM για να αναρτήσετε το χρήστη σε άλλες περιπτώσεις από πτώση σύτε για επιχείρηση ανάκτησης σε διάσωση.

18. Είναι απαραίτητο να επιστρέψετε το StopforTM στην Tractel[®] ή σε κάπιουν εξουσιοδοτημένο επιδιορθωτή της, ή αρμόδιο άτομο, για έλεγχο του πουλάται με φορά κάθε δώδεκα μήνες. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να αφορά τη λειτουργία της συσκευής αλλά επίσης το σεινάγνωστο της σήμανσης. Η ασφάλεια του χρήστη σχετίζεται με τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας και της αντοχής του εξοπλισμού.

19. Προσοχή: Αν πρέπει να παραδώσετε τον εξοπλισμό σε κάπιουν εργαζόμενο ή άλλο έμμισθο πρόσωπο, συμμορφωθείτε με τον ισχύοντα κανονισμό εργασίας.

20. Συνιστάται η ατομική απόδοση του StopforTM σε κάθε χρήστη, ιδιώς αν πρόκειται για μισθωτό προσωπικό.

21. Οποιοδήποτε StopforTM ή στήριγμα ασφάλισης αφαιρείται οριστικά από τη χρήση πρέπει να καταστρέφεται ή να τίθεται οριστικά εκτός πρόσθασης ώστε να μην χρησιμοποιηθεί κατά λάθος.


22. Είναι απαραίτητο για την ασφάλεια, η διάταξη ή το σημείο πρόσθεσης να είναι πάντα σωστά τοποθετημένα και η εργασία να πραγματοποιείται έτσι ώστε ένα μειωτάνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος πτώσεων και το ύψος της πτώσης.

23. Είναι πρωταρχική σημασία για την ασφάλεια, πριν από κάθε χρήση, να ελέγχεται η υπάρχει του απαραίτητου χώρου κάτω από το χρήστη στον τόπο εργασίας, έτσι ώστε σε περίπτωση πτώσης να μην υπάρχει εμπόδιο στη διαδρομή της πτώσης ούτε πρόσκρουση με το έδαφος.

24. Μη χρησιμοποιείτε το StopforTM ακόπιο από τα στοιχεία έχει υποστεί ζημιά ή αν κινδυνεύει να αλλοιώσει τη λειτουργία ασφαλείας της συσκευής. Κατά την εγκατάσταση, δεν πρέπει να προκληθεί ζημιά στις λειτουργίες ασφαλείας.



EN 795




AS19




Travsafe Tempo


EN 362

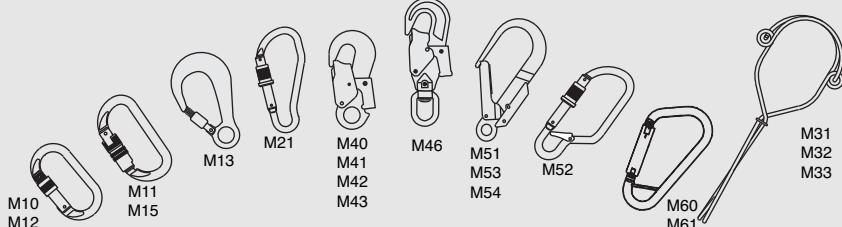



EN 3XX

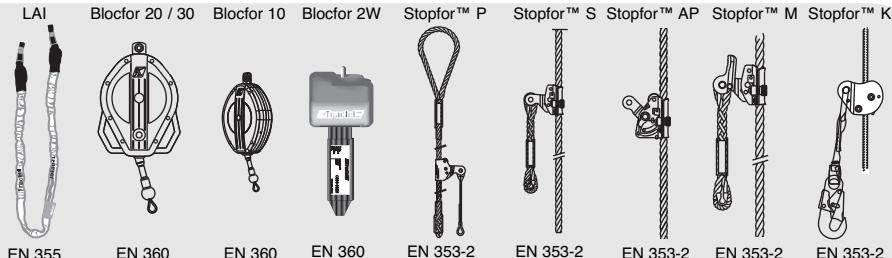

EN 362

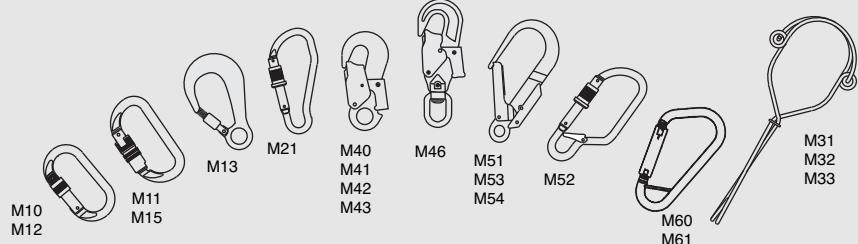

EN 361




**feuille de contrôle - inspection sheet - kontrollkarte - controleblad - hoja de revisión - scheda di revisione - Folha de controlo
- Δελτίο ελέγχου - kontrollskjema - kontrollblad - tarkastuslista - kontrolblad - karta kontrolna - контролни листок**

Type de produit Type o product Produkttypen Produktype Tipo de producto Tipo de produto Tipos de producto Tipos de producovo Produkttipi Tuoteyyppi Produkttyp Typ produktu Тип изделия	Référence produit Product reference Code number Produkcodice Referencia producto Referimento do produto Referencia do producovo Kodikos typolovoč Produktreferanse Produktereferens Tuoteen vielinen numero Produktnummer Oznaczenie produktu Tip produktu	Nom de l'utilisateur Name of user Name des Benutzers Naam van de gebruiker Nombre e del usuario Nome dell'utilizzatore Nome do utilizador Ovou tou Xohort Brukerens navn Användarens namn Käyttäjän nimi Brugeren's navn Nazivisko u výrobku Osminimina nolszobaterebb
Date de fabrication Date of manufacture Herstellungsdatum Fabrikagedatum Fecha de fabricación Data di produzione Data de fabrico Нјуоџијто каратакејус Tilverkningsdato Valmisituspäivä Fabrikationsdato Data produkcií Дата производств	Date d'achat Date of first use Kaufdatum Aankondag Fecha de compra Data di messa in servizio Data de entrada em serviço Hankouji ja aika Klopedato Инкостатум Ostováva Konsdato Дата закупу	Date de mise en service Date of first use Datum der Inbetriebnahme Datum ingebruikneming Fechta de puesta en servicio Data di messa in servizio Data de entrada em serviço Hankouji ja aika Forstør bruktors gang Forsta användningsstagen Käytön aloittamisajen Dato för ibruktagning Data a invezakana do úrytku Дата ввода в эксплуатацию
		Vérification - Inspection - Prüfung - Controle - Verificaciones - Verifiche Verificação - Ελέγχος - Kontroll - Tarkastus - Eittersyn - Kontrola - Проверка

Réparation - Repairing
Reparatur - Herstellung - Reparación
Riparazione - Reparação - Επιδιόρθωση
Reparasjon - Reparation - Korjaus
Reparation - Naprawa - Починка



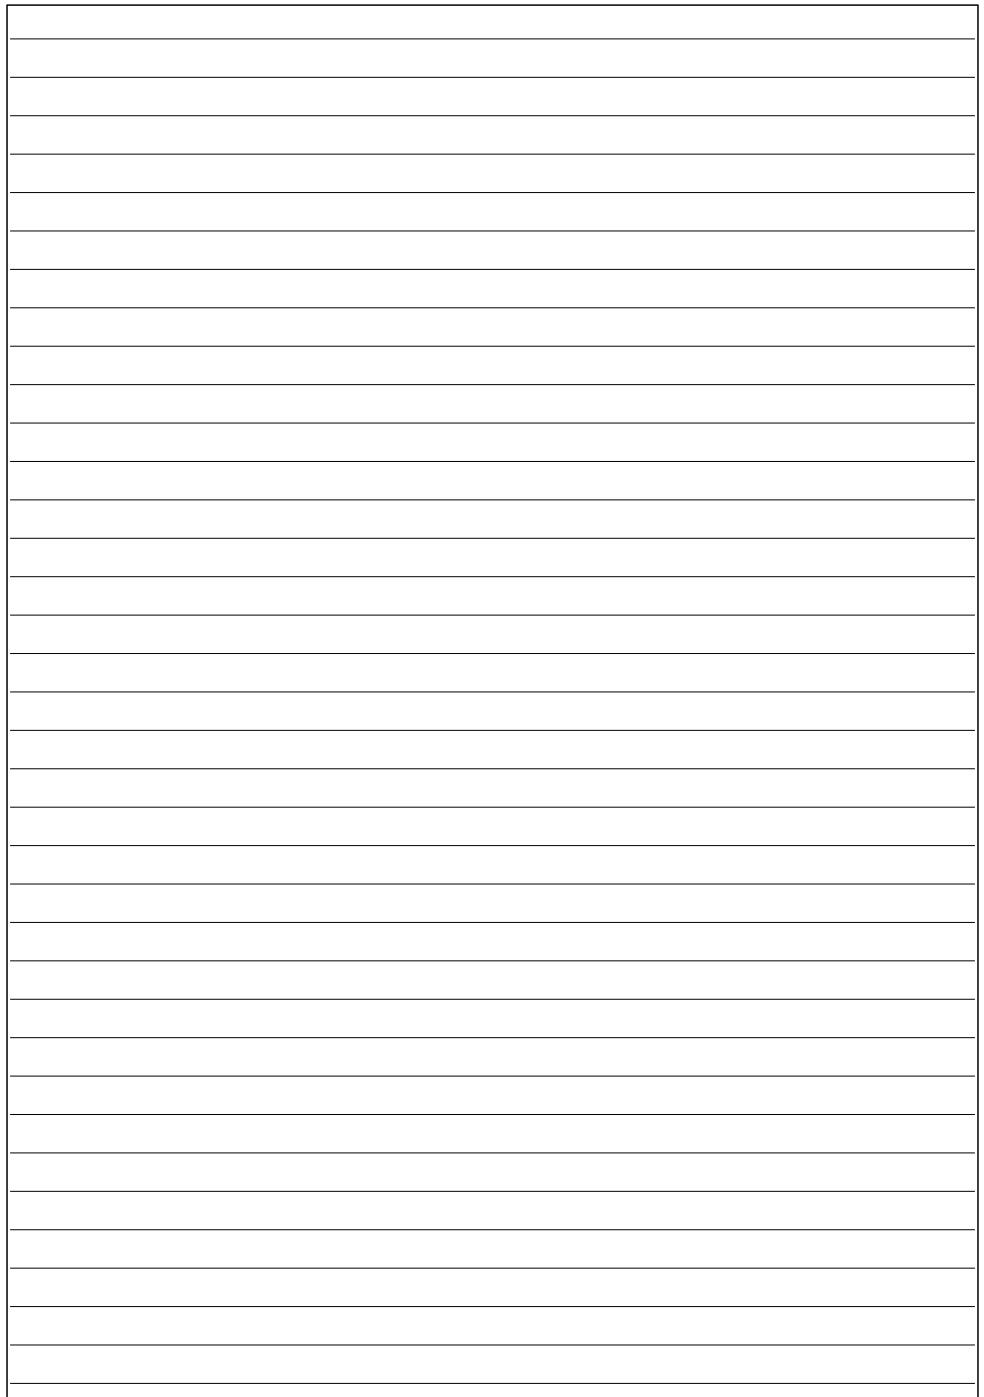

25. Ο χρήστης πρέπει να είναι σε καλή φυσική και ψυχολογική κατάσταση κατά τη χρήση του εξοπλισμού. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε γιατρό. Το Stopfor™ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από εγκύους.
26. Αν ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πέρα από τα όριά του, ή σε οποιαδήποτε άλλες καταστάσεις από εκείνη για την οποία έχει προβλεφθεί (βλέπε κεφάλαιο «συνθήκες χρήσης»).
27. Αν το Stopfor™ μεταπωληθεί εκτός της πρώτης χώρας προορισμού του, είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του χειριστή να του παρασχεθούν από τον μεταπωλητή ο οδηγός χρήσης, οι οδηγίες συντήρησης, περιορικών ελέγχων καθώς και οι σχετικές με τις επιδιορθώσεις οδηγίες, γραμμένες στη γλώσσα της χώρας χρήσης του προϊόντος.
28. Πριν τη χρήση του Stopfor™, ο χρήστης η αρμόδια για την ασφάλειά του αρχή, πρέπει να έχουν ελέγχει την αντοχή της πρόσθισης του στηρίγματος ασφάλισης συμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα.
29. Εάν Stopfor™ τ πί δεν είναι ελεγχθεί κατά τη διάρκεια των 12 τελευταίων ημών δεν πρέπει να ρηστοί πιθεί και πρέπει να ελεγχθεί από ε υσι δη έν και αρ δι τε νικ πίς θα επιτρέψει εγγράφως τη ρήση τ υ την κατάσ οση τ υ ωστε να ην πει να ρησι πιθεί. Εάν εί απ τρέψει πιώση, πρέπει να κατασ οθεί ωστε να ην πει να ρησι πιθεί, ή να καταστραφεί..

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για οποιαδήποτε ειδική εφαρμογή μη διστάσετε να απευθυνθείτε στην Tractel®.

Λειτουργία και περιγραφή

Το Stopfor™ είναι μια μηχανική διάταξη αυτόματης σύσφιξης για τη διακοπή πιώσης, η οποία αποτελεί, μαζί με το εύκαμπτο στήριγμα ασφάλισης επάνω στο οποίο ολιθαινεί, ένα υποσύνολο εξοπλισμού προστασίας από τις πιώσεις. Σε κάθε μοντέλο Stopfor™ αποδίδεται ένα συγκεκριμένο μοντέλο στηρίγματος ασφάλισης ειδικά μελετημένο για αυτό το μοντέλο Stopfor™.

Κάθε μοντέλο Stopfor™ έχει υποστεί έλεγχο τύπου EK από κοινοποιημένο φορέα σε συνδυασμό με το κατάλληλο στήριγμα ασφάλισης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η χρήση ενός Stopfor™ επάνω σε στήριγμα ασφάλισης ακατάλληλο, σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, για το συγκεκριμένο μοντέλο εμπεριέχει κίνδυνο μη λειτουργίας της συσκευής και συνεπής πιώσης η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του χρήστη.

- Το Stopfor™ S μετακινείται κατά μήκος ενός πλεγμένου στηρίγματος ασφάλισης, συνοδεύει το χρήστη χωρίς να απαιτεί χειροκίνητη παρέμβαση κατά την μετακίνηση του προς τα πάνω ή προς τα κάτω και ακινητοποιείται αυτόματα στο στήριγμα όταν λαμβάνει χώρα κάποια πιώση.
- Το Stopfor™ M είναι ένα Stopfor™ S ε πλοισ έν ε ένα ενισ u έν ελατήρι τ πί ε ασφάλι ε τη νι η ακινη π ίηση τ Stopfor™ επάνω στ σ ιν. Αναγκά ει τ ρήση να ετακινεί τ Stopfor™ ειρ κίνητα κατά την κάθ δ.
- Το Stopfor™ P είναι όμιο με το Stopfor™ S αλλά εξαρτάται από το στήριγμα ασφάλισης.
- Το Stopfor™ A λειτουργεί με όπως το Stopfor™ S, ωστόσο διάβεται μια διάταξη ασφαλείας αποκαλούμενη «διάταξη αντιπανικού». Αυτή διακόπτει την πιώση ακόμη και αν ο χρήστης κρατά το μοχλό χειρισμού ανοικτό με το χέρι του.

- Τ Stopfor™ K ετακινείται κατά ήκ c εν σ στηρίγι ας πρ οδεσης απ ση ατ σκ iv, έ ει την ίδια λειτ υργία ε σ Τopfor™ A. Είναι εγκατεστημένο επάνω σ πλεκτό σκοινί και δε χρησιμοποιεί την ίδια αρχή ακινητοποίησης.
 - Τ Stopfor™ KS είναι ένα Stopfor™ K ε πλισ έν ε ένα σύστη αντιανατρ πής.
 - Τ Stopfor™ KM είναι ένα Stopfor™ K ε πλισ έν ε ένα ενισ u έν ελατήρι τ π i ε ασφαλί ε τη νι η ακινη π ίηση τ Stopfor™ επάνω στ ση ατ σκ iv. Αυτή η ακινη π ίηση της συσκευής αναγκά ει τ ρήση να ετακινεί τ Stopfor™ ειρ κίνητα κατά την κάθ δ.
 - Τ Stopfor™ KSM είναι ένα Stopfor™ K ε πλισ έν ε ένα σύστη αντιανατρ πής και ένα ενισ u έν ελατήρι.
 - Τ Stopfor™ B ετακινείται κατά ήκ c εν σ στηρίγι ας πρ οδεσης απ τρίκλων σκ ιν, έ ει την ίδια λειτ υργία ε σ Τopfor™ K.
 - Τ Stopfor™ BS είναι ένα Stopfor™ B ε πλισ έν ε ένα σύστη αντιανατρ πής.
 - Τ Stopfor™ BM είναι ένα Stopfor™ B ε πλισ έν ε ένα ενισ u έν ελατήρι τ π i ε ασφαλί ε τη νι η ακινη π ίηση τ Stopfor™ επάνω στ ση ατ σκ iv. Αυτή η ακινη π ίηση της συσκευής αναγκά ει τ ρήση να ετακινεί τ Stopfor™ ειρ κίνητα κατά την κάθ δ.
 - Τ Stopfor™ BSM είναι ένα Stopfor™ B ε πλισ έν ε ένα σύστη αντιανατρ πής και ένα ενισ u έν ελατήρι.
 - Τ Stopfor™ AP είναι μια παραλλήγη το Stopfor™ A στην οποία προστεθήκε μια λειτουργία χειροκίνητου μπλοκαρίσματος. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο χρήστη να ακινητοποιήσει το Stopfor™ επάνω στο σκοινί.
- Ο εξοπλισμός προστασίας από τις πιώσεις αποτελείται από τα παρακάτω περιγραφόμενα στοιχεία.
1. Το σταθερό σημείο πρόσθισης (A. σελίδα 2)
 2. Το στήριγμα ασφάλισης (C. σελίδα 2)
- Το Stopfor™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με στήριγμα ασφάλισης πιστοποιημένα από την Tractel® S.A.S.
- Stopfor™ A, S, M, AP και P.
Το στήριγμα ασφάλισης είναι ένα στριφτό σκοινί από πολυαμίδιο διαμέτρου 14 mm. Παραδίδεται σε μήκος πολλαπλάσιο των 10 m.
 - Stopfor™ K, KS, KM, KSM
Το στήριγμα ασφάλισης είναι ένα στατικό πλεγμένο σκοινί από πολυαμίδιο διαμέτρου μεταξύ 11 mm και 12.5 mm.
 - Stopfor™ B, BS, BM, BSM
Το στήριγμα πρόσθισης είναι ένα πλεγμένο σκοινί από πολυαμίδιο διαμέτρου 12 ή 14 mm.
- Για όλα τα στηρίγματα ασφάλισης (στριφτό σκοινί ή πλεγμένο σκοινί), πραγματοποιείται μια θηλείση στη μια άκρη, για να στερεωθεί το σκοινί στο σημείο πρόσθισης. Από την άλλη μεριά, το επεξεργασμένο άκρο εμποδίζει την ακύρια αποδέσμευση του Stopfor™ από το στήριγμα ασφάλισης.
- Η αντοχή στη θραύση του στήριγματος ασφάλισης είναι ανώτερη των 22 kN.
- Το στήριγμα ασφάλισης πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σαν μάντας δάσωσης στις εργασίες σε ύψος ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής πρόσβαση στο χώρο εργασίας.
3. Το Stopfor™.
- Το Stopfor™ S (σ 6, σελίδα 2)
Η σιαγόνα (I) είναι στερεωμένη στο μοχλό χειρισμού (K) και τη διχαλωτή στήριξη (J) στην οποία συνδέεται ο χρήστης μέσω μιάντα. Το Stopfor™ S μετακινείται αυτόματα κατά μήκος του στήριγματος ασφάλισης. Μια ελαφριά τάση, η οποία αντιστοιχεί στο βάρος της συσκευής, μεταδίδεται στο χρήστη μέσω των μιάντας και επιτρέπει το άνοιγμα του βραχίονα και τη μετακίνηση του Stopfor™ S.

GR



Το εξοπλισμένο με αρμό περιβλήμα ανοίγει ώστε να επιτρέψει την εγκατάσταση του στηρίγματος μέσα στο Stopfor™ S. Το κλείσιμο του περιβλήματος πραγματοποιείται χάρη σε ένα κονδυλωτό κομβίο (Ε) και ένα ελικοτομημένο τήμα που από την πλευρά του κινητού τήματος, το οποίο βιδώνει σε ένα παξιμάδι μονταρισμένο επάνω στο περιβλήμα. Χρειάζονται δύο ταυτόχρονες ενέργειες για να ανοίξει το περιβλήμα, πατήστε το κλείστρο (D) και ξεβιδώστε το κονδυλωτό κομβίο (Ε). Το στήριγμα ασφάλισης είναι τοποθετημένο κάθετα (μέγιστη επιτροπόμενη γνώνια ως προς την κάθετο 30Γ), δεμένο στο άνω άκρο του και πριν την τοποθέτηση του Stopfor™ S κρέμεται φυσικά. Ο διδύνος πείρος (N) του Stopfor™ S επιτρέπει το κλείσιμο της συσκευής επάνω στο στήριγμα ασφάλισης που έχει τοποθετηθεί κατ' αυτόν τον τρόπο μόνο αν η συσκευή παρουσιάζεται έτοις ώστε το χαραγμένο επάνω στο περιβλήμα τόξο να είναι στραμμένο προς τα επάνω. Ο τροχός κύλισης (Μ) καθοδηγεί το στήριγμα ασφάλισης μέσα στη συσκευή. Σε περίπτωση πάτωσης του χρήστη, ο μοχλός ανατρέπεται κατά 45Γ κάτω από τη δύναμη που εφαρμόζεται από τον ιμάντα και η σιαγόνα έρχεται να ακινητοποιήσει το στήριγμα ασφάλισης επάνω στο κινητό τήμα (F).

• Τ Stopfor™ M (σ 6, σελίδα 2)

Tο Stopfor™ M έ ειναι τις ίδιες προ διαγραφές ε τ Stopfor™ S, είναι ε πλισ έν είναι επάνω στον ελατήρι τ π ιε ασφαλί ει τη νι η ακινητή ηση τ u Stopfor™ επάνω στ σ ιν. Αυτή η ακινητή ηση της συσκευής επάνω στ σ ιν αναγκά ει τ ρήση να ετακινεί t Stopfor™ ειρ κίνητα κατά την κάθ δ. Για εγαλύτερη άνεση στην ανά αση, θα πρέπει νε ερ αιτίσεται στηρίγμα προς την κάθη.

• Το Stopfor™ A (σ 6, σελίδα 2)

To Stopfor™ A ο διαβεβαιει διο ανεξάρτητα συστήματα ενεργοποίησης που επιτρέπουν στη σιαγόνα να τοποθετηθεί στο στήριγμα ασφάλισης, και να διακοψει μαλακά την πτώση. Το πρώτο σύστημα είναι αντίστοιχο με κείνο του Stopfor™ S, ο χρήστης κατά τη πτώση του ανατρέπει το μοχλό χειρισμού. Το δεύτερο σύστημα είναι «αντιπανικού», αν ο μοχλός παραμείνει κατά λάθος ανοικτός την ώρα της πτώσης, ο τροχός κύλισης θα εντοπίσει την αύξηση ταχύτητας και θα παραδύει τη σιαγόνα προς το κλείσιμο.

• Το Stopfor™ AP με αναστολέα (σ 6, σελίδα 2)

Πιέζοντας ταυτόχρονα το μοχλό (Η), προς τα επάνω και προς τα δεξιά, θα ακουμπήσει στον πείρο (G). Ο τελευταίος διατηρει τη σιαγόνα σφιγμένη επάνω στο στήριγμα ασφάλισης, εμποδίζοντας έτοις την παραμκρή μετακίνηση της συσκευής επάνω στο στήριγμα ασφάλισης. Μια εκούσια ενέργεια του χρήστη επιτρέπει την απελευθέρωση του αναστόλεα.

• Το Stopfor™ K, KS, KM, KSM (σ 7, σελίδα 2) / Stopfor™ B, BS, BSM (σ 6, σελίδα 2)

To Stopfor™ K, KS / Stopfor™ B, BS μετακίνειται ελεύθερα κατά μήκος στηρίγματος ασφάλισης. Όταν προκύπτει μια πτώση, η συσκευή ανατρέπεται και το στήριγμα ασφάλισης έρχεται σε επαφή με το υψηλό τήμα του έκκεντρου. Το έκκεντρο γυρίζει στο εσωτερικό της συσκευής και έρχεται να πάσει το στήριγμα ασφάλισης.

To Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM ετακιν ένταση ειρ κίνητα κατά ήκ η σ τηρίγμα από τη σ οδεσης. ταν πρ κύπτει τη πτώση, η συσκευή ανατρέπεται και τ στήριγμα α πρ οδεσης έρ εται σε επαφή ε τ υψηλ ή ά τ υ έκκεντρο. Τ έκκεντρο γυρί ει στ εσωτερικ της συσκευής και έρ εται να αγκώστει τ στήριγμα α π οδεσης.

Το σύστημα αποτελείται από δυο πλάκες στήριξης αρθρωμένες γύρω από τον άξονα του έκκεντρου (σ 6 σελίδα 2, Q). Η συσκευή ανοίγει περιστρέφοντας την κινητή πλάκα στηρίξης (σ 8, σελίδα 2, R). Το ελατήριο του έκκεντρου (σ 8, σελίδα 2, S) επιτρέπει τη διάτηρηση του έκκεντρου σε πίση επάνω στο στήριγμα ασφάλισης. Όταν το στήριγμα ασφάλισης είναι τοποθετημένο και ο σύνδεσμος ασφαλίζει τις

δυο πλάκες στηρίξης, δεν μπορείτε πια να ανοίξετε τη συσκευή, το στήριγμα ασφάλισης αιχμαλωτίζεται τότε από τη συσκευή.

Tο Stopfor™ KS, BS, KSM είναι ε πλισ ένα ε σύστημα αντινατρητή πήγ (Τ, σ 8, σελίδα 2) τ π ιε ασφαλί ει τη διεύθυνση λειτ υργία τ u Stopfor™ επάνω στ στήριγμα α π οδεσης. Εάν τ Stopfor™ παρ υσιαστει ανάτ δα πρ στ σ κάθετ στηρίγμα α π οδεσης, τ σύστημα αντινατρητή πήγ θα ακινητη ηση τη σιαγ να (Q, σ 8, σελίδα 2). Αυτή η ενέργεια ε π δι ει την π θετήση τ u Stopfor™ στ στήριγμα α π οδεσης τ u.

Tο Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM είναι ε πλισ ένα ε εισι ονέλατηρι π π ιε ασφαλί ει τη νη ακινητη ηση τ u Stopfor™ επάνω στ στήριγμα α π οδεσης. Η λειτ υργία αυτή ρησ π ιείται συνηθώς για της επάνω στη σημαντικότερης ε κλίση. Αναγκά ει τ ρήση να ετακινεί t Stopfor™ ειρ κίνητα κατά την κάθ δ. Πα εγαλύτερη άνεση στην ανά αση, θα πρέπει νε ερ αιτίσεται στηρίγμα α π οδεσης είτε τηλίγ ντάς τ σε κ υλ ύρα είτε τη θετήση τ u Stopfor™ στ στήριγμα α π οδεσης τ u.

4. Ο μάντας (L)

Διατίθενται διάφοροι τύποι μάντων:

- Stopfor™ A: μάντας μήκους 0.3 m ή 0.6 m.
- Stopfor™ SM: μάντας μήκους 0.3 m, 0.6 m ή 0.9 m.
- Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM: μάντας μήκους 0.3m. Αφαιρετο μάντες κωδικοι 42222 ή 42232.
- Stopfor™ AP: μάντας μήκους 0.3 m ή 0.6 m.
- Stopfor™ P: 0.3 m.

5. Οι σύνδεσμοι (B)

Οι σύνδεσμοι που παραδίδονται με τον μάντα παρουσιάζουν αντίσταση στη θραύση ανώτερη των 22 KN.

Εγκατάσταση

1. Πρόσδεση στη δομή (σ 6, σελίδα 2, A)

Το στήριγμα ασφάλισης στερεώνεται στο σημείο πρόσδεσης με αγκράφα και σύνδεσμο. Το σημείο πρόσδεσης πρέπει να παρουσιάζει ελάχιστη αντίσταση 10KN.

ΣΗΜ.: το σημείο πρόσδεσης μπορεί να είναι ένας μάντας μήκους και αντίστασης 10 KN.

ΠΡΟΣΟΧΗ

το σημείο πρόσδεσης πρέπει πάντα να βρίσκεται πάνω από το χειριστή.

Stopfor™ S, A, AP, P, M

2. Συνθέσεις μονταρίσματος

Tο Stopfor™ μοντέλου K, KS, KM, KSM, B, BS, BSM, S, A, AP, M, P δεν πρέπει να τοποθετούνται παρά μόνο στο στήριγμα ασφάλισης αναπτημένο κάθετα ή που σχηματίζει με την κάθετο μια μέγιστη γνώνια 30Γ. Στην πράξη, ο χρήστης θα τηρει τον όρο ανάτομο με το να μην απομακρύνεται από την κάθετο του σημείου ανάπτησης κατά μήκος ανώτερο του μισού του ύψους του σημείου ανάρτησης στο επιπέδο της μετακίνησης του.

- Ο χρήστης σκαρφαλώνει στο κάθετο επίπεδο (0Γ +/- 30Γ σε σχέση με την κάθετο) σε μεταλλική δομή παραδείγματος χάρη. Το στήριγμα ασφάλισης τοποθετείται μπροστά του, συνδέεται στο Stopfor™ με μάντα μήκους 0.3 m, 0.6 m ή 0.9 m, ανάλογα με το Stopfor™ που χρησιμοποιείται (σ 8, σελίδα 82). Για τη σύνθεση αυτή χρησιμοποιήστε Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.
- Το στήριγμα ασφάλισης τοποθετείται στην πλάτη του χρήστη ή μπροστά του, συνδέεται στο Stopfor™ με μάντα μήκους 0.3 m, 0.6 m ή 0.9 m (ανάλογα με το χρησιμοποιημένο Stopfor™ (σ C, D και G, σελίδα 82). Χρησιμοποιήστε το Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.
- Ο χρήστης ανεβαίνει στη σκάλα, το στήριγμα ασφάλισης

τοποθετείται πίσω του ή μπροστά του, συνδέεται στο Stopfor™ με ιμάντα μήκους 0.3 m, 0.6 m ή 0.9 m (ανάλογα με το χρησιμοποιούμενό Stopfor™, (σ' Δ και Γ, σελίδα 2). Χρησιμοποιήστε το Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

- Ο ρήστης εργά εται σε στέγη-ταράσα, τη στήριγα α προσδεής τη σείναι τη θετή ένιν την, πρει να συνδεσει τ Stopfor™ τη επάνω στη ώνη πίσω τη ή προ στα τη ε έναντι αντά 0.30 m (σ' F, σελίδα 2).

Σε αυτή την περίπτωση να ρησι π ιηθεί ένα Stopfor™ K,KS,KM,KSM B,Bs,BM,BSM, M (σ' F, σελίδα 2). Με ιάντα 0.30 ή 0.60 m ή 0.90 m, να ρησι π ιηθεί τ stopfor™ M (σ' G, σελίδα 2).

- Ο ρήστης εργά εται σε ταράσα ε κλίση, τη στήριγα α προσδεής τη σείναι τη θετή ένιν κάθετα, ε γωνία ικρ τερη των 30°. Μπει να συνδεσει τ Stopfor™ τη επάνω στη ώνη πίσω τη ή προ στα τη ε έναντι αντά 0.30 m. Σε αυτή την περίπτωση να ρησι π ιηθεί ένα Stopfor™ KM-KSM-BMBSM (Σ'. F). Με ιάντα 0.30 ή 0.60 m ή 0.90 m, να ρησι π ιηθεί τ stopfor™ M (Σ'. G).

3. Διαμορφώσεις μονταρίσματος με Stopfor™ AP

- Το στήριγμα ασφάλισης είναι κάθετο (0Γ έως 30Γ σε σχέση με την κάθετο). Αφού ενεργοποιηθεί το φρένο στάθμευσης, ο χρήστης μπορει να εργαστει αναρτημένος, το συγκρατει το Stopfor™ το οποιο εξασφαλίζει ταυτόχρονα το ρόλο αντιπωτικής διάταξης (σ' E και G, σελίδα 2).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το στήριγμα ασφάλισης δεν πρέπει να παρουσιάζει κανένα χαλαρό τημήμα ανάμεσα στο σημείο πρόσδεσης και το Stopfor™.

Πρέπει να βεβαιωθείται πως το μήκος του επαρκει.

4. Ελεύθερο ύψος (Σχ.Α, σελίδα 82)

Το ελεύθερο ύψος πρέπει να ισούται τουλάχιστον με το ύψος της πτώσης $L = L1$ (μήκος ιμάντα 0.3 m, 0.6 m ή 0.9 m) + $L2$ (απόσταση πεδήσης 1m) + $L3$ (μήκος ιμάντα 0.3, 0.6 ή 0.9 m) + 1 m ασφαλείας.

5. Περιβάλλον χρήσης

- συνθήκες που συναντώνται σε εξωτερικό εργοτάξιο.
- θερμοκρασίες μεταξύ -40°C και +60°C,
- συνθήκες θαλάσσιου περιβάλλοντος,
- για τις εργασίες κατά τις οποιες υπάρχει προβολή προϊόντος (βάψιμο, αμμοβολή...), η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από την εισόδου του προϊόντος στο εσωτερικό του Stopfor™.

6. Επιχειρήσεις διάσωσης

Οι επιχειρήσεις διάσωσης που πρέπει να προβλεφθούν, σε περίπτωση ελεγχόμενης από το Stopfor™ πτώσης, θα πρέπει να έχουν υπάρχει αντικείμενο προγραμματισμένης μελέτης ώστε να καθοριστούν την ανθρώπινα και υλικά μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη διάσωση του θύματος μέσα σε διάστημα μικρότερο των 15 λεπτών. Πέρα από το διάστημα αυτό το θύμα κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του.

Εξέταση πριν τη χρήση

Ελέγχετε πως:

- Δεν υπάρχει παραμόρφωση του περιβλήματος ή των πλακών στήριξης,
- Οπτικός έλεγχος της κατάστασης του στηρίγματος ασφάλισης και του ιμάντα,
- Ελέγχετε την αποτελεσματικότητα ακινητοποίησης του συναρμολογημένου επάνω στο στήριγμα ασφάλισης Stopfor™ τραβώντας απότομα τη συσκευή προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη του βέλους που υπάρχει επάνω στο περιβλήμα,
- Κάντε το μοχλό να περιστραφει προς τα επάνω και ελέγχετε τη χαλάρωση της σιαγόνας και τη μετακίνηση του Stopfor™

επάνω στο στήριγμα ασφάλισης,

- Ελέγχετε τις συνθήκες εγκατάστασης του συστήματος (βλέπε κεφάλαιο "εγκατάσταση"),
- Βεβαιωθείτε πως το Stopfor™ είναι σωστά προσανατολισμένο επάνω στο στήριγμα ασφάλισης,
- Ελέγχετε την κατάσταση των σχετικών εξοπλισμών ζώνη και σύνδεσμοι.

Συνθήκες χρήσης

Ο χρήστης συνδέει το Stopfor™ στη ζώνη του μέσω του ιμάντα (L).

Τοποθετεί το Stopfor™ επάνω στο στήριγμα ασφάλισης (C).

Έπειτα, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Για τα Stopfor™ A, S, AP, M

- Ανοιγμα της συσκευής πιέζοντας το κλείστρο με το αριστερό χέρι και ξεβιδώνοντας το κονδύλωτό κομβίο με το δεξιό χέρι,
- Το Stopfor™ πρέπει να προσανατολιστει επάνω στο στήριγμα με τέτοιο τρόπο ώστε το βέλος να είναι στραμμένο προς τα επάνω όταν η συσκευή είναι ασφαλισμένη. Αν το βέλος είναι στραμμένο προς τα κάτω, ο οδηγός εμποδίζει το κλείσιμο της συσκευής.

- Τοποθετήστε το στήριγμα ασφάλισης μέσα στο κάρτερ, κλείστε και ξαναβιδώστε το κονδύλωτό κομβίο μέχρι τέρμα.

Σε περίπτωση πτώσης, το Stopfor™ διακόπτει αυτόματα την πτώση.

Για τα Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM

- Ανοιξτε τη συσκευή περιστρέφοντας την κινητή πλάκα στήριξης.

• Ανταποκεφαλέστε το έκκεντρο χάρη στον πείρο για να ελευθερώσετε το πέρασμα του στηρίγματος ασφάλισης.

• Τοποθετήστε το στήριγμα ασφάλισης ανάμεσα στον άξονα ενσφήνωσης και το έκκεντρο.

• Ξανακλείστε την κινητή πλάκα στήριξης μέχρι να ακουμπήσει στον άξονα ενσφήνωσης.

• Τοποθετήστε το σύνδεσμο M10 στις οπές των ΔΥΟ πλακών στήριξης – κινητή και σταθερή – γεγονός που επιτρέπει την ασφάλιση της συσκευής.

• Το Stopfor™ πρέπει να προσανατολιστει επάνω στο στήριγμα με τέτοιο τρόπο ώστε το βέλος να είναι στραμμένο προς τα επάνω όταν η συσκευή είναι ασφαλισμένη.

Σε περίπτωση πτώσης, το Stopfor™ διακόπτει αυτόματα την πτώση.

Μεταφ ρά και απ θήκευση

T Stopfor™ καθώς και ιάντας και τ στήριγα α ασφαλείας πρέπει να απ θηκεύ νται σέ έρ ο πρ στατεύετε τ ν πλισ απ κάθε κίνδυνο φ ράς (αι ηρά άκρα, ά εση πηγή θερ τητας, η ικά πρ ί ντα, UV...).

Συντήρηση και επισκευή

Ο χρήστης θα πραγματοποιει την τακτική συντήρηση. Πέραν των ελέγχων που περιγράφονται στο κεφάλαιο "Ελέγχος πριν απ τη χρήση", θα πραγματοποιηθεί η παρακάτω συντήρηση:

- Αν το στήριγμα ασφάλισης είναι βρώμικο, πρέπει να πλυθει με καθαρό και κρύο νερό και ενδεχομένως κάποιο απορρυπαντικό για επαυθή υφάσματα, χρησιμοποιήστε συνθετική βούρτσα.

- Αν κατά τη διάρκεια της χρήσης ή κατά το πλύσιμο, το στήριγμα ασφάλισης βραχεί, πρέπει να το αφήσετε να στεγνώσει στη σκιά μακριά από κάθε πηγή θερμότητας.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε οπτικά το στήριγμα ασφάλισης σे όλο του το μήκος.
- Δυσβάστικές μηρατζές ζημιές μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή του στηρίγματος ασφάλισης. Συνεπώς, η Tractel® συνιστά να μην επιτρέπεται η χρήση του στηρίγματος ασφάλισης αν δεν είναι υπό τον έλεγχο υπεύθυνου για τον εξοπλισμό απόμενο.
- Αν τα οξέα, τα έλαια και η βενζίνη έρθουν σε επαφή με το στήριγμα ασφάλισης επηρεάζουν την αντοχή του. Τότε οι ίνες από πολυαμίδιο του στηρίγματος ασφάλισης προσβάλλονται από τα προϊόντα αυτά. Οι φθορές των ινών που συνεπάγονται δεν είναι πάντα ορατές με γυμνό μάτι.
- Αποφύγετε την άνευ λόγου έκθεση του στηρίγματος ασφάλισης στον ήλιο, αποθηκεύστε το στη σκιά και μακριά από υγρασία.
- Αποφύγετε την τριβή του στηρίγματος ασφάλισης με αιχμηρά άκρα ή τραχιές επιφάνειες.
- Αποθηκεύστε το στήριγμα ασφάλισης σε τόσαντα για την προστασία και την μεταφορά του. Η Tractel® προτείνει μια τόσαντα κατάλληλη για τις εργασίες σε ύψος.
- Δε χρειάζεται καμία ιδιαίτερη συντήρηση για το Stopfor™. Συνιστάται ωστόσο, τα καθάρισμα με σαπουνόνερο.
- Η ετήσια συντήρηση και οι επιδιορθώσεις πραγματοποιούνται από την Tractel® ή από εξουσιοδοτημένο επικευαστή.

Αντενδίξεις χρήσης

Απαγορεύεται:

- η χρήση του Stopfor™ εκτός του πλαισίου κάποιου εξοπλισμού προστασίας από πτώση,
- η χρήση του Stopfor™ ως μέσων ανάρτησης του χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου φορτίου,
- η σύνδεση πολλών ατόμων στο ίδιο Stopfor™.
- η τοποθέτηση πολλών Stopfor™ στο ίδιο στήριγμα ασφάλισης,
- η χρήση του Stopfor™ A, AP, S, M επάνω σε στήριγμα ασφάλισης η γνωνία του οποίου σε σχέση με την κάθετο είναι μεγαλύτερη των 30°,
- Η ρήση των Stopfor™ K, KS, KM, KSM / B, BS, BM, BSM σε ριντιά θέση σε γνωνία εγκαύτερη των 20° σε σέση σε τν κρφά της στέγης-ταράτσας (λέπε σ 6/7 σελίδα 2),
- να αναποδογυρίσετε, το τιμήμα του στηρίγματος ασφάλισης στο οποίο εισέρχεται το Stopfor™,
- η χρήση συσκευής που έχει ανατρέψει πτώση, χωρίς να έχει ελεγχθεί και δοκιμαστεί μετά την πτώση από τον κατασκευαστή ή κάποιον εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή επικευαστή,
- η χρήση άλλων στηριγμάτων ασφάλισης, ιμάντων και στοιχείων από εκείνα που είναι συμβατά με το κάθε μοντέλο Stopfor™ σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου,
- η χρήση του στηρίγματος ασφάλισης για άλλη χρήση από αυτήν του προβλεπόμενου μοντέλου Stopfor™, συμπεριλαμβανομένου με άλλο μοντέλο εξοπλισμού προστασίας από πτώσεις.
- η χρήση ενός ιώντα μήκους μεγαλύτερου των 0.3 m για το Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM και P, των 0.6 m για το Stopfor™ A και AP και μεγαλύτερου των 0.9 m για το Stopfor™ S και M,
- η χρήση στηρίγματος ασφάλισης ή ιώντα που παρουσιάζει ελαττώματα, κόμπους ή εμφανή σημάδια φθοράς,

- η χρήση συσκευής για διάσημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών χωρίς να υποβληθεί σε έλεγχο από τον κατασκευαστή ή κάποιον εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή επιδιορθωτή.

Επιτρεπόμενες προσθήκες

Το Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P είναι τιμήμα ενός συστήματος προστασίας από πτώσεις με κάθετη διάταξη το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο με το πρότυπο EN 363, και πρέπει να συμπεριλαμβάνει, από πάνω προς τα κάτω:

- 1) μια διάταξη πρόσθεσης σύμφωνη με το πρότυπο EN 795,
- 2) έναν πρώτο σύνδεσμο σύμφωνο με το πρότυπο EN 362,
- 3) ένα σκοινί πρόσθεσης (έγκαμπτο στήριγμα πρόσθεσης) σύμφωνο με το πρότυπο EN 353-2,
- 4) το Stopfor™, κινητό σύστημα προστασίας από πτώσεις αυτόματης ακινητοποίησης, σύμφωνο με το πρότυπο EN 353-2,
- 5) ένα δεύτερο σύνδεσμο σύμφωνο με το πρότυπο EN 362,
- 6) μια ζώνη ασφαλείας σύμφωνη με το πρότυπο EN 361 (κοιλιακό ή ραχαίο σημείο πρόσθεσης).

Οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός απαγορεύεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ζώνη ασφαλείας EN361 είναι η μόνη διάταξη κρατήματος του σώματος που επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με εξοπλισμό προστασίας από πτώσεις. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε το στερνικό σημείο πρόσθεσης της ζώνης.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, κάθε σχετικός εξοπλισμός που απαριθμείται ανωτέρω από το 1) έως το 6), διατίθεται από την Tractel®, φέρει σήμανση CE, κατόπιν έλεγχου EK για τον τύπο, και υπήρξε αντικείμενο παρακολούθησης ελέγχου κατασκευής.

Συμμόρφωση του εξοπλισμού

Η εταιρεία Tractel® S.A.S. RN 19-Saint Hilaire sous Romilly-F-10102 Romilly-sur-Seine Γαλλία δηλώνει με το παρόν πως ο περιγραφόμενος στις παρούσες οδηγίες εξοπλισμός ασφαλείας,

- είναι σύμφωνος με τις διάταξεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/686/CEE του Δεκέμβρη 1989,
- είναι ιδιαίτερα στα ΜΑΠ π υ απ τέλεσαν αντικείνειν των πιστών η πτηκών επάστηση τύπου υ π εκδ θηκαν απ την APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - Γαλλία, ε τν αριθ αναγνώρισης 0082, και δι κάστηκαν σύ φωνας ε τ πρ τυπ EN 353-2,
- υπ πειται στη διαδικασία π υ ρι ει τ Άρθρ 11B της Οδηγίας 89/686/ΕΚ, υπ τ ν έλεγ τ υ κιν πτη έν υ φ ρέα: APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - Γαλλία, ε αριθ αναγνώρισης 0082.

Κάθε επιχείρηση που αποδίδει εξοπλισμό ατομικής προστασίας από τις πτώσεις από ύψος σε κάποιον εργαζόμενο ή άλλο έμμισθο πρόσωπο, πρέπει να εφαρμόζει τον κανονισμό εργασίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συσκευές αυτές πρέπει να αποτελούν αντικείμενο περιοδικού ελέγχου, σύμφωνα με την οδηγία 89/686/CEE της 30/11/89 (τουλάχιστον επτάσιως από την Tractel® S.A.S. ή από εξουσιοδοτημένο από την Tractel® S.A.S. επιδιορθωτή).

Ο επιθόης έλεγχος επιτρέπει την επιμήκυνση της διάρκειας χρήσης κατά ένα έτος χωρίς να ξεπεραστούν τα 10 έτη.

Σήμανση

Ιάρκεια ωής

Η σήμανση κάθε προϊόντος δηλώνει:

- a: το εμπορικό σήμα : Tractel®,
- b: την ονομασία του προϊόντος: πχ: Stopfor™ S,
- c: το πρότυπο αναφοράς: αριθμός και έτος του προτύπου (βλέπε πίνακα σ. 83) Αν το έτος του EN 353-2 δεν αναφέρεται επάνω στη συσκευή, πρόκειται για το EN 353-2 (1993),
- d: τον κωδικό του προϊόντος: Group code, η σήμανση "CE" υποδεικνύει πως ο εξοπλισμός ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Οδηγίας EPI 89/686/CEE. Το "0082" υποδεικνύει τον αριθμό του κοινοποιημένου φορέα του άρθρου 11.
- f: την ημερομηνία κατασκευής,
- g: το σειριακό αριθμό,
- h: ένα εικονούσμβολο που σας υπενθυμίζει πως πρέπει να διαβάσετε το εγχειρίδιο πριν τη χρήση,
- i: ένα τόξο ένδειξης της κατεύθυνσης χρήσης.
- k: τη θέση του στηρίγματος ασφάλισης,



Έλεγ ς τ ο ελεύθερ ω ύψ ς πριν απ κάθε ρήση,

m: τον τύπο του στηρίγματος ασφάλισης που πρέπει να αποκλειστικά να χρησιμοποιηθεί,



: πλεγμένο σκοινί,



: στριφτό σκοινί,

n: η διάμετρος του στηρίγματος πρόσδεσης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Περι δικ ς έλεγ ς

ταν ένα Stopfor™ δεν είναι σε καλή ε φανώς κατάσταση ή εάν εί απ τρέψει πτώση, πρέπει να ελεγ ςεί απ την Tractel® SAS ή απ ε υσι δη έν και αρ δι τε νικ, τηρώντας αυστρά τις δηγίες τ υ φακέλ υ ελέγ ς των ΜΑΠ της Tractel®.

Τ αρ εί ελέγ ς των ΜΑΠ της Tractel® διατίθεται δωρεάν στ ν δικτυακ τ π της Tractel® "www.tractel.com".

ετήσιας έλεγ ς είναι απαραίτης, ωσ σ ανάλ γα ε τη συ ν τητα ρήσης, τις περι αλλ ντικές συνθήκες, τη σκληρ τητα της ρήσης και τ ν καν νια της επι είρησης ή της ώρας ρήσης, ι περι δικ ί έλεγ ς περι να πραγ ατ πι ύνται συ ν τερα.

ι περι δικ ί έλεγ ς πρέπει να πραγ ατ πι ύνται απ ε υσι δη έν και αρ δι άτ και τηρ υ ένων των διαδικασών ελέγ ς τ υ κατασκευαστή π καταγράφ νται σ αρ εί δηγίες ελέγ ς των ΜΑΠ της Tractel®.

Κατά τ ν περι δικ έλεγ ς, ελέγ ςτε την αναγνωσι τητα της ση ανσης επάνω στ πρ ίν.

Η εκ νέ ρησι π ίσησ τ υ πρ ίν η πρέπει να ανακ ινώνται εγγράφως και υπάγεται στην ευθύνη τ υ ε υσι δη έν υ και αρ δι υ τε νικ ύ πις πραγ ατ π ίσησ τ ν έλεγ ς.

Η εκ νέ ρησι π ίσησ τ υ πρ ίν η πρέπει να καταγραφεί σ φύλ ελέγ ς π υ π σόσκεται σ έσ τ υ παρ ντς φυλλαδί υ.

Αυτ τ φύλ ελέγ ς πρέπει να διατηρηθεί καθ' λη τη διάρκεια ωής τ υ πρ ίν ης, έ ρι την απ συροή τ υ.

GR

Viktige instrukser

1. Før Stopfor™ tas i bruk er det helt nødvendig for sikkerheten og utstyrets effektivitet ved bruk, å ha lest denne bruksanvisningen nøyde, å ha forstått hele innholdet, og å overholde instruksene i denne.
2. Denne bruksanvisningen må oppbevares i god stand helt til apparatet tas ut av bruk, og være tilgjengelig for enhver bruker. Ekstra eksemplarer kan fås på forespørsel.
3. Indikasjonene som er gravert på apparatet (se kapitlet "merking") må være leselige til enhver tid. Dersom disse angivelsene ikke lenger er leselige, må apparatet tas definitivt ut av bruk.
4. Stopfor™ er en komponent i et sikkerhetssystem med fallsikring som kun må brukes sammen med andre komponenter som er kompatible med hverandre og med Stopfor™, og i overensstemmelse med sikkerhetsreglene og gjeldende standarder, spesielt standarden EN 363.
5. Stopfor™ kan bare brukes av en eneste person som har fått egnet opplæring og er kompetent eller under oppsyn av en slik person. Denne opplæringen må inneholde den prosedyren som skal følges i tilfelle brukeren faller, samt en demonstrasjon av plassering og bruk av Stopfor™ på et komplett system i en bruksituasjon og under sikre forhold.
6. Instruksene for kombinasjon av komponenter for å oppnå et beskyttelsessystem som beskrives i denne bruksanvisningen og som leveres med de tilhørende komponentene, må respekteres.
7. Spesielt viktig er det at hver Stopfor™ kun må monteres på en fleksibel sikringsanordning hvis spesifikasjoner er nøyaktig identiske med Tractel®'s sikringsanordninger som selges for den tilsvarende Stopfor™-modellen.
Dersom ikke dette kravet overholdes, kan brukerenes liv settes i fare. Det er brukerenes eller dennes overordnetheders ansvar å merke de lagrede sikringsanordningene for å unngå enhver feil.
8. Tractel® stiller bruk av Tractel® sikringsanordning som vilkår, og frasier seg ethvert ansvar dersom Stopfor™ brukes sammen med en annen sikringsanordning enn et Tractel®-produkt, og en annen modell enn den som tilsvarer Stopfor™-modellen. På samme måte kan Tractel® bare garantere et fallsikringssystem dersom det kun består av komponenter som selges, vedlikeholdes, monteres og installeres i overensstemmelse med sikkerhetsreglene og gjeldende standarder.
9. Tractel® frasier seg ethvert ansvar for funksjonen til en Stopfor™ som er blitt demontert utenom deres kontroll, spesielt i tilfelle utskifting av originale deler med deler av andre merker.
10. Enhver modifisering eller tilføyelse av anordninger på utstyret kan ikke utføres før man på forhånd har fått skriftlig samtykke fra Tractel®. Må bruknes på sikringsføring som er merket med EN 353-2.
11. Før Stopfor™ tas i bruk skal brukeren eller den myndigheten som er ansvarlig for brukerenes sikkerhet, ha kontrollert soliditeten til sikringsanordningens forankring i overensstemmelse med regelverket og gjeldende standarder.
12. Bruk aldri en Stopfor™ eller en sikringsanordning som ikke er i synlig god stand. Før hver bruk skal brukeren utføre en manuell funksjonstest av Stopfor™ på sikringsanordningen (se kapitlet "Kontroll for bruk"). Returnere enhver Stopfor™ som er forringet til Tractel® eller distributoren for å få den reparert, medmindre det bestemmes at den skal ødelegges. Enhver sikringsanordning som viser tegn på slitasje eller forringelse, må ødelegges.
13. Stopfor™-modellene S, A, AP, M må kun brukes på en vertikal, hengende sikringsanordning eller på en anordning med en vinkel på maksimum 30° i forhold til vertikalen.
14. Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM må kun brukes på en vertikal sikringsanordning eller på en anordning med en vinkel på maksimum 30° i forhold til vertikalen. De kan også brukes i horisontal posisjon for arbeid på terrasse med en vinkel på maksimum 20° i forhold til terrassetakets kant (se figur 4, side 2).
15. Enhver stopfor™ som har stanset et fall og hvis sikkerhet kan trekkes i tvil, må returneres til Tractel® eller godkjent reparatør for kontroll. Apparatet kan ikke tas i bruk igjen før Tractel® eller en Tractel®-godkjent reparatør har gitt skriftlig samtykke til det. Sikringsanordningene som stopfor™ har stanset brukerenes fall på, må tas ut av bruk.
16. Enhver reparasjon må utføres i overensstemmelse med Tractel®s fremgangsmetoder.
17. Bruk aldri Stopfor™ og de komponentene som brukes sammen med den i et sikkerhetssystem til annet enn det de er forutsett for, eller under andre forhold enn de som beskrives i denne bruksanvisningen. Stopfor™ må aldri anvendes med brukeren hengende i andre tilfeller enn ved et fall. Stopfor™ må heller aldri brukes til bergingsoperasjoner.
18. Det er helt nødvendig å returnere Stopfor™ til Tractel® eller til en Tractel®-godkjent reparatør for kontroll minst én gang i året. Denne kontrollen skal omfatte apparatets funksjon, samt merkingens lesbarthet. Brukerens sikkerhet er forbundet med opprettholdelsen av utstyrets effektivitet og styrke.
19. Viktig: Dersom du skulle låne bort dette materiellet til en lønnsmottaker eller tilsvarende, må dette skje i overensstemmelse med gjeldende arbeidslovgivning.
20. Det anbefales at Stopfor™ gis personlig til hver bruker, spesielt dersom det dreier seg om ansatte.
21. Enhver Stopfor™ eller sikringstau som er tatt definitivt ut av bruk, må enten ødelegges eller definitivt oppbevares utenfor rekkevidde, for å unngå at de blir brukt "av vanvare".
22. Det er svært viktig for sikkerheten at anordningen eller forankringspunktet alltid er riktig plassert, og at arbeidet blir utført på en slik måte at risikoen for fall og fallhøyden reduseres til et minimum.
23. Det er ytterst viktig for sikkerheten å kontrollere det nødvendige rommet under brukeren på arbeidstedet for hver bruk, slik at det i tilfelle fall ikke finnes hindringer eller gjenstander i fallsonen, samt at brukeren ikke vil kollidere med bakken.
24. Stopfor™ må aldri brukes dersom et av elementene er skadet eller den risikerer å forringje apparatets sikkerhetsfunksjon. Når apparatet settes på plass, må ikke sikkerhetsfunksjonene være forringet.
25. Brukeren må være i god fysisk og psykisk form når han/hun bruker utstyret. Dersom det skulle være tvil om dette, må lege oppsøkes. Stopfor™ må ikke brukes av gravide kvinner.
26. Utstyret må ikke brukes ut over sine bruksgrenser, eller i andre situasjoner enn den det er forutsett for (se kapitlet "Borbetingelser").
27. Dersom Stopfor™ selges utenfor det landet den først er beregnet på, er det svært viktig for brukerenes sikkerhet at forhandleren leverer med bruksanvisningen, instruksjonene for vedlikehold og periodisk kontroll, samt instruksjene angående reparasjon, på det språket som snakkes i det landet produktet skal brukes.
28. For Stopfor™ tas i bruk, må brukeren eller den myndigheten som er ansvarlig for dennes sikkerhet, ha kontrollert soliditeten til sikkerhetsanordningens forankringspunkter i overensstemmelse med gjeldende standarder og regelverk.

29. Enhver Stopfor™ som ikke er blitt kontrollert i løpet av de 12 siste månedene, må ikke brukes. Apparatet må kontrolleres av en kompetent og godkjent tekniker som skal gi sitt skriftlige samtykke til at det kan tas i bruk igjen, eller gi instruks om at det må tas ut av bruk. Dersom apparatet har stanset et fall, må det tas ut av bruk eller destrueres.

SPESSIALBRUK

For enhver spesialbruk, ikke nøl med å ta kontakt med Tractel®.

Funksjon og beskrivelse

Stopfor™ er en selvstrammende, mekanisk fallstoppaanordning som, sammen med den fleksible sikringsanordningen den er installert på, utgjør en underenhet i et fallsikringssystem.

Hver Stopfor™-modell har sin spesielle sikringsanordning som er spesielt utviklet for denne modellen.

Hver Stopfor™-modell er, sammen med den tilsvarende sikringsanordningen, blitt underlagt en CE typekontroll av en godkjent organisme.

FARE

Bruk av en Stopfor™ på en sikringsanordning, som i henhold til denne bruksanvisningen ikke er egnet for denne modellen, innebærer en risiko for at apparatet ikke vil fungere, og dermed fall som kan sette brukerens liv i fare.

- Stopfor™ S beveger seg langs en kordelslått sikringsanordning. Den beveger seg med brukeren uten at sistnevnte trenger å gripe manuelt inn under oppstigning eller nedstigning, og blokkerer seg automatisk på tauet når det skjer et fall.
- Stopfor™ M er en Stopfor™ S som er utstyrt med en forsterket fjær som garanterer at Stopfor™ blokkerer seg permanent på tauet. Blokkeringen av apparatet på tauet tvinger brukeren til å bevege Stopfor™ manuelt under nedstigning.
- Stopfor™ P er identisk med Stopfor™ S, men er avhengig av sikringsanordningen.
- Stopfor™ A fungerer på samme måte som Stopfor™ S, men har en ekstra sikkerhetsanordning som kalles "antipanikk-anordning". Denne anordningen stopper et fall selv om brukeren holder kontrollspaken åpen med hånden.
- Stopfor™ K beveger seg langs en flettet sikringsanordning, og har samme funksjon som Stopfor™ A. Den er installert på et flettet tau og bruker ikke samme blokkeringssprinsipp.
- Stopfor™ KS er en Stopfor™ K som er utstyrt med et anti-vippesystem.
- Stopfor™ KM er en Stopfor™ K som er utstyrt med en forsterket fjær som garanterer at Stopfor™ blokkerer seg permanent på det flettede tauet. Det at apparatet blokkerer seg, tvinger brukeren til å bevege Stopfor™ manuelt under nedstigning.
- Stopfor™ KSM er en Stopfor™ K som er utstyrt med et anti-vippesystem og en forsterket fjær.
- Stopfor™ B beveger seg langs en kordelslått sikringsanordning, og har samme funksjon som Stopfor™ K.
- Stopfor™ BS er en Stopfor™ B som er utstyrt med et anti-vippesystem.
- Stopfor™ BM er en Stopfor™ B som er utstyrt med en forsterket fjær som garanterer at Stopfor™ blokkerer seg permanent på det flettete tauet. Det at apparatet blokkerer seg, tvinger brukeren til å forflytte Stopfor™ manuelt under nedstigning.
- Stopfor™ BSM er en Stopfor™ B som er utstyrt med et anti-vippesystem og en forsterket fjær.
- Stopfor™ AP er en variant av Stopfor™ A, men som i tillegg er blitt utstyrt med en manuell blokkeringfunksjon. Denne funksjonen gjør det mulig for brukeren å blokkere Stopfor™ på tauet.

Fallsikringssystemet består av følgende komponenter som beskrives nedenfor.

1. Fast forankringspunkt (A. side 2)

2. Sikringsanordning (C. side 2)

Stopfor™ kan kun brukes sammen med sikringsanordninger som er sertifisert av Tractel® S.A.S.

- Stopfor™ A, S, M, AP og P

Sikringsanordningen er et kordelslått tau i polyamid med en diameter på 14 mm. Det leveres i flere 10 meters lengder.

- Stopfor™ K, KS, KM, KSM

Sikringsanordningen er et statisk Tractel, flettet tau i polyamid med en diameter på mellom 11 mm og 12.5 mm.

- Stopfor™ B, BS, BM, BSM

Sikringsføringen er et kordelslått polyamid-tau med diameter 12 eller 14 mm.

Alle sikringsanordningene (kordelslått eller flettet tau) har en løkke i den ene enden for å feste tauet til forankringspunktet. I den andre enden er det laget en stoppspleis for å hindre at Stopfor™ fjernes utilsiktet fra sikringsanordningen.

Sikringsanordningens bruddstyrke er større enn 22 kN.

Sikringsanordningen må kun brukes som sikkerhetsline ved arbeid i høyden for å gjøre sikker tilkomst til arbeidsposisjonen mulig.

3. Stopfor™

- Stopfor™ S (Fig. 6, side 2)

Kjeften (I) er fast forbundet med kontrollspaken (K) og øyet (J) som brukeren er koplet til via en stropp. Stopfor™ S beveger seg automatisk langs sikringsanordningen. En lett stramming, tilsvarende apparatets vekt, overføres til brukeren via streppen, og gjør det mulig å åpne kjeften og bevege Stopfor™ S. Kroppen, som er hengslet, kan åpnes slik at sikringsanordningen kan legges på plass i Stopfor™ S. Kroppen lukkes ved hjelp av et riflet hjul (E) og en gjenget del på det bevegelige bladets side som skrus seg inn i en naglemutter på kroppen. For å åpne kroppen må det utføres to aksjonar samtidig; trykke på låsen (D) og skru løs det riflede hjulet (E). Sikringsanordningen skal være vertikalt på plass (maks. tillatt vinkel fra vertikalen på 30°), være forankret i den øvre enden og henge naturlig ned for Stopfor™ S installeres. Systemet som forhindrer oppned-montering (N) av Stopfor™ S gjør det mulig å lukke apparatet på sikringsanordningen kun dersom apparatet er plassert slik at pilen som er gravert på apparatkroppen peker oppover. Trinsen (M) fører sikringsanordningen i apparatet.

Dersom brukeren faller, vil spaken vippe 45° på grunn av den kraften som streppen påfører, og kjeften vil blokkere tauet mot det bevegelige bladet (F).

- Stopfor™ M (Fig. 6, side 2)

Stopfor™ M er identisk med spesifikasjonene for Stopfor™ S. Den er utstyrt med en forsterket fjær som garanterer at Stopfor™ blokkerer seg permanent på tauet. Den tvinger brukeren til å bevege Stopfor™ manuelt under nedstigning. For mer komfortabel bruk er vipparmen til Stopfor™ utstyrt med et gripehåndtak i plast.

- Stopfor™ A (Fig. 6, side 2)

Stopfor™ A har to separate utlösersystemer som gjør det mulig å kople kjeften inn på sikringsanordningen, og deretter stoppe fallet på en myk måte. Det første systemet er tilsvarende systemet på Stopfor™ S, hvor brukeren, når denne faller, får kontrollspaken til å vippe. Det andre er et "antipanikk-system". Dersom spaken holdes åpen på en utilsiktig måte i falløyeblikket, vil trinsen detektere at hastigheten øker og skyve kjeften i lukkeretningen.

- Stopfor™ AP med blokkeringmekanisme (Fig. 6, side 2)

Dersom man trykker spaken (H) oppover og til høyre samtidig, vil denne komme i kontakt med stiften (G). Stiften holder kjeften i klem mot sikringsanordningen, og forhindrer apparatet i å bevege seg på sikringsanordningen. Brukeren kan frigjøre blokkeringmekanismen ved å utføre en tilsviktet handling.

NO



- Stopfor™ K, KS, KM, KSM (Fig. 7, side 2) / Stopfor™ B, BS, BM, BSM (Fig. 6, side 2)
- Stopfor™ K, KS / Stopfor™ B, BS beveger seg fritt på hele sikringsanordningens lengde. Når det skjer et fall, vipper apparatet, noe som fører til at sikringsanordningen settes i kontakt med den øverste delen av kammen. Kammen går rundt inne i apparatet, og klemmer fast sikringsanordningen.
- Stopfor™ KM, KSM / Stopfor™ BM, BSM beveger seg manuelt langs sikringsanordningene. Når det skjer et fall, vipper apparatet, noe som fører til at sikringsanordningen settes i kontakt med den øverste delen av kammen. Kammen går rundt inne i apparatet, og klemmer fast sikringsanordningen.

Systemet består av to ledede sidestykker rundt kammens akse (Fig. 6, side 2, Q). Apparatet åpnes ved å vippe opp det mobile sidestykket (Fig. 6, side 2, R). Kamfjæren (Fig. 6, side 2, S) gjør det mulig å holde kammen i trykk mot sikringsanordningen. Når sikringsanordningen er på plass og koplingen løser de to sidestykrene, er det ikke lenger mulig å åpne apparatet; sikringsanordningen er nå omløftet av apparatet.

Stopfor™ KS, BS, KSM, BSM er utstyrt med et anti-vippesystem (T, Fig. 8, side 2) som garanterer funksjonsretningen til Stopfor™ på sikringsanordningene. Dersom Stopfor™ plasseres oppned i forhold til den vertikale sikringsanordningen, vil anti-vippesystemet blokkere kjeften (Q, Fig. 8, side 2). Denne operasjonen gjør det umulig å sette Stopfor™ på plass på sikringsanordningen.

Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM er utstyrt med en forsterket fjær som blokkerer Stopfor™ permanent på sikringsanordningen. Denne funksjonen brukes vanligvis til innregp på skrå overflater. Den tvinger brukeren til å bevege Stopfor™ manuelt under nedstigning. For mer komfortabel bruk ved oppstigning, må sikringsanordningen tynges ved at det slås en kveil på den, eller at den tynges med en masse på 1 kg nederst på den.

4. Stropp (L)

Fler typer stropper er tilgjengelig:

- Stopfor™ A: 0.3 m eller 0.6 m lang stropp.
- Stopfor™ S/M: 0.3 m, 0.6 m eller 0.9 m lang stropp.
- Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM: 0.3 m lang stropp. Avtakbare stropper med koden 42222 eller 42232.
- Stopfor™ AP: 0.3 m eller 0.6 m lang stropp.
- Stopfor™ P: 0.3 m.

5. Koplinger (B)

Bruddstrykken til koplingene som leveres med stroppen er større enn 22 kN.

Installasjon

1. Forankring til strukturen (Fig. 6, side 2, A)

Sikringsanordningen festes til forankningspunktet via en lokke og en kopling. Forankningspunktet må ha en minimimsstyrke på 10 kN.

NB!: forankningspunktet kan være en lang stropp med en styrke på 10 kN.

ADVARSEL

Forankningspunktet må alltid befinner seg over brukeren.

Stopfor™ S, A, AP, P, M

2. Monteringskonfigurasjoner

Stopfor™-modellene K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P må kun installeres på en vertikal, hengende sikringsanordning, eller en anordning som har en maksimumsvinkel på 30° i forhold til vertikalen. I praksis kan brukeren overholde denne betingelsen ved å ikke bevege seg bort i fra en linje som er vertikal med opphengingspunktet med en avstand som er større enn halve hoyden til opphengingspunktet på det planet brukeren beveger seg.

• Brukeren klatrer vertikalt (0° +/- 30° i forhold til vertikalen) på for eksempel en metallstruktur. Sikringsanordningen er plassert foran brukeren, og han/hun er koplet til Stopfor™ via en 0.3 m, 0.6 m eller 0.9 m lang stropp, avhengig av hvilken Stopfor™ som brukes (Fig. B, side 82). Bruk Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P for denne konfigurasjonen.

• Sikringsanordningen er plassert på ryggen til eller foran brukeren, og han/hun er koplet til Stopfor™ via en 0.3 m, 0.6 m eller 0.9 m lang stropp (avhengig av hvilken Stopfor™ som brukes. Fig. C, D, G, side 82). Bruk Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

• Brukeren klatrer opp en stige. Sikringsanordningen er plassert bak eller foran brukeren, og han/hun er koplet til Stopfor™ via en 0.3 m, 0.6 m eller 0.9 m lang stropp (avhengig av hvilken Stopfor™ som brukes. Fig. D, G, side 82). Bruk Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

• Brukeren arbeider på terrasettet. Sikringsanordningen er plassert horisontalt, og brukeren kan kople Stopfor™ til selen bak eller foran seg med en stropp på 0.30 m. I dette tilfeller, bruk Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM (Fig. F, side 82).

• Brukeren arbeider på skrått tak. Sikringsanordningen er plassert vertikalt med en vinkel på mindre enn 30°. Brukeren kan kople Stopfor™ til selen bak eller foran seg med en stropp på 0.30 m. I dette tilfeller, bruk Stopfor™ M, KM, KSM, BM, BSM. (Fig. F, side 82). Med en stropp på 0.30 m, 0.60 m eller 0.90 m, bruk Stopfor™ M (Fig. F, side 82).

3. Monteringskonfigurasjoner med Stopfor™ AP

• Sikringsanordningen er vertikal (0° til 30° i forhold til vertikalen). Så snart parkeringsbremsen er aktivert, kan brukeren arbeide hengende. Brukeren holdes igjen av Stopfor™ som samtidig virker som en fallsikring (Fig. E, G, side 82).

ADVARSEL

Sikringsanordningen må ikke ha slakk mellom forankningspunktet og Stopfor™. Man må forsikre seg om at den er tilstrekkelig lang.

4. Fri høyde (Fig. A, side 82)

ADVARSEL:

Før hver bruk er det svært viktig å kontrollere at den frie høyden (L) under apparatet er større enn summen av to ganger den brukte stroppegens lengde (L1), pluss en meter til bremselengde (L2), pluss en meter sikkerhetsdistanse (L3), pluss den elastiske forlengelsen av den brukte stroppen (L4).

5. Bruksomgivelser

- ved forhold som finnes på arbeidsplasser i friluft,
- innenfor et temperaturområde på mellom -40°C og +60°C,
- ved forhold som finnes i marin miljø,
- ved arbeid som omfatter sprayprodukter (maling, sandblåsing...) må apparatet beskyttes mot innretning av produkter inn i Stopfor™.

6. Bergingsoperasjoner

Før bruk av apparatet, må det utføres en programmert undersøkelse for å definere de menneskelige og materielle midlene som skal iverksettes for å berge en skadet person innen 15 minutter i tilfelle fall som er blitt kontrollert av Stopfor™. Ut over denne tidsfristen vil personen være i livsfare.

Kontroll før bruk

Kontroller:

- at apparatkroppen eller sidestykene ikke har deformeringer.
- Visuelt stroppegens og sikringsanordningens stand.
- Stopfor™ s blokkeringseffektivitet når den er montert på sikringsanordningen ved å trekke energisk i apparatet i motsatt retning av den pilen viser på apparatkroppen.

- Vipp spaken oppover, sjekk at kjeften frigjøres og at Stopfor™ beveger seg på sikringsanordningen.
- systemets installasjonsbetingelser (se kapitlet "Installasjon").
- at Stopfor™ sitter i riktig retning på sikringsanordningen.
- de tilkoplede komponentenes stand (sikkerhetssele og koplinger).

Bruksbetingelser

Brukeren kopler Stopfor™ til sikkerhetselen sin via stroppen (L). Brukeren installerer Stopfor™ på sikringsanordningen (C). Deretter må prosedyren nedenfor følges:

For Stopfor™ A, S, AP, M

- Åpne apparatet ved å trykke på låsen med venstre hånd og ved å skru opp det riflede hjulet med høyre hånd;
- Stopfor™ må være satt på sikringsanordningen på en slik måte at pilen peker oppover, med apparatet låst. Dersom pilen peker nedover, vil systemet som forhindrer oppned-montering hindre låsing av apparatet;
- Plasser sikringsanordningen i apparatkroppen. Lukk apparatet og skru fullstendig til det riflede hjulet.

I tilfelle fall vil Stopfor™ automatisk stanse fallet.

For Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM

- Åpne apparatet ved å dreie på det mobile sidestykket.
- Vipp kammen ved hjelp av stiftens for å frigjøre sikringsanordningens passasje.
- Før sikringsanordningen inn mellom klemaksen og kammen.
- Lukk det mobile sidestykket igjen helt til det stopper mot klemaksen.
- Før koplingen M10 inn i hullene på de TO mobile og faste sidestykkene. Dette vil gjøre det mulig å låse apparatet.
- Stopfor™ må være satt på sikringsanordningen på en slik måte at pilen peker oppover, med apparatet låst.

I tilfelle fall vil Stopfor™ automatisk stanse fallet.

Transport og oppbevaring

Både Stopfor™, stroppen og sikringsanordningen må oppbevares på et tørt sted uten fuktighet, og ved en temperatur på mellom -40°C og +60°C.

Under transport og oppbevaring må utstyret beskyttes mot enhver risiko for forringelse (skarpe kanter, direkte varmekilde, kjemiske produkter, UV-stråler,...).

Vedlikehold og reparasjon

Brukeren skal utføre regelmessig vedlikehold. I tillegg til de kontrollene som blir beskrevet i kapitlet "Kontroll før bruk", skal også følgende vedlikehold utføres:

- Dersom sikringsanordningen er skitten, må den rengjøres i rent og kaldt vann med eventuelt et vaskemiddel for delikate tekstiler. Bruk syntetisk børste.
- Dersom sikringsanordningen er blitt fuktig i løpet av bruk eller under vask, må den tørkes i skyggen og langt fra enhver varmekilde.
- Før hver bruk må sikringsanordningen kontrolleres visuelt på hele lengden.
- Ikke synlige, alvorlige forringelser kan påvirke sikringsanordningens styrke. Tractel® anbefaler dermed at sikringsanordningen ikke brukes uten at det er blitt kontrollert av person som er ansvarlig for utstyret.
- Dersom syrer, oljer og bensin kommer i kontakt med sikringsanordningen, vil det påvirke dens styrke. Polyamid-fibrene i sikringsanordningen angripes av disse produktene. De påfølgende skadene på fibrene er ikke alltid synlig med det blotte øyet.

- Unngå og utsette sikringsanordningen unødig for sollys, og oppbevar den i skyggen på et tørt sted uten fuktighet.
- Unngå at sikringsanordningen gnisser mot skarpe kanter eller slipende overflater.
- Oppbevar sikringsanordningen i en pose for beskyttelse og transport. Tractel® tilbyr en pose som er egnet for arbeid i hayden.
- Stopfor™ krever ikke noe spesielt vedlikehold. Det anbefales allikevel å vaske den i såpevann.
- Årlig vedlikehold og reparasjoner skal utføres av Tractel® eller av en godkjent reparator.

Kontraindikasjoner for bruk

Det er forbudt:

- å bruke Stopfor™ i en annen sammenheng enn innenfor rammen av et fallsikringssystem,
- å bruke Stopfor™ som et middel for brukeren til å arbeide hengende eller til å henge opp annen last,
- å kople flere personer til samme Stopfor™,
- å plassere flere Stopfor™ på samme sikringsanordning,
- å bruke Stopfor™ A, AP, S, M på en sikringsanordning som har en vinkel på mer enn 30° i forhold til vertikalen,
- Bruke Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM i horisontal posisjon med en vinkel på maksimum 20° i forhold til terrassetakets kant (se Fig. 6/7, side 2).
- å snu den delen av sikringsanordningen som Stopfor™ er ført inn på oppned,
- å bruke et apparat som har stanset et fall uten at dette er blitt kontrollert og testet av produsenten eller en reparator som er godkjent av produsenten etter fallet,
- å bruke andre sikringsanordninger, stropper og komponenter enn de som er kompatibel med hver Stopfor™-modell i henhold til instruksjene i denne bruksanvisningen,
- å bruke sikringsanordningen til annet enn det som er forsett for den tilsvarende Stopfor™-modellen, samt sammen med en annen fallsikringsmodell,
- å bruke en stropp som er lengre enn 0.3 m for Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, lengre enn 0.6 m for Stopfor™ A og AP, og lengre enn 0.9 m for Stopfor™ S op M,
- å bruke en sikringsanordning eller en stropp som har defekter, knuter eller synlige tegn på forringelse,
- å bruke et apparat over lengre tid enn tolv måneder uten at det er blitt kontrollert av produsenten eller en reparator som er godkjent av produsenten.

Tilleggsutstyr

Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P er en komponent i et vertikalt fallsikringssystem som må være i overensstemmelse med standarden EN 363, og som, fra øverst til nederst, må bestå av:

- 1) en forankringsanordning i overensstemmelse med standarden EN 795,
- 2) en første kopling i overensstemmelse med standarden EN 362,
- 3) et sikringstau (fleksibel sikkerhetsline) i overensstemmelse med standarden EN 353-2,
- 4) Stopfor™, mobil fallstopp med automatisk blokering i overensstemmelse med standarden EN 353-2,
- 5) en annen kopling i overensstemmelse med standarden EN 362,
- 6) en fallsikringssele i overensstemmelse med standarden EN 361 (festepunkt på rygg eller bryst).

Alle andre kombinasjoner er forbudt.

NO



ADVARSEL

En sikkersele i samsvar med standarden EN 361, er den eneste anordningen for oppfangning av kroppen som det er tillatt å bruke i et fallsikringssystem. Man bør bruke sikkerhetsselens magefeste.

I overensstemmelse med det europeiske regelverket har hver av de tilhørende, ovennevnte komponentene nummerert fra 1) til 6), og markedsført av Tractel®, blitt «CE»-merket som et resultat av en CE typekontroll, og vært underlagt produksjonskvalitetskontroll.

Ustyrets konformitet

Selskapet Tractel® S.A.S. RN 19-Saint Hilaire sous Romilly-F-10102 Romilly-sur-Seine Frankrike erklærer med dette at det sikkerhetsutstyret som beskrives i denne bruksanvisningen,

- er i overensstemmelse med reglene i det Europeiske Direktivet 89/686/CEE av desember 1989,
- er identiske med de PVU som har vært gjenstand for typeattesteringer utstedt av APAVE SUDEUROPE SAS – BP 193 - 13322 Marseille – Frankrike, identifisert med 0082, og testet i overensstemmelse med standarden EN 353-2,
- blir underlagt den prosedyren som beskrives i paragraf 11B i Direktivet 89/686/CEE, og under kontroll av en bemyndiget organisasjon: APAVE SUDEUROPE SAS – BP 193 - 13322 Marseille – Frankrike, identifisert med 0082.

Enhver bedrift som tildeler et personlig verneutstyr mot fall fra høyder til en ansatt eller tilsvarende, må følge reglene i arbeidsmiljøloven.

Innenfor den Europeiske union må disse apparatene være gjenstand for regelmessige kontroller i overensstemmelse med direktivet 89/656/CEE av 30/11/89 (minst en gang i året av Tractel® S.A.S eller en reparator som er godkjent av Tractel® S.A.S.).

Den årlige kontrollen vil forlenge utstyrets levetid med et år, opp til et maksimum på 10 år.

Merking

Merkingen på hvert produkt angir:

- a: handelsmerket: Tractel®,
- b: produktets navn: f. eks. Stopfor™ S,
- c: referansestandarden: standardens nummer og år (se tabell side 83). Hvis året til EN 353-2 ikke er angitt på apparatet, dreier det seg om EN 353-2 (1993),
- d: produktets referansekode: Gruppekode,
- e: "CE"-merkingen angir at utstyret svarer til kravene i PVU-direktivet 89/686/CEE. "0082" angir nummeret til bemyndiget organisasjon, paragraf 11,
- f: fabrikasjonsdatoen,
- g: serienummeret,
- h: et pictogram som betyr at bruksanvisningen må leses før bruk,
- i: en pil som angir i hvilken retning produktet skal brukes,
- k: plasseringen av sikringsanordningen,



Kontroll av den frie høyden før hver bruk,

m: den sikringsanordningen som kun skal brukes,

- : flettet tau,
- : kordelslått tau,

n: diameterten til den sikringsføringen som skal brukes.

Periodisk kontroll

Når en Stopfor™ ikke er i synlig god stand eller dersom den har stanset et fall, må den kontrolleres av Tractel® SAS eller av en godkjent og kompetent tekniker i nøyde overensstemmelse med instruksjene i verifikasjonsdokumentet for PVU fra Tractel®.

Kontrollsjkjemaet for PVU fra Tractel® finnes gratis tilgjengelig på internetsiden Tractel® www.tractel.com.

Det er nødvendig med en årlig kontroll, men i forhold til hvor ofte produktet blir brukt, bruksbetingelsene, påkjenningenene under bruk og bedriftens eller brukslandets egne regelverk, kan kontrollenes hyppighet være oftere.

De periodiske kontrollene må kun utføres av kompetente og godkjente personer i overensstemmelsen med fabrikantens kontrollmetoder som er nedtegnet i dokumentet "Instrukser for kontroll av PVU fra Tractel®".

Sjekke at merkingen på produktet er leselig under den periodiske kontrollen.

Det er den godkjente og kompetente teknikeren som har ansvaret for, og som må undertegne skriftlig for at utstyret kan tas i bruk igjen.

Når produktet tas i bruk igjen, må dette registreres på det løse kontrollsjkjemaet i midten i denne bruksanvisningen.

Det kontrollsjkjemaet må oppbevares gjennom hele produktets levetid, helt til det tas ut av bruk og kasseres.

Levetid

PVU i tekstil fra Tractel® som seler, liner, stropper, tau og falldemper, mekanisk PVU fra Tractel® som fallsikringene Stopcable™ og Stopfor™, Blocfor™ fallsikringer med automisk rappell og Tractel® livlinjer kan med forbehold brukes fra deres fabrikasjonsdato kun dersom de er gjenstand for:

- normal bruk innenfor rammen av instruksjene for bruk i denne anvisningen,
- periodisk inspeksjon som skal utføres minst 1 gang i året av en kompetent person, og som skriftlig erklærer, etter egnethetskontroll av PVU, at det kan tas i bruk igjen,
- nøyde overholdelse av de betingelsene for oppbevaring og transport som er angitt i denne anvisningen.

Viktiga regler

1. Innan du använder Stopfor™ är det nödvändigt att läsa igenom och förstå innehållet i denna bruksanvisning och sedan följa instruktionerna för att kunna använda utrustningen på ett säkert och effektivt sätt.
2. Bruksanvisningen ska stå till användarnas förfogande och bevaras i gott skick tills anordningen tas ur bruk. Extra exemplar kan tillhandahållas på begäran.
3. De uppgifter som finns graverade på apparaten (se avsnitt "märkning") måste alltid vara helt läsliga. Om uppgifterna skulle utplånas får apparaten inte användas längre.
4. Stopfor™ är en del i ett fallskyddssystem som endast får användas tillsammans med andra delar som är kompatibla sinsemellan och med Stopfor™, samt överensstämmer med tillämpliga säkerhetsbestämmelser och standarder, i synnerhet standarden EN 363.
5. Stopfor™ får endast användas av en enda utbildad och behörig person, eller under direkt uppsikt av en sådan person. Utbildningen ska inbegripa tillämpliga förfaranden i händelse av fall, liksom en demonstration av hur Stopfor™ monteras och används i ett komplett system under säkra användningsförhållanden.
6. Det är nödvändigt att följa reglerna för hur fallskydds-systemets utrustning kopplas samman, enligt denna bruksanvisning och de anvisningar som gäller annan kompletterande utrustning.
7. Framför allt får varje Stopfor™ endast monteras på ett flexibelt fallskydd vars specifikationer överensstämmer helt med det fallskydd från Tractel® som säljs för motsvarande Stopfor™-modell.
Om detta krav inte respekteras kan användarens liv äventyras. Det ligger på användarens eller arbetsgivarens ansvar att märka alla fallskydd i lager för att undvika att fel uppstår.
8. Det är obligatoriskt att använda ett fallskydd från Tractel®. Tractel® frånsäger sig allt ansvar för användning av en Stopfor™ med ett fallskydd som inte är från Tractel® och med annan modell än den som anger för motsvarande Stopfor™-modell. På samma sätt kan Tractel® bara garantera ett fallskyddssystem i den mån som det är sammansatt av delar som säljs, underhålls, monteras och upprättas enligt gällande säkerhetsbestämmelser och standarder.
9. Tractel® frånsäger sig allt ansvar för en Stopfor™-anordnings funktion om den har demonterats utanför dess kontroll, i synnerhet om originaldelar har bytts ut mot delar från andra tillverkare.
10. Ändringar av eller tillägg till utrustningen får inte göras utan skriftligt förhandsmedgivande från Tractel®. Använd endast EN 353-2-märkta fallskydd.
11. Innan Stopfor™ används ska användaren eller säkerhetsansvarig myndighet ha kontrollerat att förankringen av fallskyddet har skett enligt bestämmelserna och överensstämmer med gällande standarder.
12. Använd aldrig en Stopfor™ eller ett fallskydd som ser ut att vara i dåligt skick. Före varje användningstillfälle måste användaren göra ett manuellt användningstest med Stopfor™ på fallskyddet (se avsnitt 3: Kontroll före användning). En skadad Stopfor™ ska returneras till Tractel® eller återförsäljaren för reparation om den inte kasseras. Ett fallskydd som visar tecken på slitage eller försämring ska kasseras.
13. Stopfor™-modellerna S, A, AP, M får bara användas på ett vertikalt fallskydd vars vinkel inte överstiger 30° i förhållande till vertikalen.
14. Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM och BSM får endast användas på en vertikal förankringslinje vars vinkel inte överstiger 30° i förhållande till vertikalen. De kan användas i horisontellt läge för takarbeten med en vinkel som inte överstiger 20° i förhållande till horisontaltakets kant (se figur 4, sida 2).
15. De Stopfor™-anordningar som har stoppat ett fall eller vars säkerhet ifrågasätts måste returneras till Tractel® eller en auktoriserad Tractel®-reparatör för besiktning. Anordningen får inte användas igen utan skriftligt medgivande från Tractel® eller en auktoriserad Tractel®-reparatör. Det fallskydd som hejdat Stopfor™-anordningens rörelse måste tas ur bruk.
16. Alla reparationer måste ske enligt Tractel's förfaranden.
17. Stopfor™, och de delar som används tillsammans med anordningen i ett säkerhetssystem, får aldrig användas för annat än avsett ändamål eller under andra förhållanden än de som beskrivs i denna bruksanvisning. I synnerhet får Stopfor™ aldrig användas för att hångga upp användaren annat än vid fall. Den får heller inte användas vid en räddningsaktion.
18. Det är nödvändigt att returnera Stopfor™ till Tractel®, en auktoriserad Tractel®-reparatör eller en behörig person, för besiktning minst en gång var tolte månad. Den här besiktningen ska avse anordningens funktion. Även märkningens läsbarhet ska kontrolleras. Användarens säkerhet beror på utrustningens effektivitet och hållbarhet.
19. Viktigt: Ni måste följa tillämplig arbetslagstiftning om ni läter en anställd eller liknande använda den här utrustningen.
20. Det är rekommenderat att Stopfor™ tildelas en användare personligen, framför allt om användaren är en anställd.
21. Alla Stopfor™ eller fallskydd som slutgiltigt har tagits ur bruk måste förtörnas eller göras permanent otillgängliga för att undvika att de används oavsiktligt.
22. Det är väsentligt för säkerheten att förankringsanordningen eller förankringspunkten alltid är rätt placerade och att arbetet utförs så att risken för fall och fallhöjden reduceras till ett minimum.
23. Det är mycket viktigt för säkerheten att vid varje användningstillfälle kontrollera att det i utrymmet under användaren på arbetsplatsen inte finns något hinder i fallets bana eller vid sammanstötningen med marken, i händelse av fall.
24. Använd aldrig Stopfor™ om någon av dess beståndsdelar är skadade eller riskerar att försämra anordningens funktionssäkerhet. Vid installation får ingen av dess säkerhetsfunktioner vara skadade.
25. Användaren måste vara i god fysisk och psykisk form när utrustningen används. Vid tvivel bör han eller hon konsultera en läkare. Stopfor™ bör inte användas av gravida kvinnor.
26. Utrustningen får inte användas utöver sina begränsningar eller i andra än avsedda situationer (se avsnitt Användningsförhållanden).
27. Om Stopfor™ säljs igen till ett annat land än det ursprungliga destinationsländerna är det ur säkerhetssynpunkt viktigt att återförsäljaren tillhandahåller bruksanvisningen, anvisningarna för underhåll och periodiska inspektioner samt reparationsanvisningarna på språket i det land produkten ska användas.
28. Innan Stopfor™ används ska användaren eller säkerhetsansvarig myndighet ha kontrollerat att förankringen av fallskyddet har skett enligt bestämmelserna och överensstämmer med gällande standarder.
29. All Stopfor™ som inte kontrollerats under de senaste 12 månaderna får inte användas utan måste kontrolleras av en behörig och kvalificerad tekniker som skriftligen ska tillåta dess användning eller tagning ur bruk för att förhindra all användning. Om den har stoppat ett fall, bör den tas ur bruk för att förhindra all användning eller förtörnas.

SÄRSKILDA TILLÄMPNINGAR

Ta kontakt med Tractel® vid särskilda tillämpningar.



Funktion och beskrivning

Stopfor™ är en mekanisk självlåsande fallbroms som tillsammans med det flexibla fallskyddet längs vilken den löper, utgör en del av ett fallskyddssystem. Till varje Stopfor™-modell hör ett fallskydd i en viss modell som är särskilt till för just den Stopfor™-modellen.

Varje Stopfor™-modell har tillsammans med lämpligt fallskydd, genomgått en prövning för CE-typgodkännande av ett anmält organ.

FARA

Att använda en Stopfor™ på ett fallskydd som inte är anpassat till modellen enligt denna bruksanvisning, kan leda till att anordningen inte fungerar och att användarens liv således äventyras vid ett fall.

• Stopfor™ S förflyttar sig längs ett fallskydd av slaget tågvirke. Den följer användaren utan att någon manuell åtgärd krävs när denne förflyttar sig uppåt eller nedåt, och den läser sig automatiskt vid säkerhetslinan om ett fall inträffar.

• Stopfor™ M är en Stopfor™ S utrustad med en förstärkt fjäder som garanterar en permanent blockering av Stopfor™ mot linan. Detta tvingar användaren att förflytta Stopfor™ manuellt vid nedstigningen.

• Stopfor™ P är identisk med Stopfor™ S men är beroende av fallskyddet.

• Stopfor™ A fungerar på samma sätt som Stopfor™ S men omfattar en extra så kallad panikordning för större säkerhet. Den gör att fallet stoppas upp även om användaren håller styrspraken öppen med handen.

• Stopfor™ K förflyttas längs en flätad förankringslin och har samma funktion som Stopfor™ A. Den är monterad på flätat tågvirke och har inte samma läsprincip.

• Stopfor™ KS är en Stopfor™ K utrustad med ett system för överrullningsskydd.

• Stopfor™ KM är en Stopfor™ K utrustad med en förstärkt fjäder som garanterar en permanent blockering av Stopfor™ mot den flätade linan. Blockeringen tvingar användaren att förflytta Stopfor™ manuellt vid nedstigningen.

• Stopfor™ KSM är en Stopfor™ K utrustad med ett system för överrullningsskydd och en förstärkt fjäder.

• Stopfor™ B förflyttas längs en tvinnad förankringslin och har samma funktion som Stopfor™ K.

• Stopfor™ BS är en Stopfor™ B utrustad med ett system för överrullningsskydd.

• Stopfor™ BM är en Stopfor™ B utrustad med en förstärkt fjäder som garanterar en permanent blockering av Stopfor™ mot den flätade linan. Blockeringen tvingar användaren att förflytta Stopfor™ manuellt vid nedstigningen.

• Stopfor™ AP är en variant av Stopfor™ A som även omfattar en manuell läsfunktion. Den funktionen gör att användaren kan låsa fast Stopfor™ vid linan.

Fallskyddssystemet omfattar följande delar:

1. Fast förankringspunkt (A. sida 2)

2. Fallskydd (C. sida 2)

Stopfor™ får bara användas med fallskydd som certifierats av Tractel® S.A.S.

• Stopfor™ A, S, M, AP och P

Fallskyddet är av 14 mm slaget tågvirke i polyamid Tractel. Det levereras i 10 meters längder.

• Stopfor™ K, KS, KM, KSM

Fallskyddet är av statistiskt 11 till 12.5 mm flätat tågvirke av polyamid.

• Stopfor™ B, BS, BM, BSM

Fallskyddet är av 12 eller 14 mm slaget tågvirke i polyamid. Det finns en öglă i ena ändan av fallskydden (av slaget eller flätat tågvirke) som ska sättas fast vid förankringspunkten. Den andra ändan är bearbetad för att hindra Stopfor™ från att oavsiktligt frigöras från fallskyddet.

Fallskyddet har en brottstyrka som överstiger 22 kN.

Fallskyddet får endast användas som säkerhetslinा för arbeten på hög höjd för att möjliggöra säkert tillträde till arbetsplatsen.

3. Stopfor™

• Stopfor™ S (Fig. 6, sida 2)

Käften (I) är fästad vid styrspraken (K) och axeltappen (J) som användaren är kopplad till via en kopplingslinā. Stopfor™ S förflyttar sig automatiskt längs fallskyddet. En svag spänning, motsvarande anordningens vikt, överförs till användaren via kopplingslinan och gör att käften öppnas och Stopfor™ S förflyttar sig.

Kåpan är försedd med gångjärn och öppnas så att fallskyddet kan foras in i Stopfor™ S. Kåpan stängs med hjälp av en tandad knapp (E) och en gångad del, på den rörliga klaffens sida, som skruvas fast i en fastnästd mutter på kåpan. Det krävs två samtidiga åtgärder för att öppna kåpan: tryck på regeln (D) och skruva loss den tandade knappen (E). Fallskyddet ska vara vertikalt (maximalt tillåten vinkel i förhållande till vertikalen: 30°), förkratrat i sin övre ända och fritt hängande innan Stopfor™ S monteras (sida 2). Stopfor™ S monteringshindrade system (N) gör att anordningen bara kan läsas på fallskyddet om den är placerad med pilen (graverad på kåpan) riktad uppåt. Rullen (M) styr säkerhetslinan i anordningen.

Om användaren faller vippas spaken 45° under inverkan av den kraft som appliceras av kopplingslinan och käften läser linan mot den rörliga klaffen (F).

• Stopfor™ M (Fig. 6, sida 2)

Stopfor™ M har samma specifikation som Stopfor™ S, och är utrustad med en förstärkt fjäder som garanterar en permanent blockering av Stopfor™ mot linan. Detta tvingar användaren att förflytta Stopfor™ manuellt vid nedstigningen. För användarens komfort är Stopfor™:s hävam utrustad med ett plastgrepp.

• Stopfor™ A (Fig. 6, sida 2)

Stopfor™ A har två oberoende utlösningssystem som gör att käften kan gripa tag i fallskyddet och sedan mjukt stoppa upp fallet. Det första systemet motsvarar Stopfor™ S – användaren vippar upp styrspraken under fallet. Det andra ”paniksystemet” fungerar på så sätt att rullen upptäcker hastighetsökningen om spaken hålls öppen ofrivilligt vid fallet och drar käften i läsningsriktningen.

• Stopfor™ AP med låsfunktion (Fig. 6, sida 2)

Genom att samtidigt trycka spaken (H) uppåt och till höger kommer den i kontakt med stiftet (G). Stiftet håller käften tryckt mot fallskyddet och hindrar på så sätt anordningens förflyttning längs linan. Låsfunktionen kan frigöras genom en avsiktig åtgärd av användaren.

• Stopfor™ K, KS, KM, KSM (Fig. 7, sida 2) / Stopfor™ B, BS, BM, BSM (Fig. 6, sida 2)

Stopfor™ K, KS / Stopfor™ B, BS förflyttar sig fritt längs fallskyddet. När ett fall inträffar slår anordningen över och fallskyddet kommer i kontakt med kammens övre del. Kammen vrider sig inuti anordningen och klämmer fast fallskyddet.

Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM förflyttas manuellt längs förankringslinan. När ett fall inträffar slår anordningen över och förankringslinan kommer i kontakt med kammens övre del. Kammen vrider sig inuti anordningen och klämmer fast förankringslinan.

Systemet består av två plåtar ledade omkring kamaxeln (Fig. 6, sida 2, Q). Anordningen öppnar sig genom att den rörliga plåten (Fig. 6, sida 2, R) vrids. Kammens fjäder (Fig. 6, sida 2, S) gör det möjligt att hålla kammen tryckt mot fallskyddet.

När fallskyddet är på plats och kopplingsanordningen läser fast de två plåtarna, kan anordningen inte längre öppnas: fallskyddet är fängel i anordningen.

Stopfor™ KS, BS, KSM och BSM är utrustad med ett system för överrullningsskydd (T, Fig. 8, sida 2) som garanterar Stopfor™:s funktionsriktning på förankringslinan. Om Stopfor™ placeras bakvänt mot den vertikala förankringslinan kommer systemet för överrullningsskydd att blockera kåften (Q Fig. 8, sida 2). Denna funktion gör att Stopfor™:en då inte kan sättas fast på förankringslinan.

Stopfor™ KM, KSM, BM och BSM är utrustad med en förstärkt fjäder som permanent blockerar Stopfor™ mot förankringslinan. Denna funktion används i regel för arbeten på sluttande ytor. Detta tvingar användaren att förflytta Stopfor™ manuellt vid nedstigningen. För en större komfort vid uppstigningen ska förankringslinan förses med barlast genom att vinda upp linan eller placera en vikt på högst 1 kg i linans nedre änden.

4. Kopplingslinan (L)

Flera typer av kopplingslinor finns tillgängliga:

- Stopfor™ A: 0.3 eller 0.6 m lina.
- Stopfor™ S/M: 0.3; 0.6 eller 0.9 m lina.
- Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM: 0.3 m lina. Avtagbara kopplingslinor, kod 42222 eller 42232.
- Stopfor™ AP: 0.3 eller 0.6 m lina.
- Stopfor™ P: 0.3 m.

5. Kopplingsanordningarna (B)

Kopplingsanordningarna som levereras med kopplingslinan har en brottstyrka som överstiger 22 kN.

Installation

1. Förankring vid strukturen (Fig. 6, sida 2, A)

Fallskyddet sitter fast i förankringspunkten med en öglå och en kopplingsanordning. Förankringspunkten måste ha en längsta hållfasthet på 10 kN.

Obs: förankringspunkten kan bestå av ett 0.5 m långt band med en hållfasthet på 10 kN.

VARNING

Förankringspunkten måste alltid vara belägen ovanför användaren.

Stopfor™ S, A, AP, P, M

2. Monteringskonfigurerningar

Stopfor™-modellerna K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, P får bara monteras på ett vertikalt hängande fallskydd eller på ett fallskydd vars vinkel inte överstiger 30° i förhållande till vertikalen. I praktiken kan användaren uppfylla det villkoret genom att inte förflytta sig i sidled, från vertikalen i förhållande till upphängningspunkten, med mer än hälften av höjden upp till upphängningspunkt.

• Användaren klättrar vertikalt (0° +/- 30° från den vertikala linjen) på till exempel en metallstruktur. Fallskyddet som är placerat framför honom eller henne, är kopplat till Stopfor™ med en 0.3; 0.6 eller 0.9 m lång kopplingslina, beroende på vilken Stopfor™ som används (Fig. B, sida 82). Använd Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P i den här konfigurationen.

• Fallskyddet är placerat bakom användaren som är kopplad till Stopfor™ med en 0.3; 0.6 eller 0.9 m lång kopplingslina, beroende på vilken Stopfor™ som används (Fig. B, C, D, sida 82). Använd Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

• Användaren klättrar upp på en stege med fallskyddet placerat bakom eller framför sig. Han är kopplad till Stopfor™ med en 0.3; 0.6 eller 0.9 m lång kopplingslina beroende på vilken Stopfor™ som används (Fig. D, G, sida 82). Använd Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

• Användaren arbetar på ett horisontaltak. Förankringslinan är placerad horisontellt och han eller hon kan koppla sin Stopfor™ till selen bakom eller framför sig med en 0.30 m lång lina. Använd en Stopfor™ K, KS, KM, KSM B, BS, BM, BSM i detta fall (Fig. F, sida 82).

• Användaren arbetar på ett sluttande tak. Förankringslinan är placerad vertikalt i en vinkel som understiger 30°. Han eller hon kan koppla sin Stopfor™ till selen bakom eller framför sig med en 0.30 m lång lina, använd en Stopfor™ M, KM, KSM, BM, BSM i detta fall, (Fig. F, sida 82). Med 0.30 m; 0.60 m eller 0.90 m lång lina, använd Stopfor™ M (Fig. G, sida 82).

3. Monteringskonfigurationer med Stopfor™ AP

• Fallskyddet är vertikalt (0° till 30° i förhållande till vertikalen). När parkeringsbromsen har aktiverats kan användaren arbeta hängande. Han eller hon håller kvar av Stopfor™ som samtidigt fungerar som en fallskyddsanordning (Fig. E, G, sida 82).

VARNING

Fallskyddet får inte vara slakt mellan förankringspunkten och Stopfor™.

Kontrollera att det är tillräckligt långt.

4. Fallhöjd (Fig. A, sista sida 82)

OBSERVERA:

Före varje användning gäller det att kontrollera att säkerhetsmarginalen/vertikal fri höjd (L) under apparaten är större än summan av två gånger hållinans (L1) längd, plus en meter för inbromsnings (L2), plus en meter för säkerheten (L3), plus den elastiska töjningen på det tägvirke (L4) som används.

5. Arbetsmiljö

- Förhållanden på en utomhusarbetsplats.
- Temperaturintervall på mellan -40 och +60°C.
- Marina förhållanden.
- Vid arbeten där en produkt sprutas på (färg, sand m.m.) måste anordningen skyddas så att produkten hindras från att tränga in iutni Stopfor™.

6. Räddningsaktioner

En studie ska ha genomförts för att fastställa vilka mänskliga och materiella resurser som krävs vid en räddningsaktion i händelse av ett kontrollrat fall med Stopfor™, för att kunna rädda den olycksdrabbade personen inom 15 minuter. Utöver den tidsramen utsätts personen för livsfara.

Genomgång före användning

Kontroller

- Kontrollera att kåpan eller plåtarna inte är skadade.
- Gör en visuell granskning av fallskyddets och kopplingslinans skick.
- Kontrollera läsfunktionens effektivitet med Stopfor™ monterad på fallskyddet, genom att dra med kraft i anordningen i motsatt riktning i förhållande till pilen som finns graverad på kåpan.
- Vippa spaken uppå och kontrollera att kåften frigörs och att Stopfor™ förflyttar sig längs fallskyddet.
- Kontrollera installationsförhållandena för systemet (se avsnittet Installation).
- Kontrollera att Stopfor™ sitter vänd i rätt riktning på fallskyddet.
- Kontrollera den tillhörande utrustningens, säkerhetsselens och kopplingsanordningarnas skick.

Användning

Användaren kopplar Stopfor™ till sin säkerhetssele med hjälp av kopplingslinan (L).

Han eller hon monterar Stopfor™ på fallskyddet (C).

SE

Gör sedan på följande sätt:

Stopfor™ A, S, AP, M

- Öppna anordningen genom att trycka på regeln med vänster hand och skruva loss den tandade knappen med höger hand.
- Stopfor™ ska sitta på fallskyddet med pilen riktad uppåt när anordningen är låst. Om pilen är riktad nedåt kan anordningen inte stängas tack vare det monteringshindrade systemet.
- Placerar fallskyddet i kåpan. Stäng kåpan och skruva åt den tandade knappen ordentligt.

Stopfor™ stoppar automatiskt ett eventuellt fall.

Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM

- Öppna apparaten genom att vrida den rörliga plåten.
- Slå över kammen med hjälp av stiftet för att frigöra fallskyddets passage.
- För in fallskyddet mellan klämningsaxeln och kammen.
- Stäng den rörliga plåten fram till klämningsaxelns stopp.
- För in kopplingsanordningen M10 i hålen i BÅDA plåtarna, rörlig och fast, för att låsa anordningen.
- Stopfor™ ska sitta på fallskyddet med pilen riktad uppåt när anordningen är låst.

Stopfor™ stoppar automatiskt ett eventuellt fall.

Transport och förvaring

- Stopfor™ samt hållinan och säkerhetsstödet ska läggas upp på ett fuktfritt ställe vid en förvaringstemperatur mellan -40 °C och +60 °C.
- Under transport och lagring, skydda utrustningen mot all angreppsrisk (vass kant, direkt värme, kemikalier, UV, ...).

Skötsel och reparation

Ett regelbundet underhåll måste genomföras av användaren. Utöver de kontroller som beskrivs i avsnittet Kontroll före användning ska följande underhållsmoment genomföras:

- Om fallskyddet är smutsigt måste det rengöras med rent och kallt vatten. Tillsätt eventuellt ett tvättmedel för fintvätt. Använd en syntetisk borste.
- Om fallskyddet har blivit blött vid användning eller rengöring, måste det lufttorkas i skugga och på avstånd från värmekällor.
- Syna fallskyddets hela längd före användning.
- Allvarliga, ej synliga skador kan påverka fallskyddets hållfasthet. Därför rekommenderar Tractel® er attbara tillåt fallskyddet används under tillsyn av den person som ansvarar för utrustningen.
- Syror, oljor och bensin påverkar fallskyddets hållfasthet. Om dessa medel kommer i kontakt med fallskyddet angrips linan polyamidfibrer. Den försämring som sker av fibrerna är inte alltid synlig med blotta ögat.
- Undvik att exponera fallskyddet för solljus i onöдан. Förvara det i skugga och skyddat från ljus.
- Fallskyddet får inte skrava mot skarpa kanter eller nötande ytor.
- Förvara fallskyddet i en väska som skydd och för transport. Tractel® erbjuder en väska som är anpassad för höjdarbeten.
- Stopfor™ kräver inget särskilt underhåll. Det är dock rekommenderat att rengöra den med tvålvattnet.
- Ett årligt underhåll och reparationer ska utföras av Tractel® eller av en auktorisering reparatör.

Indikationer för när utrustningen inte får användas

Det är förbjudet att:

- använda Stopfor™ för andra ändamål än som fallskyddsutrustning,

• använda Stopfor™ som ett hjälpmittel för att hänga upp användaren eller en annan last,

• koppla flera personer till samma Stopfor™,

• placera flera Stopfor™ på samma fallskydd,

• använda Stopfor™ A, AP, S, M på ett fallskydd vars vinkel överstiger 30° i förhållande till en vertikal linje,

• använda Stopfor™ K, KS, KM, KSM/B, BS, BM, BSM i horisontellt med en vinkel som inte överstiger 20° i förhållande till horisontaltakets kant. (se figur 6, 7, sida 2).

• vända den delen av fallskyddet där Stopfor™ sitter, upp och ned,

• använda anordning sedan den stoppat ett fall, utan att den först har granskats och provats efter fallet av tillverkaren eller en reparatör som auktoriseras av tillverkaren,

• använda andra fallskydd, kopplingslinor eller beständsdelar än de som är kompatibla med varje Stopfor™-modell enligt informationen i denna bruksanvisning,

• använda fallskyddet för något annat än som stöd för föreskriven Stopfor™-modell, även med en annan fallbromsmodell,

• använda en kopplingslina som är längre än 0,3 m för Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM och P, längre än 0,6 m för Stopfor™ A och AP samt längre än 0,9 m för Stopfor™ S och M,

• använda ett skadat fallskydd eller en skadad kopplingslina, ett fallskydd eller en kopplingslina med knutar eller synliga tecken på försämring,

• använda anordningen under mer än tolv månader utan att den besiktigats av tillverkaren eller en reparatör som auktoriseras av tillverkaren.

Kompletterande utrustning

Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P är en del i ett vertikalt fallskyddssystem som ska uppfylla standarden EN 363 och omfatta (uppförån och ned):

- 1) en förankringsanordning som uppfyller standarden EN 795,
- 2) en första kopplingsanordning som uppfyller standarden EN 362,
- 3) en säkerhetslina (flexibelt fallskydd) som uppfyller standarden EN 353-2,
- 4) Stopfor™, rörlig fallbroms med automatisk låsfunktion, som uppfyller standarden EN 353-2,
- 5) en andra kopplingsanordning som uppfyller standarden EN 362,
- 6) en säkerhetssele som uppfyller standarden EN 361 (förankringspunkt på ryggen eller bröstet).

Alla andra kombinationer är förbjudna.

VARNING

En säkerhetssele EN361 är det enda godtagbara fallskyddet för en användare som får användas i ett fallskyddssystem. Hälst bör selens förankringspunkt på bröstet användas.

I överensstämmelse med europeiska specifikationer har var och en av de kombinerade delarna, som numreras från 1 till 6 ovan och som säljs av Tractel®, fått en CE-märkning till följd av ett CE-typgodkännande samt varit föremål för produktkvalitetskontroll.

Utrustningens överensstämmelse

Företaget Tractel® S.A.S, RN 19-Saint Hilaire sous Romilly, F-10102 Romilly-sur-Seine, Frankrike, intygar härmed att utrustningen som beskrivs i denna bruksanvisning,

- uppfyller kraven i det europeiska direktivet 89/686/EEG från december 1989,
- är identiska med den personliga skyddsutrustning som varit föremål för typintyg utfärdat av APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille Frankrike, identifierat med nummer 0082, och utprovade i enlighet med EN 353-2 normen.
- har genomgått det förfarande som anges i art. 11B i direktiv 89/686/EEG, under övervakning av följande anmälda organ: APAVE SUDEUROPE SAS - CS 193 - 13322 Marseille - Frankrike, identifierat med nummer 0082.

De företag som ger en anställd eller liknande, en personlig fallskyddsutrustning, måste följa arbetslagstiftningen.

Inom Europeiska unionen måste dessa anordningar vara föremål för en periodisk besiktning enligt direktivet 89/656/EEG av den 30/11/89 (utrustningen måste besiktgas minst en gång per år av Tractel® S.A.S eller en reparatör som auktoriseras av Tractel® S.A.S.).

Den årliga besiktningen gör att utrustningens livslängd kan förlängas ytterligare 1 år, upp till maximalt 10 år.

Märkning

På varje produkt finns följande märkning:

- a: det kommersiella varumärket: Tractel®,
- b: produktnamnet: t.ex. Stopfor™ S,
- c: referensstandarden: standardens nummer och år (se tabell sida 83). Om året för EN 353-2 inte finns angivet på anordningen, rör det sig om EN 353-2 (1993),
- d: produktkodsreferensen: grupp kod,
- e: CE-märkningen anger att utrustningen uppfyller kraven i direktivet 89/686/EEG. "0082" är det anmälda organets nummer, artikel 11,
- f: tillverkningsdatum,
- g: serienumret,
- h: en symbol som anger att bruksanvisningen måste läsas igenom före användning,
- i: en pil som anger riktningen vid användning,
- k: fallskyddets placering,



Kontroll av säkerhetsmarginal/vertikal fri höjd före varje användning,

m: den obligatoriska typen av fallskydd,



: flätat tägvirke,



: slaget tägvirke,

n: diametern för det fallskydd som ska användas.

Regelbunden översyn

När en Stopfor™ inte är i uppenbart fullgott skick eller om den redan används för fallskydd, måste den kontrolleras av Tractel® SAS eller av en behörig och kvalificerad tekniker som noga följer instruktionerna i dokumentationen för kontroll av personliga skyddsutrustningar från Tractel®.

Filen för kontroll av skyddsutrustningar från Tractel® finns tillgänglig på Tractel®s webbplats "www.tractel.com".

En årlig översyn är nödvändig, men beroende på hur ofta den används, på miljöförhållanden, användningens svårighetsgrad och företagets regler samt gällande föreskrifter i användarlandet, kan regelbundna kontroller göras oftare.

Regelbundna undersökningar ska utföras av en behörig och kvalificerad person i enlighet med tillverkarens vedertagna undersökningsförfaranden som står i filen "Instruktioner för kontroll av personliga skyddsutrustningar från Tractel®".

Kontroller vid regelbunden översyn att produktens märkning är läslig.

Det åligger den behörige och kvalificerade teknikern som utförde kontrollen att utfärda ett skriftligt tillstånd att åter sätta utrustningen i drift.

Reaktiveringen av produkten ska registreras på det kontrollblad som finns i mitten av denna bruksanvisning.

Detta kontrollblad ska förvaras under produktens hela livslängd tills den slutgiltigen kasseras.

Livslängd

Personskyddsutrustningar i tyg från Tractel® såsom selar, hållinor, rep och energiupptagare, mekaniska personskyddsutrustningar från Tractel® såsom Stopcable™ och Stopfor™ fallskyddsanordningar, Blocfor™ automatiska fallskyddsblock och livlinor från Tractel® får bara användas från och med deras motsvarande tillverkningsdatum:

- vid normal användning i enlighet med rekommendationerna för användning som står i denna bruksanvisning.
- om de genomgått en periodisk avsyning som ska utföras minst 1 gång om året av en behörig person och om denna personskyddsutrustning, efter avsnyningen, har av denna person förklarat driftsduglig.
- om alla villkor för förvaring och transport som står i denna bruksanvisning har noggrant följts.

Etusijaiset ohjeet

1. Turvallisuussystä ja varusteen tehokkuuden takaamiseksi on ehdottomasti tutustuttava tämän käsikirjan sisältöön, ymmärrettää ja noudatettava annettuja ohjeita ennen Stopfor™-varusteen käyttötä.
2. Tämä käsikirja on säilytettävä hyvänkuntoisena ja pidettävä käyttäjien saatavilla laitteen hävittämiseen asti. Käsikirjasta voi pyytää lisäkappaleita.
3. Laitteeseen kaiverretut tiedot (ks. kappaleesta "merkinnät") on pidettävä lukukelpoisina. Mikäli joku merkintä tulee epäselväksi, laite on otettava lopullisesti pois käytöstä.
4. Stopfor™ on putoamisenestojärjestelmään kuuluvia komponenttejä, joita tulee käyttää yksinomaan yhdessä toisten keskenäisesti ja Stopfor™-laitteen kanssa yhteensopivien sekä turvallisuusmäärysten ja voimassa olevien standardien, erityoten standardin EN 363 mukaisen komponenttien kanssa.
5. Stopfor™ -laitetta saa käyttää vain koulutettu ja pätevä henkilö tai tällaisen henkilön tulee valvoa käytön. Koulutukseen tulee myös sisältää putoamistapauksessa noudatettavien toimintatapojen opettelut sekä Stopfor™IN asennus- ja käyttödemonстраatio osana täydellistä läitteisto turvallisissa olosuhteissa.
6. Varmuusjärjestelmän muodostavien varusteiden liittämisen annettuja ohjeita on ehdottomasti noudatettava tämän käsikirjan ja liitettyvien varusteiden mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
7. Eritoten Stopfor™-laitteet on asennettava yksinomaan joustavalla kiinnitysköydellä, jonka spesifikaatiot ovat ehdottomasti samat kuin vastaanavaan Stopfor™-mallin Tractel™in kiinnityksessä.
- Tämän vaatimuksen noudattamatta jättäminen saattaa käyttäjän hengenvaaraan. Käytäjä tai hänen työntäjansa on vastuussa kiinnitysten merkinnästä virheiden välttämiseksi.
8. Tractel® velvoittaa Tractel®-kiinnitysköyden käytöä eikä otta vastuuta Stopfor™-laitteen käytöstä muun kuin alkuperäisen ja vastaavasta Stopfor™-mallista poikkeavien Tractel™in kiinnitysköyden kanssa. Lisäksi Tractel® voi taata yksinomaan myymistään, turvallisuusmäärysten ja sovellettavien standardien mukaisesti huolletuista, kootuista ja asennetuista komponenteista koostuvan putoamisenestojärjestelmän.
9. Tractel® ei ole vastuussa käytöstä, jos Stopfor™ on purettu ilman Tractel™in valvonata tai kun tilalle asennetaan muita kuin alkuperäisiä varaosia.
10. Kaikkien laitteiden muutoksiin ja lisäyskiin tulee hankkia Tractel™in kirjallinen lupa etukäteen. Käytä vain EN 353-2 -merkinnällä varustettuja kiinnitysvälineitä.
11. Ennen Stopfor™-laitteen käytöä, käyttäjän tai turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön on tarkistettava varmuusköyden kiinnityslaitteen kiinnityksen tukuevien määrysten ja voimassa olevien standardien mukaisesti.
12. Älä koskaan käytä Stopfor™-laitetta tai kiinnitysköytä, jos se ei ole selvästi hyväkuntoinen. Käytäjän tulee tehdä Stopfor™-laitteen käytölle käsien varmuusköydellä (katso "Tarkastus ennen käytöä") aina ennen käytöä. Kaikki vioittuneet Stopfor™-laitteet on palautettava Tractel™ille tai piirimyyjälle korjattavaksi tai hävitettäväksi. Kaikki kiinnityslaitteet, joissa on merkkejä kulumista tai vaurioista, on hävitettävä.
13. S-, A-, AP-, M-mallisia Stopfor™-laitteita tulee käyttää yksinomaan kohlisuorasti riippuvalla tai enintään 30° kulmassa olevalla kiinnitysköydellä. Niitä voi käyttää vaakasorrasa työkenneltäessä terassikatolla, jolloin kulma on enintään 20° suhteessa terassikaton harjaan. (katso kuva 4, sivu 2).
14. Stopfor™-K-, KS-, KM-, KSM-, B-, BS-, BM- ja BSM-laitteita saa käyttää pystysuoralla kiinnitysköydellä tai pystysuoran tason suhteen enintään 30°:n kulmassa olevalla kiinnitysköydellä. Niitä voi käyttää vaakasorrasa työkenneltäessä terassikatolla, jolloin kulma on enintään 20° suhteessa terassikaton harjaan. (katso kuva 4, sivu 2).
15. Putoamisen estänyt Stopfor™-laite tai laite, jonka turvallisuutta epäillään, on ehdottomasti toimitettava Tractel™ille tai valtuutetulle piirimyyjälle tarkastettavaksi. Laitetta ei saa käyttää uudelleen ilman Tractel™in tai sen valtuuttaman korjaajan kirjallista lupaa. Kiinnitysköysi, joka on vastaanottanut Stopfor™ - laitteen vaikuttavan käyttäjän putoamisen yhteydessä, on otettava pois käytöstä.
16. Kaikki korjaukset tulee tehdä noudattaen Tractel™in menetelmiä.
17. Älä koskaan käytä Stopfor™-laitetta ja varmuusjärjestelmässä käytettyjä komponentteja muuhun kuin niille osoitetuun tarkoitukseen, äläkä muissa kuin tässä käsikirjassa osoitetuissa olosuhteissa. Älä koskaan käytä Stopfor™-laitetta käyttäjän kannatukseen muutoin kuin putoamistapauksissa äläkä käytä sitä pelastustoimenpiteisiin.
18. Stopfor™-laite on toimitettava Tractel™ille, valtuutetulle huoltoliikkeelle tai ammattitaitoiselle henkilölle vähintään kerran vuodessa tarkastettavaksi. Tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota laitteen toimintaan, mutta myös merkitöiden luettavuuteen. Käyttäjän turvallisuus riippuu laitteiston tehokkuuden ja kestävyyden ylläpitämisestä.
19. Tärkeää: Jos sinun tulee uskoa laitteet työntekijän tai vastaanavaan henkilön käytöön, noudata sovellettavia sääntöjä.
20. Stopfor™-laite on suositeltavaa antaa käyttäjän henkilökohtaiseen käytöön, eritykin kun kysymyksessä on työntekijä.
21. Lopullisesti pois käytöstä otettu Stopfor™-laite tai kiinnityslaitte on hävitettävä tai sijoitettava varmaan paikan epähuomiossa tapahtuvan käytön estämiseksi.
22. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että kiinnityspiste tai -köysi sijaitsevat aina oikeassa paikassa ja että työ tehdään siten, että putoamisvaara ja -korkeus minimoidaan.
23. Aina ennen laitteen käytöä on ehdottomasti tarkistettava, että kotheen alla on riittävästi tilaa käytäjää varten. Jos tämä sattuu olevan, hänen tiellään ei saa olla esteitä eikä hän saa pudota maahan saakka.
24. Älä koskaan käytä Stopfor™IA, jos jokin sen osa on vahingoittunut tai jos on vaara, että se haittaa laitteen turvallisuusominaisuuksia. Laitetta asennettaessa sen turvallisuustoimintoja ei saa vahingoittaa.
25. Käyttäjän tulee olla täysissä voimissa fyysisesti ja psyykkisesti käytäessään laitteista. Jos epäilet kuntoasi, käänny lääkärin puoleen. Raskaana olevat naiset eivät saa käyttää Stopfor™IA.
26. Laitetta ei saa käyttää sen raja-arvojen ulkopuolella tai muussa tehtaassa kuin mihin se on suunniteltu (katso kappaleetta "Käytöolosuhteet").
27. Jos Stopfor™ myydään ensimmäisen käyttöönsä ulkopuolelle, käyttäjän turvallisuuden kannalta on välttämätöntä, että jälleenmyyjä toimittaa käyttöohjeet, kunnossapito-ohjeet säännöllisesti huoltoa varten sekä korjausohjeet, joita on laadittu tuoteen käytöömaan kielellä.
28. Ennen Stopfor™IN käytöä laitteen käyttäjän tai vastuullisen viranomaisen tulee tarkistaa, että kiinnityksen ankkurointi vastaa kestävyyss- ja turvallisuusvaatimuksia.
29. Mitään Stopfor™-laitteita, joita ei ole tarkastettu vähintään 12 kuukauden kuluessa, ei saa käyttää, vaan valtuutetun ja pätevän teknikon tulee tarkasta ne ja hyväksyä ne käytettäväksi kirjallisesti tai sulkea ne pois käytöstä. Jos laite on pysäytänyt putoamisen, se täytyy poistaa käytöstä ja käyttö tulee estää tai laite tulee hävittää.

ERIKOISOVELLUTUKSET

Ota yhteys TACTELIIN kaikissa erikoisovellustapauksissa.



Käyttö ja kuvaus

Stopfor™ (ilman S- tai A-täsmennystä) on itsestään kiristyvä mekaaninen putoamisenestolaitte, joka muodostaa putoamisenestojärjestelmän yhdessä (joustavan) kiinnitysköytteen (jolla se liukuu) kanssa. Stopfor™- laitteen on tarkoitettu mallin mukaisesti suunniteltu erityistä kiinnitysköytä varten.

Ilmoitettu organisaatio on tehnyt Stopfor™- mallien ja sopivan kiinnitysköyden CE-tyyppitarkastuksen.

VAARA

Stopfor™- laitteen käyttö tämän käsikirjan mukaiselle mallille sopimattomalla kiinnitysköydellä aiheuttaa laitteen toimintahäiriötä ja seurausena voi olla käyttäjälle hengenvaarallinen putoaminen.

- Stopfor™ S siirtyy punottua kiinnitysköytä pitkin käyttäjää seuraten ilman, että sitä tarvitsee auttaa käsin ylös- tai alaspäin ja se liukkuutu automaattisesti kiinnitysköydelle putoamisen tapahtuessa.
- Stopfor™ M on Stopfor™ S, joka on varustettu vahvistetulla jousella, joka takaa sen, että Stopfor™ on jatkuvali lukittu köydelle. Se pakottaa käyttäjän siirtämään Stopfor™-laitetta käsin laskeutumisen yhteydessä.
- Stopfor™ P on samanlainen kuin Stopfor™ S, mutta se riippuu kiinnitysköydestä.
- Stopfor™ A toimii samaan tapaan kuin Stopfor™ S, mutta siinä on lisävarauslaite, jota kutsutaan "paniikinestolaitteeksi". Se keskeyttää putoamisen vaikka käyttäjä pitäisikin käyttövipua auki kätki.
- Stopfor™ K liukkuu pitkin stattista kiinnitysköytä, sillä on sama toimintatapa kuin Stopfor™ A-laitteella. Se on asennettu köydelle, eikä siinä ole samanlaista pysäytysmekanismia.
- Stopfor™ KS on Stopfor™ K, joka on varustettu käänymistä estävällä järjestelmällä.
- Stopfor™ KM on Stopfor™ K, joka on varustettu vahvistetulla jousella, joka takaa sen, että Stopfor™ on jatkuvali lukittuna stattisella kiinnitysköydellä. Laitteen lukitus pakottaa käyttäjän siirtämään Stopfor™-laitetta käsin laskeutumisen yhteydessä.
- Stopfor™ KSM on Stopfor™ K, joka on varustettu käänymistä estävällä järjestelmällä ja vahvistetulla jousella.
- Stopfor™ B liukkuu pitkin punottua kiinnitysköytä, sillä on sama toimintatapa kuin Stopfor™ K-laitteella.
- Stopfor™ BS on Stopfor™ B, joka on varustettu käänymistä estävällä järjestelmällä
- Stopfor™ BM on Stopfor™ B, joka on varustettu vahvistetulla jousella, joka takaa sen, että Stopfor™ on jatkuvali lukittuna stattisella kiinnitysköydellä. Laitteen lukitus pakottaa käyttäjän siirtämään Stopfor™ -laitetta käsin laskeutumisen yhteydessä.
- Stopfor™ BSM on Stopfor™ B, joka on varustettu käänymistä estävällä järjestelmällä ja vahvistetulla jousella.
- Stopfor™ AP on Stopfor™ A:n muunnon, jossa on lisänä käiskäytöön liukintatoiminto. Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi lukita Stopfor™- laitteiden köydelle.

Putoamisenestojärjestelmä koostuu alla kuvatuista komponenteista.

1. Kiinteä kiinnityspiste (A sivu 2)

2. Kiinnitysköysi (C sivu 2)

Stopfor™IA saa käyttää vain Tractel SAS- yhtiön hyväksymien kiinnitysköyksien kanssa.

- Stopfor™ A, S, M, AP ja P

Kiinnitysköyntä käytetään punottua 14 mm:n polyamidista kiinnitysköytä, joka toimitetaan 10 m kerrannaispituitena.

• Stopfor™ K, KS, KM, KSM
Kiinnitysköytenä on staattinen polyamidiköysi Tractel, jonka halkaisija on 11 – 12.5 mm.

• Stopfor™ B, BS, BM, BSM
Kiinnitys tapahtuu kierretyn polyamidiköiden avulla, jonka halkaisija 12 tai 14 mm.

Kaikissa kiinnitysjärjestelmissä köyden päähän tehdään lenkki, josta köysi kiinnitetään kiinnityspisteenseen. Toisessa päässä köysi on valmistettu siten, että se ei pääse vapautumaan epähuomiosta. Kiinnitysköydyn katkeamislijuus on yli 22 KN.

Kiinnitysköytä tulee käyttää yksinomaan korkean paikan turvaköytänä turvallisesti tapahtuvan työkohteeseen pääsyn sallimiseksi.

3. Stopfor™

- Stopfor™ S (kuva 6, sivu 2)

Kiinnitysleuka (I) on kiinteä osa ohjausvipua (K) ja silmukkapäästä (J), johon käyttäjä kiinnitetään köydellä. Stopfor™ S siirtyy automaattisesti kiinnitysköytä pitkin. Käyttäjää kohdistuu kevyt, laitteen painoa vastaan jännite taljakyöden väliksellä, sallien kiinnitysleuan avautumisen ja Stopfor™ S laitteen siirtymisen.

Saranalla varustettu suojakotelo voidaan avata kiinnityksellä asentamiseksi Stopfor™ S laitteeseen. Suojus sulkeutuu moletilla (E) ja liikkuvan sulkinen puolella olevalla kierteteitällä kappaaleilla, joka kierretään suojuksessa olevalle niittimutterille. Suojus avataan painamalla ulkooa (D) ja lösäämällä samalla molettia (E). Kiinnitysköysi on kohtisuorasti (suuri salitti kulma 30°) yläpäädystään kiinnitetynä ja riippuu vapaasti ennen Stopfor™ S-laitteen asenusta. Stopfor™ S-laitteen ylösaisesta asennuksen estojärjestelmä (N) salii laitteen sulkeutumisen kiinnitysköydelle vain, mikäli laite asennetaan niin, että suojuksessa oleva nuoli osoittaa ylös. Ohjausrulla (M) ohjaa kiinnitysköytä laitteessa.

Jos käyttäjä putoaa, vipu käännyttää 45° köyden kohdistaman voiman johdosta ja kiinnitysleuka liukkuutu liikkuvaa suljinta (F) vasten.

- Stopfor™ M (kuva 6, sivu 2)

Stopfor™ M on ominaisuuksiltaan samanlainen kuin Stopfor™ S, se on varustettu vahvistetulla jousella, joka takaa sen, että Stopfor™ on jatkuvali lukittuna köydellä. Se pakottaa käyttäjän siirtämään Stopfor™-laitetta käsin laskeutumisen yhteydessä. Käytönmukavuuden takia Stopfor™ -vipuvarsi on varustettu muovisella kädensillalla.

- Stopfor™ A (kuva 6, sivu 2)

Stopfor™ A laitteessa on kaksi itsenäistä laukaisijärjestelmää, joita sallivat kiinnitysleuan kytketytymisen kiinnitysköydelle, jota seuraa putoamisen joustava ehkäiseminen. Ensimmäinen järjestelmä vastaa Stopfor™ S-järjestelmää, jossa käyttäjä käännyttää ohjausvipun pudottessaan. Toinen järjestelmä on "paniikinestolaitte". Jos vipu pysyy auki epähuomiossa putoamisen aikana, rulla havaitsee nopeuden kiintymisen ja sulkee kiinnitysleuan.

- Stopfor™ AP ja laukintalaite (kuva 6, sivu 2)

Kun vipu (H) painetaan samanaikaisesti ylös ja oikealle, se painautuu kynttä (G) vasten. Kynsi pitää kiinnitysleuan hyvin kiinni kiinnitysköydellä ja ehkäisee laitteen siirtymisen kiinnitysköydellä. Käyttäjä voi vapauttaa omo-altoitsesti laukintalaiteen.

- Stopfor™ K, KS, KM, KSM (kuva 7 sivu 2) / Stopfor™ B, BS, BM, BSM (kuva 6, sivu 2)

Stopfor™ K, KS / Stopfor™ B, BS liukkuu vapaasti kiinnitysköydellä. Jos laite putoaa, se heilahtaa, jolloin kiinnitysköysi joutuu kosketukseen ylösasoon nokan kanssa. Tällöin nokka menee laitteen sisälle ja tarttuu kiinni kiinnitysköytteen.

Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM liukkuu käsin kiinnitysköytä pitkin. Jos laite putoaa, se heilahtaa, jolloin kiinnitysköysi joutuu kosketukseen ylösasoon nokan kanssa. Tällöin nokka menee laitteen sisälle ja tarttuu kiinni kiinnitysköytteen.

FI

Järjestelmä koostuu kahdesta nivelleitetystä sivukappaleesta nokan (kuva 8, sivu 2, Q) akselin molemmilla puolilla. Laitte avautuu siten, että liikkuva sivukappale (kuva 8, sivu 2, R) pyörääntää. Nokan jousi (kuva 8, sivu 2, S) pitää nokan painettuna kiinni kiinnitysköydellä. Kun kiinnitysköysi on paikoillaan ja liittimet luitkevat molemmat kappaleet, laitetta ei voi avata; kiinnitysköysi on tällöin varmasti laitteeseen sisällä.

Stopfor™ KS, BS, KSM, BSM on varustettu kääntymistä estävällä järjestelmällä (T, kuva 8, sivu 2), joka takaa Stopfor™ -laitteen toimintasuunnun kiinnitysköydellä. Jos Stopfor™ laiteetaan vähän pystysuoraan kiinnitysköytä vasten, kääntymistä estävä järjestelmä sulkee leuan (Q, kuva 8, sivu 2). Tämä toimenpide tekee mahdottomaksi laittaa Stopfor™ -laitteen kiinnitysköydelle.

Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM on varustettu vahvistetulla jousella, joka takaa sen, että Stopfor™ on jatkuvasti lukituna kiinnitysköydellä. Tätä toimintoa käytetään yleensä työskennellessä teräväharjaissilulla. Se pakottaa käyttäjän siirtämään Stopfor™ -laitetta käsien laskeutumisen yhteydessä. Jotta mukavuus olisi parempi nousun yhteydessä, kiinnitysköysi pitää kiertyä kokoon tai siihen tulee kiinnittää alapäähän enintään 1 kg:n painon.

4. Taljaköysi (L)

Saatavana on useita köysityyppejä:

- Stopfor™ A: 0.3 m tai 0.6 m pituinen taljaköysi.
- Stopfor™ S/M: 0.3 m, 0.6 m tai 0.9 m pituinen taljaköysi.
- Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM: hihnan pituus 0.3 m. Vaihdettavat hihnat, koodit 42222 tai 42232
- Stopfor™ AP: 0.3 m tai 0.6 m pituinen taljaköysi.
- Stopfor™ P: 0.3 m.

5. Liittimet (B)

Taljaköiden mukana toimitettujen liittimiin murtoluujuus on yli 22 kN.

Asentaminen

1. Kiinnitys rakenteeseen (kuva 6 sivu 2, A)

Kiinnitysköysi kiinnitetään kiinnityspisteeseen lenkistä ja liittimellä. Kiinnityspisteestä kestävyys on oltava vähintään 10 kN.

HUOM! Kiinnityspiste voi olla hihna, kestävyyden ollessa 10 kN.

VAROITUS

Kiinnityspisteen tulee aina sijaita käyttäjän yläpuolella.

Stopfor™ S, A, AP, P, M

2. Asennuskokooppano

K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P-malliset Stopfor™- laitteet tulee asentaa yksinomaan kohtisuorasti riippuvaleita enintään 30° kulmassa olevalle kiinnitysköydelle. Käylännessä käyttäjä nouddattaa tätä ehtoa niin, ettei hän poikkea liikuessaan kiinnityspisteen kohtisuorudesta yli puolelki kiinnityspisteen korkeusmitasta.

- Käyttäjä kiipeää kohtisuorasti (0° +/- 30° suhteessa pystysuoraan) esimerkiksi metallirakenteella. Kiinnitysköysi on sijoitettu käytäjän eteen ja se on kytkeytä Stopfor™-laitteeseen 0.3 m, 0.6 m tai 0.9 m pituisella taljaköydellä käytettävästi Stopfor™-laitteesta riippuen (kuva B, sivu 82). Käytä tässä kokooppanossa mallia Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.
- Kiinnitysköysi on sijoitettu käytäjän taakseen tai eteen, ja se on kytkeytä Stopfor™-laitteeseen 0.3 m, 0.6 m tai 0.9 m pituisella taljaköydellä (käytetystä Stopfor™-mallista riippuen kuva C, D, G, sivu 82). Käytä mallia Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.
- Käyttäjä nousee tikkaille, kiinnitysköysi on sijoitettu käytäjän taakse tai eteen, ja se on kiinnitetty Stopfor™-laitteeseen 0.3 m 0.6 m tai 0.9 m pituisella taljaköydellä (käytetystä Stopfor™-mallista riippuen. kuva D, G, sivu 82). Käytä mallia Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

• Käyttäjä työskentelee terassikatolla, hänen kiinnitysköytensä on vaakasuorassa. Käyttäjä voi kiinnittää Stopfor™ -laitteen valjaisiin edessä tai takana käytäen 0.30 m:n pituista taljaköytä. Tässä typillisessä tapauksessa on käytettävä Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM -laitetta (kuva F, sivu 82).

• Käyttäjä työskentelee harjakanolla, hänen kiinnitysköytensä on pystysuorassa ja alle 30°:n kulmassa hänen edessään tai takana. Käyttäjä voi kiinnittää Stopfor™ -laitteen valjaisiin edessä tai takana käytäen 0.30 m:n pituista taljaköytä. Tässä typillisessä tapauksessa on käytettävä Stopfor™ M, KM-, KSM-, BM-, BSM-laitetta (kuva F, sivu 82). Yhdistetty 0.30 m:n, 0.60 m:n tai 0.90 m:n pituisella taljaköydellä, käytä Stopfor™ M-laitetta (kuva G, sivu 82).

3. Asennuskokooppano Stopfor™ AP-laitteen kanssa

• Kiinnitysköysi on kohtisuorasti (0° - 30° suhteessa pystysuoraan). Kun seisontalukituslaite on kytkeytä, käyttäjä voi työskennellä kannattetulta ja Stopfor™ takaa samalla putoamisenestoroolinsa (kuva E, G, sivu 82).

VAROITUS

Kiinnitysköydessä ei saa olla löysää kiinnityspisteen ja Stopfor™-laitteen välillä. On varmistauduttava, että köyden pitius on riittävä.

4. Vapaa tila (Kuva A, sivu 82)

HUOMIO:

Aina ennen käyttöä on tarkastettava, että maavara (L) laitteen alla yllättää käytettävän hihnan (L1) kaksinkertaisen pituuden, ja sen lisäksi täytyy varata yksi metri jarrutusta varten (L2), yksi turvametri (L3) sekä käytettävien köylien (L4) elastiisuuden pidennys.

5. Käyttöympäristö

- ulkoilymäaolosuhteet,
- käytönlämpötila -40 °C - +60 °C,
- meri-ilmasto,
- kun työssä käytetään nesteitä tai aineita (maalia, hiekkaa jne.) laite on suojatava, ettei Stopfor™in sisään pääse mitään.

6. Pelastustoimet

Pelastustoimet on suunniteltava ennalta Stopfor™-laitteen estämään käyttäjän putoamisen varalta.

Suunnittelussa on huomioitava materiaaliset ja henkilöstötarpeet onnettomuuden kohteeksi joutuneen henkilön pelastamiseksi alle 15 minuutin kuluessa. Tämän määräajan jälkeen henkilö on hengenvaarassa.

Tarkastus ennen käyttöä

Tarkista:

- Ettei suojakotelossa tai sivukappaleissa ole epämuidostumista,
- Silmämääräisesti kiinnitys- ja taljaköylien kunto;
- Kiinnitysköytiin asennetun Stopfor™-laitteen lukkiutumisen tehokkuus vetämällä laitteesta napakasti suojuksessa olevan nuolen vastaiseen suuntaan;
- Vipu ylös käännettynä, kiinnitysleuan kireys ja Stopfor™-laitteen liukuminen köydelä;
- Järjestelmän asennusolosuhteet (katso "Asennus");
- Että Stopfor™ on oikein kohdistettu kiinnitysköydellä;
- Valjaisiin ja liittimiin yhdistettyjen komponenttien kunto.

Käyttöolosuhteet

Käyttäjä kytkee Stopfor™-laitteen valjaisiin taljaköyden väliyksellä (L).

Hän asentaa Stopfor™-laitteen kiinnitysköydelle (C).

Sitten on toimittava seuraavasti:

Stopfor™ A, S, AP, M

- Avaa laite painamalla lukkoa vasemmalla kädellä ja lösää samalla molettia oikealla kädellä;
- Stopfor™- laitteon on kohdistuttava kiinnitysköydelle niin, että nuoli osoittaa ylös laitteen ollessa lukittuna. Jos nuoli osoittaa alas, ylösalaisten asennuksen estojärjestelmä ehkäisee laitteen suljennan;
- Aseta kiinnitysköysi suojukseen, sulje ja kiristä moletti pohjaan asti.

Putoamisen tapahtuessa, Stopfor™ keskeyttää sen automaattisesti.

Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM

- Avaa laite kiertämällä irrallista sivukappaletta;
- Kallista nokkaa sormella, jotta vapautat kiinnitysköyden;
- Laita kiinnitysköysi kiinnitysakseli ja nokan väliin;
- Kiinnitä kappaale aina kiinnitysakselin pysäyttimeen saakka;
- Laita liitin M10 molempien liikkuvien ja kiinnitettyjen sivukappaaleiden reikiin, näh laite lukiintuu;
- Stopfor™ tullee suunnata kiinnitysköydellä siten, että sen nuoli on ylöspäin laitteen ollessa kiinni;

Putoamisen tapahtuessa, Stopfor™ keskeyttää sen automaattisesti.

Kuljetus ja säilytys

Stopfor™ -taljahihna ja kiinnitystuki tulee varastoida suoressa kosteudelta, ja säilytyslämpötilan tulee olla välillä -40 °C ja +60 °C.

Kuljetuksen ja varastoinnin aikana laitteet täytyy suojata kaikilta aggressiovaaroilta (terävätk kulmat, suorat lämmönlähheet, kemialliset tuotteet, UV-säteily...).

Huolto ja korjaus

Käyttäjä huolehtii säännöllisestä huollossa. Kappaleessa "Tarkastus ennen käyttöä" kuvattujen toimenpiteiden lisäksi tehdään seuraavat huoltotyöt:

- Jos kiinnitysköysi on likainen, se on pestävä puhtaalla kylmällä vedellä, johon voidaan mahdollisesti lisätä hienopyykin pesuainetta. Käytä synteettistä harjaa;
- Jos kiinnitysköysi on kastunut käytön tai puhdistuksen aikana, sen on annettava kuivua varjoisassa paikassa, kaukana lämpölähteistä;
- Ennen käyttöä tarkasta kiinnitysköysi silmämääräisesti koko pituudeltaan;
- Vakavat, näkymättömät vauriot voivat vaikuttaa haitallisesti kiinnitysköyden kestoon. Tractel® suosittelee, että köyden käyttö kielletään ilman vastuuhenkilön läsnäoloa;
- Hapot, öljyt ja bensiini vaikuttavat haitallisesti kiinnitysköyden kestävyyteen. Nämä aineet syövittävät köyden polyamidikuuitua. Kuitujen tuhotuminen ei ole vältämättä silmin nähtävissä;
- Vältä kiinnitysköyden jättämistä auringonpaisteeseen, varasto se varjoisaan ja kuivaan tilaan;
- Vältä kiinnitysköyden hankautumista teräviin kulmiin tai karkeisiin pintoihin;
- Laita kiinnitysköysi kassiin tai pussiin sen suojaamiseksi ja kuljetuksen ajaksi. Tractel® suosittelee korkean paikan työhön tarkoitettua kassia;
- Stopfor™ ei kaipaata mitään erikoishuoltoa. Saippuavedellä puhdistusta kuitenkin suositellaan;
- Tractel® tai valtuuttettu korjaamo tekee vuosihuollon ja -korjaukseen.

Käytön kontraindikaatiot

On kiellettyä:

- käyttää Stopfor™- laitetta muuna kuin putoamisenestolaitteena,
- käyttää Stopfor™- laitetta käyttäjän tai muun kuorman kannatukseen,
- kytkeä useaa henkilöä samaan Stopfor™- laitteeseen,
- sijoitetaa useaa Stopfor™ laitetta samaan kiinnitysköyteen,
- käyttää Stopfor™ A-, AP-, S-, M- laitetta köyristössä, jonka kulma ylittää 30° suhteessa kohtisuoraan,
- käytä Stopfor™ K-, KS-, KM-, KSM- / B-, BS-, BM-, BSM- laitteita vaakatasossa kulman ollessa yli 20° terassikaton harjaan nähdien. (katso kuvia 6, 7, sivu 2),
- asentaa Stopfor™- laitteen kiinnitysköysi ylösalaisin,
- käyttää putoamisen estänyttä laitetta ilman, että se on tarkastettu ja testattu valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen toimesta,
- käyttää muita kuin tässä käsikirjassa osoitettuja Stopfor™- mallille sopivia kiinnitysköysisiöjä, taljaköysiä ja komponentteja,
- kiinnitysköyden käyttö muuhun kuin Stopfor™- mallille tarkoitetun kiinnitykseen, myös muun mallisen putoamisenestolaitteen kanssa,
- yli 0.3 m pituisen taljaköyden käyttö malleille Stopfor™ K, KS, KM, B, BS, BSM ja P, 0.6 m pituisen taljaköyden käyttö malleille Stopfor™ A ja AP ja yli 0.9 m pituisen taljaköyden käyttö malleille Stopfor™ S ja M,
- viallisien tai solmullisien tahi näkyviä vaurioita käsittävän kiinnitysköyden tai taljaköyden käyttö,
- laitteen käyttö yli vuoden ajan ilman, että valmistaja tai valtuutettu huoltoliike on tarkastanut sen.

Yhdistettävä varusteet

Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P on komponentti, joka kuuluu kohtisuoraan käyttöön tarkoitetun putoamisenestojärjestelmään, jonka on oltava standardin EN 363 mukainen ja jossa on oltava yhääiltä alas luetteluina:

- 1) standardin EN 795 mukainen kiinnityspiste,
- 2) standardin EN 362 mukainen ensimmäinen liitin,
- 3) standardin EN 353-2 mukainen varmuusköysi (joustava),
- 4) standardin EN 353-2 mukainen liikkuva, automaattinen Stopfor™ putoamisenestolaitte,
- 5) standardin EN 362 mukainen toinen liitin,
- 6) putoamisenestovaljaat, täytäväät normin EN 361 (kiinnityspiste rintakehällä tai selässä).

Kaikki muut yhdistelmät ovat kiellettyjä.

VAROITUS

Putoamisenestovaljaat EN361 ovat ainoaa kehon putoamisen estävä laite, jota saa käyttää putoamisenestolaitteissa. Suosittelemme, että käytät valjaiden rintakehällä olevaa kiinnityskohtaa.

Kaiissa Tractel®in myymmissä edellä numeroiduissa komponenteissa (1-6) on CE-merkintä EU-määräysten mukaisesti tehdyn CE-tyyppitarkastuksen seurauksena ja ne ovat laadunvalvonnan alaisina koko valmistusvaiheen ajan.

FI



Laitteiston vastavuus

Tractel® S.A.S. RN 19-Saint Hilaire sous Romilly-F-10102 Romilly-sur-Seine France ilmoittaa, että tässä oppaassa kuvatut varmuuslaitteet,

- täyttävät EU-direktiivin 89/686/CEE (joulukuu 1989) määräykset
- laitteet ovat identtiset EPI-henkilösuojalaitteiden kanssa, jotka ovat saaneet typpihyyväksynnän, jonka on myöntänyt tarkastuslaitos SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - Ranska, tunnusnumero, 0082, testaus tehty normin EN 353-2 mukaisesti,

- laiteet on alistettu menettelyille, jotka on kuvattu direktiivin 89/686/ETY artiklassa 11B, tarkastus on tapahtunut seuraavan ilmoitettuun organisaatioon valvonnassa: APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - Ranska, tunnusnumero 0082.

Yhtiö, joka antaa putoamisen ehkäisevän henkilökohtaisen turvalaitteen työntekijälle tai työntekijäksi katsotulle henkilölle, on noudattettava voimassa olevia työturvallisuusmääryksiä.

Euroopan Unionissa tällaiset laitteet on annettava tarkistavaksi säännöllisin väliajoin 30/11/89 päivänä direktiivin 89/686/CEE mukaisesti (vähintään kerran vuodessa Tractel® S.A.S yhtiön tai Tractel® S.A.S valtuuttaman huoltoliikkeen toimesta).

Vuositarkastus sallii käyttöajan pidentämisen vuodella. Käyttöaika ei kuitenkaan saa ylittää yhteensä 10 vuotta.

Merkinnät

Kunkin tuotteen merkinnöissä on:

- a: Tuotemerkki: Tractel®
- b: Tuotteen nimi: esim. Stopfor™ S
- c: viitennormi: normin numero ja vuosi (katso taulukko s. 82). Jos normin EN 353-2 vuotta ei ole ilmoitettu, kyse on normista EN 353-2 (1993)
- d: tuoteryhmän koodi: ryhmäkoodi
- e: CE- merkintä ilmoittaa, että laite vastaa direktiivin EPI 89/686/CEE vaativuksia. "0082" ilmoittaa artiklassa 11 mainitun organismin.
- f: valmistuspäivämäärä,
- g: sarjanumero,
- h: symboli, joka ilmoittaa, että käyttöohje tulee lukea ennen käyttöä,
- i: käyttösuunta ilmoittava nuoli,
- k: kiinnitysköydyn sijoitus,



Tarkasta maavara aina ennen käyttöä,

m: ainoa käytettäväissä oleva kiinnitysköysi,



: yksinkertainen köysi,



: punottu köysi,

n: käytettävä köyden halkaisija.

Määräaikaistarkistus

Kun Stopfor™ ei ole silminnähden hyvässä kunnossa tai se on pysäytänyt putoamisen TRACTEL® SAS -yhtiön tai valtuutetun ja pätevän teknikon tulee tarkastaa varusteet noudattaa tarkasta EPI Tractel® -tarkastuskäytäntöön.

EPI-henkilösuojalaitteiden Tractel® -tarkastuskäytäntöön on saatavissa ilmaiseksi Tractel® -yhtiön Internet-sivuilta "www.tractel.com".

Vuositarkastus on pakollinen, mutta käyttötaajauudesta, ympäristön olosuhteesta, käytön vaativuudesta tai käyttömaassa voimassa olevista määräyksestä riippuen määräaikaistarkastukset voidaan olla välittömästi useammin.

Pätevän ja valtuutetun henkilön tulee tehdä määräaikaistarkastukset noudattaa valmistajan antamia käyttöohjeita osassa "Tractel® EPI-tarkastusohjeet".

Määräaikaistarkastuksessa on varmistettava, että tuotteen merkinnät ovat luettavissa.

Uusi käytöönotto on dokumentoitava kirjallisesti ja se on tarkastuksen tehneen valtuutetun ja pätevän teknikon vastuulla.

Tuotteen ottaminen takaisin käyttöön on merkittävä tarkastuslomakkeeseen, joka on tämän käytööhjeen keskellä. Tarkastuslomake on säilytetään lähetetään koko käyttöön ajan käytöstä poistamiseen saakka.

Käyttöökä

Tekstilistä valmistetut Tractel® EPI -henkilösuojalaitteet, kuten valjaat, hihnat, köydät ja putoamisenvaimentimet, mekaaniset Tractel® EPI-henkilösuojalaitteet, kuten putoamisen Stopcable™- ja Stopfor™ -putoamisenestolaitteet ja automaatisella palautuksella varustetut Blocfor™-putoamisenestolaitteet, Tractel® -turvavaijerit ovat valmiita käyttöön sillä ehdolla, että niiden valmistuspäivästä lähtien noudatetaan seuraavia ohjeita:

- käytöö on normaalikäytöä ja siinä noudatetaan tämän käytööhjeen määryksiä,
- pätevä henkilö tekee määräaikaistarkastuksen ainakin kerran vuodessa, tarkastuksen jälkeen tarkastajan on annettava kirjallinen lupa EPI-henkilösuojalaitteen käytön jatkamista varten,
- tässä käytööhjeessä annettuja kuljetus- ja varastointimääryksiä noudatetaan tarkasti.

Generel advarsel

1. Før brug af Stopfor™ er det stregt nødvendigt for sikker og effektiv anvendelse, at brugerne læser denne manual og fuldt ud forstår dets indhold, samt at alle instruktionerne følges.
2. Denne manual skal opbevares i god stand, indtil apparatet tages ud af drift, og den skal være tilgængelig for enhver operatør. Ekstra eksemplarer fremsendes på forespørgsel.
3. Angivelserne, der er graveret på apparatet (se afsnittet "mærkning") skal altid være fuldkommen læselige. Hvis disse angivelser bliver udvistet, skal apparatet tages endeligt ud af drift.
4. Stopfor™ apparatet er en komponent i et sikkerhedssystem til hindring af styrт og det må udelukkende bruges sammen med andre komponenter, der er forenede med hinanden og med Stopfor™ og i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser og standarder, herunder standarden EN 363.
5. Stopfor™ apparatet må kun bruges af en kompetent person, der har modtaget undervisning i brug af apparatet, eller under opsyn af en sådan person. Denne undervisning skal omfatte de fremgangsmåder, man skal følge, hvis en bruger udsættes for et styrт, samt en demonstration af installation og brug af Stopfor™ på et komplet system under normale brugsbetingelser og under sikre forhold.
6. Det er væsentligt at overholde instruktionerne vedrørende sammenstillingen af forskelligt udstyr, der skaber et beskyttelsessystem i overensstemmelse med denne manual og instruktionerne der leveres sammen med det tilknyttede udstyr.
7. I særdeleshed må hvert Stopfor™ apparat udelukkende monteres på et fleksibelt forankringstov, hvis specifikationer er fuldkomment identiske med specifikationerne for Tractel®'s forankringstov, der sælges til den tilsvarende Stopfor™ model. Hvis dette krav ikke overholderes, kan det bringe brugerne i livsfare. Det tilkommer brugerne eller brugerens arbejdsgiver at mærke forankringstovene på lager for at undgå enhver fejlagelse.
8. Tractel® påbyder brug af Tractel® forankringstov og afdviser ethvert ansvar for brug af et Stopfor™ apparat med forankringstov af anden oprindelse end Tractel® og den anbefalede tilsvarende Stopfor™ model. Tractel® kan ligeledes kun garantere et system til hindring af styrт for så vidt som dette system udelukkende består af komponenter, der er markedsførte, vedligeholdte, monterede og installerede i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser og standarder.
9. Tractel® afdviser ethvert ansvar for virkemåden af et Stopfor™ apparat, der er blevet udskilt uden Tractel®'s kontrol, især i tilfælde af udskiftning af originale dele med dele af en anden oprindelse.
10. Det er ikke tilladt at foretage en ændring eller en tilføjelse til udstyret uden forudgående skriftlig tilladelse hertil af Tractel®. Brug udelukkende en sikringsunderstøtning mærket EN 353-2.
11. Før Stopfor™ tages i brug, skal brugerne, eller den ansvarlige for sikkerheden, kontrollere at forankringstovets forankringspunkt er solidt og i overensstemmelse med gældende regler og standarder.
12. Brug aldrig et Stopfor™ apparat eller et forankringstov, som ikke er i tilsynelægning godt stand. For hver brug skal brugerne kontrollere i hånden, at Stopfor™ apparatet fungerer korrekt på sit forankringstov (se afsnittet "Kontrol for brug"). Et beskadiget Stopfor™ apparat skal returneres til Tractel® eller dennes distributør for reparation med mindre det besluttes at kassere det. Et forankringstov, der viser tegn på slid eller beskadigelse, skal kasseres.
13. Stopfor™ modellerne S, A, AP, M må kun bruges på et forankringstov, der er opnået lodret eller som danner en vinkel med det lodrette plan på højst 30°.
14. Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM apparaterne skal bruges på et forankringstov, der er lodret eller som danner en vinkel med det lodrette plan på højst 30°. De kan bruges i vandret position for at arbejde på en terrasse med en vinkel på højst 20° i forhold til terrænetagets ryg (se figur 4, side 2).
15. Hvis et Stopfor™ apparat har standset et styrt eller hvis der er tvil om dets sikkerhed, skal det returneres til Tractel® eller en autoriseret Tractel® reparatør for eftersyn. Apparatet må ikke genbruges uden skriftlig samtykke fra Tractel® eller den autoriserede Tractel® reparatør. Hvis forankringstovet har været udsat for Stopfor™ apparats indvirkning under et styrt, skal det tages ud af brug.
16. Enhver reparation skal foretages i overensstemmelse med Tractel®'s fremgangsmåder.
17. Brug aldrig Stopfor™ apparatet og de komponenter, der er knyttet til det i sikkerhedssystemet, til anden brug end den, de er beregnet til og under andre forhold end dem, der er forudsæt i denne manual. Brug især aldrig et Stopfor™ apparat til at hænge operatøren op under andre omstændigheder end ved risiko for et styrt og brug det aldrig til en redningsaktion.
18. Det er stregt nødvendigt at returnere Stopfor™ apparatet til Tractel®, en autoriseret Tractel® reparatør eller en kompetent person til eftersyn mindst én gang over en periode på tolv måneder. Dette eftersyn skal kontrollere om apparatet fungerer korrekt men også at mærkningen er læselig. Brugerens sikkerhed afhænger af systemets effektivitet og styrke.
19. Vigtigt: Hvis materiellet skal betros til en lønmodtager eller lignende, skal man overholde gældende lovgivning vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen.
20. Det anbefales at betro Stopfor™ apparatet personligt til hver bruger, især hvis det drejer sig om lønmodtagere.
21. Et Stopfor™ apparat eller et forankringstov, der er tages endeligt ud af brug, skal destrueres eller være permanent utilgængeligt for at undgå brug ved en fejlagelse.
22. Det er væsentligt for sikkerheden, at udstyret eller forankringspunktet altid er placeret korrekt og at arbejdet udføres på en måde, der reducerer risikoen for styrт og styrts højde til et minimum.
23. For hver brug er det afgørende for sikkerheden at kontrollere det nødvendige rum under brugerne på arbejdsstedet, således at brugerne ikke risikerer at støde imod forhindringer eller jorden i tilfælde af styrт.
24. Brug aldrig et Stopfor™ apparat, hvis et element er beskadiget eller hvis det risikerer at hindre apparatets sikkerhedsfunktion. Når apparatet installeres må ingen af sikkerhedsfunktionerne være beskadigede.
25. Brugerne skal være i god fysisk og psykisk form under brug af udstyret. Hvis De er i tvil, rådspørge en læge. Stopfor™ apparatet må ikke bruges af gravide kvinder.
26. Udstyret må ikke overbelastes og det må ikke bruges under andre forhold end dem, det er beregnet til (se afsnittet "Brugsbetingelser").
27. Hvis Stopfor™ viseres til et andet land end det, det oprindeligt var beregnet til, er det vigtigt for brugerens sikkerhed at forhandleren udleverer en dokumentation (manual, instruktioner for vedligeholdelse, periodiske eftersyn samt instruktioner vedrørende reparation) skrevet på det sprog, der tales i det land, hvor produktet skal bruges.
28. Før Stopfor™ apparatet tages i brug, skal brugerne eller den ansvarlige for sikkerheden kontrollere at forankringstovets forankringspunkt er solidt og i overensstemmelse med gældende regler og standarder.

DK

29. Et Stopfor™ apparat, der ikke er blevet kontrolleret inden for de sidste 12 måneder, må ikke bruges. Det skal kontrolleres af en autoriseret og kompetent tekniker, der skriftligt skal give tilladelse til at bruge det eller erklaere, at det skal kasseres for at forhindre enhver anvendelse. Hvis det har standset et fald, skal det kasseres for at forhindre enhver anvendelse eller destrueres.

SÆRLIGE ANVENDELSER

For enhver særlig anvendelse bedes De rette henvendelse til Tractel®.

Funktion og beskrivelse

Stopfor™ er en mekanisk selvstrammende anordning til hindring af styrт, som sammen med det fleksible forankringstov, som den glider pа, danner en underhended til beskyttelse mod styrт. Til hver Stopfor™ model svarer der et specifikt forankringstov, som er specielt designet til denne Stopfor™ model.

Alle Stopfor™ modeller har sammen med det relevante forankringstov gennemgået en CE typeundersøgelse på et prøvningssinstitut.

FARE

Brug af et Stopfor™ apparat pа et forankringstov, der ikke er beregnet til denne model i overensstemmelse med nærværende manuel, indebærer en fare for at apparatet ikke virker efter hensigten og dermed for styrт, der kan bringe brugerne i livsfare.

- Stopfor™ S bevæger sig pа et kordelslæt forankringstov. Stopfor™ apparatet ledsager brugerne uden behov for et manuelt indgreb under bevægelsen opad eller nedad og blokerer sig automatisk pа tovet, hvis der sker et styrт.
- Stopfor™ M er et Stopfor™ S apparat udstyret med en forstærket fjeder, der garanterer en konstant blokering af Stopfor™ pа tovet. Det tvinger brugerne til at bevæge Stopfor™ manuelt under nedføringen.
- Stopfor™ P er identisk med Stopfor™ S men er afhængigt af forankringstovet.
- Stopfor™ A fungerer på samme måde som Stopfor™ S, men dette apparat har en ekstra sikkerhedsanordning kaldet "paniksikker anordning". Dette apparat standser et styrт, selv om brugerne glemmer at betjene kontrollhåndtaget.
- Stopfor™ K bevæges langs med et fald, der fungerer som forankringstov, og har den samme funktion som Stopfor™ A. Apparatet er installeret pа et fald og bruger ikke samme blokeringsprincip.
- Stopfor™ KS er et Stopfor™ K apparat udstyret med et system til hindring af fejlmønøvre.
- Stopfor™ KM er et Stopfor™ K apparat udstyret med en forstærket fjeder, der garanterer en konstant blokering af Stopfor™ pа faldet. Denne blokering af apparatet tvinger brugerne til at bevæge Stopfor™ manuelt under nedføringen.
- Stopfor™ KSM er et Stopfor™ K apparat udstyret med et system til hindring af fejlmønøvre og en forstærket fjeder.
- Stopfor™ B bevæges langs med et kordelslæt tov, der fungerer som forankringstov, og har den samme funktion som Stopfor™ K.
- Stopfor™ BS er et Stopfor™ B apparat udstyret med et system til hindring af fejlmønøvre.
- Stopfor™ BM er et Stopfor™ B apparat udstyret med en forstærket fjeder, der garanterer en konstant blokering af Stopfor™ pа faldet. Denne blokering af apparatet tvinger brugerne til at bevæge Stopfor™ manuelt under nedføringen.
- Stopfor™ BSM er et Stopfor™ B apparat udstyret med et system til hindring af fejlmønøvre og en forstærket fjeder.
- Stopfor™ AP er en variant af Stopfor™ A hvortil man har føjet en manuel blokeringsfunktion. Denne funktion giver brugerne mulighed for at blokere sit Stopfor™ apparat pа tovet.

Systemet til hindring af styrт består af komponenterne beskrevet nedenfor.

1. Fast forankringspunkt (A. side 2)

2. Sikringsanordning (C. side 2)

Stopfor™ apparatet må udelukkende bruges pа forankringstov, der er godkendt af Tractel® S.A.S.

- Stopfor™ A, S, M, AM, AP og P

Forankringstovet er et kordelslæt tov i polyamid med en diameter pа 14 mm. Det leveres i længder, der kan deles med 10 m.

- Stopfor™ K, KS, KM, KSM

Forankringstovet er et statisk fald i polyamid Tractel med en diameter mellem 11 mm og 12.5 mm.

- Stopfor™ B, BS, BM, BSM

Sikringsføringen er et kordelslæt tov med en diameter pа 12 eller 14 mm i polyamid.

Alle forankringstov (reb eller fald) er forsynet med et øje i den ene ende til at fastgøre tovet til forankringspunktet. Den forarbejdede enden indeholder, at Stopfor™ kommer fri af forankringstovet ved et uhed.

Forankringstovets brudstyrke er over 22 kN.

Forankringstovet må udelukkende bruges som en sikringstov til arbejde i højde for at give sikker adgang til arbejdsstedet.

3. Stopfor™

- Stopfor™ S (Fig. 6, side 2)

Klembakke (I) betjeningshåndtag (K) og gaffel (J) er indbyrdes afhængige og fastgøres til brugerne ved hjælp af en line. Stopfor™ S bevæger sig automatisk pа forankringstovet. Der overføres en let spændkraft (ekvivalent med apparatets vægt) til brugerne via linen og denne spænding åbner klembakken, så Stopfor™ S kan flytte sig.

Huset har hængsler, så det kan åbnes og man kan lægge forankringstovet ind i Stopfor™ S. Huset lukkes med en riflet knap (E) og gevind pа den bevægelige klap, som skrues ind i en nittet møtrik pа huset. Det er nødvendigt at foretage to aktioner samtidigt for at åbne huset: Tryk pа låsen (D) og skru den rifpled knap (E) los.

Da forankringstovet er placeret lodret (autoriseret vinkel med lodret højst 30°), forankret med den øverste ende og hængende naturligt ned for Stopfor™ S sættes på. Stopfor™ S kun lukning af apparatet til hindring af fejlmønøvre (N) pа Stopfor™ S kun lukning af apparatet pа forankringstovet, hvis pilen, der er graveret pа huset, vender opad. Rullen (M) styrer forankringstovet inde i apparatet.

Hvis brugerne udsættes for et styrт, vipper håndtaget 45° pа grund af den kraft, der påføres af linien og kæben blokerer tovet mod den bevægelige klap (F).

- Stopfor™ M (Fig. 6, side 2)

Stopfor™ M er har samme specifikationen som Stopfor™ S apparatet, men er udstyret med en forstærket fjeder, der garanterer en konstant blokering af Stopfor™ pа tovet. Det tvinger brugerne til at bevæge Stopfor™ manuelt under nedføringen. For større brugervenlighed er Stopfor™ løftearmen udstyret med et håndtag i plastic.

- Stopfor™ A (Fig. 6, side 2)

Stopfor™ A har to uafhængige udløsningssystemer, som gør det muligt for kæben at gribe om forankringstovet og standse styrт pа en nærmest måde. Det første system ligner det, der er på Stopfor™ S: Under sit styrт vippes brugerne betjeningshåndtaget. Det andet system er "paniksikker": Hvis håndtaget er holdt åbent ved en fejltagelse, når styrт indträffer, detekterer rullen en hastighedsfordelingse og trækker kæben til lukket position.

- Stopfor™ AP med blokering (Fig. 6, side 2)

Når man trykker håndtaget (H) opad og til højre samtidigt, vil det støde imod stiftet (G). Denne stift holder kæben klemt sammen om forankringstovet og forhindrer således, at apparatet bevæger sig pа forankringstovet. Brugeren skal foretage en overlægt handling for at frigøre blokeringen.

- Stopfor™ K, KS, KM, KSM (fig. 7, side 2) / Stopfor™ B, BS, BM, BSM (Fig. 6, side 2)
Stopfor™ K, KS / Stopfor™ B, BS bevæger sig frit langs forankringstovet. I tilfælde af styrт, vipper apparatet, hvilket bevirker at forankringstovet kommer i kontakt med den øverste del af knasten. Knasten bliver drejet ind i apparatet og klemmer forankringstovet fast.
- Stopfor™ KM, KSM / Stopfor™ BM, BSM bevæges manuelt langs med forankringstovet. Når der sker et styrт, vipper apparatet, hvilket bevirker, at forankringstovet kommer i kontakt med den øverste del af knasten. Knasten drejer inde i apparatet og klemmer forankringstovet fast.
- Systemet har to artikulerede flanger omkring knastens akse (Q, Fig. 8, side 2). Man åbner apparatet ved at vippe den bevægelige flange (R, Fig. 8, side 2). Knastens fjeder (S, Fig. 8, side 2) ger det muligt at fastholde knasten trykt ind mod forankringstovet. Når forankringstovet er sat ind og forbindelsesleddet spørerer de til flanger, er det ikke mere muligt at åbne apparatet. Forankringstovet er således fæget i apparatet.
- Stopfor™ KS, BS, KSM, BSM er udstyret med et system til hindring af fejlmønstre (T, Fig. 8, side 2), som sikrer, at Stopfor™ vender rigtigt på forankringstovet. Hvis Stopfor™ føres omvendt frem foran den lodrette forankringstov, vil systemet til hindring af fejlmønstre blokere kæben (Q, Fig. 8, side 2). Det er således ikke muligt at sætte Stopfor™ på forankringstovet.
- Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM apparaterne er udstyret med en forsterket fjeder, der blokkerer Stopfor™ konstant på forankringstovet. Denne funktion bruges som regel til indgreb på støjte overflader. Det tvinger brugeren til at bevæge Stopfor™ manuelt under nedføringen. For at gøre opstigningen mere behagelig kan man forsyne forankringstovet med en ballast ved at rulle den sammen eller ved at placere en vægt på højst 1 kg på den nederste del.

4. Line (L)

Der findes flere typer line:

- Stopfor™ A: line med en længde på 0.3 m eller 0.6 m.
- Stopfor™ S/M: line med en længde på 0.3 m, 0.6 m eller 0.9 m.
- Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM: line med en længde på 0.3 m. Aftagelige liner kode 42222 eller 42232.
- Stopfor™ AP: line med en længde på 0.3 m eller 0.6 m.
- Stopfor™ P: line med en længde på 0.3 m.

5. Forbindelsesledd (B)

Forbindelsesleddene, der leveres sammen med linien, har en brudstyrke på 22 kN.

Installation

1. Forankring til strukturen (Fig. 8, side 2, A)

Forankringstovet fastgøres til forankringspunktet med et øje og et forbindelsesledd. Forankringspunktet skal mindst udgøre en modstand på 10 kN.

NB: Forankringspunktet kan være en rem på med en modstandsstyrke på 10 kN.

VIGTIGT

Forankringspunktet skal altid være placeret over brugeren.

Stopfor™ S, A, AP, P, M

2. Monteringsformer

Stopfor™ modellerne K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, S, A, AP, M, P må udelukkende monteres på et forankringstov, der er hængt lodret op eller som ikke danner en vinkel med det lodrette plan på over 30°. Rent praktisk skal brugeren overholde denne betingelse ved ikke at bevæge sig væk fra forankringspunktet i en afstand på over halvdelen af højden fra forankringspunktet til det plan, hvor han bevæger sig.

- Brugeren klatrer lodret op (0° +/- 30° i forhold til lodret) på f.eks. en metalstruktur. Forankringstovet er anbragt foran ham og han er forbundet med Stopfor™ med en 0.3 m, 0.6 m eller 0.9 m lang line afhængig af den anvendte Stopfor™ (Fig. B, side 82). Til denne konfiguration bruges Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.
- Når forankringstovet er anbragt bagved eller foran brugeren og han er forbundet med Stopfor™ med en 0.3 m, 0.6 m eller 0.9 m lang line (afhængig af anvendt Stopfor™, Fig. C, D et G, side 82) bruges Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.
- Brugeren klatrer op ad en stige, forankringstovet er anbragt bagved eller foran ham, og han er forbundet med Stopfor™ med en 0.3 m, 0.6 m eller 0.9 m lang line (afhængig af anvendt Stopfor™, Fig. D, G, side 82). Brug Stopfor™ K, KS, B, BS, S, A, AP, P.
- Brugeren arbejder på et terrassetag, forankringstovet er vandret, han kan tilkoble sin Stopfor™ på faldsikringsselene bagved ham eller foran ham med en 0.30 m lang line. Brug i dette tilfælde en Stopfor™ M, KM, KSM, BMB, SM (Fig. F, side 82). Med en 0.30 m eller 0.60 m eller 0.90 m lang line, brug Stopfor™ M (Fig. G, side 82).
- Brugeren arbejder på et stejlt tag, forankringstovet er placeret lodret med en vinkel på under 30°. Han kan tilkoble sin Stopfor™ på faldsikringssele og anbragt bagved ham eller foran ham med en 0.30 m lang line. Brug i dette tilfælde en Stopfor™ M, KM, KSM, BMB, SM (Fig. F, side 82). Med en 0.30 m eller 0.60 m eller 0.90 m lang line, brug Stopfor™ M (Fig. G, side 82).

3. Monteringsformer med Stopfor™ AP

- Forankringstovet er lodret (0° til 30° i forhold til lodret). Når bremsen er aktiveret, kan brugeren arbejde i ophængt position. Han fastholderes af Stopfor™, der samtidig sikrer hindring af styrт (Fig. E, G, side 82).

VIGTIGT

Forankringstovet må ikke være slapt mellem forankringspunktet og Stopfor™. Man skal sørge for at det er tilstrækkeligt langt.

4. Fri højde (Fig. A, side 82)

PAS PÅ:

Før hver brug er det stregt nødvendigt at kontrollere, at den frie højde (L) under apparatet er større end summen af to gange den anvendte lines længde (L1), plus en meter for bremsning (L2), plus en meter for sikkerhed (L3), plus det anvendte toværks elastiske forlængelse (L4).

5. Arbejdsmønstre

- forhold der findes på en udendørs arbejdsplads,
- temperaturer mellem -40°C og +60°C,
- forhold ved kysten,
- ved arbejde hvor man sprøjter et produkt (maling, sandblæsning etc.) skal man beskytte apparatet for at undgå, at produktet kommer ind i Stopfor™.

6. Redningsaktioner

Man skal programmere en undersøgelse af de redningsaktioner, der skal forudsесes i tilfælde af et kontrolleret styrт med Stopfor™ for at bestemme de menneskelige og materielle midler, der skal iværksættes for at komme en forulykket person til undsætning på under 15 minutter. Efter denne frist er personen i livsfare.

Undersøgelse før brug

Man skal foretage følgende kontroller:

- Stopfor™ huset eller flangerne det må ikke være deformerede,
- Visuel kontrol af forankringstovets og linens tilstand,
- Kontrol af Stopfor™ blokeringsmekanismens effektivitet når den er monteret på forankringstovet ved at trække hårdt på apparatet i modsat retning af pilen på huset,

DK



- Drej håndtaget opad og kontroller kæbens åbning og Stopfor™ apparatets bevægelse på forankringstovet
- Kontroller systemets installationsforhold (se afsnittet "Installation")
- Kontroller at Stopfor™ vender korrekt på sikringsanordningen,
- Kontroller de tilknyttede komponenters tilstand (sikkerhedssele og forbindelsesled).

Brugsbetingelser

Brugeren forbinder Stopfor™ med sin sikkerhedssele via linen (L). Han monterer Stopfor™ på forankringstovet (C). Derefter skal han følge følgende fremgangsmåde:

For Stopfor™ A, S, AP, M

- Åbn apparatet ved at trykke på låsen med venstre hånd og skru den riflede knap los med højre hånd.
- Stopfor™ skal anbringes på forankringstovet, således at pilen vender opad med låst apparat. Hvis pilen vender nedad, kan man ikke lukke apparatet på grund af anordningen til hindring af fejlmønøvre.
- Anbring forankringstovet i huset. Luk huset og skru den riflede knap helt i bund.

I tilfælde af et styrt, vil Stopfor™ automatisk standse styret.

For Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Stopfor™ B, BS, BM, BSM

- Åbn apparatet ved at dreje den bevægelige flange.
- Vip knasten med fingeren for at lave en fri passage til forankringstovet
- Før forankringstovet ind mellem klemaksen og knasten.
- Luk den bevægelige flange indtil den stoder imod klemaksen.
- Før forbindelsesleddet M10 ind i hullerne på BEGGE flanger, dvs. den bevægelige og den faste flange, for at låse apparatet.
- Stopfor™ skal være anbragt på forankringstovet, således at pilen vender opad med låst apparat.

I tilfælde af et styrt, vil Stopfor™ automatisk standse styret.

Transport og opbevaring

Stopfor™ samt linen og sikringsføringen skal opbevares et sted, der er beskyttet mod fugt og bevarer en temperatur indbefattet mellem -40°C og +60°C.

Under transport og opbevaring skal udstyret være beskyttet mod enhver risiko for angreb (skarpe kanter, direkte varmekilder, kemiske produkter, UV-stråler m.m.).

Vedligeholdelse og reparation

Brugeren skal foretage en regelmæssig vedligeholdelse. Ud over kontrollerne beskrevet i afsnittet "Kontrol før brug" skal følgende vedligeholdelse foretages:

- Hvis forankringstovet er snavset, skal det vaskes i rent og koldt vand eventuelt tilsat lidt sæbe til sarte tekstiler. Brug en syntetisk børste.
- Hvis forankringstovet er blevet vådt under brug eller vask, skal man lade den torre af sig selv et skyggefult sted og langt fra enhver varmekilde.
- Før hver brug skal sikringsanordningen kontrolleres visuelt over hele sin længde.
- Alvorlige beskadigelser, der ikke er synlige, kan indvirke på forankringstovets styrke. Tractel anbefaler derfor, at man ikke tillader brug af et forankringstov, der ikke er blevet kontrolleret af en person, der er ansvarlig for udstyret.
- Hvis syrer, olier og benzin kommer i kontakt med forankringstovet, vil det indvirke på dets styrke. Forankringstovets fibre i polyamid angribes af disse produkter. Den efterfølgende beskadigelse af fibrene er ikke altid synlig.
- Undgå at forankringstovet bliver unødvendigt utsat for solstråler. Opbevar det et skyggefult sted beskyttet mod fugt.
- Undgå at forankringstovet skraber imod skarpe kanter eller slibende overflader.

- Opbevar forankringstovet i en pose for at beskytte den og under transport. Tractel kan levere en pose, der er velegnet til arbejde i højde.
- Stopfor kræver ingen specifik vedligeholdelse. Det anbefales dog at rengøre apparatet med sæbenvand.
- Årlig vedligeholdelse og reparationer foretages af Tractel eller en autoriseret reparatør.

Advarsler mod forkert brug

Det er forbudt:

- at bruge stopfor udenfor rammerne af et system til hindring af styrt,
- at bruge Stopfor™ til at hænge en bruger eller enhver anden last op,
- at forbinde flere personer til det samme Stopfor™ apparat,
- at placere flere Stopfor™ på det samme forankringstov,
- at bruge Stopfor™ A, AP, S, M på et forankringstov, der danner en vinkel med det lodrette plan på over 30°,
- at bruge Stopfor™ K, KS, KM, KSM / B, BS, BM, BSM i vandret position med en vinkel på over 20° i forhold til terrassetagets ryg. (se Fig. 6 i 7, side 2).
- at vende op og ned på den del af forankringstovet, hvor man indkobler Stopfor™ apparatet,
- at bruge et apparat, der har standset et styrt, uden at dette apparat er blevet kontrolleret og afprøvet efter styret af fabrikanten eller en autoriseret reparatør af fabrikanten,
- at bruge andre forankringstov, liner og komponenter end dem, der er forenelige med hver enkelt Stopfor™ model i henhold til instruktionerne i denne manual,
- at bruge forankringstovet til anden brug end forankringstov til den forudsætte Stopfor™ model, herunder til et andet apparat til hindring af styrt,
- at bruge en line med en længde på over 0.3 m til Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, og P over 0.6 m til Stopfor™ A og AP og over 0.9 m til Stopfor™ S og M,
- at bruge et forankringstov eller en line, der er fejlbehæftet, har knuder eller synlige tegn på beskadigelse,
- at bruge et apparat i en periode på over tolv måneder uden at have fået det kontrolleret af fabrikanten eller en autoriseret reparatør af fabrikanten.

Tilknyttet udstyr

Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P er en komponent i et system til hindring af styrt, som skal anbringes lodret og være i overensstemmelse med standarden EN 363, og dette system skal omfatte fra øverst til nederst:

- 1) en forankringsanordning i overensstemmelse med standarden EN 795,
- 2) et første forbindelsesled i overensstemmelse med standarden EN 362,
- 3) et sikringsstov (fleksibel sikringsanordning) i overensstemmelse med standarden EN 353-2,
- 4) Stopfor™, bevægelig styrsikker anordning med blokering i overensstemmelse med standarden EN 353-2,
- 5) et andet forbindelsesled i overensstemmelse med standarden EN 362,
- 6) et styrsikket seletøj i overensstemmelse med standarden EN 361 (forankringspunkt på bryst eller på ryg).

En hvilken som helst sammenstilling er forbudt.

VIGTIGT

Det er kun tilladt at bruge en styrtsikker sikkerhedssele EN361 til at gribe om kroppen i et system til hindring af styr. Det anbefales at bruge seletøjets forankringspunkt på brystet.

I overensstemmelse med de europæiske forskrifter bærer hver tilknyttet komponent, nummereret fra 1) til 6) ovenfor og markedsført af Tractel®, en CE mærkning efter en EF typeundersøgelse og der har genstand for en kvalitetskontrol af deres fabrikation.

Udstyrets overensstemmelse

Tractel® S.A.S. RN 19-Saint Hilaire sous Romilly-F-10102 Romilly-sur-Seine France erklærer hermed at sikkerhedsudstyr beskrevet i denne manual,

- er i overensstemmelse med bestemmelserne i det europæiske direktiv 89/686/EØF af december 1989,
- er identiske med det P.P.E., der har været genstand for typeundersøgelser og udlevering af certifikater af APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - Frankrig, identificeret med nummer 0082, og testet i henhold til standarden EN 353-2,
- er underlagt fremgangsmåden, der henvises til i Art. 11B i Direktivet 89/686/EØF, under kontrol af det notificerede prøvningsinstitut: APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marseille - Frankrig, identificeret med nummer 0082.

Alle firmaer, som betror et personligt beskyttelsesudstyr til hindring af styr til en lønmodtagter eller lignende, skal overholde loveningen om sikkerhed på arbejdsplassen.

I den Europæiske Union skal disse apparater kontrolleres periodisk i overensstemmelse med direktivet 89/656/EØF af 30/11/89 (mindst en gang om året af Tractel® S.A.S eller af en autoriseret Tractel® S.A.S. reparatør).

Den årlige kontrol giver mulighed for at forlænge forståelsesfristen med et år uden at overskride 10 år.

Mærkning

Mærkningen på hvert produkt angiver:

- a: handelsmærke: Tractel®,
- b: produktets betegnelse: f.eks. Stopfor™ S,
- c: referencestandard: standardens nummer og årstal (se skemaet s. 83). Hvis årstallet for EN 353-2 ikke er angivet på apparatet, drejer det sig om standarden EN 353-2 (1993),
- d: produktets referencekode: Group code: "CE" mærkningen angiver at udstyret lever op til kravene i direktivet PPE 89/686/EØF. "0082" angiver prøvningsinstituttets nummer, artikel 11,
- f: fabrikationsdato,
- g: serienummer,
- h: et pictogram viser at det er nødvendigt at læse manuelen før brug,
- i: en pil der viser brugsretningen,
- k: forankringstovets placering,



Kontrol af den frie højde for hver anvendelse,

m: den type forankringstov der skal bruges,



: fold,



: kordelslæt tov,

n: diameter på den sikringsunderstøtning, der skal bruges.

Periodisk kontrol

Når et Stopfor™ apparat ikke er i tilsyneladende god stand eller har standset et fald, skal det kontrolleres af TRACTEL® SAS eller en autoriseret og kompetent tekniker, under noje overholdelse af anvisningerne i kontrollfilen til P.P.E. udstyr fra Tractel®.

Kontrollfilen til P.P.E. udstyr fra Tractel® kan hentes gratis på Tractel® hjemmesiden www.tractel.com.

En årlig kontrol er nødvendig men afhængig af brugsfrekvens, miljømæssige forhold, belastende brugsbetingelser samt virksomhedens eller brugslandets forskrifter, kan disse periodiske kontroller være mere hyppige.

De periodiske kontroller skal udføres af en autoriseret og kompetent person under overholdelse af producentens fremgangsmåder for denne kontrol, som anført i filen "Anvisninger vedrørende kontrol af PPE fra Tractel®".

Under den periodiske kontrol skal det kontrolleres, at mærkningen på produktet er læselig.

Den autoriserede og kompetente tekniker, der har udført kontrollen, skal under eget ansvar give skriftlig tilladelse til genindsættelse i drift.

Produktets genindsættelse i drift skal noteres på kontrolbladet, der sidder midt i nærværende vejledning.

Dette kontrolblad skal opbevares under hele produktets levetid, indtil det tages endelig ud af drift.

Levetid

PPE udstyr i tekstil fra Tractel® såsom helseler, liner, tove og absorbere, mekaniske PPE udstyr fra Tractel® såsom Stopcable™ og Stopfor™ falddisikringer og Blocfor™ falddisikringer med automatisk rappel, samt Tractel® livliner er anvendelige under betingelse af, at de siden deres fremstillingsdato har været genstand for:

- en normal anvendelse under overholdelse af anbefalingerne for brug i nærværende vejledning,
- en periodisk kontrol, der skal udføres mindst 1 gang om året af en kompetent person, der skal give skriftlig tilladelse til PPE udstyrets genindsættelse i drift efter denne kontrol,
- en streng overholdelse af betingelserne for opbevaring og transport anført i nærværende vejledning.

DK

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

1. Z uwagi na bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania urządzenia samozaciskowego, konieczne jest zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania, całkowite zrozumienie jej treści oraz dokładne przestrzeganie zaleceń w niej zawartych.
2. Niniejsza instrukcja musi być utrzymywana w dobrym stanie i być dostępna dla każdego użytkownika, aż do wycofania sprzętu z eksploatacji. Na żądanie mogą być dostarczone dodatkowe egzemplarze.
3. Informacje wygrawerowane na spręcie (patrz rozdział "oznaczenia") muszą przez cały czas pozostawać doskonale czytelne. Jeśli informacje te są zatarte, sprzęt musi być definitywnie wycofany z eksploatacji.
4. Urządzenie samozaciskowe jest składnikiem systemu bezpieczeństwa zatrzymywania upadków, które może być stosowane wyłącznie w połączeniu z innymi składnikami kompatybilnymi ze sobą i z urządzeniem samozaciskowym, i zgodnymi z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz z odpowiednimi normami, a zwłaszcza z normą EN 363.
5. Urządzenie samozaciskowe może być używane tylko przez jedną osobę, przeszkoloną i kompetentną, albo pod nadzorem takiej osoby. Przedmiotem tego kursu jest zrozumienie procedury, która należy zastosować w razie upadku użytkownika, oraz demonstracja umieszczenia i użycia urządzenia samozaciskowego w kompletnym systemie i w sytuacji użytkowania oraz w warunkach bezpieczeństwa.
6. Konieczne jest przestrzeganie zasad połączenia elementów składających się na system bezpieczeństwa, zgodnie z niniejszą instrukcją oraz instrukcjami dołączonymi do poszczególnych elementów.
7. W szczególności, każde urządzenie samozaciskowe może być montowane wyłącznie na elastycznej linie asekuracyjnej o specyfikacjach identycznych jak specyfikacje liny asekuracyjnej firmy Tractel przeznaczonej do odpowiedniego modelu urządzenia samozaciskowego.
Nieprzestrzeganie tego wymogu może stworzyć zagrożenie życia użytkownika. Obowiązkiem użytkownika lub jego pracodawcy jest odpowiednie oznakowanie lin asekuracyjnych w magazynie, aby uniknąć wszelkich pomyłek w tym zakresie.
8. Firma Tractel wymaga stosowania liny asekuracyjnej Tractel i odrzuca wszelką odpowiedzialność w przypadku użycia urządzenia samozaciskowego z linią asekuracyjną niepochodzącą z firmy Tractel i modelu innego niż przeznaczony do danego modelu urządzenia samozaciskowego. Ponadto firma Tractel udziela gwarancji na system zapobiegania upadkom, o ile jest on złożony wyłącznie z części sprzedawanych, konserwowych, połączonych i stosowanych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz odpowiednimi normami.
9. Firma Tractel odrzuca wszelką odpowiedzialność za działanie urządzenia samozaciskowego, które zostało zdemontowane poza jej kontrolą, a w szczególności w przypadku zamiany części oryginalnych na części pochodzące z innych źródeł.
10. Jakakolwiek modyfikacja lub dodawanie elementów do sprzętu nie może się odbywać bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Tractel. Należy używać wyłącznie liny asekuracyjnej oznaczonej EN 353-2.
11. Przed użyciem urządzenia samozaciskowego użytkownik lub jednostka odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo musi sprawdzić wytrzymałość mocowania liny asekuracyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
12. Nigdy nie wolno użyć urządzenia samozaciskowego lub liny asekuracyjnej, których stan, oceniany wzrokiem, jest nieodpowiedni. Przed każdym użyciem użytkownik musi przeprowadzić ręczną próbę działania urządzenia samozaciskowego na jego linie asekuracyjnej (patrz rozdział "Przegląd przed użyciem"). Każde uszkodzone urządzenie samozaciskowe musi być zwrotne do firmy Tractel lub jej dystrybutora w celu przeprowadzenia naprawy, chyba że zapadnie decyzja o jego zniszczeniu. Każda lina asekuracyjna wykazująca oznaki zużycia lub uszkodzenia musi zostać zniszczona.
13. Urządzenia samozaciskowe modeli S, A, AP, M mogą być używane wyłącznie na linie asekuracyjnej podwieszonej pionowo lub tworzącej z pionem kąt maksymalnie 30°.
14. Urządzenia samozaciskowe stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM muszą być stosowanie z liną asekuracyjną pionową lub tworzącą z pionem kąt maksymalnie 30°. Mogą być używane w pozycji poziomej do pracy na tarasie o kącie nachylenia maksymalnie 20° w stosunku do krawędzi dachu tarasowego (patrz rysunek 4, strona 2).
15. Każde urządzenie samozaciskowe, które posłużyło do zatrzymania upadku lub którego bezpieczeństwo wzbudza wątpliwości, musi bezwarunkowo zostać przekazane do firmy Tractel lub jej autoryzowanego serwisu w celu przeprowadzenia kontroli. Sprzęt nie może być ponownie użyty bez pisemnej zgody firmy Tractel lub jej autoryzowanego serwisu. Lina asekuracyjna, która była poddana działaniu urządzenia samozaciskowego podczas upadku użytkownika musi być wycofana z eksploatacji.
16. Każda naprawa musi być przeprowadzona zgodnie z procedurami firmy Tractel.
17. Nie wolno używać urządzenia samozaciskowego ani części składających się wraz z nim na system bezpieczeństwa, do celów innych niż są przeznaczone i w warunkach innych niż podane w tej instrukcji. W szczególności nie wolno używać urządzenia samozaciskowego do zawieszenia na nim użytkownika w sytuacjach innych niż upadek, ani do przeprowadzania operacji zdejmowania użytkownika podczas akcji ratunkowych.
18. Co najmniej raz na 12 miesięcy należy koniecznie oddać urządzenie samozaciskowe do przeglądu przez firmę Tractel, jej autoryzowany serwis lub osobę kompetentną. Przegląd musi obejmować działanie sprzętu oraz czytelność oznaczeń. Bezpieczeństwo użytkownika zależy od utrzymania sprawności i wytrzymałości sprzętu.
19. Ważne: jeśli powierzasz ten sprzęt pracownikowi lub osobie współpracującą, stosuj się do odpowiednich przepisów prawa pracy.
20. Zaleca się przydzielanie urządzenia samozaciskowego indywidualnie konkretnym osobom, zwłaszcza jeśli chodzi o stałych pracowników.
21. Każde urządzenie samozaciskowe lub lina asekuracyjna definitywnie wycofane z eksploatacji muszą zostać zniszczone lub dostęp do nich musi być całkowicie niemożliwy, aby niemożliwe było ich pomyłkowe użycie.
22. Podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkownika ma odpowiednie założenie sprzętu i umieszczenie punktu mocowania oraz wykonywanie pracy w taki sposób, aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo upadku i jego wysokość.
23. Podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa ma sprawdzenie, przed każdym użyciem sprzętu, wolnego miejsca pod użytkownikiem, aby w razie upadku nie doszło do kolizji z podłożem ani z przeszkodami znajdującymi na trajektorii upadku.
24. Nie wolno używać urządzenia samozaciskowego, jeśli któraś z jego części jest uszkodzona lub może pogorszyć parametry bezpieczeństwa sprzętu. W momencie zakładania sprzętu nie może on wykazywać obniżenia parametrów zabezpieczeń.
25. W momencie użycowania tego sprzętu użytkownik musi być w doskonalszej formie fizycznej i psychicznej. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. Obowiązuje zakaz posługiwania się urządzeniem samozaciskowym dla kobiet w ciąży.

26. Sprzęt może być użytkowany wyłącznie w zakresie określonym przez producenta i nie może być wykorzystywany do zastosowań, do których nie jest przewidziany (patrz rozdział „Warunki użytkowania”).
27. Dla bezpieczeństwa użytkownika, jeśli urządzenie samozaciskowe jest odspędzane poza krajem, dla którego było pierwotnie przeznaczone, sprzedający musi dostarczyć: instrukcję obsługi, instrukcję konserwacji, instrukcje związane z przeglądami okresowymi i naprawami - w języku kraju, w którym sprzęt będzie używany.
28. Przed użyciem urządzenia samozaciskowego użytkownik lub jednostka odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo musi sprawdzić wytrzymałość mocowania liną asekuracyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
29. Nie wolno używać urządzenia Stopfor™, które nie było kontrolowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Urządzenie musi zostać skontrolowane przez uprawnionego, kompetentnego technika, który wyda pisemną zgodę na jego dalsze użytkowanie lub przekaże urządzenie do zniszczenia, aby nie mogło być w żaden sposób dłużej wykorzystywane. Jeżeli urządzenie połużyło do zatrzymania upadku, musi zostać zniszczone, aby nie mogło być w żaden sposób dłużej wykorzystywane.

ZASTOSOWANIA SZCZEGÓLNE

W sprawie szczególnych zastosowań sprzętu prosimy kontaktować się z firmą Tractel®.

Funkeje i opis

Urządzenie samozaciskowe jest samozaciskowym urządzeniem mechanicznym służącym do zatrzymywania upadków, stanowiącym, wraz z elastyczną linią asekuracyjną po której się przesuwa, podzespoł systemu zabezpieczającego przed upadkami. Do każdego modelu urządzenia samozaciskowego jest przypisany odpowiedni model liny asekuracyjnej opracowany specjalnie dla tego modelu urządzenia samozaciskowego.

Każdy model urządzenia samozaciskowego, łącznie z przeznaczoną dla niego linią asekuracyjną, został poddany badaniu CE przez instytucję powiadomioną.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Użycie urządzenia samozaciskowego na linie asekuracyjnej, która według niniejszej instrukcji jest nieprzystosowana do danego modelu, prowadzi do niebezpieczeństwa niezadziałania sprzętu, zatem upadek może spowodować zagrożenie dla życia użytkownika.

- Urządzenie samozaciskowe S przesuwa się wzduł pletionej liny asekuracyjnej, wraz z użytkownikiem i bez angażowania jego działań przenieszcza się w górę lub w dół i automatycznie blokuje się na linie, kiedy następuje upadek.
- Stopfor™ M jest to stopfor™ S wyposażony we wzmacnioną sprężynę gwarantującą stałą blokadę stopfora™ na linie. Blokada ta sprawia, że podczas schodzenia użytkownik musi przesuwać stopfor™ ręcznie.
- Urządzenie samozaciskowe P jest identyczne jak urządzenie samozaciskowe S, ale jest zależne od liny asekuracyjnej.
- Urządzenie samozaciskowe A działa w taki sam sposób jak urządzenie samozaciskowe S, ale posiada dodatkowe urządzenie zabezpieczające zwane „urządzeniem przeciwpancznym”. Zatrzymuje ono upadek nawet wówczas, gdy użytkownik przytrzymuje dlonią dźwignię sterującą w pozycji otwartej.
- Stopfor™ K przesuwa się wzduł liny asekuracyjnej - falu, spełnia tę samą funkcję co stopfor™ A. Jest instalowane na fale i nie wykorzystuje tej samej zasady blokowania.
- Stopfor™ KS jest to stopfor™ K wyposażony w system przeciwwrotny.

- Stopfor™ KM jest to stopfor™ K wyposażony we wzmacnioną sprężynę gwarantującą stałą blokadę stopfora™ na fale. Ta blokada urządzenia sprawia, że podczas schodzenia użytkownik musi przesuwać stopfor™ ręcznie.
- Stopfor™ KSM jest to stopfor™ K wyposażony w system przeciwwrotny i wzmacnioną sprężynę.
- Stopfor™ B przesuwa się wzduł liny asekuracyjnej - plecionej, spełnia tą samą funkcję co stopfor™ K.
- Stopfor™ BS jest to stopfor™ B wyposażony w system przeciwwrotny.
- Stopfor™ BM jest to stopfor™ B wyposażony we wzmacnioną sprężynę gwarantującą stałą blokadę stopfora™ na fale. Ta blokada urządzenia sprawia, że podczas schodzenia użytkownik musi przesuwać stopfor™ ręcznie.
- Stopfor™ BSM jest to stopfor™ B wyposażony w system przeciwwrotny i wzmacnioną sprężynę.
- Urządzenie samozaciskowe AP jest odmianą urządzenia samozaciskowego A, do którego dodano funkcję blokady ręcznej. Funkcja ta umożliwia użytkownikowi zablokowanie swojego urządzenia samozaciskowego na linie.

System zabezpieczający przed upadkami składa się z niżej opisanych elementów.

1. Punkt mocowania stałego (A. strona 2)

2. Lina asekuracyjna (C. strona 2)

Urządzenie samozaciskowe może być używane wyłącznie z linami asekuracyjnymi certyfikowanymi przez Tractel SAS.

Urządzenie samozaciskowe A, S, M, SM, AP i P

Lina asekuracyjna jest linią plecioną z poliamidu o średnicy 14 mm. Dostarczana jest w odcinkach o długości będącej wielokrotnością 10 m.

Urządzenie samozaciskowe K, KS, KM, KSM

Lina asekuracyjna jest falą statycznym z poliamidu o średnicy między 11 mm i 12.5 mm.

Stopfor B, BS, BM, BSM

Podstawa asekuracyjna stanowi lina poliamidowa skręcana o średnicy 12 lub 14 mm.

Na końcach wszystkich lin asekuracyjnych (lin lub fal) wykonana jest pętla służąca do mocowania liny do punktu mocowania. Na drugim końcu znajduje się zakończenie fabryczne zapobiegające nieumyślnemu uwolnieniu urządzenia samozaciskowego z liny asekuracyjnej.

Wytrzymałość liny asekuracyjnej na rozerwanie przewyksza 22 kN.

Lina asekuracyjna może być używana wyłącznie jako linka bezpieczeństwa przy pracy na wysokości, aby umożliwić bezpieczny dostęp do miejsca pracy.

3. Urządzenie samozaciskowe

- Urządzenie samozaciskowe S (rys. 6, strona 2)

Szczeka (I) jest połączona na sztywno z dźwignią sterującą (K) i z uchwytem (J), do którego przytwierdzony jest użytkownik za pośrednictwem linki. Urządzenie samozaciskowe S przemieszcza się automatycznie wzduł liny asekuracyjnej, a użytkownikowi, poprzez linkę, przekazywane jest nieznaczne naprężenie odpowiadające ciężarowi aparatu, umożliwiające otwarcie szczelek i przemieszczanie urządzenia samozaciskowego.

Obudowa, wyposażona w zawias, jest otwierana, aby umożliwić włożenie liny asekuracyjnej do urządzenia samozaciskowego S. Do zamknięcia obudowy służy gałka radełkowana (E) i element gwintowany po stronie ruchomej klapy, do wkrcania w nakrętkę złączoną z obudową. Do otwarcia obudowy konieczne są dwa równoczesne działania: naciśnięcie na zatrzask (D) i odkręcenie gałki radełkowanej (E). Ponieważ lina asekuracyjna jest pionowa (dozwolone maksymalne odchylenie od pionu 30°), przymocowana swoim górnym końcem, i przed założeniem

PL

urządzenia samozaciskowego S zwisa swobodnie, występ ustawiający (N) urządzenia samozaciskowego S pozwala na zamknięcie aparatu na tak umieszczonej linie asekuracyjnej tylko wtedy, gdy aparat zorientowany jest w taki sposób, że strzałka wygrawerowana na obudowie jest skierowana do góry.

Rolka (M) prowadzi linię asekuracyjną w aparacie.

Przy upadku użytkownika dźwignia obraca się o 45° pod wpływem siły przenoszonej przez linkę i szczęka blokuje linię o ruchomą klapę (F).

- Stopfor™ M (rys. 6, strona 2)

Stopfor™ M jest urządzeniem o specyfikacjach identycznych jak stopfor™ S. Wyposażony jest we wzmacnioną sprężynę gwarantującą stałą blokadę stopfora™ na linie. Blokada ta sprawia, że podczas schodzenia użytkownik musi przesuwać stopfor™ ręcznie. Dla zapewnienia komfortu użytkowania ramię dźwigni Stopfor™ wyposażone jest w plastikowy uchwyt.

- Urządzenie samozaciskowe A (rys. 6, strona 2)

Urządzenie samozaciskowe A posiada dwa niezależne systemy wyzwalania, umożliwiające wprowadzenie szczęki na linię asekuracyjną, a następnie elastyczne zatrzymanie upadku. Pierwszy system jest równoważny systemowi urządzenia samozaciskowego S, użytkownik w trakcie upadku obraca dźwignię sterującą. Drugi system jest "przeciwpaniczny", jeśli w chwili upadku dźwignia jest utrzymywana przez nieuwagę w pozycji otwartej, rolka wykrywa wzrost prędkości i przesuwa szczękę w kierunku zamknięcia.

- Urządzenie samozaciskowe AP z blokerem (rys. 6, strona 2)

Jednoczesne naciskanie dźwigni (H) w górę i w prawo powoduje, że oprze się ona o palec (G). Utrzymuje on szczękę docisnęła do liny asekuracyjnej, uniemożliwiając w ten sposób wszelki ruch aparatu po linie asekuracyjnej. Umysłe działanie użytkownika umożliwia zwolnić bloker.

- Urządzenie samozaciskowe K, KS, KM, KSM (rys. 7, strona 2) / Urządzenie samozaciskowe B, BS, BM, BSM (rys. 6, strona 2)

Urządzenie samozaciskowe K, KS / Urządzenie samozaciskowe B, BS przemieszcza się swobodnie wzdłuż liny asekuracyjnej. Przy upadku aparat przekreca się, dzięki czemu następuje kontakt liny asekuracyjnej z górną częścią zamka. Zamek obraca się wewnątrz aparatu i dociska linię asekuracyjną.

Stopfory™ KM, KSM, BM, BSM przesuwają się ręcznie wzdłuż liny asekuracyjnej. Przy upadku urządzenie przekreca się, dzięki czemu następuje kontakt liny asekuracyjnej z górną częścią zamka. Zamek obraca się wewnątrz urządzenia i dociska linię asekuracyjną.

System składa się z dwóch tarcz połączonych przegubowo wokół osi zamka (rys. 8, strona 2, Q). Aparat otwiera się wprowadzając w ruch ruchomą tarczę (rys. 8, strona 2, R). Sprzęza zamka (rys. 8, strona 2, S) pozwala utrzymywać naciśk zamka na linię asekuracyjną. Kiedy lina asekuracyjna jest na swoim miejscu, a łącznik blokuje obie tarcze, otwarcie aparatu jest niemożliwe; lina asekuracyjna jest uwiezione w aparacie.

Stopfor™ KS, BS, KSM, BSM wyposażony jest w system przeciwzwrótowy (rys. 8, strona 2, T), który zapewnia właściwy kierunek działania stopfora™ na linie asekuracyjnej. Jeśli stopfor™ ustawiony jest odwrotnie w stosunku do pionowej liny asekuracyjnej, system przeciwzwrótowy zablokuje szczękę (rys. 8, strona 2, Q). Operacja ta uniemożliwia założenie stopfora™ na linie asekuracyjnej.

Stopfory™ KM, KSM, BM, BSM wyposażony jest we wzmacnioną sprężyną stale blokującą stopfor™ na linie asekuracyjnej. Funkcja ta jest na ogół wykorzystywana do prac na powierzchniach pochyłych. Blokada sprawia, że podczas schodzenia użytkownik musi przesuwać stopfor™ ręcznie. Dla poprawienia komfortu użytkowania przy wchodzeniu należy dociążyć linię asekuracyjną zwijając ją lub umieszczając w dolnej części masę nieprzekraczającą 1 kg.

4. Linka (L)

Dostępnych jest kilka typów liniek:

- urządzenie samozaciskowe A: linka o długości 0.3 m lub 0.6 m.
- urządzenie samozaciskowe S/M: linka o długości 0.3m, 0.6 m lub 0.9 m.
- urządzenie samozaciskowe K, KS, KM, KSM/ Urządzenie samozaciskowe B, BS, BM, BSM : linka o długości 0.3 m. Linki wymienione kody 42222 lub 42232
- urządzenie samozaciskowe AP: linka o długości 0.3 m lub 0.6 m
- urządzenie samozaciskowe P: 0.3 m.

5. Łączniki (B)

Łączniki dostarczane wraz z linką mają wytrzymałość na rozterwanie przewyższającą 22 kN.

Instalacja

1. Mocowanie do struktury (rys. 6, strona 2, A)

Lina asekuracyjna jest połączona z punktem mocowania za pomocą pętli i łącznika. Punkt mocowania musi mieć wytrzymałość co najmniej 10 kN.

UWAGA: punktem mocowania może być opaska o wytrzymałości 10 kN.

UWAGA

Punkt mocowania musi się zawsze znajdować powyżej operatora.

Stopfor™ S, A, AP, P, M

2. Konfiguracja montażu

Urządzenia samozaciskowe modeli K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P mogą być montowane wyłącznie na linie asekuracyjnej podwieszanej pionowo lub tworzącej z pionem kąt maksymalnie 30°. W praktyce warunek ten jest zachowany, jeśli użytkownik nie odsuwa się od linii pionowej przechodzącej przez punkt podwieszenia na odległość większą niż połowa wysokości punktu podwieszenia na poziomie przemieszczania się użytkownika.

• Na przykład użytkownik wspiną się w pionowy pionowej (0° +/- 30° w stosunku do pionu) na strukturę metalową. Lina asekuracyjna znajduje się przed nim, jest połączony z urządzeniem samozaciskowym linką o długości 0.3 m, 0.6 m lub 0.9 m, zależnie od używanego urządzenia samozaciskowego (rys. B, strona 82). W tej konfiguracji należy używać urządzenia samozaciskowego K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

• Użytkownik ma linię asekuracyjną z tyłu lub naprzeciwko siebie, jest połączony z urządzeniem samozaciskowym linką o długości 0.3 m, 0.6 m lub 0.9 m, zależnie od używanego urządzenia samozaciskowego. (rys. C, D, G, strona 82). Należy używać urządzenia samozaciskowego K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

• Użytkownik wchodzi na drabinę, lina asekuracyjna znajduje się za nim lub naprzeciwko niego, jest połączony z urządzeniem samozaciskowym linką o długości 0.3 m, 0.6 m lub 0.9 m, zależnie od używanego urządzenia samozaciskowego. (rys. D, G, strona 82). Należy używać urządzenia samozaciskowego K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

• Użytkownik pracuje na dachu spadzistym, jego lina asekuracyjna jest ułożona poziomo, może on podłączyć swój stopfor™ do uprzęży za sobą lub przed sobą za pomocą lonty o długości 0.30 m. W takim przypadku należy użyć stopfora™ M, KM, KSM, BM, BSM (rys. F, strona 82). Za pomocą lonty o długości 0.30 lub 0.60 m lub 0.90 m, użyć stopfora™ M (rys. G, strona 82).

3. Konfiguracja montażu z urządzeniem samozaciskowym AP

Lina asekuracyjna jest pionowa (0° do 30° w stosunku do pionu). Po uruchomieniu hamulca parkingowego użytkownik może pracować w stanie zawieszenia, jest utrzymywany przez urządzenie samozaciskowe, które jednocześnie spełnia swoje zadanie zapobiegania upadkowi (rys. E, G, strona 82).

UWAGA

Lina asekuracyjna nie może być luźna pomiędzy punktem mocowania i urządzeniem samozaciskowym. Należy upewnić się, czy jej długość jest wystarczająca.

4. Wysokość w świetle (rys. A, strona 82)

UWAGA:

Przed każdym użyciem należy koniecznie sprawdzić, czy wolna wysokość nad powierzchnią (L) pod urządzeniem przekracza sumę dwukrotnie dłuższej wykorzystywanej liny (L1), plus jeden metr na hamowanie (L2), plus jeden metr dla zabezpieczenia (L3), plus wydłużenie elastyczne wykorzystywanej liny (L4).

5. Środowisko eksploatacji

- Warunki występujące na budowach na wolnym powietrzu,
- Zakres temperatur między -40°C i +60°C,
- W środowisku nadmorskim,
- Podczas prac polegających na rozpylaniu różnych materiałów (malowanie, piaskowanie...) należy zabezpieczyć sprzęt przed dostaniem się tych materiałów do wnętrza urządzenia samozaciskowego.

6. Akcje ratunkowe

Akcje ratunkowe, które należy podjąć w razie upadku kontrolowanego urządzeniem samozaciskowym, muszą zostać opracowane przed każdym zaplanowanym użyciem sprzętu, w celu określenia środków ludzkich i materiałowych niezbędnych do przyjęcia z pomocą osoby, która uległa wypadkowi, w czasie krótszym niż 15 minut. Po upływie tego czasu osobie grozi śmierć.

Przegląd przed użyciem

Należy:

- Sprawdzić, czy nie ma odkształceń na obudowie i tarczach;
- Sprawdzić wzrokowo stan liny asekuracyjnej oraz linki;
- Sprawdzić skuteczność blokowania urządzenia samozaciskowego zamontowanego na swojej linie asekuracyjnej, przez energiczne pociągnięcie za aparat w kierunku przeciwnym do strzałki znajdującej się na jego obudowie;
- Przekrącić dźwignię do góry i sprawdzić rozwarcie szczęki i przemieszczanie się urządzenia samozaciskowego na linie asekuracyjnej;
- Sprawdzić warunki instalacji systemu (patrz rozdział "Instalacja");
- Sprawdzić, czy urządzenie samozaciskowe jest prawidłowo zorientowane na linie asekuracyjnej;
- Sprawdzić stan innych składników systemu: uprzęży i łączników.

Warunki użytkowania

Użytkownik łączy urządzenie samozaciskowe ze swoją uprzężą za pomocą linki (L).

Instaluje urządzenie samozaciskowe na linie asekuracyjnej (C).

Następnie należy postępować zgodnie z następującą procedurą:
Urządzenie samozaciskowe A, S, AP, M

- Otworzyć aparat, naciskając lewą ręką na zatrask, a prawą odkręcając gałkę radelekowaną;
- Urządzenie samozaciskowe musi być zorientowane na linie asekuracyjnej w taki sposób, że strzałka jest skierowana do góry przy aparacie zablokowanym. Kiedy strzałka jest skierowana w dół, występ ustalający uniemożliwia zamknięcie aparatu;

• Umieścić linię asekuracyjną w obudowie; zamknąć i dokręcić do oporu gałkę radelekowaną.

Kiedy dojdzie do upadku, urządzenie samozaciskowe automatycznie zatrzymuje upadek.

Urządzenie samozaciskowe K, KS, KM, KSM/ Urządzenie samozaciskowe B, BS, BM, BSM

- Otworzyć aparat, obracając ruchomą tarczą;
- Obrócić zamek za pomocą palca, aby zrobić miejsce na przejście liny asekuracyjnej.
- Wprowadzić linię asekuracyjną między oś zacisku i zamek.
- Zamknąć ruchomą tarczę aż do ogranicznika osi zacisku.
- Wprowadzić łącznik M10 do otworów DWÓCH tarcz stałych i ruchomych, co umożliwi zablokowanie aparatu.
- Urządzenie samozaciskowe musi być zorientowane na linię asekuracyjną w taki sposób, że strzałka jest skierowana do góry przy aparacie zablokowanym.

Kiedy dojdzie do upadku, urządzenie samozaciskowe automatycznie zatrzymuje upadek.

Transport i przechowywanie

Urządzenie Stopfor™ oraz lina i podstawa asekuracyjna muszą być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze od -40°C do +60°C.

Podczas transportu i przechowywania należy zabezpieczyć sprzęt przed wszelkim możliwym uszkodzeniem (ostre krawędzie, bliskość źródeł ciepła, substancje chemiczne, promieniowanie UV itd.).

Konserwacja i naprawy

Zwykła konserwacja jest przeprowadzana przez użytkownika. Oprócz przeglądów opisanych w rozdziale "Przegląd przed użyciem", należy przeprowadzać następujące czynności:

- Jeśli lina asekuracyjna jest brudna, należy ją wyprąć w czystej zimnej wodzie z ewentualnym dodatkiem środka do prania tkanin delikatnych, używając szczotki z tworzywa sztucznego;
- Jeśli w trakcie użytkowania linia asekuracyjna się zamoczyła, lub po praniu, należy pozostawić ją do naturalnego wyschnięcia w cieniu z dala od źródeł ciepła;
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić wzrokowo stan liny asekuracyjnej na całe jej długości;
- Poważne, choć niewidoczne uszkodzenia mogą obniżyć wytrzymałość liny asekuracyjnej. Tractel® zaleca więc, aby nie dopuszczać do użycia liny asekuracyjnej bez kontroli osoby odpowiedzialnej za sprzęt;
- Kontakt liny asekuracyjnej z kwasami, olejem i benzyną obniża jej wytrzymałość. Włókna poliamidów, z których wykonana jest lina asekuracyjna, ulegają agresywnemu działaniu tych substancji. Degradação włókien nie zawsze jest widoczna gołym okiem;
- Należy unikać niepotrzebnego wystawiania liny asekuracyjnej na działanie promieni słonecznych, przechowywać ją w ciemnym miejscu zabezpieczonym przed wilgotnością;
- Nie należy dopuszczać do tarcia liny asekuracyjnej o ostre krawędzie lub powierzchnie o własnościach ścinnych;
- Aby chronić linię asekuracyjną, należy ją przechowywać i transportować w torbie. Tractel® oferuje torbę przystosowaną do prac na wysokości;
- Nie jest wymagana żadna szczególna konserwacja urządzenia samozaciskowego. Zalecane jest jednakże czyszczenie wodą z mydłem;
- Przegląd roczny i naprawy przeprowadzane są przez firmę Tractel® lub jej autoryzowany serwis.

PL

Przeciwwskazania

Zabronione jest:

- używanie urządzenia samozaciskowego poza systemem zatrzymywania upadków,
- używanie urządzenia samozaciskowego jako środka do podwieszania użytkownika lub innych ciężarów,
- podłączanie kilku osób do jednego urządzenia samozaciskowego,
- umieszczać kilku urządzeń samozaciskowych na jednej linie asekuracyjnej,
- używanie urządzenia samozaciskowego A, AP, S, M na linie asekuracyjnej, której kąt odchylenia od pionu jest większy niż 30°,
- jeżeli kąt przekracza 20° w stosunku do krawędzi dachu tarasowego, użyć stopfora™ K, KS, KM, KSM / B, BS, BM, BSM w pozycji poziomej (patrz rys. 6, 7, strona 2).
- zmienianie kierunku tej części liny asekuracyjnej, na którą wprowadza się urządzenie samozaciskowe,
- używanie aparatu, który posłużył do zatrzymania upadku, bez późniejszego sprawdzenia i przeprowadzenia prób przez producenta lub jego autoryzowany serwis,
- używanie lin asekuracyjnych, linek oraz elementów systemu innych niż te, które są podane w niniejszej instrukcji jako kompatybilne z odpowiednim modelem urządzenia samozaciskowego,
- używanie liny asekuracyjnej do innych celów niż ten, do którego przewidziano dany model urządzenia samozaciskowego, także używanie z innym modelem urządzenia zapobiegającego upadkom,
- używanie linki o długości większej niż 0,3 m z urządzeniem samozaciskowym K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM i P 0,6 m z urządzeniem samozaciskowym A i AP, i 0,9 m z urządzeniem samozaciskowym S i M,
- używanie liny asekuracyjnej lub linki z uszkodzeniami, węzłami lub widocznymi oznakami zniszczenia,
- używanie aparatu w czasie dłuższym niż 12 miesięcy bez sprawdzenia go przez producenta lub jego autoryzowany serwis.

Wyposażenie dodatkowe

Urządzenie samozaciskowe K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM, S, A, AP, M, P jest składnikiem pionowego systemu bezpieczeństwa przy zapobieganiu upadkom, który musi być zgodny z normą EN 363 i musi zawierać, licząc od góry do dołu:
1) urządzenie do mocowania zgodne z normą EN 795,
2) pierwszy łącznik zgodny z normą EN 362,
3) elastyczną linię asekuracyjną zgodną z normą EN 353-2,
4) urządzenie samozaciskowe, ruchome urządzenie zapobiegające upadkom z automatyczną blokadą, zgodne z normą EN 353-2,
5) drugi łącznik zgodny z normą EN 362,
6) uprząż zapobiegającą upadkom zgodną z normą EN 361 (punkt mocowania mostkowy lub grzbietowy).

Dolaczanie wszelkich innych elementów jest zabronione.

UWAGA

Upiąż zapobiegająca upadkom EN361 jest jedynym urządzeniem do chwytyania ciała dopuszczonym do stosowania w systemie zatrzymywania upadków. Zalecane jest stosowanie mostkowego punktu mocowania uprzęży.

Zgodnie z przepisami europejskimi, każdy z powyższych elementów systemu od 1) do 6) sprzedawanych przez firmę Tractel®, otrzymał oznaczenie CE po przeprowadzeniu badania CE, i jest poddawany kontroli produkcji.

Zgodność sprzętu

Spółka Tractel SAS, RN 19-Saint Hilaire sous Romilly, F-10102 Romilly-sur-Seine, Francja niniejszym oświadcza, że sprzęt zabezpieczający opisany w tej instrukcji,
• jest zgodny z postanowieniami dyrektywy europejskiej 89/686/CEE z grudnia 1989 roku,

- jest identyczny ze sprzętem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem atestów potwierdzających przeprowadzenie kontroli typu, wydanych przez APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marsylia - Francja, numer identyfikacyjny 0082 i sprzętem testowanym zgodnie z normą EN 353-2,
- został poddany procedurze przewidzianej w Art. 11B Dyrektywy 89/686/EWG, pod nadzorem instytucji notyfikowanej: APAVE SUDEUROPE SAS - BP 193 - 13322 Marsylia - Francja, numer identyfikacyjny 0082.

Każde przedsiębiorstwo powierzające pracownikom lub osobom współpracującym sprzęt ochrony indywidualnej zapobiegający upadkom z wysokości musi stosować się do przepisów prawa pracy.

W krajach Unii Europejskiej urządzenia te muszą być poddawane okresowej kontroli zgodnie z dyrektywą 89/656/CEE z 30/11/89 (co najmniej raz w roku przez Tractel SAS lub autoryzowany serwis Tractel® SAS).

Przeprowadzenie corocznej kontroli umożliwia przedłużenie o jeden rok terminu przydatności sprzętu, jednak termin ten nie może przekroczyć 10 lat.

Oznaczenia

Na oznaczeniu każdego produktu znajdują się:

- a : marka handlowa: Tractel®,
- b: nazwa produktu: np. urządzenie samozaciskowe S,
- c: odpowiednia norma: numer i rok jej wprowadzenia (patrz tabela s. 83). Jeżeli nie jest podany rok normy EN 353-2, chodzi o normę EN 353-2 (1993),
- d: numer referencyjny produktu: Kod grupy,
- e: logo "CE" oznaczające, że sprzęt jest zgodny z wymogami dyrektywy 89/686/CEE. "0082" oznacza numer powiadomionej instytucji zgodnie z artykułem 11,
- f: data produkcji,
- g: numer serjony,
- h: piktogram informujący o konieczności przeczytania instrukcji obsługi przed użyciem,
- i: strzałka wskazująca kierunek użycia,
- k: miejsce na linię asekuracyjną,



Informacja mówiąca o konieczności sprawdzenia wolnej wysokości nad powierzchnią przed każdym użyciem,

m: jedyny możliwy do stosowania typ liny asekuracyjnej,



: faj,



: lina pleciona,

n: średnica liny asekuracyjnej do stosowania.

Przeglądy okresowe

W razie stwierdzenia, że urządzenie Stopor™ nie znajduje się w dobrym stanie lub zostało wykorzystane do zatrzymania upadku, urządzenie musi zostać skontrolowane przez firmę Tractel® SAS lub przez uprawnionego i kompetentnego technika, scisłe przestrzegającego zaleceń zamieszczonych w dokumentacji dotyczącej weryfikacji osobistego wyposażenia ochronnego Tractel®.

Plik dotyczący metod weryfikacji osobistego wyposażenia ochronnego Tractel® jest dostępny bezpłatnie na witrynie internetowej firmy Tractel® www.tractel.com.

Konieczne jest przeprowadzanie przeglądów rocznych, ale zależnie od intensywności użytkowania, warunków otoczenia i użytkowania oraz przepisów obowiązujących w przedsiębiorstwie lub kraju, w którym sprzęt jest używany, przeglądy okresowe mogą być wykonywane częściej.

Przeglądy okresowe muszą być przeprowadzane przez osobę kompetentną i zgodnie z procedurami kontrolnymi producenta, określonymi w pliku "instrukcje dotyczące weryfikacji osobistego wyposażenia ochronnego firmy Tractel®".

Podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność oznaczeń na produkcie.

Ponowne oddanie produktu do użytkowania musi zostać potwierdzone na piśmie przez uprawnionego, kompetentnego technika, który przeprowadził kontrolę.

Ponowne oddanie produktu do użytkowania musi zostać potwierdzone na karcie kontrolnej, która znajduje się w środku tej instrukcji.

Karta kontrolna musi zostać zachowana przez cały okres użytkowania produktu, aż do jego zniszczenia.

Czas użytkowania

Określony czas użytkowania tekstylnych produktów osobistego wyposażenia ochronnego firmy Tractel®, takich jak uprzęże, liny i układy pochłaniania energii, a także mechanicznych produktów osobistego wyposażenia ochronnego firmy Tractel®, takich jak urządzenia zapobiegające upadkom Stopcable™ i Stopfor™, automatyczne zwijacze powrotnie Blocfor™ oraz linę asekuracyjne Tractel® obowiązuje pod warunkiem, że poczawszy od daty produkcji były one:

- użytkowane w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użytkowania zamieszczonymi w niniejszej instrukcji,
- poddawane przeglądowi okresowemu, które muszą być przeprowadzane co najmniej 1 raz na rok przez kompetentną osobę, która musi po wykonaniu kontroli potwierdzić na piśmie, że osobiste wyposażenie ochronne może zostać przeznaczone do dalszego wykorzystania,
- przechowywane i transportowane zgodnie z zaleceniami określonymi w niniejszej instrukcji.

PL

Основные инструкции

1. Для обеспечения безопасного и эффективного использования карабина Stopfor™ необходимо предварительно ознакомиться с данной инструкцией, полностью понять ее содержание и неукоснительно следовать ее положениям.
2. Данную инструкцию следует хранить в хорошем состоянии до момента вывода снаряжения из эксплуатации. Инструкция должна находиться в распоряжении каждого оператора в любое время. Дополнительные копии инструкции предоставляются по требованию.
3. Выгравированные на снаряжении указания (см. главу «Маркировка») должны всегда находиться на виду и быть легко читаемы. Если указания стерлись, снаряжение следует окончательно вывести из эксплуатации.
4. Карабин Stopfor™ является частью системы безопасности и защиты от падений. Его следует использовать только одновременно с другими, совместимыми между собой и с карабином Stopfor™, компонентами, в соответствии с правилами техники безопасности и применимыми нормативами, в частности, со стандартом EN 363.
5. Карабин Stopfor™ является индивидуальным снаряжением, предназначенным для использования специальными обученным и/или компетентным лицом. В противном случае, действия пользователя должны контролироваться такими специалистами. Обучение заключается в объяснении мер, которые необходимо предпринять в случае падения пользователя, а также в демонстрации установки и использования карабина Stopfor™ при полностью собранной системе в ситуации, подобной реальной, с соблюдением правил техники безопасности.
6. Необходимо соблюдать правила соединения элементов снаряжения, из которых состоит система защиты, согласно данной инструкции и инструкциям, сопровождающим такие элементы снаряжения.
7. В частности, каждый карабин Stopfor™ может быть установлен только на гибкий страховочный трос, спецификации которого должны быть полностью идентичными спецификациям страховочного троса Tractel®, который продается для использования с соответствующей моделью карабина Stopfor™. Несоблюдение этого требования может поставить под угрозу жизнь пользователя. Во избежание каких бы то ни было ошибок в данной области, в обязанности пользователя или его работодателя входит инвентаризация страховочных тросов.
8. Требование техники безопасности фирмы Tractel® является обязательное использование страховочного троса Tractel®. Фирма не несет ответственности за использование карабина Stopfor™ со страховочным тросом, производителем которого не является фирма Tractel®, или с иной моделью, чем та, которая предназначена для использования с карабином Stopfor™. Кроме того, фирма Tractel® предоставляет гарантию на систему защиты от падений только в том случае, если система полностью состоит из компонентов, продажа, техническое обслуживание, сборка и установка которых были осуществлены в соответствии с правилами техники безопасности и применимыми стандартами.
9. Tractel® не несет ответственности за функционирование карабина Stopfor™, который был разобран в ходе проверки, в особенности, в случае замены первоначально установленных деталей на детали другого изготовителя.
10. Внесенные каких бы то ни было изменений в конструкцию снаряжения или монтаж дополнительных элементов могут быть осуществлены только при наличии предварительного письменного разрешения фирмы Tractel®. Следует использовать только страховочный трос, на котором указан стандарт EN 353-2.
11. Прежде чем приступить к использованию карабина Stopfor™, пользователь или лицо, ответственное за безопасность пользователя, обязаны проверить прочность крепления страховочного троса в соответствии с действующими нормативными актами и стандартами.
12. Категорически запрещается использовать карабин Stopfor™ или страховочный трос, если он выглядит поврежденным. Каждый раз перед началом использования пользователь должен вручную осуществить рабочее испытание карабина Stopfor™, установленного на страховочном тросе (см. главу «Проверка перед использованием»).
13. Карабин Stopfor™ моделей S, A, AP, M следует использовать только со страховочным тросом, подвешенным вертикально или под углом максимум 30° к вертикальной поверхности.
14. Карабины Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM следует использовать на страховочном снаряжении, установленном вертикально или под углом 30° к вертикальной поверхности. Карабины могут быть установлены в горизонтальном положении при работе на плоской поверхности при максимальном угле 20° по отношению к кромке плоской крыши (см. Рис.4, стр. 2).
15. Если карабин Stopfor™ уже был использован для предотвращения падения, или если пользователь не уверен в его безопасности, снаряжение необходимо вернуть в фирму Tractel® или в лицензированное ей ремонтное бюро для контроля. Такое снаряжение запрещается повторно использовать без письменного соглашения фирмы Tractel® или лицензированного ей бюро ремонта. Страховочный трос, на котором был закреплен карабин Stopfor™ во время падения пользователя, должен быть выведен из эксплуатации.
16. Любые меры по починке должны быть осуществлены в соответствии с методами работы фирмы Tractel®.
17. Ни в коем случае не следует использовать карабин Stopfor™ и соединенные с ним компоненты системы безопасности в иных целях или условиях, чем те, которые предусмотрены в данной инструкции. В частности, категорически воспрещается использовать карабин Stopfor™ для подвески оператора в иных ситуациях, чем падение, или в ходе спасательных операций.
18. Как минимум, раз в год следует посыпать карабин Stopfor™ на проверку в фирму Tractel® или в одно из лицензированных ей ремонтных бюро. В ходе такого контроля необходимо проверить не только правильность функционирования оборудования, но и четкость маркировки. Безопасность пользователя зависит от поддержания эффективности и прочности оборудования.
19. Внимание: если данное снаряжение будет использоваться одним из ваших сотрудников, рабочих и т.п., вы обязаны соблюдать положения соответствующего трудового законодательства.
20. Рекомендуется лично выдать карабин Stopfor™ каждому индивидуальному пользователю, в особенности, если речь идет о сотрудниках предприятия.
21. Все окончательно выведенные из эксплуатации карабины Stopfor™ или страховочные тросы следует уничтожить или обеспечить полное отсутствие доступа к ним во избежание случайного использования.
22. В целях обеспечения безопасности чрезвычайно важна постоянная правильность позиции места крепления ремня, а также выполнение работ в условиях минимальной опасности падения на минимальной высоте.
23. В целях обеспечения безопасности крайне важно проверить свободное пространство перед пользователем на месте работы перед началом каждого использования во избежание травмы в случае падения в результате соприкосновения с землей или иными объектами, находящимися на траектории падения.
24. Ни в коем случае не следует использовать карабин Stopfor™, если один из его элементов поврежден, или если такое использование ставит под угрозу безопасность снаряжения. После установки устройств обеспечения безопасности их конструкцию не следует изменять ни при каких обстоятельствах.
25. Данное снаряжение предназначено для использования физически и психически здоровыми лицами. В случае сомнения следует обратиться к врачу. Категорически воспрещается использовать карабин Stopfor™ при беременности.
26. Снаряжение можно использовать только в рамках применения и только в ситуациях, для которых оно предусмотрено (см. главу «Условия использования»).
27. Если карабин Stopfor™ продан за пределами первой страны назначения, для поддержания безопасности оператора продавец обязан предоставить руководство по эксплуатации, инструкции по техническому обслуживанию и проведению периодического контроля

RU

- и починки на языке страны, в которой снаряжение будет использоваться.
28. Прежде чем приступить к использованию карабина Stopfor™, пользователь или лицо, ответственное за безопасность пользователя, обязаны проверить прочность крепления страховочного троса в соответствии с действующими нормативными актами и стандартами.
29. Каждый карабин Stopfor™ подлежит проверке, осуществляемой минимум один раз в 12 месяцев компетентным специалистом, с письменным заключением о его соответствии нормам эксплуатации или запрете на его дальнейшее использование. В случае использования для предотвращения падения хотя бы один раз снаряжение подлежит уничтожению.

ОСОБОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

В особых случаях применения убедительно просим обратиться в Tractel®.

ФУНКЦИИ И ОПИСАНИЕ

Карабин Stopfor™ является автоматически сжимающимся устройством предотвращения падения. Карабин и гибкий страховочный трос, по которому он скользит, являются частью системы защиты от падений. Каждой модели карабина Stopfor™ соответствует отдельная модель страховочного троса, специально разработанная для данной модели карабина.

Каждая модель карабина Stopfor™ прошла типовой контроль ЕС уведомленной организации в условиях использования с соответствующим страховочным тросом.

ОСТОРОЖНО!

Использование карабина Stopfor™ с не предназначенным для этой модели страховочным тросом в соответствии с данной инструкцией может вызвать несрабатывание снаряжения, а значит и падение, могущее поставить под угрозу жизнь пользователя.

- Карабин Stopfor™ S перемещается по крученному страховочному тросу и следует за пользователем без необходимости ручного управления при перемещении пользователя вверх или вниз. Карабин автоматически блокируется на тросе в случае падения.
- Карабин Stopfor™ M аналогичен по конструкции карабину Stopfor™ S и снабжен более прочной пружиной, которая обеспечивает постоянную блокировку карабина Stopfor™ на тросе. В результате такой конструкции пользователь должен вручную передвигать карабин Stopfor™ при спуске.
- Карабин Stopfor™ P идентичен карабину Stopfor™ S, но он управляет страховочным тросом.
- Принцип работы карабина Stopfor™ A сходен с принципом работы карабина Stopfor™ S. Кроме того, он снабжен дополнительным, «аварийным», устройством для обеспечения безопасности. Оно позволяет остановить падение, даже если пользователь открыл рычаг управления.
- Карабин Stopfor™ K передвигается вдоль страховочного троса-фала и имеет ту же функцию, что и Stopfor™ A. При этом он устанавливается на фале и использует иной принцип блокировки.
- Карабин Stopfor™ KS аналогичен по конструкции карабину Stopfor™ K и оборудован системой, препятствующей переворачиванию.
- Карабин Stopfor™ KM аналогичен по конструкции карабину Stopfor™ K и снабжен более прочной пружиной, которая обеспечивает постоянную блокировку карабина Stopfor™ на тросе-фале. В результате такой конструкции пользователь должен вручную передвигать карабин Stopfor™ при спуске.
- Карабин Stopfor™ KSM аналогичен по конструкции карабину Stopfor™ K и оборудован системой, препятствующей переворачиванию, а также – более прочной пружиной.
- Карабин Stopfor™ TM в передвигается вдоль скрученного страховочного троса и имеет ту же функцию, что и Stopfor™ K.
- Карабин Stopfor™ BS аналогичен по конструкции карабину Stopfor™ B и оборудован системой, препятствующей переворачиванию.

- Карабин Stopfor™ BM аналогичен по конструкции карабину Stopfor™ B и снабжен более прочной пружиной, которая обеспечивает постоянную блокировку карабина Stopfor™ на тросе-фале. В результате такой конструкции пользователь должен вручную передвигать карабин Stopfor™ при спуске.
- Карабин Stopfor™ BSM аналогичен по конструкции карабину Stopfor™ B и оборудован системой, препятствующей переворачиванию, а также – более прочной пружиной.
- Карабин Stopfor™ AP является вариантом модели Stopfor™ A с дополнительной функцией ручной блокировки. Эта функция позволяет пользователю заблокировать свой карабин Stopfor™ на канате.

Система защиты от падений состоит из следующих компонентов:

1. Фиксированная точка крепления (A. стр. 2)

2. Страховочный трос (C. стр. 2)

Карабин Stopfor™ следует использовать только со страховочными тросами, прошедшими сертификацию фирмы Tractel® S.A.S.

- Карабины Stopfor™ A, S, M, AM, AP и Р
Страховочный трос представляет собой скрученный канат из поламида диаметром 14 мм. Поставляется страховочный трос различной длины, кратной 10 м.

- Карабин Stopfor™ K, KS, KM, KSM
Страховочный трос представляет собой статичный фал из поламида диаметром 11 – 12.5 мм.

- Карабин Stopfor™ B, BS, BM, BSM.
Страховочная система представляет собой скрученную веревку диаметром 12 или 14 мм из поламида.

Все страховочные тросы (как канаты, так и фалы), снабжены кольцом, расположенным на конце троса и предназначенным для фиксации троса в точке крепления.

Другой конец троса специально обработан на заводе таким образом, чтобы избежать случайного отсоединения карабина Stopfor™ от страховочного троса.

Разрывная прочность страховочного троса превышает 22 кн.

Страховочный трос предназначен исключительно для использования в качестве аварийного снаряжения при работе на высоте и для обеспечения безопасного доступа к месту работы.

3. Карабин Stopfor™

- Карабин Stopfor™ S (рис. 6, стр. 2)

Зажим (I) жестко соединен с рычагом управления (K) и со скобой (J), к которой прикреплен ремень, поддерживающий пользователя. Карабин Stopfor™ S автоматически перемещается вдоль страховочного троса. Пользователю передается небольшое напряжение, равное весу снаряжения, посредством троса, благодаря чему зажим раскрывается, и карабин Stopfor™ S передвигается.

Снабженный шарниром корпус открывается, что позволяет установить страховочный трос в карабине Stopfor™ S. Закрытие корпуса осуществляется благодаря рифленой кнопке (E) и детали с резьбой, расположенной со стороны подвижной створки, которая навинчивается на гайку, вставленную в корпус. Чтобы открыть корпус, необходимо одновременно осуществить две операции: нажать на замок (D) и вывинтить рифленую кнопку (E). Страховочный трос устанавливается вертикально (максимально допустимый угол с вертикальной поверхностью: 30°) и закрепляется за верхний конец. Трос свободно висит до установки карабина Stopfor™ S; благодаря предохранителю (N) карабин Stopfor™ S замкнется на страховочном тросе, расположенным таким образом, только в положении, при котором стрелка, выгравированная на корпусе, указывает вверх.

Страховочный трос проведен внутрь карабина посредством ролика (M). В случае падения пользователя рычаг переместится на 45° под действием силы ремня, а зажим прижмет канат к подвижной створке (F).

- Stopfor™ M (рис. 8, стр. 2)

Спецификация карабина Stopfor™ M аналогична спецификации карабина Stopfor™ S; он снабжен более прочной пружиной, которая обеспечивает постоянную блокировку карабина Stopfor™ на тросе. В результате такой конструкции пользователь должен вручную передвигать карабин

RU

Stopfor™ при спуске. Для удобства пользователя рукоятка рычага Stopfor™ сделана из пластика.

- Карабин Stopfor™ A (рис. 6, стр. 2)

Карабин Stopfor™ A снабжен двумя независимыми системами срабатывания, которые позволяют закрепить зажим на страховочном тросе, чтобы мягко предотвратить падение. Принцип работы первой системы сведен с принципом работы карабина Stopfor™ S: в случае падения пользователя происходит перемещение рычага управления. Вторая система является аварийной: она срабатывает, если рычаг был случайно открыт в момент падения. Ролик реагирует на увеличение скорости и двигает зажим к закрытой позиции.

- Карабин Stopfor™ AP с блокировочным устройством (рис. 8, стр. 2).

Если одновременно нажать на рычаг(H) и начать двигать его вверх и вправо, он встанет на один уровень с упором (G). Упор поддерживает зажим в закрытом положении, чтобы тот прижал страховочный трос, препятствуя перемещению карабина по тросу. В случае необходимости пользователь может сам освободить блокировочное устройство.

- Карабин Stopfor™ K, KS, KM, KSM (рис. 7, стр. 2) / Карабин Stopfor™ B, BS, BM, BSM (рис. 6, стр. 2)

Карабин Stopfor™ K, KS / Карабин Stopfor™ B, BS свободно перемещается по страховочному тросу. В случае падения карабин приведен в движение, в результате чего страховочный трос вступает в контакт с верхней частью распределителя. Распределитель поворачивается внутри карабина и зажимает страховочный трос.

Карабины Stopfor™ KM, KSM, BM, BSM предназначены для передвижения вручную вдоль страховочного троса. В случае падения карабин закрывается, в результате чего страховочный трос приходит в контакт с верхней частью кулачка. Кулачок поворачивается внутри карабина и зажимает страховочный трос.

Система состоит из двух фланцев, закрепленных на шарнирах вокруг оси распределителя (рис. 8, стр. 2, Q). Карабин открывается, поворачивая подвижный фланец (рис. 8, стр. 2, R). Пружина распределителя (рис. 8, стр. 2, S) позволяет поддерживать давление распределителя на страховочный трос. После того, как страховочный трос был установлен, и соединитель заблокировал оба фланца, карабин невозможно открыть; таким образом, страховочный трос зажат внутри карабина.

Модели Stopfor™ KS, BS, KSM, BSM оборудованы системой, препятствующей переворачиванию (T, рис. 8, стр. 2), благодаря которой Stopfor™ срабатывает в правильном направлении на страховочном тросе. Если Stopfor™ был установлен вверх ногами на вертикальном страховочном тросе, система, препятствующая переворачиванию, заблокирует карабин (Q, рис. 8, стр. 2). Таким образом, Stopfor™ будет невозможно установить на страховочном тросе.

Модели Stopfor™ KM - KSM - BM - BSM оборудованы более прочной пружиной, которая постоянно блокирует Stopfor™ на страховочном тросе. Как правило, эта функция используется при работе на наклонных плоскостях. В результате такой конструкции пользователь должен вручную передвигать карабин Stopfor™ при спуске. Для большего удобства при установке следует свернуть страховочный трос или привесить груз массой не более 1 кг в его нижнюю часть.

4. Ремень (L)

Карабин поставляется с различными видами ремней:

- карабин Stopfor™ A: ремень длиной 0.3 м или 0.6 м
- карабин Stopfor™ S/M: ремень длиной 0.3 м, 0.6 м или 0.9 м
- карабин Stopfor™ K, KS, KM, KSM / Карабин Stopfor™ B, BS, BM, BSM: ремень длиной 0.3 м Съемные ремни, коды 42222 или 42232
- карабин Stopfor™ AP: ремень длиной 0.3 м или 0.6 м
- карабин Stopfor™ P: 0.3 м

5. Соединители (B)

Разрывная прочность соединителей, поставляемых с ремнем, превышает 22 кН.

Установка

1. Крепление к структуре (рис. 8, стр. 2, A)

Страховочный трос прикреплен к точке крепления с помощью кольца и соединителя. Минимальное сопротивление узла крепления должно составлять 10 кН.

Замечание: точкой крепления может быть ремень длиной с сопротивлением 10 кН.

ОСТОРОЖНО!

Точка крепления всегда должна находиться над оператором.

ФР.

Stopfor™ S, A, AP, P, M

2. Конфигурация сборки

Карабин Stopfor™ моделей K, KS, KM, KSM, B, BS, BSM, S, A, AP, P, M следует устанавливать только на страховочном тросе, подвешенном вертикально или под углом не более 30° к вертикальной поверхности. На практике пользователя обеспечит соблюдение этого условия, не удаляясь от вертикальной поверхности, на которой находится точка подвески, на расстояние, превышающее половину высоты от точки подвески до уровня области перемещения пользователя.

• Например, пользователь поднимается по вертикальной поверхности (под углом 0° +/- 30° к вертикальной поверхности) по металлической структуре. Страховочный трос находится перед ним. Пользователя соединяет с карабином Stopfor™ ремень длиной 0.3, 0.6 или 0.9 м, в зависимости от используемой модели карабина Stopfor™ (рис. В, стр. 82). При такой конфигурации следует использовать карабин Stopfor™ модели K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

• Страховочный трос расположен за пользователем или перед ним. Пользователя соединяет с карабином Stopfor™ ремень длиной 0.3, 0.6 или 0.9 м (в зависимости от используемой модели карабина Stopfor™. рис. C, D, G, стр. 82). В этом случае следует использовать карабин Stopfor™ модели K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

• Пользователь поднимается по приставной лестнице, страховочный трос находится перед ним или за ним. Пользователя соединяет с карабином Stopfor™ ремнем длиной 0.3, 0.6 или 0.9 м (в зависимости от используемой модели карабина Stopfor™. рис. D, G, стр. 82). В этом случае следует использовать карабин Stopfor™ модели K, KS, B, BS, S, A, AP, P.

• пользователь работает на плоской кровле; страховочный трос натянут горизонтально; пользователь может присоединить карабин Stopfor™ к привязанным ремням сзади или спереди с помощью троса длиной 0.30 м. в этом случае следует использовать Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BM, BSM (рис. F, стр. 82).

• пользователь работает на наклонной кровле; страховочный трос натянут вертикально под углом не более 30°; пользователь может присоединить карабин Stopfor™ к привязанным ремням сзади или спереди с помощью троса длиной 0.30 м или 0.60 м или 0.90 м, использовать модель Stopfor™ M (рис. G, стр. 82).

3. Конфигурация сборки при использовании карабина Stopfor™ AP

• Страховочный трос расположен вертикально(под углом 0° - 30° к вертикальной поверхности). После того, как стояночный тормоз был приведен в действие, пользователь может работать в положении подвески: его удерживает карабин Stopfor™, который одновременно выполняет функцию защиты от падения (рис. E, G, стр. 82).

ОСТОРОЖНО!

Страховочный трос должен быть туго натянут между точкой крепления и карабином Stopfor™. Следует убедиться в том, что выбран трос достаточной длины.

4. Воздушная тяга (Рис. А, стр. 82)

ВНИМАНИЕ:

Перед каждым использованием обязательно необходимо проверить, чтобы воздушная тяга (L) под объектом превышала в два раза длину используемого троса (L1), больше метра для торможения (L2), больше метра для страховки (L3) и больше эластического удлинения используемого троса (L4).

5. Среда использования снаряжения

- условия: выполнение строительных работ на свежем воздухе,
- при температуре от -40°C до +60°C,
- при работе на море,
- при выполнении работ, в ходе которых требуется нанесение какого-либо продукта (краска, обдувка песком и т.п.), следует защищать снаряжение таким образом, чтобы продукт не попал внутрь карабина Stopfor™.

6. Спасательные операции

При проведении возможных спасательных операций в случае использования карабина Stopfor™ для защиты от падения, необходимо предварительно провести исследование перед каждым запланированным использованием с целью определения человеческих и материальных ресурсов, которые потребуются для осуществления спасательной операции в течение менее 15 минут. Более длительная спасательная операция ставит под угрозу жизнь человека.

Проверка перед началом использования

Необходимо проверить:

- отсутствие деформации корпуса или фланцев,
- осуществить зрительную проверку состояния страховочного троса и ремня,
- проверить эффективность блокирования карабина Stopfor™, установленного на страховочном тросе, энергично дернув за трос в направлении, противоположном стрелке, нарисованной на корпусе,
- поднять рычаг и убедиться в том, что зажим открывается, а карабин Stopfor™ перемещается по страховочному тросу,
- проверить условия установки системы (см. гл. «Установка»),
- убедиться в том, что карабин Stopfor™ установлен на страховочном тросе в правильном направлении,
- проверить состояние соединенных элементов привязных ремней и зажима в.

Условия использования

Пользователь соединяет карабин Stopfor™ с привязными ремнями безопасности посредством ремня (L).

Пользователь устанавливает карабин Stopfor™ на страховочный трос (C).

Затем необходимо действовать следующим образом:

При работе с моделями карабина Stopfor™ A, S, AP, M

- Открыть карабин, нажав левой рукой на замок и вывинтив рифленую кнопку правой рукой;
- Карабин Stopfor™ должен быть установлен на страховочном тросе таким образом, чтобы при закрытии карабина стрелка указывала вверх. \ Если стрелка указывает вниз, предохранитель не даст карабину закрыться;
- Следует поместить страховочный трос в корпус; закрыть и вновь полностью завинтить рифленую кнопку.

В случае падения карабин Stopfor™ автоматически остановит падение.

При работе с моделью карабина Stopfor™ K, KS, KM, KSM / карабина Stopfor™ B, BS, BM, BSM

- Открыть карабин, поворачивая подвижный фланец.
- Подвинуть распределев пальцем, чтобы освободить место для страховочного троса.
- Ввести страховочный трос между осью крепления и распределевалом.
- Закрыть подвижный фланец до упора оси крепления.
- Ввести соединитель M10 отверстия ОБОИХ фланцев (подвижного и фиксированного), после чего карабин можно будет надежно закрыть.
- Карабин Stopfor™ должен быть установлен на страховочном тросе таким образом, чтобы после при закрытия карабина стрелка указывала вверх.

В случае падения карабин Stopfor™ автоматически остановит падение.

Транспортировка и хранение

Stopfor™, так же как трос и страховочные элементы, следует хранить в месте, защищенному от влаги, при температуре от -40 °C до +60 °C.

При транспортировке и хранении снаряжение следует защитить от возможных повреждений (соприкосновения с острыми краями, прямых источников нагрева, химикатов, воздействия солнечных лучей и т. п.).

Техническое обслуживание и починка

Пользователь должен регулярно осуществлять техническое обслуживание снаряжения. Помимо контроля, указанного в главе «Проверка перед началом использования», необходимо провести следующее техническое обслуживание:

- Если страховочный трос загрязнился, его следует помыть чистой холодной водой с использованием (в случае необходимости) стирального моющего средства для тонких тканей. Использовать синтетическую щетку.
- Если в ходе использования или в результате стирки страховочный трос намок, его следует высушить в тени, без использования сушилки и вдали от источников нагрева.
- Каждый раз перед началом использования следует произвести визуальный контроль страховочного троса по всей его длине.
- Серьезные повреждения могут быть незаметными, но при этом значительным образом повлиять на прочность страховочного троса. Поэтому фирма Tractel® не рекомендует предоставлять в пользование страховочные тросы, не прошедшие контроль ответственного за снаряжение персонала.
- Попадание кислот, масла и бензина может повлиять на сопротивляемость прочности троса. Эти продукты разъедают полiamидовые волокна, из которых сделан страховочный трос.
- Часто разрушение полiamидовых волокон невозможно определить невооруженным глазом.
- Кроме случаев необходимости, страховочный трос следует беречь от действия солнечных лучей и хранить в прохладном и защищенном от влаги месте.
- Следует избегать соприкосновения страховочного троса с острыми краями и абразивными поверхностями.
- При транспортировке страховочный трос должен находиться в защитном мешке. Фирма Tractel® предлагает мешок, специально предназначенный для работы на высоте.
- Карабин Stopfor™ не требует особого технического обслуживания. Тем не менее, рекомендуется мыть страховочный трос водой с мылом.
- Ежегодное техническое обслуживание и починка осуществляются в фирмeTractel® или в лицензированном ей ремонтном бюро.

Меры предосторожности

Категорически воспрещается:

- использовать карабин Stopfor™ вне системы защиты от падений,
- использовать карабин Stopfor™ в качестве средства подвески пользователя или иного груза,
- страховать несколько человек с помощью одного карабина Stopfor™,
- устанавливать несколько карабинов Stopfor™ модели на одном страховочном тросе,
- использовать карабин Stopfor™ модели A, AP, S, M на страховочном тросе под углом более 30° к вертикальной поверхности,
- Использовать модели Stopfor™ K, KS, KM, KSM / B, BS, BM, BSM, установленные горизонтально, при угле более 20° по отношению к кромке плоской крыши, см. рис. 6, 7, стр. 2),
- переворачивать часть страховочного троса, на которой закреплен карабин Stopfor™,
- использовать снаряжение, которое уже сработало для предотвращения падения, не подвергнув его предварительной проверке и испытаниям у производителя или в лицензионированном им бюро ремонта,
- использовать иные страховочные тросы, ремни и элементы системы, чем совместимые с указанной моделью карабина Stopfor™, в соответствии с положениями данной инструкции,
- использовать страховочный трос по иному назначению, чем то, которое было предусмотрено для данной модели карабина Stopfor™, в том

RU

- числе, с иными моделями снаряжения для защиты от падений,
- использовать ремень длиной более 0,3 м с моделями карабина Stopfor™ K, KS, KM, KSM, B, BS, BSM или P, использовать ремень длиной более 0,6 м с моделями карабина Stopfor™ A и AP, использовать ремень длиной более 0,9 м с моделью карабина Stopfor™ S или M,
 - использовать страховочный трос или ремень, на котором обнаружены дефекты, узлы или заметные признаки повреждения,
 - спользовать снаряжение более года, не направляя его на проверку производителю или в лицензированное им бюро ремонта.

Дополнительное оборудование

Карабин Stopfor™ модели K, KS, KM, KSM, B, BS, BSM, S, A, AP, M, P является компонентом системы безопасности и защиты от падений, установленной вертикально, которая должна соответствовать стандарту EN 363 и содержать следующие элементы (сверху вниз):

- 1) устройство крепления, соответствующее стандарту EN 795,
- 2) первый соединитель, соответствующий стандарту EN 362,
- 3) страховочный канат (гибкий страховочный трос), соответствующий стандарту EN 353-2,
- 4) карабин Stopfor™, подвижное устройство для защиты от падения с автоматической блокировкой, соответствующее стандарту EN 353-2,
- 5) второй соединитель, соответствующий стандарту EN 362,
- 6) привязные ремни безопасности, соответствующие стандарту EN 361 (точка крепления на спине или на груди).

Категорически запрещается использовать какие-либо другие элементы.

ОСТОРОЖНО!

Привязные ремни безопасности EN361 являются единственным охватывающим тело пользователя видом снаряжения, которое разрешается использовать в качестве составляющего элемента системы предотвращения падений. Для крепления привязных ремней безопасности предпочтительно использовать точку крепления на груди.

В соответствии с европейскими стандартами, все компоненты системы, пронумерованные выше от 1) до 6), продажа которых осуществляется фирмой Tractel®, получили знак «СЕ» в результате типового осмотра ЕС, и прошли производственный контроль.

Соответствие снаряжения нормативам

Учрежденное акционерное общество Tractel® S.A.S., зарегистрированное по адресу RN 19-Saint Hilaire sous Romilly-F-10102 Romilly-sur-Seine, Франция, подтверждает данным заявлением, что снаряжение, указанное в данной инструкции,

- соответствует положениям Европейской директивы 89/686/CEE от декабря 1989 г.,
- и является идентичным СИЗ, на которое распространяются свидетельства, полученные в результате типового контроля, проведенного организацией Arape SUDEUROPE S.A.S "CE0082", B.P.3, 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX - France, и проверенных в соответствии со стандартом EN 353-2.
- Также снаряжение прошло процедуру, указанную в ст. 11B Директивы 89/686/CEE, под контролем уведомленной организации : Arape SUDEUROPE S.A.S "CE0082", B.P.3, 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX - France.

Все предприятия, предоставляющие данное снаряжение в пользование сотрудникам, рабочим и т.п, обязаны соблюдать соответствующее трудовое законодательство.

В странах Европейского Союза данное снаряжение подлежит периодической проверке в соответствии с директивой 89/656/CEE от 30/11/89 (осуществляемой, как минимум, раз в год фирмой Tractel® S.A.S или лицензированным фирмой Tractel® S.A.S. бюро ремонта).

Ежегодная проверка позволяет продлить срок использования снаряжения на год, не превышая 10 лет.

Маркировка

На каждом изделии указана следующая информация:

- a: торговый знак: Tractel®,
- b: наименование изделия: напр.: карабин Stopfor™ S,
- c: номер стандарта: номер и год применения стандарта (см. таблицу на стр. 83). Если год применения стандарта EN 353-2 не указан на снаряжении, речь идет о стандарте EN 353-2 (1993),
- d: номер изделия, код: код группы,
- e: маркировка «СЕ» означает, что снаряжение соответствует положениям Директивы СИЗ 89/686/CEE. «0082» обозначает номер уведомленной организации в соответствии со статьей 11.
- f: дата производства,
- g: номер серии,
- h: графический символ, указывающий на то, что перед использованием изделия необходимо прочесть инструкцию,
- i: стрелка, указывающая направление использования,
- k: место расположения страховочного троса,



Проверка воздушной тяги перед каждым использованием.
м: единственный тип страховочного троса, который следует использовать,



: фал,



: крученый канат,

п : диаметр страховочного троса, который следует использовать.

Периодическая проверка

В случае если Stopfor™ находится в ненадлежащем состоянии или в случае его использования для предотвращения падения он подлежит проверке, осуществляемой TRACTEL® SAS или компетентным специалистом при условии строгого соблюдения инструкций по проверке СИЗ Tractel®.

Файл с информацией о проверке СИЗ Tractel® размещается в свободном доступе на интернет-сайте Tractel®: www.tractel.com.

В целях обеспечения безопасности оператор должен регулярно осуществлять периодическую проверку, необходимую для того, чтобы убедиться в эффективности и прочности снаряжения.

Необходимо проводить ежегодную проверку, но в зависимости от частоты использования, погодных условий и нормативных актов предприятия или страны, где используется снаряжение, периодическую проверку можно осуществлять и чаще.

Периодическую проверку должен осуществлять компетентный специалист с учетом методов выполнения контроля, применяемых производителем, хранящихся в файле «Инструкции по проверке СИЗ Tractel®».

В ходе периодической проверки необходимо проконтролировать четкость маркировки на изделии.

Передача в эксплуатацию должна быть осуществлена в письменной форме и возлагается на компетентного специалиста, осуществляющего контроль.


Передача в эксплуатацию продукта должна быть зафиксирована на контрольном листке, который находится в середине настоящей инструкции.

Данный контрольный листок должен храниться на протяжении срока службы снаряжения до его уничтожения.

Срок службы

Текстильные СИЗ Tractel®, такие как привязные ремни безопасности, тросы, веревки и абсорберы, механические СИЗ Tractel®, такие как элементы, предотвращающие падение, Stopcable™ и Stopfor™, а также автоматические – Blocfor™ и устройства для защиты от падения при подъеме Tractel®, используются при условии, что с даты их изготовления они обязаны подвергаться:

- нормальной эксплуатации с соблюдением всех требований, описанных в настоящей инструкции;
- периодической проверке не реже одного раза в 12 месяцев компетентным специалистом, по окончании которой готовность СИЗ к передаче в эксплуатацию должна быть изложена в письменной форме;
- строгому соблюдению условий хранения и транспортировки, изложенных в настоящей инструкции.

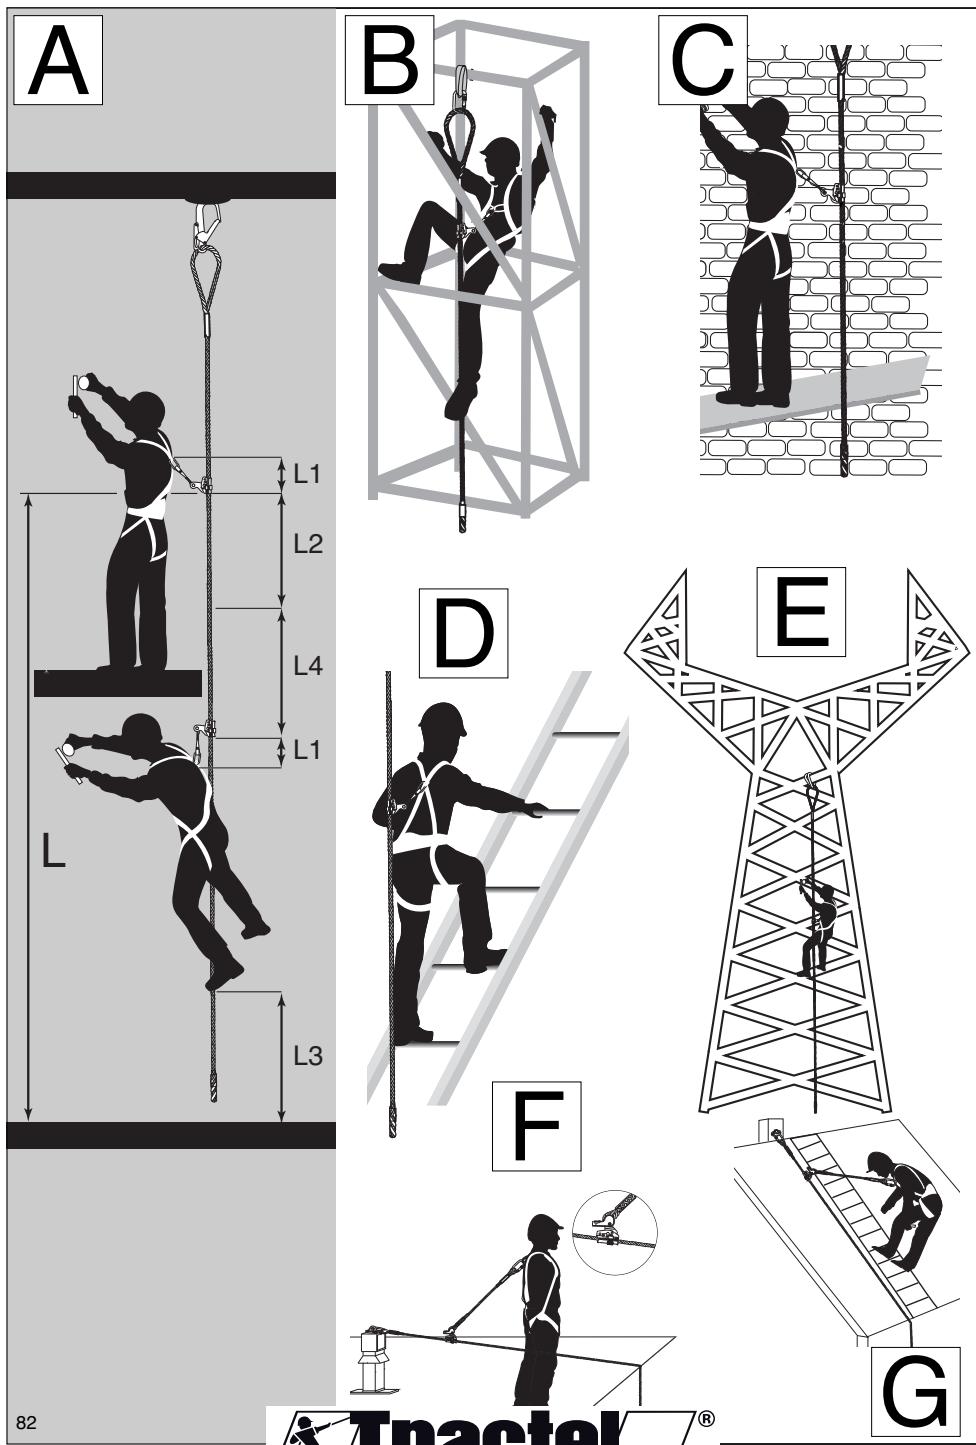

	EN 353-2 (1993)	EN 353-2 (2002)	EN 358 (2000)
Stopfor™ P	X		
Stopfor™ S	X		
Stopfor™ A	X		
Stopfor™ AP	X		
Stopfor™ K		X	X
Stopfor™ B		X	X
Stopfor™ M	X		

FR TRACTEL S.A.S.

RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly, B.P. 38
F-10102 ROMILLY-SUR-SEINE
T : 33 3 25 21 07 00 – Fax : 33 3 25 21 07 11

LU TRACTEL SECALT S.A.

3, Rue du Fort Dumoulin – B.P. 1113
L-1011 LUXEMBOURG
T : 352 43 42 42 1 – Fax : 352 43 42 42 200

DE TRACTEL GREIFZUG GmbH

Scheidtbachstrasse 19-21
D-51469 BERGISCH-GLADBACH
T : 49 2202 10 04 0 – Fax : 49 2202 10 04 70

GB TRACTEL UK LTD

Old Lane, Halfway
SHEFFIELD S20 3GA
T : 44 114 248 22 66 – Fax : 44 114 247 33 50

ES TRACTEL IBÉRICA S.A.

Carretera del medio 265
E-08907 L'HOSPITALET (Barcelona)
T : 34 93 335 11 00 – Fax : 34 93 336 39 16

IT TRACTEL ITALIANA S.p.A.

Viale Europa 50
I-20093 Cologno Monzese (MI)
T : 39 02 254 47 86 – Fax : 39 02 254 71 39

NL DK TRACTEL BENELUX B.V.

BE LU Paardeweide 38
NL-4824 EH BREDA

T : 31 76 54 35 135 – Fax : 31 76 54 35 136

PT LUSOTRACTEL LDA

Alto Do Outeiro Armazém 1 Trajouce
P-2825-086 S. DOMINGOS DE RANA
T : 351 214 459 800 – Fax : 351 214 459.809

PL TRACTEL POLSKA Sp. Z.o.o

ul. Bysławska 82
04-993 Warszawa
T : 22 616 42 44 – Fax : 22 616 42 47

CA TRACTEL LTD

1615 Warden Avenue Scarborough
Ontario M1R 2T3
T : 1 416 298 88 22 – Fax : 1 416 298 10 53

CN TRACTEL CHINA LTD

3rd Floor, Block B, Workshop 3,
Nº 255 Cai Lun Road
Zhang Jiang Hi tech Park,
Pudong New Area
Shanghai 201203 People's Republic of China
T : +86 (0) 21 6322 5570
Fax : +86 (0) 21 5353 0982

SG TRACTEL SINGAPORE Plc

50 Woodlands Industrial Parc E7
Singapore 75 82 24
T : 65 675 73113 – Fax : 65 675 73003

AE TRACTEL MIDDLE EAST

P.O. Box 25768
DUBAI
T : 971 4 34 30 703 – Fax : 971 4 34 30 712

US TRACTEL Inc

51 Morgan Drive
Norwood, MA 02062
T : 1 821 401 3288 – Fax : 1 821 828 3642

RU TRACTEL RUSSIA O.O.O.

ul. Petrovka, 27
Moscow 107031
Russia
Tel/Fax : +7 495 989 5135

